

佐教社工第6-14号

さわた図書館等機能移転(建築)工事
設 計 図

令和7年1月

発注者：佐渡市

図面リスト

図面 No.	図 面 名	縮 尺
A-00	図面リスト	—
A-01	改修特記仕様書 (1)	—
A-02	改修特記仕様書 (2)	—
A-03	改修特記仕様書 (3)	—
A-04	改修特記仕様書 (4)	—
A-05	改修特記仕様書 (5)	—
A-06	改修特記仕様書 (6)	—
A-07	建築概要・面積表・外部仕上表・配置図兼仮設計図	1 : 300
A-08	内部仕上表-1	—
A-09	内部仕上表-2	—
A-10	内部仕上表-3	—
A-11	1 階平面図 (改修前)	1 : 100
A-12	2 階平面図 (改修前)	1 : 100
A-13	3 階平面図 (改修前)	1 : 100
A-14	4 階平面図 (改修前・後)	1 : 100
A-15	1 階平面図 (改修後)	1 : 100
A-16	2 階平面図 (改修後)	1 : 100
A-17	3 階平面図 (改修後)	1 : 100
A-18	立面図・断面図	1 : 200
A-19	矩計図 (改修前)	1 : 50
A-20	矩計図 (改修後)	1 : 50
A-21	1 階天井伏図 (改修前)	1 : 100
A-22	2 階天井伏図 (改修前)	1 : 100
A-23	3 階天井伏図 (改修前)	1 : 100
A-24	1 階天井伏図 (改修後)	1 : 100
A-25	2 階天井伏図 (改修後)	1 : 100
A-26	3 階天井伏図 (改修後)	1 : 100
A-27	便所詳細図 (2 階)	1 : 50
A-28	平面詳細図 (改修後 2 階-1)	1 : 50
A-29	平面詳細図 (改修後 2 階-2)	1 : 50
A-30	平面詳細図 (改修後 3 階-1)	1 : 50
A-31	平面詳細図 (改修後 3 階-2)	1 : 50
A-32	2 階展開図 1 (改修前) (閉架書庫、印刷室、前室、相談室)	1 : 50
A-33	2 階展開図 2 (改修前) (法テラス佐渡法律事務所、消費生活センター、正副機要室、応接室)	1 : 50
A-34	2 階展開図 3 (改修前) (議会事務室、廊下)	1 : 50
A-35	2 階展開図 4 (改修前) (第 3 委員会室、法テラス相談室)	1 : 50

図面 No.	図 面 名	縮 尺
A-36	2階展開図5（改修前）（ホール）	1：50
A-37	2階展開図6（改修後）（間接書庫、防災室、トークルーム 子供図書室1（物販など））	1：50
A-38	2階展開図7（改修後）（案内・受付、ボランティアルーム）	1：50
A-39	2階展開図8（改修後）（赤ちゃんスペース（赤ちゃん））	1：50
A-40	2階展開図9（改修後）（ホール・赤ちゃんスペース（幼児） 子供図書室2（図書室2））	1：50
A-41	2階展開図10（改修後）（子ども図書室1（知覧など） 交流スペース）	1：50
A-42	2階展開図11（改修後）（ワイクハム・子ども図書室1）	1：50
A-43	3階展開図1（改修前）（会議室③～⑥）	1：50
A-44	3階展開図2（改修前）（会議室⑦⑧、会議室⑨）	1：50
A-45	3階展開図3（改修前）（第1委員会室、総務室、総合図書室）	1：50
A-46	3階展開図4（改修前）（第2委員会室、会議室 1・2）	1：50
A-47	3階展開図5（改修前）（劇場）	1：50
A-48	3階展開図6（改修前）（廊下）	1：50
A-49	3階展開図7（改修前）（組合廊下）	1：50
A-50	3階展開図8（改修後）（学習室、プラウジングコーナー）	1：50
A-51	3階展開図9（改修後）（総合受付・事務室、ワイクハム 図書室2、図書室9（一般図書））	1：50
A-52	3階展開図10（改修後）（図書室1（粘土材料・参考室）、書庫、廊下）	1：50
A-53	3階展開図11（改修後）（多目的ホール）	1：50
A-54	3階展開図12（改修後）（廊下、ホール）	1：50
A-55	建具キープラン（改修前・後）	1：200
A-56	建具表-1（撤去 WD, VW, SD）	1：50
A-57	建具表-2（撤去 P, TB）	1：50
A-58	建具表-3（新設AAD, AD, AW, 改修AW）	1：50
A-59	建具表-4（改修AW, 新設SD）	1：50
A-60	建具表-5（新設SD, 新設P, GW, TB）	1：50
A-61	建具表-6（改修WD, SD, SS）	1：50
A-62	家具キープラン（改修前・後）	1：200
A-63	家具詳細図-1（K造1徹～8徹、K既1徹）	1：30
A-64	家具詳細図-2（K造1新～7新）【参考図】	1：20
A-65	家具詳細図-3（K造8新～12新）【一部参考図】	1：20
A-66	家具詳細図-4（K既1新～7新）【参考図】	1：20
A-67	家具詳細図-5（K既8新～12新）【参考図】	1：20
A-68	家具詳細図-6（K既13新）【参考図】	1：20
A-69	家具詳細図-7（K既書1新～18新）【参考図】	1：20
A-70	サインキープラン（改修前・後）	1：200
A-71	サイン詳細図	1：5, 10, 20

図面 No.	図 面 名	縮 尺
A-72	部分詳細図-1 (DT-01~07)	1 : 10, 20
A-73	部分詳細図-2 (DT-08~09)	1 : 50, 20
A-74	部分詳細図-3 (DT-10)	1 : 50
A-75	部分詳細図-4 (DT-11~19)	1 : 10
A-76	法規チェック図-1 (用途別面積)	1 : 200
A-77	法規チェック図-2 (防火区画)	1 : 200
A-78	法規チェック図-3 (室面積・天井高)	1 : 200
A-79	法規チェック図-4 (採光・換気・排煙計算)	1 : 50
A-80	法規チェック図-5 (1階)	1 : 100
A-81	法規チェック図-6 (2階)	1 : 100
A-82	法規チェック図-7 (3階)	1 : 100
A-83	法規チェック図-8 (4階)	1 : 100
A-84	法規チェック図-9 (消防開口キープラン)	1 : 200
A-85	法規チェック図-10 (消防有窓計算)	1 : 50
A-86	法規チェック図-11 (既存内部仕上げ表)	—
A-87	日影図	1 : 300

さわた図書館等機能移転

工事設計図

佐渡市

令和7年1月（全88枚）

仕様書

I 共通仕様

1.本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、「国土交通省大臣官庁官庁宮庁宮庁監修 公共建築改修工事標準仕様書（建築工務編）令和4年版」（以下「改修仕様」という。）により、改修様仕に記載されていない事項は、「国土交通省大臣官庁官庁宮庁宮庁監修 公共建築工事標準仕様書（建築工務編）令和4年版」（以下「標準」という。）による。

2.改修様仕に用いられている用語を、次のとおり読み替える。
(1)「工事種別負担約費」を「佐渡市財務規則（平成16年3月1日規則第54号）別記（令6規則9・令改正）佐渡市建設工事種別負担約費」（以下「約費」という。）に読み替える。
(2)「監督職員」を「監督員」に読み替える。
(3)「特記仕様書」を「特記仕様」に読み替える。

3.次の各号に該当する改修様仕の項目について、改修様仕の規定を別表に置き換えて適用する。
(1)1章 各章共通事項 1節 共通事項
① 1.1.2用語の定義の(7)、(8)及び(9)
② 1.4.2材料の品質等の(1)及び(2)
③ 1.4.4材料の検査等の(1)
(4) 1.8.1工事検査の(2)及び(3)

4.改修様仕の次の項目の規定は適用しない。
1章 1.1.2 用語の定義の(8)
1.8.2 技術検査

別表（建築改修工事）

号	項目	置き換え後の改修様仕の規定
1章 各章共通事項	1節 共通事項	
(1) 1.1.2 用語の定義	⑦「監督員」とは、約費第10条に基づき受注者に通知された者という。 ⑧「書面」とは発行年月日及び氏名が記載された文書又は新潟県OASシステム上で電子決済処理された電磁的記録をいう。 ⑨「工事検査」とは、約費に基づく次の各事項の確認をするために、発注者又は検査機関が行う検査をいい、工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来ばえの検査を含む。 (ただし、(2)に係る検査を除く。) ⑩工事の完成(約費第32条) ⑪部分払の請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等(約費第36条) ⑫部分引渡し(の指定部分に係る工事の完成(約費第30条)) ⑬契約の解除時における出来形部分(約費第40条)	
(2) 1.4.2材料の品質等	(1)工事に使用する材料は、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 建築材料等評価名簿（一般社団法人公共建設協会）契約時の最新版」の名称に記載されている品目については、当該名称に記載されている材料又は製造所の製品とするが、設計図書に定める品質及び性能を有するものと、商品とする。ただし、設計図書に定めのある場合は、この限りでない。 なお、「商品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間以内であることを条件とするものではない。 ②使用する材料が設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督員に提出する。 ただし、設計図書に定めるJIS又はJASの材料で、JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督員の承認を受けた場合(次の(4)の(イ)のいずれかに該当する材料を使用する場合は、あらかじめ監督員の承認を受けたとみなすことができる。)*は、この限りでない。 (イ)建築基準法その他の認定品で、マーク等の確認ができる材料(建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿に記載されている材料又は製造所の製品（特記で改修仕様及び標準の規定に基づく品質及び性能以外を規定した場合を除く。))の特性により指定された材料又は製造者の検査を受ける。 (ロ)工事現場で搬入した材料は、種別ごとに監督員の承認を受ける。ただし、次の(7)若しくは(ロ)に該当する場合又はあらかじめ監督員の承認を受けた場合は、この限りでない。 (ハ)工事完成検査時又は工事写真で、JIS若しくはJASのマークを確認できる場合 (ニ)建築基準法その他の認定品と指定された材料で、工事完成検査時又は工事写真で品質、性能を証明するマーク等を確認できる場合	
(3) 1.4.4 材料の検査等	(1)工事現場で搬入した材料は、種別ごとに監督員の承認を受ける。ただし、次の(7)若しくは(ロ)に該当する場合又はあらかじめ監督員の承認を受けた場合は、この限りでない。 (ハ)工事完成検査時又は工事写真で、JIS若しくはJASのマークを確認できる場合 (ニ)建築基準法その他の認定品と指定された材料で、工事完成検査時又は工事写真で品質、性能を証明するマーク等を確認できる場合	
(4) 1.8.1 工事検査	②約費に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の写真(ただし、監督員の指示を受けるもの)と、 ③(1)の通知又は(2)の請求に基づく検査及び約費第40条及び第50条に規定する検査は、発注者から通知された様式により行う。	

II 特記仕様

1.項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
2.特記事項は、○印の付いたものを適用する。
①印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
②印と③印の付いた場合は、共に適用する。
3.特記事項に記載の() 内表示番号は、改修様仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
特記事項に記載の() 内表示番号は、標準の当該項目、当該図または当該表を示す。
4.製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記号は省略する。また() 内は製品名を示す。

項目	特記事項																		
① 工事実績情報 名簿への登録	※経費工事費500万円以上の場合、登録する																		
2 概成工期	※無し・有(工期 令和 年 月 日)																		
③ 内部の工事期間等	※終了 令和 7 年 12 月 6 日までとする。(本施設 2、3階のみ) ※詳細は10追加特記による。																		
④ 品質計画等	建築基準法に基づき指定する条件 ①地区の区分に応じた風速 (V(0・9m/sec)) ・ 3・0 ③ 3・2 ②地面相対湿度区分 ・ I ・ II ③ III ・ IV ・多量地域(の指定 積雪区分 建設令第1455号 別表 ())																		
⑤ 工事の記録等	契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は「工事進行マニュアル（新潟県土木部都市局常務課）」による。																		
6 電気保安技術者	※要()																		
⑦ 発生材の処理等	10追加特記 7「発生材の処理等」による。																		
8 特別な材料の工法	改修仕様及び標準に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定工法による。																		
⑧ 施工数量調査の方法	目視及び計測(必要に応じて破壊)による調査を行う。調査範囲及び調査内容は各号による。																		
⑨ 技能士	<table><thead><tr><th>適用工事種別</th><th>技能 検 定 の 種 類</th></tr></thead><tbody><tr><td>防水改修工事</td><td>・7メタ材防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系防水工事作業 ・ポリアスファルト防水工事作業 ・左官 ・建築板金(内外装板金作業) ・左官 ・鉄筋工 ・塗装(建築塗装作業) ・樹脂接着剤系注入施工</td></tr><tr><td>外装改修工事</td><td>①外装工 ②外装工</td></tr><tr><td>建築改修工事</td><td>・建築大工 ・左官 ③装設(装設作業) ④内装仕上げ施工 ⑤アスファルト系仕上げ工事作業 ⑥⑦仕上げ工事作業 ⑧鋼筋(地下工事作業) ・鉄筋工</td></tr><tr><td>塗装改修工事</td><td>①塗装(建築塗装作業)</td></tr><tr><td>前装改修工事</td><td>・左官 ・型枠工 ・鉄筋工</td></tr><tr><td>環境配慮改修工事</td><td>・防水施工(7メタ材防水工事作業) ・がけ施工 ・通風</td></tr><tr><td>プロテクション工事</td><td>・プロテクション ・A1C(補修工)</td></tr><tr><td>石工事</td><td>・石材施工(石張り作業)</td></tr></tbody></table> ※これにより難い場合は監督員と協議する。	適用工事種別	技能 検 定 の 種 類	防水改修工事	・7メタ材防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系防水工事作業 ・ポリアスファルト防水工事作業 ・左官 ・建築板金(内外装板金作業) ・左官 ・鉄筋工 ・塗装(建築塗装作業) ・樹脂接着剤系注入施工	外装改修工事	①外装工 ②外装工	建築改修工事	・建築大工 ・左官 ③装設(装設作業) ④内装仕上げ施工 ⑤アスファルト系仕上げ工事作業 ⑥⑦仕上げ工事作業 ⑧鋼筋(地下工事作業) ・鉄筋工	塗装改修工事	①塗装(建築塗装作業)	前装改修工事	・左官 ・型枠工 ・鉄筋工	環境配慮改修工事	・防水施工(7メタ材防水工事作業) ・がけ施工 ・通風	プロテクション工事	・プロテクション ・A1C(補修工)	石工事	・石材施工(石張り作業)
適用工事種別	技能 検 定 の 種 類																		
防水改修工事	・7メタ材防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系防水工事作業 ・ポリアスファルト防水工事作業 ・左官 ・建築板金(内外装板金作業) ・左官 ・鉄筋工 ・塗装(建築塗装作業) ・樹脂接着剤系注入施工																		
外装改修工事	①外装工 ②外装工																		
建築改修工事	・建築大工 ・左官 ③装設(装設作業) ④内装仕上げ施工 ⑤アスファルト系仕上げ工事作業 ⑥⑦仕上げ工事作業 ⑧鋼筋(地下工事作業) ・鉄筋工																		
塗装改修工事	①塗装(建築塗装作業)																		
前装改修工事	・左官 ・型枠工 ・鉄筋工																		
環境配慮改修工事	・防水施工(7メタ材防水工事作業) ・がけ施工 ・通風																		
プロテクション工事	・プロテクション ・A1C(補修工)																		
石工事	・石材施工(石張り作業)																		
11 見本施工	※実施する()																		
⑫ 化学物質の濃度測定	10追加特記 8「化学物質の濃度測定」による。																		
⑬ 完成図等	※下記のものを作成し提出する。なお、作成方法・部数等は、監督員の指示による。 提出部数等 (A1 部 A3 2部 JWDWデータ、PDFデータ共) ①案内図 ②平面図 ③立面図 ④断面図 ⑤仕上図 ⑥建物(の)の安全に関する説明書(取組説明書を含む。) ⑦その他監督員が指示した図面																		
⑭ 施工図等の取扱	施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。																		
⑮ 工事完成写真	工事完了後、整理のうえ監督員に提出する。 提出部数 1部 同一箇所(の)改修前と改修後(の)比較出来るようにする。																		
⑯ 工事施工状況写真	工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認できるように行うものとし、「国土交通省大臣官庁官庁宮庁宮庁監修 宮庁工事写真撮影要領(令和5年版)」による工事写真撮影ガイドブック(建築工事編及び解体工事編(令和5年版))を参考に、撮影計画書を作成して、監督員に提出する。 ただし、あらかじめ監督員の承認を受けた場合は、撮影計画書の作成を省略できる。 提出部 1部 印刷物(ただし電子データ(DO 等のメディア)で提出する。																		
⑰ 設備工事との取合い	10追加特記 6「工事区分表」による。																		

① 騒音・粉じん等の対策

② 監督員事務所等

③ 工事用水

④ 工事用電力

⑤ 仮設建物等

⑥ 足場

⑦ 養生

⑧ 仮設閉止切り

⑨ 施工数量調査

10 防水の保証等

3 アスファルト防水

11 遮熱防水

12 アスファルト防水

13 アスファルト防水

14 アスファルト防水

15 アスファルト防水

16 アスファルト防水

17 アスファルト防水

18 アスファルト防水

19 アスファルト防水

20 アスファルト防水

21 アスファルト防水

22 アスファルト防水

23 アスファルト防水

24 アスファルト防水

25 アスファルト防水

26 アスファルト防水

27 アスファルト防水

28 アスファルト防水

29 アスファルト防水

30 アスファルト防水

31 アスファルト防水

32 アスファルト防水

33 アスファルト防水

34 アスファルト防水

35 アスファルト防水

36 アスファルト防水

37 アスファルト防水

38 アスファルト防水

39 アスファルト防水

40 アスファルト防水

41 アスファルト防水

42 アスファルト防水

43 アスファルト防水

44 アスファルト防水

45 アスファルト防水

46 アスファルト防水

47 アスファルト防水

48 アスファルト防水

49 アスファルト防水

50 アスファルト防水

51 アスファルト防水

52 アスファルト防水

53 アスファルト防水

54 アスファルト防水

55 アスファルト防水

56 アスファルト防水

57 アスファルト防水

58 アスファルト防水

59 アスファルト防水

60 アスファルト防水

61 アスファルト防水

62 アスファルト防水

63 アスファルト防水

64 アスファルト防水

65 アスファルト防水

66 アスファルト防水

67 アスファルト防水

68 アスファルト防水

69 アスファルト防水

70 アスファルト防水

71 アスファルト防水

72 アスファルト防水

73 アスファルト防水

74 アスファルト防水

75 アスファルト防水

76 アスファルト防水

77 アスファルト防水

78 アスファルト防水

79 アスファルト防水

80 アスファルト防水

81 アスファルト防水

82 アスファルト防水

83 アスファルト防水

84 アスファルト防水

85 アスファルト防水

86 アスファルト防水

87 アスファルト防水

88 アスファルト防水

89 アスファルト防水

90 アスファルト防水

91 アスファルト防水

92 アスファルト防水

93 アスファルト防水

94 アスファルト防水

95 アスファルト防水

96 アスファルト防水

97 アスファルト防水

98 アスファルト防水

99 アスファルト防水

100 アスファルト防水

① アスファルト防水

2 遮熱防水

3 遮熱防水

4 遮熱防水

5 遮熱防水

6 遮熱防水

7 遮熱防水

8 遮熱防水

9 遮熱防水

10 遮熱防水

11 遮熱防水

12 遮熱防水

13 遮熱防水

14 遮熱防水

15 遮熱防水

16 遮熱防水

17 遮熱防水

18 遮熱防水

19 遮熱防水

20 遮熱防水

21 遮熱防水

22 遮熱防水

23 遮熱防水

24 遮熱防水

25 遮熱防水

26 遮熱防水

27 遮熱防水

28 遮熱防水

29 遮熱防水

30 遮熱防水

31 遮熱防水

32 遮熱防水

33 遮熱防水

34 遮熱防水

35 遮熱防水

36 遮熱防水

37 遮熱防水

38 遮熱防水

39 遮熱防水

40 遮熱防水

41 遮熱防水

42 遮熱防水

43 遮熱防水

44 遮熱防水

45 遮熱防水

46 遮熱防水

47 遮熱防水

48 遮熱防水

49 遮熱防水

50 遮熱防水

51 遮熱防水

52 遮熱防水

53 遮熱防水

54 遮熱防水

55 遮熱防水

56 遮熱防水

57 遮熱防水

58 遮熱防水

59 遮熱防水

60 遮熱防水

61 遮熱防水

62 遮熱防水

63 遮熱防水

64 遮熱防水

65 遮熱防水

66 遮熱防水

67 遮熱防水

68 遮熱防水

69 遮熱防水

70 遮熱防水

71 遮熱防水

72 遮熱防水

73 遮熱防水

74 遮熱防水

75 遮熱防水

76 遮熱防水

77 遮熱防水

78 遮熱防水

79 遮熱防水

80 遮熱防水

81 遮熱防水

82 遮熱防水

83 遮熱防水

84 遮熱防水

85 遮熱防水

86 遮熱防水

87 遮熱防水

88 遮熱防水

89 遮熱防水

90 遮熱防水

91 遮熱防水

92 遮熱防水

93 遮熱防水

94 遮熱防水

95 遮熱防水

96 遮熱防水

97 遮熱防水

98 遮熱防水

99 遮熱防水

100 遮熱防水

① 遮熱防水

2 遮熱防水

3 遮熱防水

4 遮熱防水

5 遮熱防水

6 遮熱防水

7 遮熱防水

8 遮熱防水

9 遮熱防水

10 遮熱防水

11 遮熱防水

12 遮熱防水

13 遮熱防水

14 遮熱防水

15 遮熱防水

16 遮熱防水

17 遮熱防水

18 遮熱防水

19 遮熱防水

20 遮熱防水

21 遮熱防水

22 遮熱防水

23 遮熱防水

24 遮熱防水

25 遮熱防水

26 遮熱防水

27 遮熱防水

28 遮熱防水

29 遮熱防水

30 遮熱防水

31 遮熱防水

32 遮熱防水

33 遮熱防水

34 遮熱防水

35 遮熱防水

36 遮熱防水

37 遮熱防水

38 遮熱防水

39 遮熱防水

40 遮熱防水

41 遮熱防水

42 遮熱防水

43 遮熱防水

44 遮熱防水

45 遮熱防水

46 遮熱防水

47 遮熱防水

48 遮熱防水

49 遮熱防水

50 遮熱防水

51 遮熱防水

52 遮熱防水

53 遮熱防水

54 遮熱防水

55 遮熱防水

56 遮熱防水

57 遮熱防水

58 遮熱防水

59 遮熱防水

60 遮熱防水

61 遮熱防水

62 遮熱防水

63 遮熱防水

64 遮熱防水

65 遮熱防水

66 遮熱防水

67 遮熱防水

68 遮熱防水

69 遮熱防水

70 遮熱防水

71 遮熱防水

72 遮熱防水

73 遮熱防水

74 遮熱防水

75 遮熱防水

76 遮熱防水

77 遮熱防水

78 遮熱防水

79 遮熱防水

80 遮熱防水

81 遮熱防水

82 遮熱防水

83 遮熱防水

84 遮熱防水

85 遮熱防水

86 遮熱防水

87 遮熱防水

88 遮熱防水

89 遮熱防水

90 遮熱防水

91 遮熱防水

92 遮熱防水

93 遮熱防水

94 遮熱防水

95 遮熱防水

96 遮熱防水

97 遮熱防水

98 遮熱防水

99 遮熱防水

100 遮熱防水

① 遮熱防水

2 遮熱防水

3 遮熱防水

4 遮熱防水

5 遮熱防水

6 遮熱防水

7 遮熱防水

8 遮熱防水

9 遮熱防水

10 遮熱防水

11 遮熱防水

12 遮熱防水

13 遮熱防水

14 遮熱防水

15 遮熱防水

16 遮熱防水

17 遮熱防水

18 遮熱防水

19 遮熱防水

20 遮熱防水

21 遮熱防水

22 遮熱防水

23 遮熱防水

24 遮熱防水

25 遮熱防水

26 遮熱防水

27 遮熱防水

28 遮熱防水

29 遮熱防水

30 遮熱防水

31 遮熱防水

32 遮熱防水

33 遮熱防水

34 遮熱防水

35 遮熱防水

36 遮熱防水

37 遮熱防水

38 遮熱防水

39 遮熱防水

40 遮熱防水

41 遮熱防水

42 遮熱防水

43 遮熱防水

44 遮熱防水

45 遮熱防水

46 遮熱防水

47 遮熱防水

48 遮熱防水

49 遮熱防水

50 遮熱防水

51 遮熱防水

52 遮熱防水

53 遮熱防水

54 遮熱防水

55 遮熱防水

56 遮熱防水

57 遮熱防水

58 遮熱防水

59 遮熱防水

60 遮熱防水

61 遮熱防水

62 遮熱防水

63 遮熱防水

64 遮熱防水

65 遮熱防水

66 遮熱防水

67 遮熱防水

68 遮熱防水

69 遮熱防水

70 遮熱防水

71 遮熱防水

72 遮熱防水

73 遮熱防水

74 遮熱防水

75 遮熱防水

76 遮熱防水

77 遮熱防水

78 遮熱防水

79 遮熱防水

80 遮熱防水

81 遮熱防水

82 遮熱防水

83 遮熱防水

84 遮熱防水

85 遮熱防水

86 遮熱防水

87 遮熱防水

88 遮熱防水

89 遮熱防水

90 遮熱防水

91 遮熱防水

92 遮熱防水

93 遮熱防水

94 遮熱防水

95 遮熱防水

96 遮熱防水

97 遮熱防水

98 遮熱防水

99 遮熱防水

100 遮熱防水

① 遮熱防水

2 遮熱防水

3 遮熱防水

4 遮熱防水

5 遮熱防水

6 遮熱防水

7 遮熱防水

8 遮熱防水

9 遮熱防水

10 遮熱防水

11 遮熱防水

12 遮熱防水

13 遮熱防水

14 遮熱防水

15 遮熱防水

16 遮熱防水

17 遮熱防水

18 遮熱防水

19 遮熱防水

20 遮熱防水

21 遮熱防水

22 遮熱防水

23 遮熱防水

24 遮熱防水

25 遮熱防水

26 遮熱防水

27 遮熱防水

28 遮熱防水

29 遮熱防水

30 遮熱防水

31 遮熱防水

32 遮熱防水

33 遮熱防水

34 遮熱防水

35 遮熱防水

36 遮熱防水

37 遮熱防水

38 遮熱防水

39 遮熱防水

40 遮熱防水

41 遮熱防水

42 遮熱防水

43 遮熱防水

44 遮熱防水

45 遮熱防水

46 遮熱防水

47 遮熱防水

48 遮熱防水

49 遮熱防水

50 遮熱防水

51 遮熱防水

52 遮熱防水

53 遮熱防水

54 遮熱防水

55 遮熱防水

56 遮熱防水

57 遮熱防水

58 遮熱防水

59 遮熱防水

60 遮熱防水

61 遮熱防水

62 遮熱防水

63 遮熱防水

64 遮熱防水

65 遮熱防水

66 遮熱防水

67 遮熱防水

68 遮熱防水

69 遮熱防水

70 遮熱防水

71 遮熱防水

72 遮熱防水

73 遮熱防水

74 遮熱防水

75 遮熱防水

76 遮熱防水

77 遮熱防水

78 遮熱防水

79 遮熱防水

80 遮熱防水

81 遮熱防水

82 遮熱防水

83 遮熱防水

84 遮熱防水

85 遮熱防水

86 遮熱防水

87 遮熱防水

88 遮熱防水

89 遮熱防水

90 遮熱防水

91 遮熱防水

92 遮熱防水

93 遮熱防水

94 遮熱防水

95 遮熱防水

96 遮熱防水

97 遮熱防水

98 遮熱防水

99 遮熱防水

100 遮熱防水

① 遮熱防水

2 遮熱防水

3 遮熱防水

4 遮熱防水

5 遮熱防水

6 遮熱防水

7 遮熱防水

8 遮熱防水

9 遮熱防水

10 遮熱防水

11 遮熱防水

12 遮熱防水

13 遮熱防水

14 遮熱防水

15 遮熱防水

16 遮熱防水

17 遮熱防水

18 遮熱防水

19 遮熱防水

20 遮熱防水

21 遮熱防水

22 遮熱防水

23 遮熱防水

24 遮熱防水

25 遮熱防水

26 遮熱防水

27 遮熱防水

28 遮熱防水

29 遮熱防水

30 遮熱防水

31 遮熱防水

32 遮熱防水

33 遮熱防水

34 遮熱防水

35 遮熱防水

36 遮熱防水

37 遮熱防水

38 遮熱防水

39 遮熱防水

40 遮熱防水

41 遮熱防水

42 遮熱防水

43 遮熱防水

44 遮熱防水

45 遮熱防水

46 遮熱防水

47 遮熱防水

48 遮熱防水

49 遮熱防水

50 遮熱防水

51 遮熱防水

52 遮熱防水

53 遮熱防水

54 遮熱防水

55 遮熱防水

56 遮熱防水

57 遮熱防水

58 遮熱防水

59 遮熱防水

60 遮熱防水

61 遮熱防水

62 遮熱防水

63 遮熱防水

64 遮熱防水

65 遮熱防水

66 遮熱防水

67 遮熱防水

68 遮熱防水

69 遮熱防水

70 遮熱防水

71 遮熱防水

72 遮熱防水

73 遮熱防水

74 遮熱防水

75 遮熱防水

76 遮熱防水

77 遮熱防水

78 遮熱防水

79 遮熱防水

80 遮熱防水

81 遮熱防水

82 遮熱防水

83 遮熱防水

84 遮熱防水

85 遮熱防水

86 遮熱防水

87 遮熱防水

88 遮熱防水

89 遮熱防水

90 遮熱防水

91 遮熱防水

92 遮熱防水

93 遮熱防水

94 遮熱防水

95 遮熱防水

96 遮熱防水

97 遮熱防水

98 遮熱防水

99 遮熱防水

100 遮熱防水

① 遮熱防水

2 遮熱防水

3 遮熱防水

4 遮熱防水

5 遮熱防水

6 遮熱防水

7 遮熱防水

8 遮熱防水

9 遮熱防水

10 遮熱防水

11 遮熱防水

12 遮熱防水

13 遮熱防水

14 遮熱防水

15 遮熱防水

16 遮熱防水

17 遮熱防水

18 遮熱防水

19 遮熱防水

20 遮熱防水

21 遮熱防水

22 遮熱防水

23 遮熱防水

24 遮熱防水

25 遮熱防水

26 遮熱防水

27 遮熱防水

28 遮熱防水

29 遮熱防水

30 遮熱防水

31 遮熱防水

32 遮熱防水

33 遮熱防水

34 遮熱防水

35 遮熱防水

36 遮熱防水

37 遮熱防水

38 遮熱防水

39 遮熱防水

40 遮熱防水

41 遮熱防水

42 遮熱防水

43 遮熱防水

44 遮熱防水

45 遮熱防水

46 遮熱防水

47 遮熱防水

48 遮熱防水

49 遮熱防水

50 遮熱防水

51 遮熱防水

52 遮熱防水

53 遮熱防水

54 遮熱防水

55 遮熱防水

56 遮熱防水

57 遮熱防水

58 遮熱防水

59 遮熱防水

60 遮熱防水

61 遮熱防水

62 遮熱防水

63 遮熱防水

64 遮熱防水

65 遮熱防水

66 遮熱防水

67 遮熱防水

68 遮熱防水

69 遮熱防水

70 遮熱防水

71 遮熱防水

72 遮熱防水

73 遮熱防水

74 遮熱防水

75 遮熱防水

76 遮熱防水

77 遮熱防水

78 遮熱防水

79 遮熱防水

80 遮熱防水

81 遮熱防水

82 遮熱防水

83 遮熱防水

84 遮熱防水

85 遮熱防水

86 遮熱防水

87 遮熱防水

88 遮熱防水

89 遮熱防水

90 遮熱防水

91 遮熱防水

92 遮熱防水

93 遮熱防水

94 遮熱防水

95 遮熱防水

96 遮熱防水

97 遮熱防水

98 遮熱防水

99 遮熱防水

100 遮熱防水

① 遮熱防水

2 遮熱防水

3 遮熱防水

4 遮熱防水

5 遮熱防水

6 遮熱防水

7 遮熱防水

8 遮熱防水

9 遮熱防水

10 遮熱防水

11 遮熱防水

12 遮熱防水

13 遮熱防水

14 遮熱防水

15 遮熱防水

16 遮熱防水

17 遮熱防水

18 遮熱防水

19 遮熱防水

20 遮熱防水

21 遮熱防水

22 遮熱防水

23 遮熱防水

24 遮熱防水

25 遮熱防水

26 遮熱防水

27 遮熱防水

28 遮熱防水

29 遮熱防水

30 遮熱防水

31 遮熱防水

32 遮熱防水

33 遮熱防水

34 遮熱防水

35 遮熱防水

36 遮熱防水

37 遮熱防水

38 遮熱防水

39 遮熱防水

40 遮熱防水

41 遮熱防水

42 遮熱防水

43 遮熱防水

44 遮熱防水

45 遮熱防水

46 遮熱防水

47 遮熱防水

48 遮熱防水

49 遮熱防水

50 遮熱防水

51 遮熱防水

52 遮熱防水

53 遮熱防水

54 遮熱防水

55 遮熱防水

56 遮熱防水

57 遮熱防水

58 遮熱防水

59 遮熱防水

60 遮熱防水

61 遮熱防水

62 遮熱防水

63 遮熱防水

64 遮熱防水

65 遮熱防水

66 遮熱防水

67 遮熱防水

68 遮熱防水

69 遮熱防水

70 遮熱防水

71 遮熱防水

72 遮熱防水

73 遮熱防水

74 遮熱防水

75 遮熱防水

76 遮熱防水

77 遮熱防水

78 遮熱防水

79 遮熱防水

80 遮熱防水

81 遮熱防水

82 遮熱防水

83 遮熱防水

84 遮熱防水

85 遮熱防水

86 遮熱防水

87 遮熱防水

88 遮熱防水

89 遮熱防水

90 遮熱防水

91 遮熱防水

92 遮熱防水

93 遮熱防水

94 遮熱防水

95 遮熱防水

96 遮熱防水

97 遮熱防水

98 遮熱防水

99 遮熱防水

100 遮熱防水

① 遮熱防水

2 遮熱防水

3 遮熱防水

4 遮熱防水

5 遮熱防水

6 遮熱防水

7 遮熱防水

8 遮熱防水

9 遮熱防水

10 遮熱防水

11 遮熱防水

12 遮熱防水

13 遮熱防水

14 遮熱防水

15 遮熱防水

16 遮熱防水

17 遮熱防水

18 遮熱防水

19 遮熱防水

20 遮熱防水

21 遮熱防水

22 遮熱防水

23 遮熱防水

24 遮熱防水

25 遮熱防水

26 遮熱防水

27 遮熱防水

28 遮熱防水

29 遮熱防水

30 遮熱防水

31 遮熱防水

32 遮熱防水

33 遮熱防水

34 遮熱防水

35 遮熱防水

36 遮熱防水

⑤ 鋼製軽量建具 (標準型鋼製軽量 建具を含む)	簡易窓型アルミの性能値の適用は建具表による	[5.5.2][5.5.6]
	鋼板の種類	[5.5.3]
	⑤ 窓のめき鋼板 ・ビニル被覆鋼板 ・鋼板 ・アルミ鋼板	
9 スチール製建具	簡易窓型アルミの性能値の適用は建具表による	[5.4.2][5.6.2][5.4.4]
	外側に面する建具の耐風圧性	[5.4.2][5.6.2][5.5.2.1]
10 木製建具	フラッシュ戸	[5.7.2][5.7.3][5.7.6]
	表面材の種類	⑥ 表面材の組立方法 ⑦ 放散量 ※F☆☆☆☆
11 建具用金具	⑧ 建具の取付	⑨ 建具の取付
	⑩ 建具の取付	⑪ 建具の取付
12 自動ドア開閉装置	自動ドアの開閉機構	[5.9.2][5.9.4]
	⑫ 自動ドアの開閉機構	⑬ 自動ドアの開閉機構
13 自閉式上吊り 引戸装置	※適用する(適用建具及び適用位置は図示による)	[5.10.1]
	⑭ 重量シャッター	⑮ 重量シャッター
15 軽量シャッター	開閉形式	⑯ 軽量シャッター
	⑰ 軽量シャッター	⑱ 軽量シャッター
16 オーバーヘッド	セクション材料	⑲ オーバーヘッド
	⑳ オーバーヘッド	㉑ オーバーヘッド
17 ガラス	下記以外は、建具表による	[5.14.2]
	⑳ ガラス	㉒ ガラス
18 ガラス	⑳ ガラス	㉓ ガラス
	㉔ ガラス	㉕ ガラス
19 ガラス	⑳ ガラス	㉖ ガラス
	㉗ ガラス	㉘ ガラス
20 ガラス	⑳ ガラス	㉙ ガラス
	㉚ ガラス	㉛ ガラス
21 ガラス	⑳ ガラス	㉜ ガラス
	㉝ ガラス	㉞ ガラス
22 ガラス	⑳ ガラス	㉟ ガラス
	㊱ ガラス	㊲ ガラス
23 ガラス	⑳ ガラス	㊳ ガラス
	㊴ ガラス	㊵ ガラス
24 ガラス	⑳ ガラス	㊶ ガラス
	㊷ ガラス	㊸ ガラス
25 ガラス	⑳ ガラス	㊹ ガラス
	㊺ ガラス	㊻ ガラス
26 ガラス	⑳ ガラス	㊼ ガラス
	㊽ ガラス	㊾ ガラス
27 ガラス	⑳ ガラス	㊿ ガラス
	㋀ ガラス	㋁ ガラス
28 ガラス	⑳ ガラス	㋂ ガラス
	㋃ ガラス	㋄ ガラス
29 ガラス	⑳ ガラス	㋅ ガラス
	㋆ ガラス	㋇ ガラス
30 ガラス	⑳ ガラス	㋈ ガラス
	㋉ ガラス	㋊ ガラス
31 ガラス	⑳ ガラス	㋋ ガラス
	㋌ ガラス	㋍ ガラス
32 ガラス	⑳ ガラス	㋎ ガラス
	㋏ ガラス	㋐ ガラス
33 ガラス	⑳ ガラス	㋑ ガラス
	㋒ ガラス	㋓ ガラス
34 ガラス	⑳ ガラス	㋔ ガラス
	㋕ ガラス	㋖ ガラス
35 ガラス	⑳ ガラス	㋗ ガラス
	㋘ ガラス	㋙ ガラス
36 ガラス	⑳ ガラス	㋚ ガラス
	㋛ ガラス	㋜ ガラス
37 ガラス	⑳ ガラス	㋝ ガラス
	㋞ ガラス	㋟ ガラス
38 ガラス	⑳ ガラス	㋠ ガラス
	㋡ ガラス	㋢ ガラス
39 ガラス	⑳ ガラス	㋣ ガラス
	㋤ ガラス	㋥ ガラス
40 ガラス	⑳ ガラス	㋦ ガラス
	㋧ ガラス	㋨ ガラス
41 ガラス	⑳ ガラス	㋩ ガラス
	㋪ ガラス	㋫ ガラス
42 ガラス	⑳ ガラス	㋬ ガラス
	㋭ ガラス	㋮ ガラス
43 ガラス	⑳ ガラス	㋯ ガラス
	㋰ ガラス	㋱ ガラス
44 ガラス	⑳ ガラス	㋲ ガラス
	㋳ ガラス	㋴ ガラス
45 ガラス	⑳ ガラス	㋵ ガラス
	㋶ ガラス	㋷ ガラス
46 ガラス	⑳ ガラス	㋸ ガラス
	㋹ ガラス	㋺ ガラス
47 ガラス	⑳ ガラス	㋻ ガラス
	㋼ ガラス	㋽ ガラス
48 ガラス	⑳ ガラス	㋾ ガラス
	㋿ ガラス	㊀ ガラス
49 ガラス	⑳ ガラス	㊁ ガラス
	㊂ ガラス	㊃ ガラス
50 ガラス	⑳ ガラス	㊄ ガラス
	㊅ ガラス	㊆ ガラス
51 ガラス	⑳ ガラス	㊇ ガラス
	㊈ ガラス	㊉ ガラス
52 ガラス	⑳ ガラス	㊊ ガラス
	㊋ ガラス	㊌ ガラス
53 ガラス	⑳ ガラス	㊍ ガラス
	㊎ ガラス	㊏ ガラス
54 ガラス	⑳ ガラス	㊑ ガラス
	㊒ ガラス	㊓ ガラス
55 ガラス	⑳ ガラス	㊔ ガラス
	㊕ ガラス	㊖ ガラス
56 ガラス	⑳ ガラス	㊗ ガラス
	㊘ ガラス	㊙ ガラス
57 ガラス	⑳ ガラス	㊚ ガラス
	㊛ ガラス	㊜ ガラス
58 ガラス	⑳ ガラス	㊝ ガラス
	㊞ ガラス	㊟ ガラス
59 ガラス	⑳ ガラス	㊠ ガラス
	㊡ ガラス	㊢ ガラス
60 ガラス	⑳ ガラス	㊣ ガラス
	㊤ ガラス	㊥ ガラス
61 ガラス	⑳ ガラス	㊦ ガラス
	㊧ ガラス	㊨ ガラス
62 ガラス	⑳ ガラス	㊩ ガラス
	㊪ ガラス	㊫ ガラス
63 ガラス	⑳ ガラス	㊬ ガラス
	㊭ ガラス	㊮ ガラス
64 ガラス	⑳ ガラス	㊯ ガラス
	㊰ ガラス	㊱ ガラス
65 ガラス	⑳ ガラス	㊲ ガラス
	㊳ ガラス	㊴ ガラス
66 ガラス	⑳ ガラス	㊵ ガラス
	㊶ ガラス	㊷ ガラス
67 ガラス	⑳ ガラス	㊸ ガラス
	㊹ ガラス	㊺ ガラス
68 ガラス	⑳ ガラス	㊻ ガラス
	㊼ ガラス	㊽ ガラス
69 ガラス	⑳ ガラス	㊾ ガラス
	㊿ ガラス	㋀ ガラス
70 ガラス	⑳ ガラス	㋁ ガラス
	㋂ ガラス	㋃ ガラス
71 ガラス	⑳ ガラス	㋄ ガラス
	㋅ ガラス	㋆ ガラス
72 ガラス	⑳ ガラス	㋇ ガラス
	㋈ ガラス	㋉ ガラス
73 ガラス	⑳ ガラス	㋊ ガラス
	㋋ ガラス	㋌ ガラス
74 ガラス	⑳ ガラス	㋍ ガラス
	㋎ ガラス	㋏ ガラス
75 ガラス	⑳ ガラス	㋐ ガラス
	㋑ ガラス	㋒ ガラス
76 ガラス	⑳ ガラス	㋓ ガラス
	㋔ ガラス	㋕ ガラス
77 ガラス	⑳ ガラス	㋖ ガラス
	㋗ ガラス	㋘ ガラス
78 ガラス	⑳ ガラス	㋙ ガラス
	㋚ ガラス	㋛ ガラス
79 ガラス	⑳ ガラス	㋜ ガラス
	㋝ ガラス	㋞ ガラス
80 ガラス	⑳ ガラス	㋟ ガラス
	㋠ ガラス	㋡ ガラス
81 ガラス	⑳ ガラス	㋢ ガラス
	㋣ ガラス	㋤ ガラス
82 ガラス	⑳ ガラス	㋥ ガラス
	㋦ ガラス	㋧ ガラス
83 ガラス	⑳ ガラス	㋨ ガラス
	㋩ ガラス	㋪ ガラス
84 ガラス	⑳ ガラス	㋫ ガラス
	㋬ ガラス	㋭ ガラス
85 ガラス	⑳ ガラス	㋮ ガラス
	㋯ ガラス	㋰ ガラス
86 ガラス	⑳ ガラス	㋱ ガラス
	㋲ ガラス	㋳ ガラス
87 ガラス	⑳ ガラス	㋴ ガラス
	㋵ ガラス	㋶ ガラス
88 ガラス	⑳ ガラス	㋷ ガラス
	㋸ ガラス	㋹ ガラス
89 ガラス	⑳ ガラス	㋺ ガラス
	㋻ ガラス	㋼ ガラス
90 ガラス	⑳ ガラス	㋽ ガラス
	㋾ ガラス	㋿ ガラス
91 ガラス	⑳ ガラス	㊀ ガラス
	㊁ ガラス	㊂ ガラス
92 ガラス	⑳ ガラス	㊃ ガラス
	㊄ ガラス	㊅ ガラス
93 ガラス	⑳ ガラス	㊆ ガラス
	㊇ ガラス	㊈ ガラス
94 ガラス	⑳ ガラス	㊉ ガラス
	㊊ ガラス	㊋ ガラス
95 ガラス	⑳ ガラス	㊌ ガラス
	㊍ ガラス	㊎ ガラス
96 ガラス	⑳ ガラス	㊏ ガラス
	㊑ ガラス	㊒ ガラス
97 ガラス	⑳ ガラス	㊓ ガラス
	㊔ ガラス	㊕ ガラス
98 ガラス	⑳ ガラス	㊖ ガラス
	㊗ ガラス	㊘ ガラス
99 ガラス	⑳ ガラス	㊙ ガラス
	㊚ ガラス	㊛ ガラス
100 ガラス	⑳ ガラス	㊜ ガラス
	㊝ ガラス	㊞ ガラス
101 ガラス	⑳ ガラス	㊟ ガラス
	㊠ ガラス	㊡ ガラス
102 ガラス	⑳ ガラス	㊢ ガラス
	㊣ ガラス	㊤ ガラス
103 ガラス	⑳ ガラス	㊥ ガラス
	㊦ ガラス	㊧ ガラス
104 ガラス	⑳ ガラス	㊨ ガラス
	㊩ ガラス	㊪ ガラス
105 ガラス	⑳ ガラス	㊫ ガラス
	㊬ ガラス	㊭ ガラス
106 ガラス	⑳ ガラス	㊮ ガラス
	㊯ ガラス	㊰ ガラス
107 ガラス	⑳ ガラス	㊱ ガラス
	㊲ ガラス	㊳ ガラス
108 ガラス	⑳ ガラス	㊴ ガラス
	㊵ ガラス	㊶ ガラス
109 ガラス	⑳ ガラス	㊷ ガラス
	㊸ ガラス	㊹ ガラス
110 ガラス	⑳ ガラス	㊺ ガラス
	㊻ ガラス	㊼ ガラス
111 ガラス	⑳ ガラス	㊽ ガラス
	㊾ ガラス	㊿ ガラス
112 ガラス	⑳ ガラス	㋀ ガラス
	㋁ ガラス	㋂ ガラス
113 ガラス	⑳ ガラス	㋃ ガラス
	㋄ ガラス	㋅ ガラス
114 ガラス	⑳ ガラス	㋆ ガラス
	㋇ ガラス	㋈ ガラス
115 ガラス	⑳ ガラス	㋉ ガラス
	㋊ ガラス	㋋ ガラス
116 ガラス	⑳ ガラス	㋌ ガラス
	㋍ ガラス	㋎ ガラス
117 ガラス	⑳ ガラス	㋏ ガラス
	㋐ ガラス	㋑ ガラス
118 ガラス	⑳ ガラス	㋒ ガラス
	㋓ ガラス	㋔ ガラス
119 ガラス	⑳ ガラス	㋕ ガラス
	㋖ ガラス	㋗ ガラス
120 ガラス	⑳ ガラス	㋘ ガラス
	㋙ ガラス	㋚ ガラス
121 ガラス	⑳ ガラス	㋛ ガラス
	㋜ ガラス	㋝ ガラス
122 ガラス	⑳ ガラス	㋞ ガラス
	㋟ ガラス	㋠ ガラス
123 ガラス	⑳ ガラス	㋡ ガラス
	㋢ ガラス	㋣ ガラス
124 ガラス	⑳ ガラス	㋤ ガラス
	㋥ ガラス	㋦ ガラス
125 ガラス	⑳ ガラス	㋧ ガラス
	㋨ ガラス	㋩ ガラス
126 ガラス	⑳ ガラス	㋪ ガラス
	㋫ ガラス	㋬ ガラス
127 ガラス	⑳ ガラス	㋭ ガラス
	㋮ ガラス	㋯ ガラス
128 ガラス	⑳ ガラス	㋰ ガラス
	㋱ ガラス	㋲ ガラス
129 ガラス	⑳ ガラス	㋳ ガラス
	㋴ ガラス	㋵ ガラス
130 ガラス	⑳ ガラス	㋶ ガラス
	㋷ ガラス	㋸ ガラス
131 ガラス	⑳ ガラス	㋹ ガラス
	㋺ ガラス	㋻ ガラス
132 ガラス	⑳ ガラス	㋼ ガラス
	㋽ ガラス	㋾ ガラス
133 ガラス	⑳ ガラス	㋿ ガラス
	㊀ ガラス	㊁ ガラス
134 ガラス	⑳ ガラス	㊂ ガラス
	㊃ ガラス	㊄ ガラス
135 ガラス	⑳ ガラス	㊅ ガラス
	㊆ ガラス	㊇ ガラス
136 ガラス	⑳ ガラス	㊈ ガラス
	㊉ ガラス	㊊ ガラス
137 ガラス	⑳ ガラス	㊋ ガラス
	㊌ ガラス	㊍ ガラス
138 ガラス	⑳ ガラス	㊎ ガラス
	㊏ ガラス	㊑ ガラス
139 ガラス	⑳ ガラス	㊒ ガラス
	㊓ ガラス	㊔ ガラス
140 ガラス	⑳ ガラス	㊕ ガラス
	㊖ ガラス	㊗ ガラス
141 ガラス	⑳ ガラス	㊘ ガラス
	㊙ ガラス	㊚ ガラス
142 ガラス	⑳ ガラス	㊛ ガラス
	㊜ ガラス	㊝ ガラス
143 ガラス	⑳ ガラス	㊞ ガラス
	㊟ ガラス	㊠ ガラス
144 ガラス	⑳ ガラス	㊡ ガラス
	㊢ ガラス	㊣ ガラス
145 ガラス	⑳ ガラス	㊤ ガラス
	㊥ ガラス	㊦ ガラス
146 ガラス	⑳ ガラス	㊧ ガラス
	㊨ ガラス	㊩ ガラス
147 ガラス	⑳ ガラス	㊪ ガラス
	㊫ ガラス	㊬ ガラス
148 ガラス	⑳ ガラス	㊭ ガラス
	㊮ ガラス	㊯ ガラス
149 ガラス	⑳ ガラス	㊰ ガラス
	㊱ ガラス	㊲ ガラス
150 ガラス	⑳ ガラス	㊳ ガラス
	㊴ ガラス	㊵ ガラス
151 ガラス	⑳ ガラス	㊶ ガラス
	㊷ ガラス	㊸ ガラス
152 ガラス	⑳ ガラス	㊹ ガラス
	㊺ ガラス	㊻ ガラス
153 ガラス	⑳ ガラス	㊼ ガラス
	㊽ ガラス	㊾ ガラス
154 ガラス	⑳ ガラス	㊿ ガラス
	㋀ ガラス	㋁ ガラス
155 ガラス	⑳ ガラス	㋂ ガラス
	㋃ ガラス	㋄ ガラス
156 ガラス	⑳ ガラス	㋅ ガラス
	㋆ ガラス	㋇ ガラス
157 ガラス	⑳ ガラス	㋈ ガラス
	㋉ ガラス	㋊ ガラス
158 ガラス	⑳ ガラス	㋋ ガラス
	㋌ ガラス	㋍ ガラス
159 ガラス	⑳ ガラス	㋎ ガラス
	㋏ ガラス	㋐ ガラス
160 ガラス	⑳ ガラス	㋑ ガラス
	㋒ ガラス	㋓ ガラス
161 ガラス	⑳ ガラス	㋔ ガラス
	㋕ ガラス	㋖ ガラス
162 ガラス	⑳ ガラス	㋗ ガラス
	㋘ ガラス	㋙ ガラス
163 ガラス	⑳ ガラス	㋚ ガラス
	㋛ ガラス	㋜ ガラス
164 ガラス	⑳ ガラス	㋝ ガラス
	㋞ ガラス	㋟ ガラス
165 ガラス	⑳ ガラス	㋠ ガラス
	㋡ ガラス	㋢ ガラス
166 ガラス	⑳ ガラス	㋣ ガラス
	㋤ ガラス	㋥ ガラス
167 ガラス	⑳ ガラス	㋦ ガラス
	㋧ ガラス	㋨ ガラス
168 ガラス	⑳ ガラス	㋩ ガラス
	㋪ ガラス	㋫ ガラス
169 ガラス	⑳ ガラス	㋬ ガラス
	㋭ ガラス	㋮ ガラス
170 ガラス	⑳ ガラス	㋯ ガラス
	㋰ ガラス	㋱ ガラス
171 ガラス	⑳ ガラス	㋲ ガラス
	㋳ ガラス	㋴ ガ



[illegible]

1	コンクリートの種類 及び強度、品質	レディー・ミスト・コンクリートの種類 ※Ⅰ種・Ⅱ種	[Ⅷ.1.3][表Ⅷ.1.1]	14	連続繊維シート巻き 材	材料・形状 採用した工法の規定を満足するもの	[Ⅷ.2.13]	27	耐火被覆		[Ⅷ.18.1]	①	石綿含有建材の 処理	※建築物の解体工事、アスベスト除去について、以下の基準を適用する。 ○建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等に直接露するおそれがある建築物 等における業務での労働者の石綿よく露防止に関する技術上の指針 (令和2年9月8日付) 技術上の指針(公示第22号) ○建築物等の解体に係る石綿よく露防止及び石綿飛散防止防止対策 徹底マニュアル 令和3年3月 (厚生労働省、環境省) ○新石綿技術指針対応版 石綿粉じんへのばく露防止マニュアル (建設業労働災害防止協会)	2	鉄骨製作工場	・監督員の承認する製作工場 ・建築基準法第7条の4第1項に基づき国土交通大臣から性能評価機関として 認可を受けた(両日本鉄骨協定センター又は(両)全国鉄骨協定機構の「鉄骨製作 工場の性能評価基準」に定める「クレーン」として国土交通大臣から認定を 受けた工場又は同等以上の能力のある工場	[Ⅷ.1.5]	3	施工管理技術者	※適用する	[Ⅷ.1.6]	4	鉄筋の種類		15	鉄筋の継手		28	溶接金網		29	既存コンクリート面の 目視し		30	増設・補強工事 のコンクリートの打込み		31	柱補強		32	耐火被覆以外の施工		②	石綿含有建材の 処理		7	外断熱改修		9	断熱・防露改修		10	屋上緑化改修		11	通水性アクリル 舗装改修		12	高力ボルト		13	モルタル及び グラウト材		21	鉄骨の工作図		22	鉄骨工作仮組		23	間先形状		24	スカラップ		25	溶接部の試験		26	錆止め塗料		29	耐火被覆		30	増設・補強工事 のコンクリートの打込み		31	柱補強		32	耐火被覆以外の施工		③	石綿含有建材の 処理		7	外断熱改修		9	断熱・防露改修		10	屋上緑化改修		11	通水性アクリル 舗装改修		12	高力ボルト		13	モルタル及び グラウト材		21	鉄骨の工作図		22	鉄骨工作仮組		23	間先形状		24	スカラップ		25	溶接部の試験		26	錆止め塗料		29	耐火被覆		30	増設・補強工事 のコンクリートの打込み		31	柱補強		32	耐火被覆以外の施工		③	石綿含有建材の 処理		7	外断熱改修		9	断熱・防露改修		10	屋上緑化改修		11	通水性アクリル 舗装改修		12	高力ボルト		13	モルタル及び グラウト材		21	鉄骨の工作図		22	鉄骨工作仮組		23	間先形状		24	スカラップ		25	溶接部の試験		26	錆止め塗料		29	耐火被覆		30	増設・補強工事 のコンクリートの打込み		31	柱補強		32	耐火被覆以外の施工		③	石綿含有建材の 処理		7	外断熱改修		9	断熱・防露改修		10	屋上緑化改修		11	通水性アクリル 舗装改修		12	高力ボルト		13	モルタル及び グラウト材		21	鉄骨の工作図		22	鉄骨工作仮組		23	間先形状		24	スカラップ		25	溶接部の試験		26	錆止め塗料		29	耐火被覆		30	増設・補強工事 のコンクリートの打込み		31	柱補強		32	耐火被覆以外の施工		③	石綿含有建材の 処理		7	外断熱改修		9	断熱・防露改修		10	屋上緑化改修		11	通水性アクリル 舗装改修		12	高力ボルト		13	モルタル及び グラウト材		21	鉄骨の工作図
---	----------------------	------------------------------	-----------------	----	----------------	---------------------------	----------	----	------	--	----------	---	---------------	--	---	--------	--	---------	---	---------	-------	---------	---	-------	--	----	-------	--	----	------	--	----	-------------------	--	----	------------------------	--	----	-----	--	----	-----------	--	---	---------------	--	---	-------	--	---	---------	--	----	--------	--	----	-----------------	--	----	-------	--	----	-----------------	--	----	--------	--	----	--------	--	----	------	--	----	-------	--	----	--------	--	----	-------	--	----	------	--	----	------------------------	--	----	-----	--	----	-----------	--	---	---------------	--	---	-------	--	---	---------	--	----	--------	--	----	-----------------	--	----	-------	--	----	-----------------	--	----	--------	--	----	--------	--	----	------	--	----	-------	--	----	--------	--	----	-------	--	----	------	--	----	------------------------	--	----	-----	--	----	-----------	--	---	---------------	--	---	-------	--	---	---------	--	----	--------	--	----	-----------------	--	----	-------	--	----	-----------------	--	----	--------	--	----	--------	--	----	------	--	----	-------	--	----	--------	--	----	-------	--	----	------	--	----	------------------------	--	----	-----	--	----	-----------	--	---	---------------	--	---	-------	--	---	---------	--	----	--------	--	----	-----------------	--	----	-------	--	----	-----------------	--	----	--------	--	----	--------	--	----	------	--	----	-------	--	----	--------	--	----	-------	--	----	------	--	----	------------------------	--	----	-----	--	----	-----------	--	---	---------------	--	---	-------	--	---	---------	--	----	--------	--	----	-----------------	--	----	-------	--	----	-----------------	--	----	--------

内部仕上表																															
階	室名	区分	床		巾木		壁		天井		廻縁	天井高	備考																		
			下地処理記号		下地処理記号		下地処理記号		下地処理記号																						
1階	書庫（2） 男子WC 女子WC	改修前		－		－		－		ケイ酸カルシウム板 t4.0 EP【撤去】 （書庫（2）は一部）	塩ビ【撤去】 （書庫（2）は一部）																				
		改修後		－		－		－		ケイ酸カルシウム板 t4.0 EP＋G【新設】 （書庫（2）は一部）	塩ビ【新設】 （書庫（2）は一部）																				
2階	閉架書庫	改修前		RC＋モルタル下地 ※ビニルアスベスト系床タイルt2.0【一部撤去】 （廊下側W1150を撤去）		ビニル巾木 H60【一部撤去】		LGS＋※GB－R t9 RC打放し		ビニルクロス張り EP	LGS下地 ※GB－D t9直張り	天然木雑付廻り縁	2,600																		
		改修後	F1	RC＋モルタル下地 ビニル床タイルt2.0【一部新設】 （廊下側W1400を新設）		ビニル巾木 H60【一部新設】		【既存のまま】			既存のまま	既存のまま	2,600																		
	印刷室 ↓ 防災室	改修前		ラワン合板t12.0＋12.0 ニードルパンチカーペット		ビニル巾木 H60		LGS＋※GB－R t9 RC＋モルタル		1※ビニルクロス張り 1※ビニルクロス張り	LGS下地 ※DR t9	塩ビ	2,600																		
		改修後		既存のま		既存のまま		【既存のまま】			既存のまま	既存のまま	2,600																		
	前室 ↓ 子ども図書室1 （物語など）	改修前		RC＋モルタル下地 ※ビニルアスベスト系床タイルt2.0		ビニル巾木 H60【撤去】		RC ＋ モルタル【一部撤去】		※ビニルクロス張り【撤去】	LGS下地 ※DR t9【撤去】	塩ビ【撤去】	2,750																		
		改修後		タイルカーペット【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		RC ＋ モルタル		應：移羽目板t12張りH720【新設】 壁：ビニルクロス張り【新設】	LGS下地 GB－R t9.5＋DR t9【新設】	塩ビ【新設】	2,740																		
	相談室 ↓ トークルーム	改修前		RC＋モルタル＋ビニル床タイル下地 タイルカーペット【撤去】		ビニル巾木 H60【撤去】		LGS ＋ ※GB－R t9【一部撤去】 RC ＋ モルタル		※ビニルクロス張り ※ビニルクロス張り	LGS下地【一部撤去】 ※DR t9（直張り）【撤去】	塩ビ【撤去】	2,600																		
		改修後		タイルカーペット【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		LGS ＋ GB－R t12.5＋12.5【一部新設】 RC ＋ モルタル【既存のまま】		應：移羽目板t12張りH720【新設】 壁：ビニルクロス張り【新設】	LGS下地【一部新設】 GB－R t9.5＋DR t9【新設】	塩ビ【新設】	2,590																		
	法テラス 佐渡法律事務所 ↓ 子ども図書室1 （物語など）	改修前		RC＋モルタル下地 タイルカーペット【撤去】		ビニル巾木 H60【撤去】		LGS＋※GB－R t9【一部撤去】 RC＋モルタル		※ビニルクロス張り【撤去】 ※ビニルクロス張り【撤去】	LGS下地【一部撤去】 ※DR t9（直張り）【撤去】	塩ビ【撤去】	2,600	カウンター【撤去】、ブース間仕切り【撤去】																	
		改修後		タイルカーペット【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		LGS ＋ GB－R t12.5＋12.5【一部新設】 RC ＋ モルタル【既存のまま】		ビニルクロス張り【新設】 ビニルクロス張り【新設】	LGS下地【一部新設】 GB－R t9.5＋DR t9【新設】	塩ビ（新設）	2,590																		
	消費生活センター 案内・受付	改修前		アンダーレイシートt6の上 タイルカーペット【撤去】		天然木雑付巾木H60【撤去】		RC ＋ モルタル【一部撤去】		※ビニルクロス張り（二重）【撤去】	LGS＋※GB－R t9下地【一部撤去】 ビニルクロス張り【撤去】	天然木雑付廻り縁	2,600																		
		改修後		タイルカーペット【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		RC ＋ モルタル【既存のまま】 LGS ＋ GB－R t12.5【新設】		應：移羽目板t12張りH720【新設】 ビニルクロス張り【新設】	LGS＋GB－R t9.5下地【一部新設】 DR t9（接着張り）【新設】	EP－G塗替え	2,590																		
	正副議長室 ↓ ボランティアルーム	改修前		アンダーレイシートt6の上 タイルカーペット【撤去】		天然木雑付巾木H60【撤去】		RC ＋ モルタル【一部撤去】		※ビニルクロス張り（二重）【撤去】	LGS＋※GB－R t9下地【一部撤去】 ※ビニルクロス張り【撤去】	天然木雑付廻り縁	2,600 2,750																		
		改修後		タイルカーペット【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		RC ＋ モルタル【既存のまま】		ビニルクロス張り【新設】	LGS＋GB－R t9.5下地【一部新設】 DR t9（接着張り）【新設】	EP－G塗替え	2,590 2,740																		
	応接室 ↓ 赤ちゃんスペース （赤ちゃん・幼児）	改修前		アンダーレイシートt6【撤去】 タイルカーペット【撤去】		天然木雑付巾木H60【撤去】		RC ＋ モルタル【一部撤去】		※ビニルクロス張り（二重）【撤去】	LGS＋※GB－R t9下地【一部撤去】 ※ビニルクロス張り【撤去】	天然木雑付廻り縁	2,600 2,750																		
		改修後		ビニル床シートt2.5【新設】 組み合わせマットt2.0【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		RC ＋ モルタル		應：移羽目板t12張りH720【新設】 壁：ビニルクロス張り【新設】	LGS＋GB－R t9.5下地【一部新設】 DR t9（接着張り）【新設】	EP－G塗替え	2,590 2,740																		
	正副議長室 応接室 廊下 ↓ ホールA	改修前		アンダーレイシートt6の上 タイルカーペット【撤去】		天然木雑付巾木H60【撤去】		RC ＋ モルタル【一部撤去】		※ビニルクロス張り【撤去】	LGS＋※GB－R t9下地【一部撤去】 ※ビニルクロス張り【撤去】	天然木雑付廻り縁	2,600 2,750																		
		改修後		RC＋モルタル下地 ※ビニルアスベスト系床タイルt2.0		ビニル巾木 H60【撤去】					LGS下地【一部撤去】 ※GB－D t9（直張り）【撤去】	塩ビ【撤去】	2,450																		
		改修後		タイルカーペット【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		RC ＋ モルタル		ビニルクロス張り【新設】	LGS＋GB－R t9.5下地【一部新設】 DR t9（接着張り）【新設】 LGS下地【一部新設】 GB－R t9.5＋DR t9【新設】	EP－G塗替え 塩ビ（新設）	2,590 2,740 2,440																		
下地処理記号	記号	床			記号	巾木			記号	壁			記号	天井			記号	その他			特記事項										
	F1	アミノアサー等による接着剤等の除去			B1	塗装塗替え下地調整RB種（モルタル）			W1	塗装塗替え下地調整RB種（モルタル）			C1	塗装塗替え下地調整RB種（モルタル）			※	アスベスト含有（レベル3）を示す			改修後の天井高さは、既存FLからの高さとする。										
									W2	塗装塗替え下地調整RB種（ボード面）			C2	塗装塗替え下地調整RB種（ボード面）							防火材料認定番号										
																					防火材料認定番号										
下地仕上記号	RC	鉄筋コンクリート			GB－R	石膏ボード			化粧FK	化粧ケイ酸カルシウム板			耐火W1	LGS65千鳥配置③03 GB－F t12, 5両面二重張り（スラブ又はRCまで）							9.0	【準不燃】 建設省告示第千四百一号				9.0	防火層別1－4 （準不燃）				
	LGS	軽集鉄骨下地			GB－D	化粧石膏ボード			KB	ケイ酸カルシウム板				1時間耐火 FP06GNP－0174							9.5	【準不燃】QM－9828	【準不燃】QM－9826		【準不燃】QM－9824 【不燃】NM－0441	9	【不燃】NM－8599	4	【不燃】NM－3522	9.5	防火層別1－4 （準不燃）
	SUS	ステンレス			GB－S	防水石膏ボード			EP－G	つやや合成樹脂エマルジョンペイント塗			ビニル床シート	材質区分FS t2 一般床（マープル調）							12.5	【不燃】NM－8619	【準不燃】QM－9826 【不燃】NM－9639	【不燃】NM－8615	【不燃】NM－8614	12	【不燃】NM－8599			12.5	防火層別1－4 （不燃）
	DR	岩棉吸音板			GB－F	強化石膏ボード																									
佐渡市										工 事 名					図 名					内部仕上表－1											
										さわた図書館等機能移転(建築)工事										年 月 日 2024.09											
																				新 版 二											
																				図面番号 A-08											

内部仕上表																				
階	室名	区分	床		巾木		壁		天井		廻縁	天井高	備考							
			下地処理記号		下地処理記号		下地処理記号		下地処理記号											
2階	法テラス相談室 第3委員会室 ↓ 交流スペース	改修前	RC+モルタル下地 ビニル床タイルt2.0 ※ビニルアスベスト系床タイルt2.0 タイルカーペット【撤去】		ビニル巾木 H60【撤去】		LGS + 1※GB-Rt12.5【一部撤去】 RC + モルタル	※ビニルクロス張り【撤去】 ※ビニルクロス張り【撤去】		LGS下地 ※DRt9【撤去】		天然木鋪付廻り縁	2,750							
		改修後	タイルカーペット【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		LGS + ※GB-Rt12.5【既存のまま】 RC+モルタル【既存のまま】	ビニルクロス張り【新設】 ビニルクロス張り【新設】		LGS下地 DRt9.0【新設】		E P-G塗替え	2,740							
	第3委員会室 ↓ 子ども図書室1 (知識など)	改修前	RC+モルタル下地 ビニル床タイルt2.0 ※ビニルアスベスト系床タイルt2.0 タイルカーペット【撤去】		ビニル巾木 H60【撤去】		LGS + GB-Rt12.5【一部撤去】 RC + モルタル	※ビニルクロス張り【撤去】 ※ビニルクロス張り【撤去】		LGS下地 ※DRt9【撤去】		塩ビ【撤去】	2,750							
		改修後	タイルカーペット【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		LGS + GB-Rt12.5【既存のまま】 RC + モルタル【既存のまま】	ビニルクロス張り【新設】 ビニルクロス張り【新設】		LGS下地 DRt9.0【新設】		塩ビ【新設】	2,740							
	議会事務局 ↓ 子ども図書室2	改修前	RC+モルタル下地 ビニル床タイルt2.0 ※ビニルアスベスト系床タイルt2.0		ビニル巾木 H60【撤去】		RC + モルタル【一部撤去】	※ビニルクロス張り【撤去】		LGS下地 ※DRt9【撤去】		塩ビ【撤去】	2,750							
		改修後	組み合わせマットt2.0【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		RC + モルタル	壁：杉羽目板t12張り【新設】 壁：ビニルクロス張り【新設】		LGS下地 DRt9.0【新設】		塩ビ【新設】	2,740							
	ホール・廊下 ↓ エントランスホール ホールA	改修前	RC+モルタル下地 ※ビニルアスベスト系床タイルt2.0		ビニル巾木 H60【撤去】		LGS + GB-Rt12.5【一部撤去】 RC + モルタル	※ビニルクロス張り【撤去】 ※ビニルクロス張り【撤去】		LGS下地【一部撤去】 ※GB-Dt9(直張り)【撤去】 GB-Dt9.5(直張り)【撤去】		塩ビ【撤去】	2,450							
		改修後	タイルカーペット【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		LGS + GB-Rt12.5 RC + モルタル【既存のまま】	ビニルクロス張り【新設】 ビニルクロス張り【新設】		LGS下地【一部新設】 GB-Rt9.5+DRt9【新設】		塩ビ【新設】	2,440							
	通路	改修前	RC+モルタル下地 ※ビニルアスベスト系床タイルt2.0		※ビニル巾木 H60【撤去】		モルタル金コテ【一部撤去】	※ビニルクロス張り【撤去】		LGS下地 ※GB-Dt9(直張り)【撤去】		塩ビ【撤去】	2,450							
		改修後	RC+モルタル下地 タイルカーペット【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		耐火壁W1【一部新設】 モルタル金コテ【既存のまま】	ビニルクロス張り【新設】		LGS下地 GB-Dt9.5直張り【新設】		塩ビ【新設】	2,440							
	男子WC ↓ 男子WC	改修前	4～5通り箇のみAS防水 磁器質25角モザイクタイル		磁器質100角タイル【カッター入れ撤去】 ビニル巾木 H60		RC + モルタル LGS + ※GB-Rt9	磁器質100角タイル ビニルクロス張り		LGS下地 ※KBt4 EP【撤去】		塩ビ【一部撤去】	2,300	ライニング【一部撤去】 トイレブース【撤去】						
		改修後	セルフレベリング t10【新設】 ラワン合板T1t15+6【新設】 ビニル床シートt2.5【新設】 防汚性ビニル床シートt2.5【新設】(小便器前のみ)		床材立上げ、アルミ押入金物共 ビニル巾木 H60		【既存のまま】	既存のまま		LGS下地 KBt4 EP-G【新設】		塩ビ【一部新設】	2,300	ライニング【一部新設】 トイレブース【新設】 和便器穴塞ぎ【新設】						
	女子WC ↓ 女子WC	改修前	4～5通り箇のみAS防水 磁器質25角モザイクタイル		磁器質100角タイル【カッター入れ撤去】 ビニル巾木 H60		RC + モルタル LGS + ※GB-Rt9	磁器質100角タイル ビニルクロス張り		LGS下地 ※KBt4 EP【撤去】		塩ビ	2,300	トイレブース【撤去】						
		改修後	セルフレベリング t10【新設】 ラワン合板T1t15+6【新設】 ビニル床シートt2.5【新設】		床材立上げ、アルミ押入金物共 ビニル巾木 H60		既存のまま	既存のまま		KBt4 EP-G【新設】		塩ビ	2,300	トイレブース【新設】 和便器穴塞ぎ【新設】						
	男子WC 倉庫 ↓ 親子WC	改修前	4～5通り箇のみAS防水(男子便所) 磁器質25角モザイクタイル RC+モルタル下地 ※ビニルアスベスト系床タイルt2.0		磁器質100角タイル【カッター入れ撤去】 ビニル巾木 H60【一部撤去】		RC+モルタル RC打放し【一部撤去】	磁器質100角タイル【一部撤去】 ※ビニルクロス張り【一部撤去】		LGS下地【一部撤去】 ※GB-Dt9(直張り)【撤去】 GB-Dt9.5(直張り)【撤去】		塩ビ【撤去】	2,300							
		改修後	セルフレベリング t10【新設】(男子便所部分のみ) ラワン合板T1t15+6【新設】(男子便所部分のみ) ビニル床シートt2.5【新設】		床材立上げ、アルミ押入金物共 ビニル巾木 H60【一部新設】		RC+モルタル【既存のまま】 耐火壁W1【一部新設】	ビニルクロス張り【新設】 ビニルクロス張り【新設】		LGS下地【一部新設】 GB-Dt9.5直張り【新設】		塩ビ【新設】	2,300							
	倉庫 ↓ 倉庫	改修前	RC+モルタル下地 ※ビニルアスベスト系床タイルt2.0		ビニル巾木 H60【一部撤去】		RC+モルタル【一部撤去】	※ビニルクロス張り【一部撤去】		LGS下地【一部撤去】 GB-Dt9.5直張り【一部撤去】		塩ビ【一部撤去】	2,600							
		改修後	既存のまま		ビニル巾木 H60【一部新設】		耐火壁W1【一部新設】 モルタル金コテ【既存のまま】	ビニルクロス張り【一部新設】		LGS下地【一部新設】 GB-Dt9.5直張り【一部新設】		塩ビ【一部新設】	2,600							
E Vホール	改修前	RC+モルタル下地 ※ビニルアスベスト系床タイルt2.0		ビニル巾木 H60【撤去】 テラゾーブロック H60		モルタル金コテ	※ビニルクロス張り【撤去】		LGS下地 ※GB-Dt9(直張り)【撤去】		塩ビ	2,450								
	改修後	RC+モルタル下地 ビニル床シートt2.5【新設】		ビニル巾木 H60【新設】 テラゾーブロック H60【既存のまま】		既存のまま	ビニルクロス張り【新設】		GB-Dt9.5直張り【新設】		既存のまま	2,450	床見切り：SUSへの字金物							
下地処理記号	記号	床		記号	巾木		記号	壁		記号	天井		記号	その他		特記事項				
	F1	デジワッパ等による接着剤等の除去		B1	塗装塗替え下地調整RB種(モルタル)		W1	塗装塗替え下地調整RB種(モルタル)		C1	塗装塗替え下地調整RB種(モルタル)		※	アスベスト含有(レベル3)を示す						
下地仕上記号							W2	塗装塗替え下地調整RB種(ボード面)		C2	塗装塗替え下地調整RB種(ボード面)					防火材料認定番号				
	RC	鉄筋コンクリート	GB-R	石膏ボード	化研FK	化研ケイ酸カルシウム板	耐火壁W1	LGS65千鳥配置@303 GB-Ft12.5両面二重張り(スラブ又はRCまで)		9.0	【不燃】 【不燃】NM-0441	シージングセッコウボード GB-S	強化セッコウボード GB-F	化粧セッコウボード GB-D	ロックワール化粧吸音板 DR		けい酸カルシウム板	ビニルクロス 地下GB-R		
	LGS	軽集鉄骨下地	GB-D	化粧石膏ボード	KB	ケイ酸カルシウム板	1時間耐火	FP060NP-0174		9.5	【不燃】QM-9828	【不燃】QM-9826		【不燃】QM-9824 【不燃】NM-0441	9	【不燃】NM-8599	4	【不燃】NM-3522	9.5	防火層別1-4 (準不燃)
	SUS	ステンレス	GB-S	防水石膏ボード	EP-G	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗	ビニル床シート	材質区分FSt2 一般床(マープル調)		12.5	【不燃】NM-8619	【不燃】QM-9826 【不燃】NM-8615	【不燃】NM-8615	【不燃】NM-8614	12	【不燃】NM-8599			12.5	防火層別1-4 (不燃)
	DR	岩綿吸音板	GB-F	強化石膏ボード																
佐渡市															工 事 名 さわた図書館等機能移転(建築)工事		図 名 内部仕上表-2			
															年 月 日 2024.09		新 尺 二		図面番号 A-09	

内部仕上表																															
階	室名	区分	床		巾木		壁		天井		廻縁	天井高	備考																		
			下地処理記号		下地処理記号		下地処理記号		下地処理記号																						
3階	会派室 ①㊟ ↓ 書庫	改修前		RC+モルタル下地 ※ビニルアスベスト系床タイル t2.0 ビニル床タイル t2.0		ビニル巾木 H60		LGS + ※GB-R t 9 モルタル金コテ		※ビニルクロス張り ※ビニルクロス張り		LGS下地 ※GB-D t 9（直張り）	塩ビ	2, 600																	
		改修後		タイルカーペット【新設】		【既存のまま】		【既存のまま】		【既存のまま】		【既存のまま】		2, 600																	
	会派室 ㉓~㉔ ↓ 学習室	改修前		RC+モルタル下地 ※ビニルアスベスト系床タイル t2.0		ビニル巾木 H60【撤去】		LGS + ※GB-R t 9 モルタル金コテ		※ビニルクロス張り【撤去】 ※ビニルクロス張り【撤去】		LGS下地 ※GB-D t 9（直張り）【撤去】 ※DR t 9【撤去】	塩ビ【撤去】	2, 600																	
		改修後		タイルカーペット【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		【既存のまま】		ビニルクロス張り【新設】 ビニルクロス張り【新設】		LGS下地 GB-R t 9.5+DR t 9【新設】	塩ビ【新設】	2, 590																	
	会派室 ㉕㉖ ↓ ブラウジングコーナー	改修前		RC+モルタル下地 タイルカーペット【撤去】		ビニル巾木 H60【撤去】		LGS + ※GB-R t 9 モルタル金コテ		※ビニルクロス張り【撤去】 ※ビニルクロス張り【撤去】		LGS下地【一部撤去】 ※GB-D t 9（直張り）【撤去】	塩ビ【撤去】	2, 600																	
		改修後		タイルカーペット【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		【既存のまま】		ビニルクロス張り【新設】 ビニルクロス張り【新設】		LGS下地【一部新設】 GB-R t 9.5+DR t 9【新設】	塩ビ【新設】	2, 590																	
	会派室 ㉗ ↓ 総合受付・事務室	改修前		RC+モルタル下地 ※ビニルアスベスト系床タイル t2.0		ビニル巾木 H60【撤去】		LGS + ※GB-R t 9 モルタル金コテ		※ビニルクロス張り【撤去】 ※ビニルクロス張り【撤去】		LGS下地 ※GB-D t 9（直張り）【撤去】	塩ビ【撤去】	2, 600																	
		改修後		タイルカーペット【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		【既存のまま】		ビニルクロス張り【新設】 ビニルクロス張り【新設】		LGS下地【一部新設】 GB-R t 9.5+DR t 9【新設】	塩ビ【新設】	2, 590																	
	第1委員会室 ↓ 図書室2	改修前		アンダーレイシート t6下地 クフテッドカーペット【撤去】		天然木継付巾木H60【撤去】		LGS + ※GB-R t 9 モルタル金コテ		※ビニルクロス張り【撤去】 ※ビニルクロス張り【撤去】		LGS下地 ※GB-R t 9+※ビニルクロス張り【撤去】 GB-R t 9.5+ビニルクロス張り【撤去】	天然木継付廻り縁【撤去】	2, 600																	
		改修後		タイルカーペット【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		【既存のまま】		ビニルクロス張り【新設】 ビニルクロス張り【新設】		LGS下地【一部新設】 GB-R t 9.5+DR t 9【新設】	塩ビ【新設】	2, 590																	
	第2委員会室 ↓ 図書室1	改修前		RC+モルタル下地 ※ビニルアスベスト系床タイル t2.0		ビニル巾木 H60【撤去】		LGS + ※GB-R t 9 モルタル金コテ		※ビニルクロス張り【撤去】 ※ビニルクロス張り【撤去】		LGS下地 ※DR t 9（直張り）【撤去】	塩ビ【撤去】	2, 600 2, 750																	
		改修後		タイルカーペット【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		【既存のまま】		ビニルクロス張り【新設】 ビニルクロス張り【新設】		LGS下地 GB-R t 9.5+DR t 9【新設】	塩ビ【新設】	2, 590 2, 740																	
議会図書室 議員控室 廊下 ↓ 図書室3	改修前		RC+モルタル下地 ※ビニルアスベスト系床タイル t2.0		ビニル巾木 H60【撤去】 天然木継付巾木 H60		LGS + ※GB-R t 9 モルタル金コテ		※ビニルクロス張り【撤去】 ※ビニルクロス張り【撤去】		LGS下地 ※GB-D t 9（直張り）【撤去】 GB-D t 9.5【直張り】【撤去】 ※GB-R t 9+※ビニルクロス張り【撤去】	塩ビ【撤去】 天然木継付廻り縁【撤去】	2, 600 2, 750 2, 400																		
	改修後		タイルカーペット【新設】		ビニル巾木 H60【新設】 ビニル巾木 H60【新設】		【既存のまま】		ビニルクロス張り【新設】 ビニルクロス張り【新設】		LGS下地 GB-R t 9.5+DR t 9【新設】	塩ビ【新設】 塩ビ【新設】	2, 590 2, 740 2, 390																		
ホール E Vホール 廊下 ↓ エントランスホール E Vホール	改修前		RC+モルタル下地 ※ビニルアスベスト系床タイル t2.0		ビニル巾木 H60【撤去】 テラゾーブロック H60		LGS + ※GB-R t 9 モルタル金コテ		※ビニルクロス張り【撤去】 ※ビニルクロス張り【撤去】		LGS下地 ※GB-D t 9（直張り）【撤去】 GB-D t 9.5【直張り】【撤去】	塩ビ【撤去】	2, 400																		
	改修後		タイルカーペット【新設】		ビニル巾木 H60【新設】		【既存のまま】		ビニルクロス張り【新設】 ビニルクロス張り【新設】		LGS下地 GB-R t 9.5+DR t 9【新設】	塩ビ【新設】	2, 390																		
共通	廊下 防音室 ↓ 廊下	改修前 （廊下）		RC+モルタル下地 ※ビニルアスベスト系床タイル t2.0 ビニル床タイル t2.0		ビニル巾木 H60【撤去】		LGS + ※GB-R t 9		※ビニルクロス張り【撤去】		LGS下地 ※GB-D t 9（直張り）【撤去】	塩ビ【撤去】	2, 400																	
		改修前 （防音室）		木床組+構造用合板 t15下地【撤去】 ビニル床シート t2.0【撤去】				LGS + GB-R t12.5【撤去】 モルタル金コテ		※ビニルクロス張り【撤去】		GB-D t 9.5【直張り】【撤去】																			
	議場 ↓ 多目的ホール	改修前		木床組+構造用合板 t15下地【撤去】（一般部） タイルカーペット t6、5【撤去】 OAフロア（標準パネル600角）【撤去】（議長席廻り） タイルカーペット t6、5【撤去】		天然木継付巾木 H60		下部：LGS 上部：木下地		下部：天然木継付合板 t9難燃 上部：※GB-R t 9 + ※DR（凹凸） t19		LGS下地 GB-R t 9.5 + DR t12	塩ビ	5, 500	床：アルミノンスリップ【撤去】 床：カーペット用アルミ見切【撤去】																
		改修後		タイルカーペット【新設】		一部未巾木：杉（左通部）H=60WP【新設】 一部化粧シート張り【新設】		既存のまま		既存のまま 壁：一部化粧フィルム貼り【新設】		既存のまま	既存のまま	5, 500	床段差：樹脂被覆ノンスリップ【新設】 窓隠蔽：化粧フィルム貼り【新設】																
階段ー（1） 1階～3階FL	改修前		RC+モルタル下地 ※ビニルアスベスト系床タイル t2.0		ビニル巾木 H60【撤去】 テラゾーブロック H60		モルタル金コテ		※ビニルクロス張り		段裏：RC+ヒル石吹付 t6	ー	直天	段裏：SUSノンスリップ【既存のまま】 滑り止めテープw80 x L1350【撤去】																	
	改修後		ビニル床シート t2.0【新設】		既存のまま 既存のまま		既存のまま		既存のまま		既存のまま	既存のまま	既存のまま	段裏：改修用ノンスリップ DT 17																	
下地処理記号	記号	床			記号	巾木			記号	壁			記号	天井			記号	その他			特記事項										
	F 1	テリマダ等による接着剤等の除去			B 1	塗装塗替え下地調整 R B種（モルタル）			W 1	塗装塗替え下地調整 R B種（モルタル）			C 1	塗装塗替え下地調整 R B種（モルタル）			※	アスベスト含有（レベル3）を示す			改修後の天井高さは、既存 F L からの高さとする。										
下地仕上記号									W 2	塗装塗替え下地調整 R B種（ボード面）			C 2	塗装塗替え下地調整 R B種（ボード面）							防火材料認定番号										
																					防火材料認定番号										
																					防火材料認定番号										
																					防火材料認定番号										
																					防火材料認定番号										
																					防火材料認定番号										
	RC	鉄筋コンクリート	GB-R	石膏ボード	化粧 F K	化粧ケイ酸カルシウム板		耐火壁 W 1	LGS65千鳥配置@303 GB-F t 12、5両面二重張り（スラブ又は RCまで）											9.0	【準不燃】 建設省告示第千四百一号				9.0	防火壁①-4 （準不燃）					
	LGS	軽集積骨下地	GB-D	化粧石膏ボード	K B	ケイ酸カルシウム板			1時間耐火 FP06ONP-0174											9.5	【準不燃】QM-9828	【準不燃】QM-9826		【準不燃】QM-9824 【不燃】NM-0441	9	【不燃】NM-8599	4	【不燃】NM-3522	9.5	防火壁①-4 （準不燃）	
	SUS	ステンレス	GB-S	防水石膏ボード	B P-G	つやや合成樹脂エマルジョンペイント塗		ビニル床シート	材質区分 F S t 2 一般床（マープル調）											12.5	【不燃】NM-8619	【準不燃】QM-9826 【不燃】NM-8615	【不燃】NM-8615		12	【不燃】NM-8599			12.5	防火壁①-4 （不燃）	
	DR	岩綿吸音板	GB-F	強化石膏ボード																											
佐渡市																工 事 名			さわた図書館等機能移転（建築）工事			図 名				内部仕上表ー 3					
																						年 月 日 2024.09				新 版			図面番号 A-10		

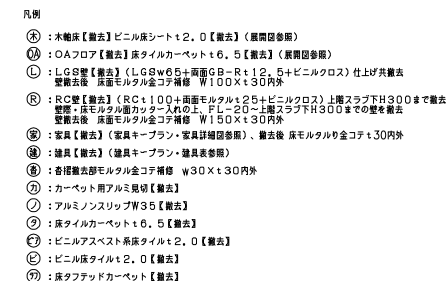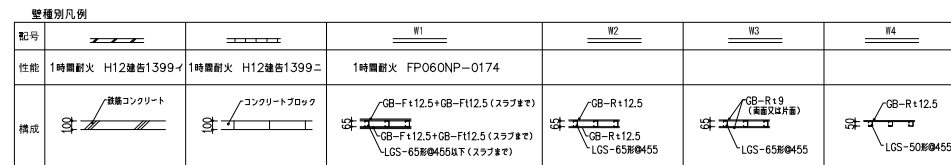


 : 工事範囲外を示す

壁種別凡例

配号			W1	W2	W3	W4
性能	1時間耐火 H12建告1399イ	1時間耐火 H12建告1399ニ	1時間耐火 FP060NP-0174			
構成	コンクリート	コンクリートブロック	GB-Ft12.5+GB-Ft12.5(スラブまで) GB-Ft12.5+GB-Ft12.5(スラブまで) LGS-65形φ455以下(スラブまで)	GB-Rt12.5 GB-Rt12.5 LGS-65形φ455	GB-Rt19 (裏面又は片面) LGS-65形φ455	GB-Rt12.5 LGS-50形φ455

凡例






- ④：木軸床【撤去】ビニル床シート2.0【撤去】(撤去箇所参照)
⑤：OAフロア【撤去】床タイルカーペット6.5【撤去】(撤去箇所参照)
⑥：LGS窓【撤去】(LGSW95+裏面GB-Rt12.5+ビニルクロス)仕上げ共撤去
窓撤去後 床面モルタル金コテ補修 W100×t30以内
⑦：RC壁【撤去】(RC+100+両面モルタルt25+ビニルクロス) 上階スラブ下H300まで撤去
窓部・床モルタル面カッター入れの上、FL-20～上階スラブ下H300までの壁を撤去
窓撤去後 床面モルタル金コテ補修 W150×t30以内
⑧：家具【撤去】(家具キープラン・家具詳細図参照)、撤去後 床モルタル金コテt30以内
⑨：建具【撤去】(建具キープラン・建具表参照)
⑩：各種撤去部モルタル金コテ補修 W30×t30以内
⑪：カーペット用アルミ見切【撤去】
⑫：アルミノンスリップW35【撤去】
⑬：床タイルカーペット6.5【撤去】
⑭：ビニルアスベスト系床タイルt2.0【撤去】
⑮：ビニル床タイルt2.0【撤去】
⑯：床タフアッドカーペット【撤去】

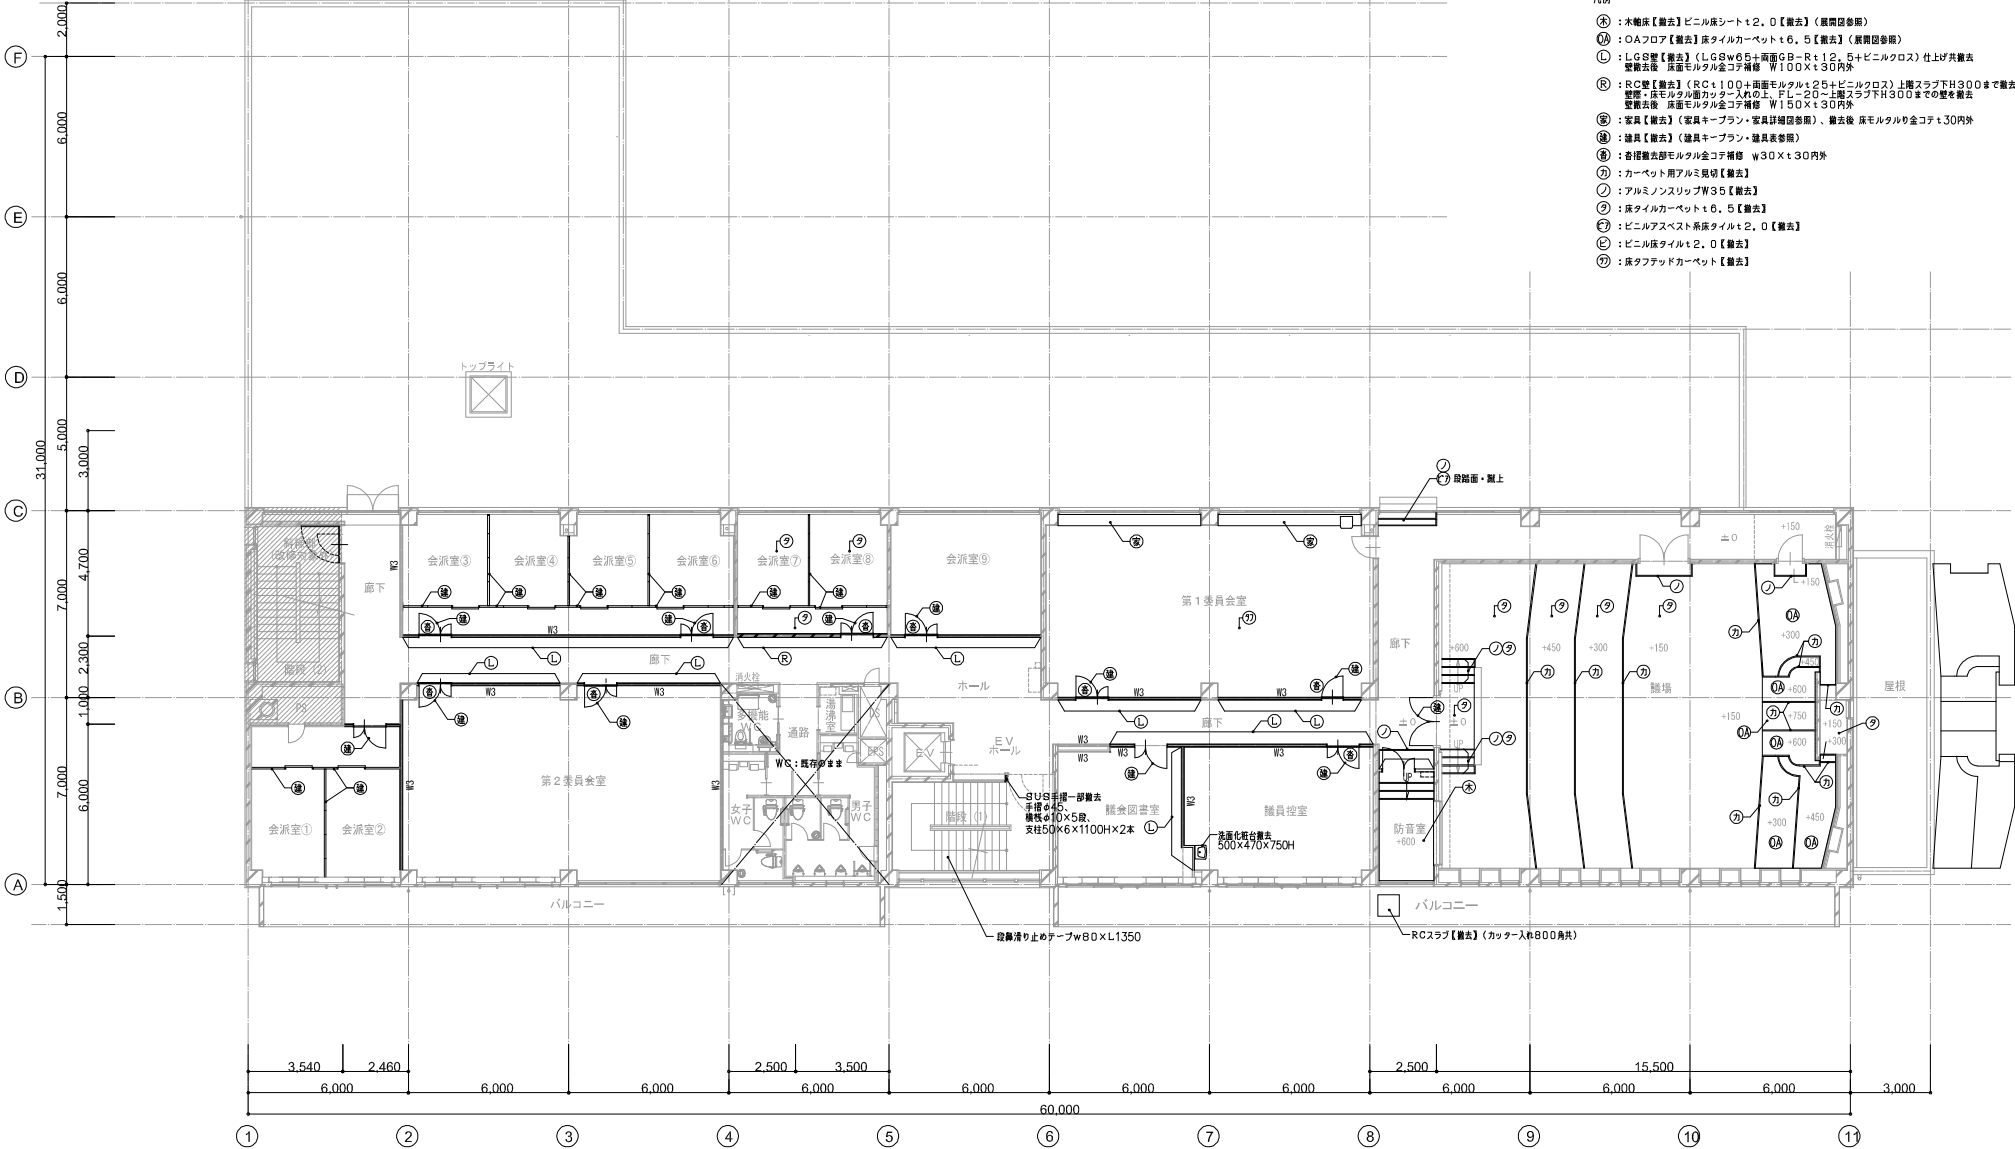


3階平面図(改修前) S=1:100


工事範囲外を示す

壁種別凡例


配号			W1	W2	W3	W4
性能	1時間耐火 H12建吉1399イ	1時間耐火 H12建吉1399ニ	1時間耐火 FP060NP-0174			
構成	 鉄筋コンクリート	 コンクリートブロック	 GB-Ft12.5+GB-Ft12.5 (スラブまで) GB-Ft12.5+GB-Ft12.5 (スラブまで) LGS-65形φ455以下 (スラブまで)	 GB-Rt12.5 GB-Rt12.5 LGS-65形φ455	 GB-Rt19 (裏面又は片側) LGS-65形φ455	 GB-Rt12.5 LGS-50形φ455

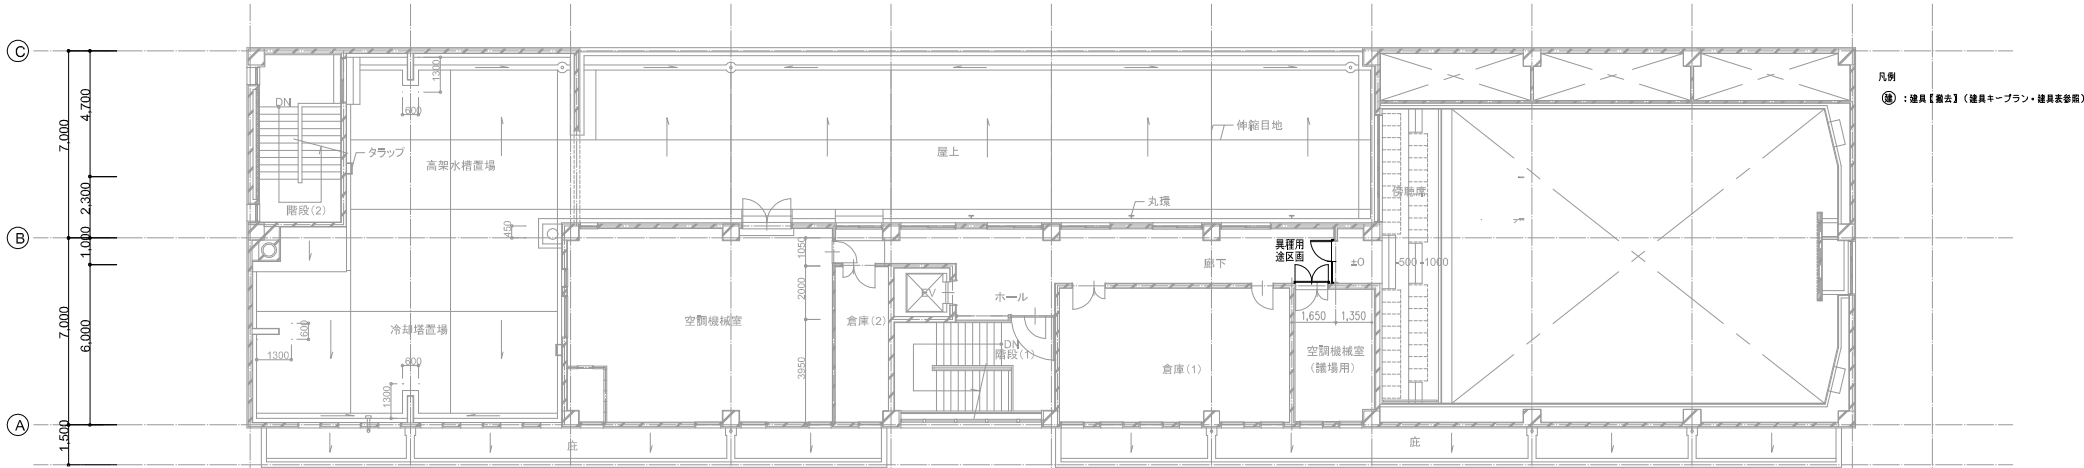

4階平面図(改修後) S=1:100

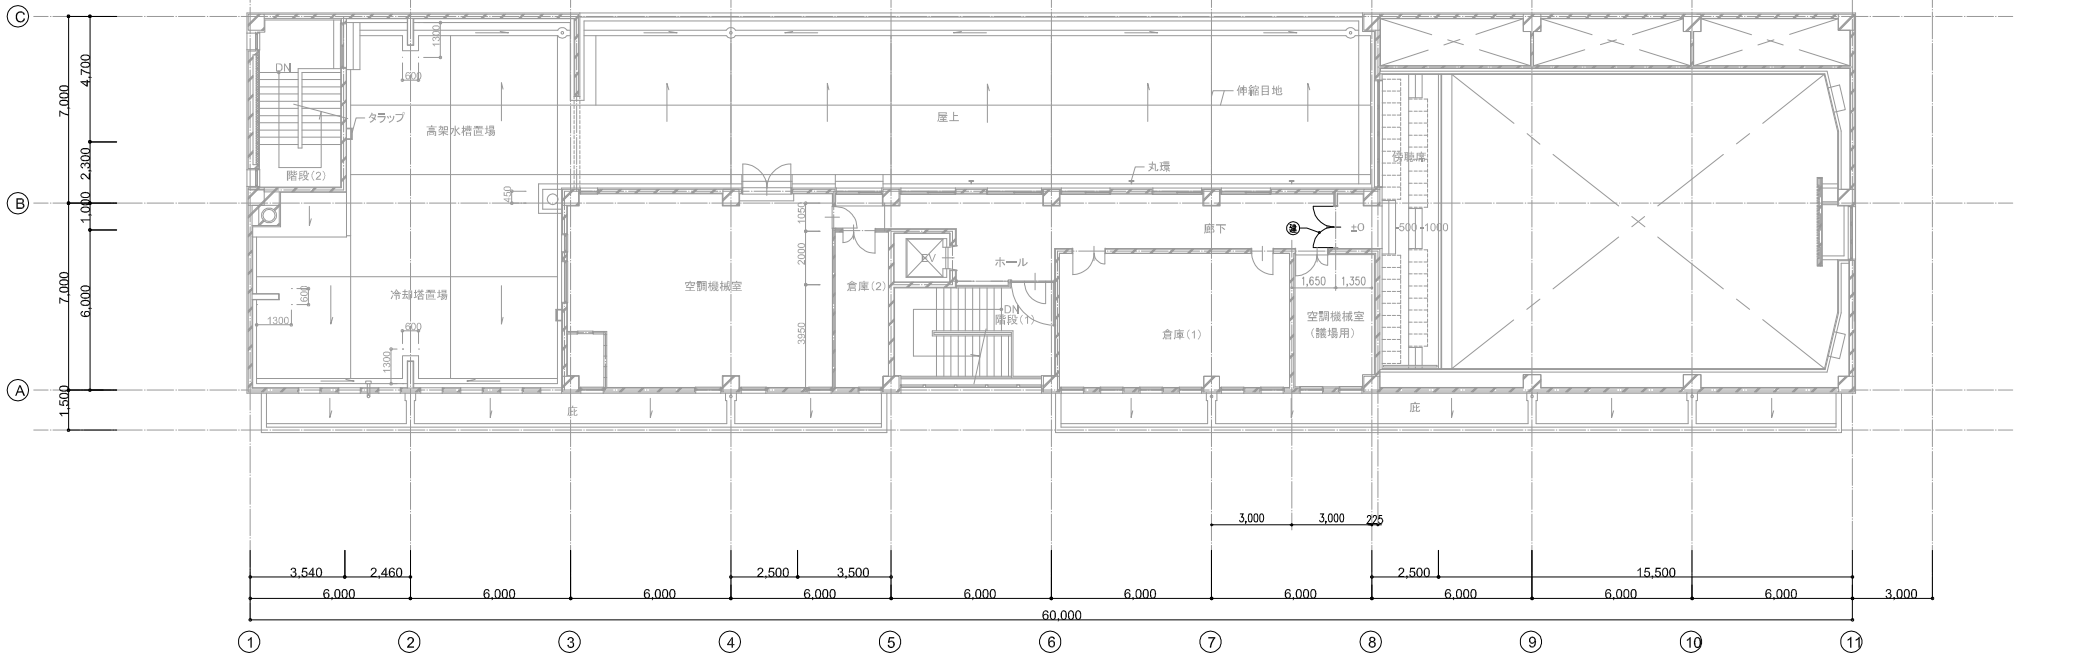

4階平面図(改修前) S=1:100

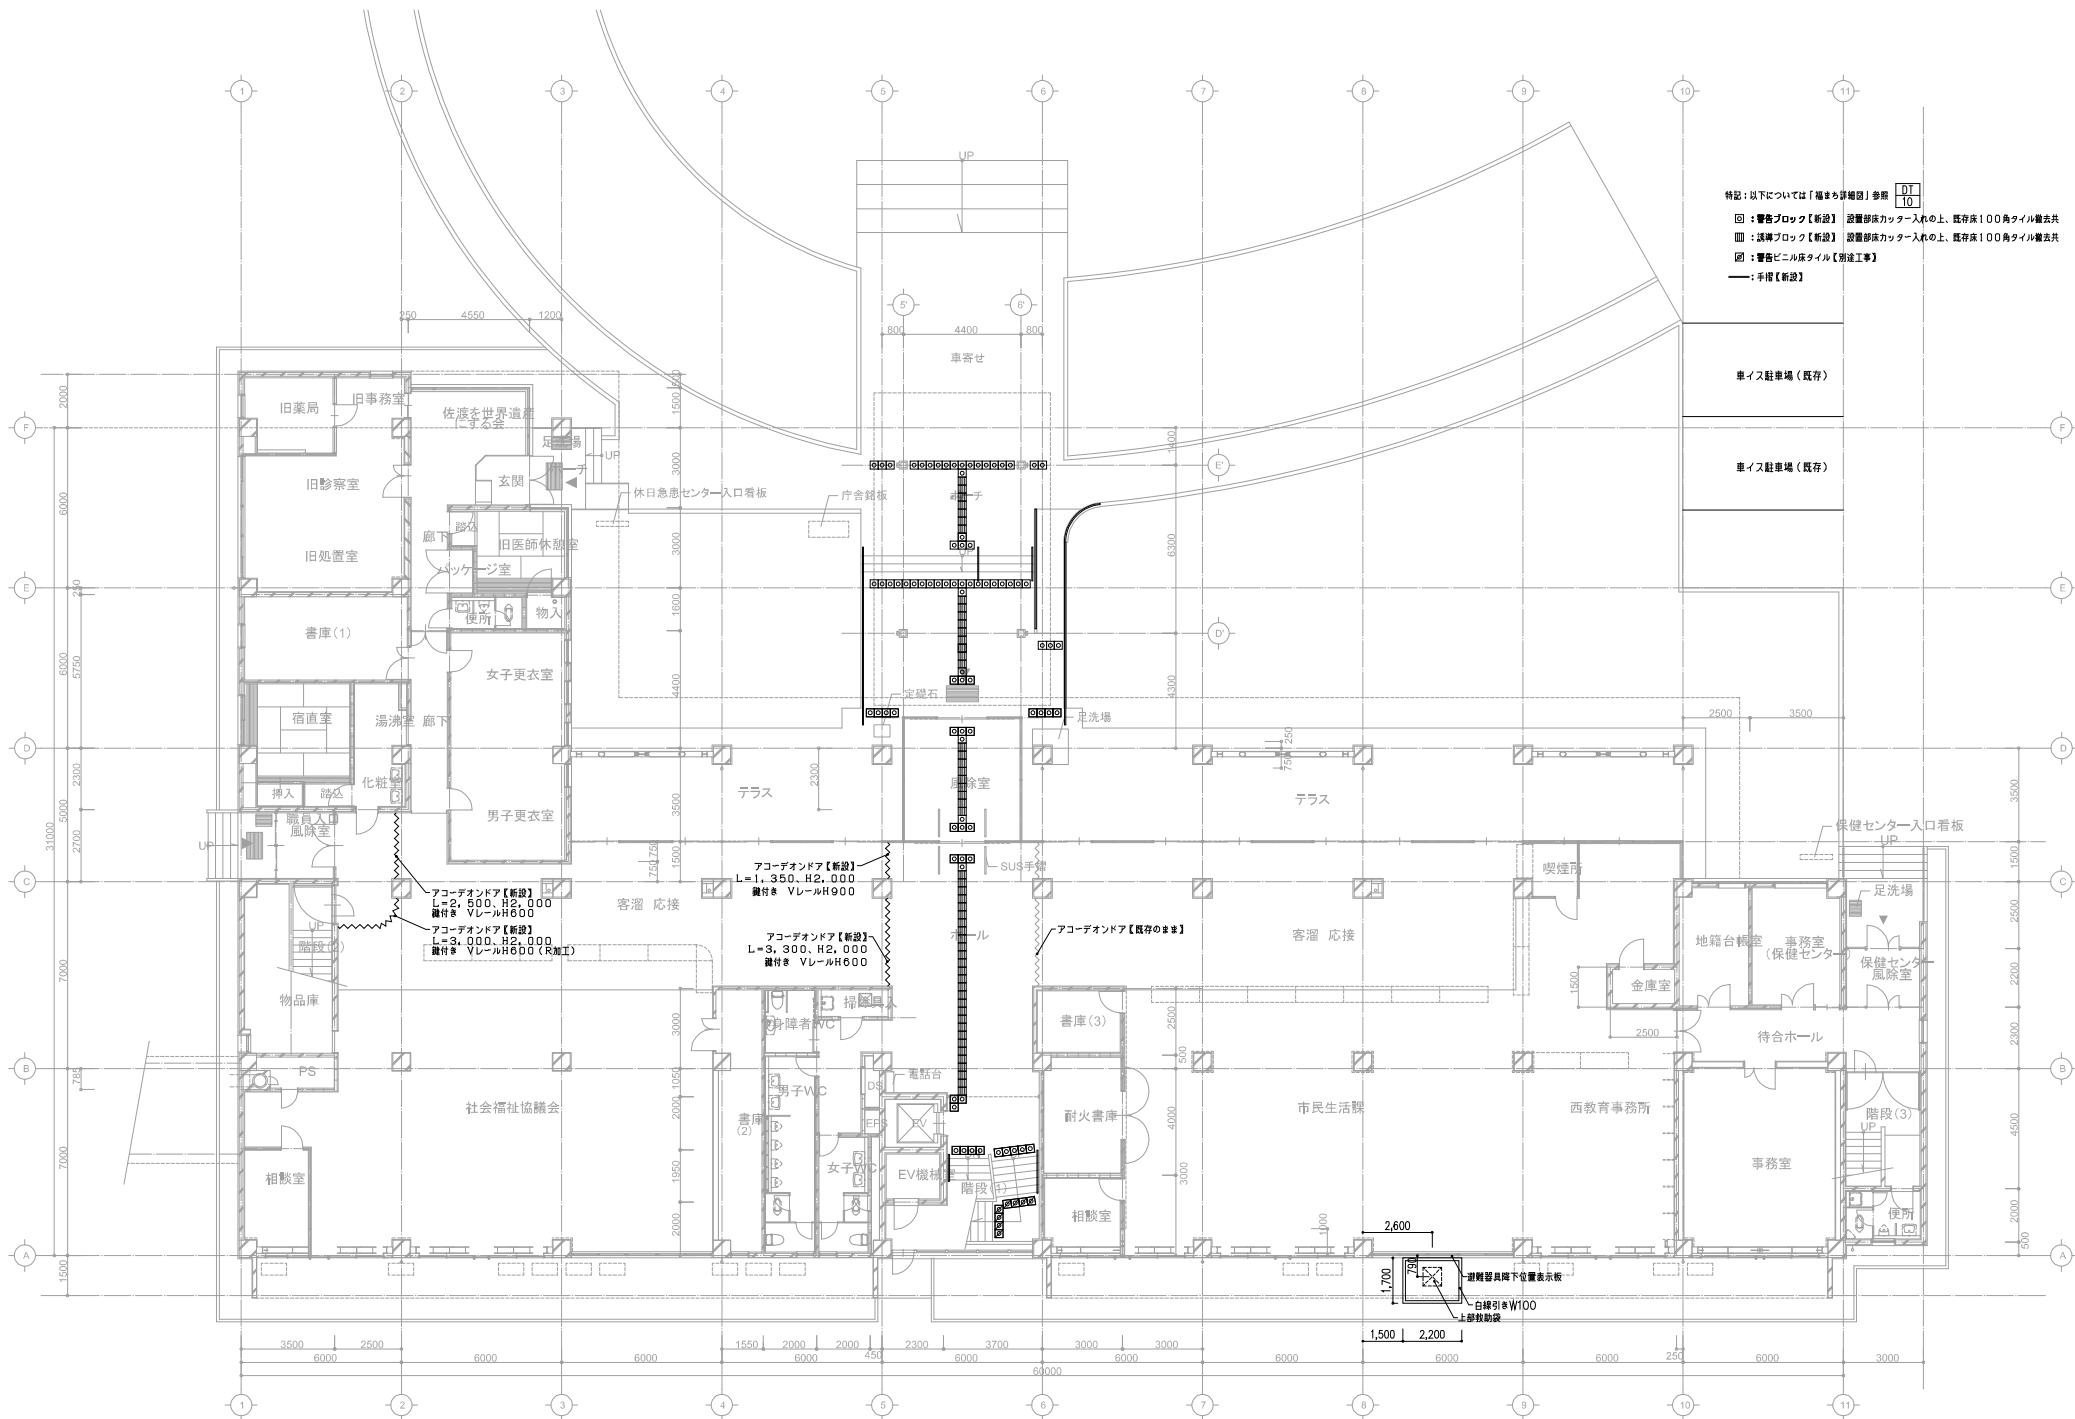

特記：以下については「補まち詳細図」参照
DT 10
■：警告ブロック【新設】 設置部床カッター入れの上、既存床100角タイル撤去共
□：誤作ブロック【新設】 設置部床カッター入れの上、既存床100角タイル撤去共
●：警告ビニル床タイル【新設工事】
—：手摺【新設】

1階平面図(改修後) S=1:100

佐渡市

工 事 名
さわた図書館等機能移転(建築)工事

図 名
1 階平面図 (改修後)
年 月 2024.09 新 尺 A1:100 図面番号 A-15


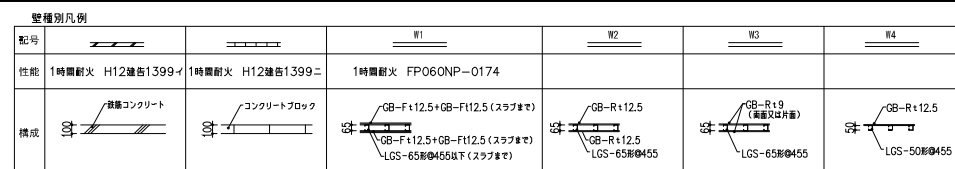


図 名			
2階平面図（改修後）			
年 月 日	2024.09	箱 尺	A1 1:100 A3 1:200
		図面番号	A-16



壁種別凡例

配号			W1	W2	W3	W4
性能	1時間耐火 H12建畜1399イ	1時間耐火 H12建畜1399ニ	1時間耐火 FPO60NP-0174			
構成	鉄筋コンクリート	コンクリートブロック	GB-F12.5+GB-F12.5 (スラブまで) GB-F12.5+GB-F12.5 (スラブまで) LGS-65形φ455以下 (スラブまで)	GB-R12.5 GB-R12.5 LGS-65形φ455	GB-R19 (裏面又は片面) LGS-65形φ455	GB-R12.5 LGS-50形φ455

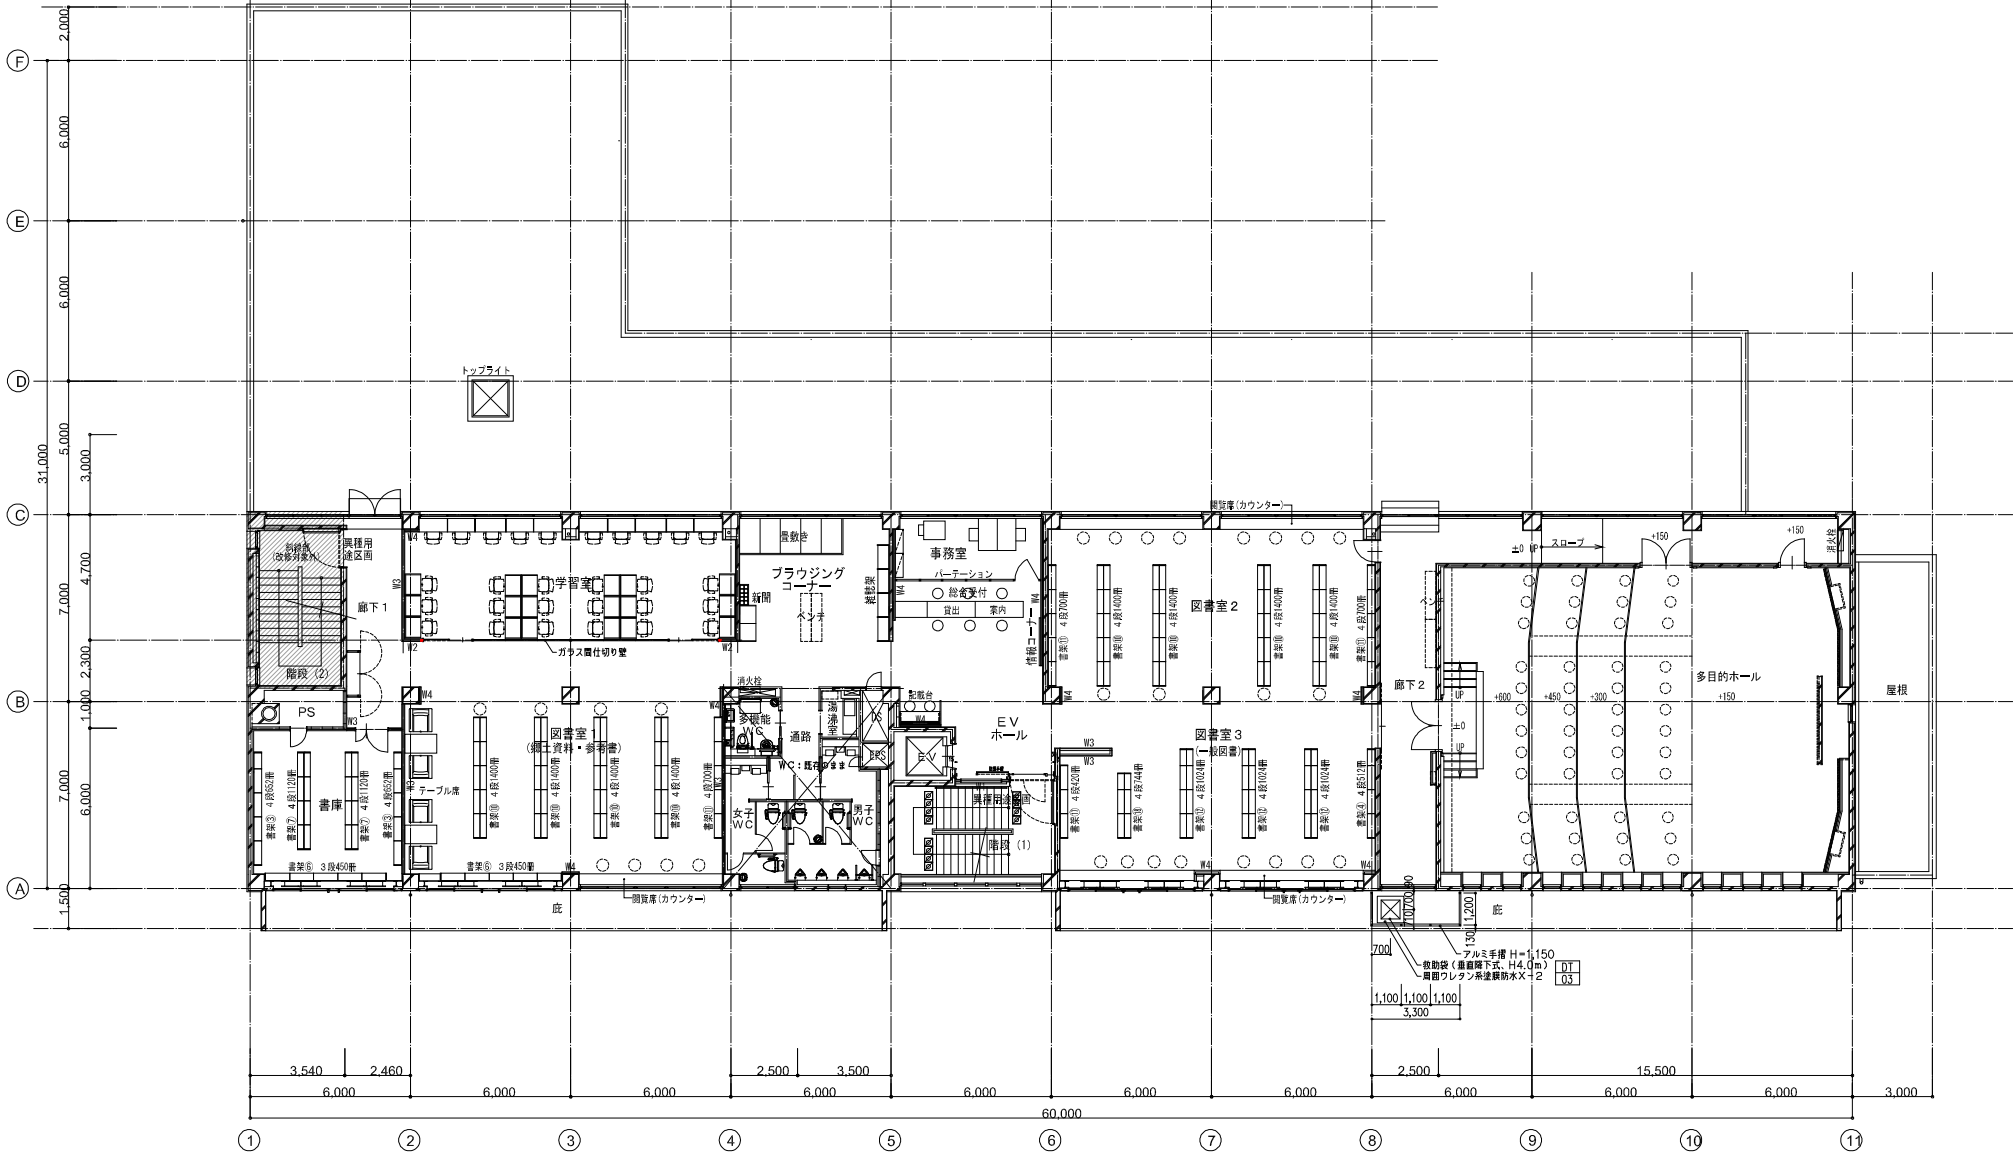

3階平面図(改修後) S=1:100



: 工事範囲外を示す


佐渡市

工 事 名
さわた図書館等機能移転(建築)工事

図 名
3 階平面図 (改修後)
年 月 日 2024.09 新 尺 寸 A1 1:100 図面番号 A-17




北側立面図（ガラス改修図） S=1:200

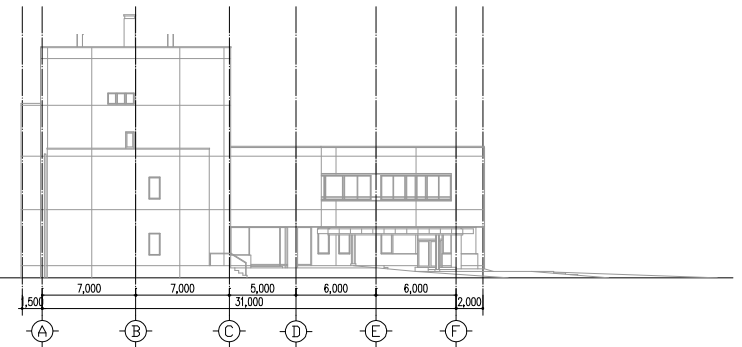

東側立面図（ガラス改修図） S=1:200




南側立面図（ガラス改修図） S=1:200

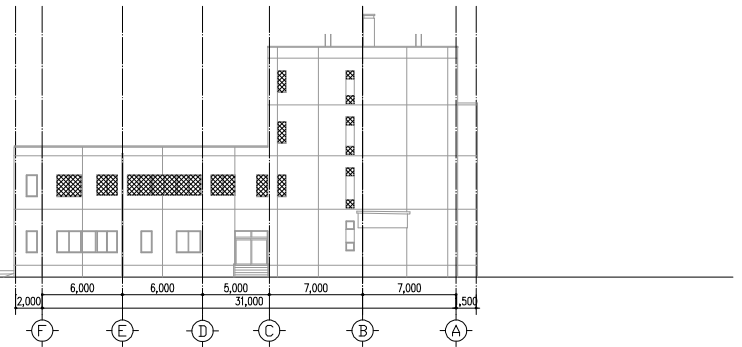


西側立面図（ガラス改修図） S=1:200

- 凡例
- ・ は既存のガラスを網入りガラス6.8に交換する箇所を示す。
 - ・ は既存サッシをカーバー工法で取替え

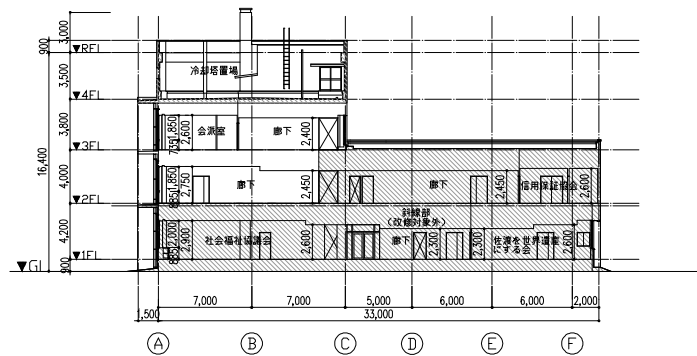


断面図（改修前） S=1:200

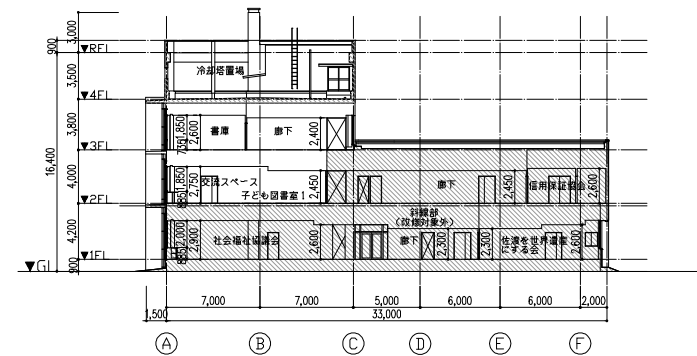

断面図（改修後） S=1:200

- 凡例
- ・ は工事対象外部分を示す。

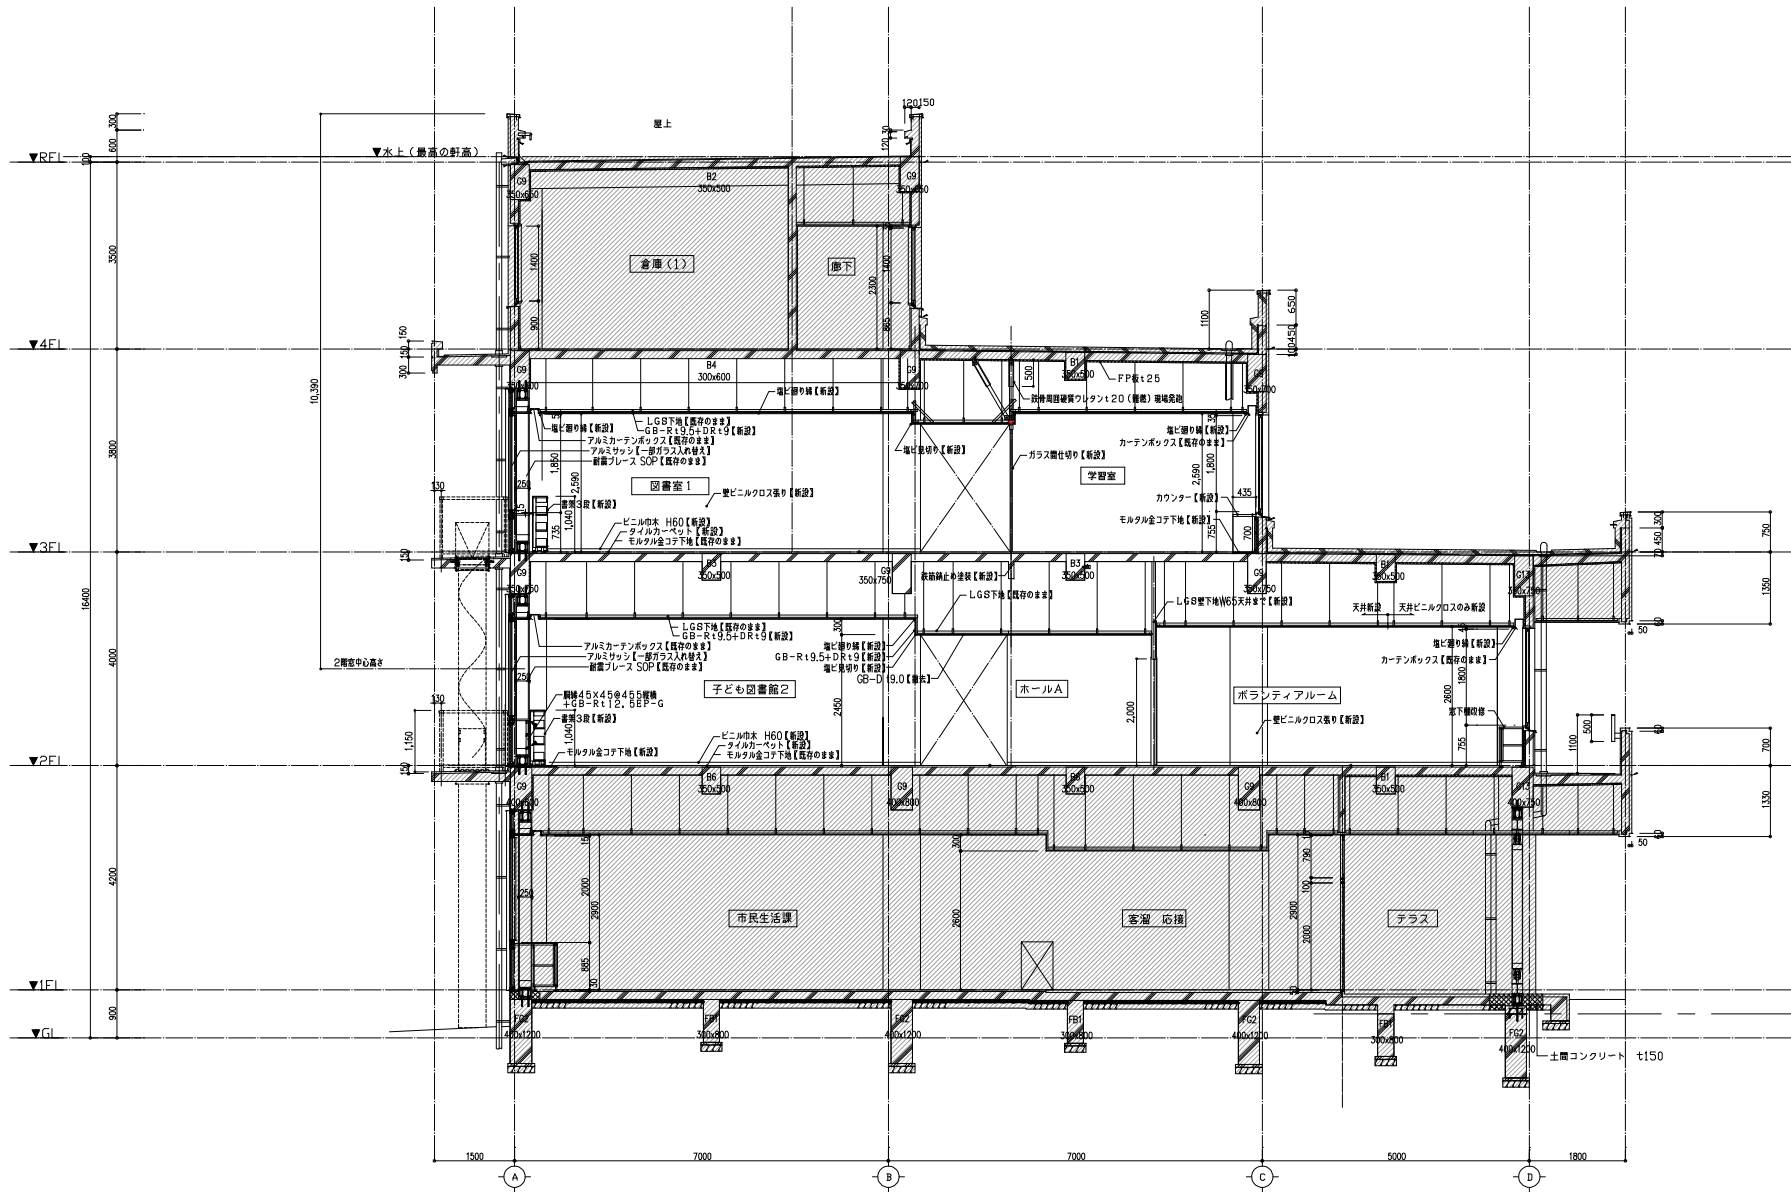


1:100

佐渡市

工事名
さわた図書館等機能移転(建築)工事

図名
矩計図(改修後)
年月日 2024.09 新 尺 1:100 図面番号 A-20

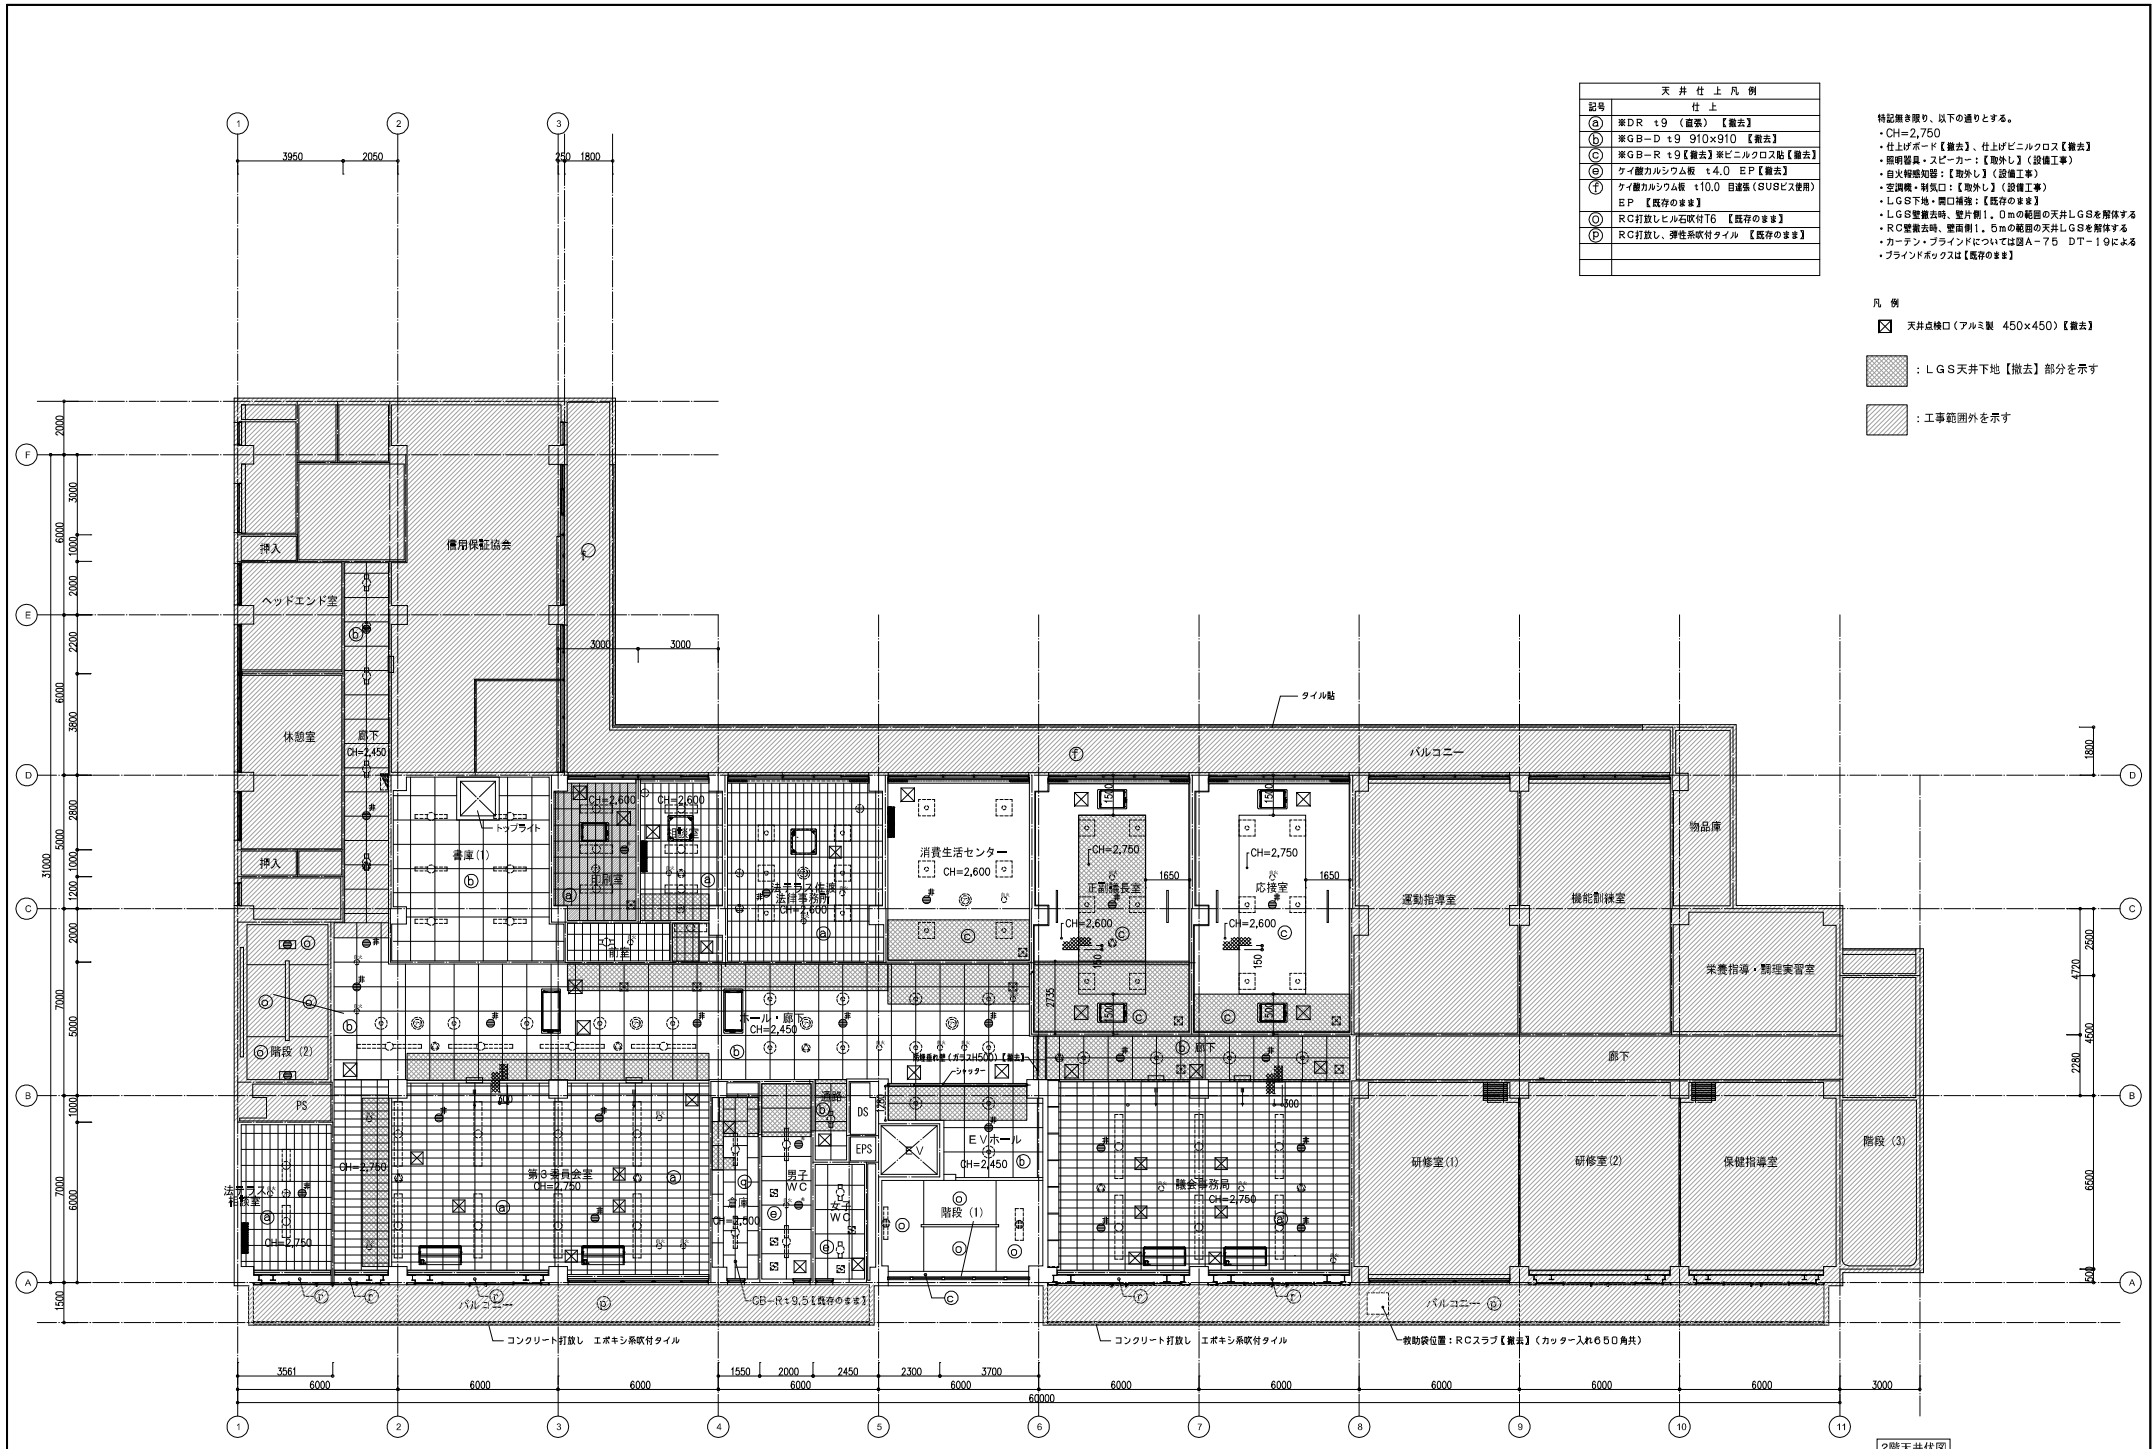

天井仕上凡例	
記号	仕上
Ⓐ	準DR t19 (直張) 【撤去】
Ⓑ	準GB-D t9 910×910 【撤去】
Ⓒ	準GB-R t9 【撤去】準ビニルクロス貼【撤去】
Ⓓ	クイックカルシウム板 t4.0 EP 【撤去】
Ⓔ	クイックカルシウム板 t10.0 目隠張 (SUSビス使用) EP 【既存のまま】
⓪	RC打放し・珪石吹付T6 【既存のまま】
⓫	RC打放し・珪石吹付T6 【既存のまま】

特記なき限り、以下の通りとする。


- ・CH=2,600
- ・仕上げボード【撤去】、仕上げビニルクロス【撤去】
- ・照明器具・スピーカー：【取外し】(設備工事)
- ・自火検知器：【取外し】(設備工事)
- ・空調機・制気口：【取外し】(設備工事)
- ・LGS下地・開口補強：【既存のまま】
- ・LGS下地・開口補強：【既存のまま】
- ・LGS壁量法時、壁片割1.0mの範囲の天井LGSを解体する
- ・RC壁量法時、壁片割1.5mの範囲の天井LGSを解体する
- ・カーテン・ブラインドについては図A-7B DT-19による
- ・ブラインドボックスは【既存のまま】


凡 例

ⓧ 天井点検口(アルミ製 450×450)【撤去】

ⓧ LGS天井下地【撤去】部分を示す

ⓧ 工事範囲外を示す

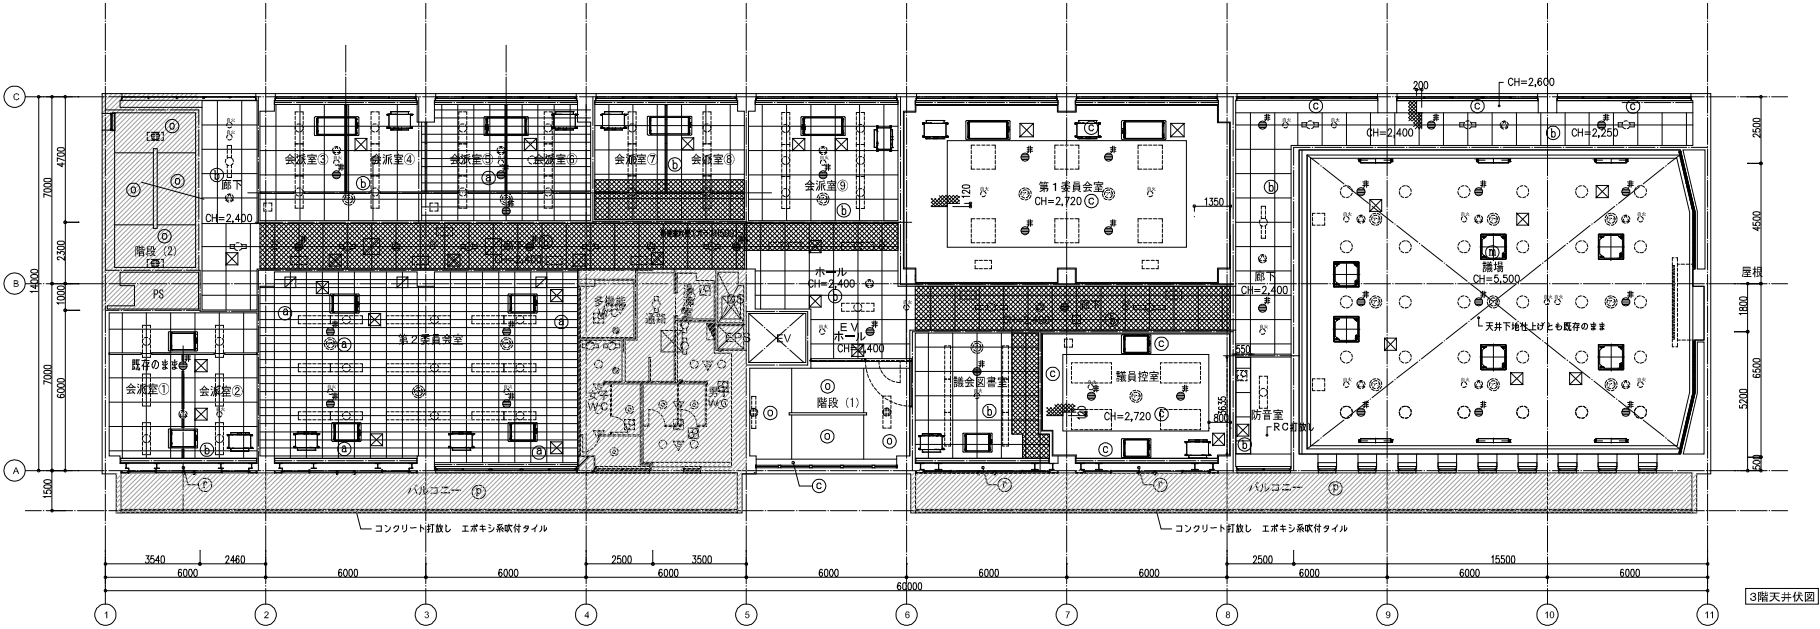

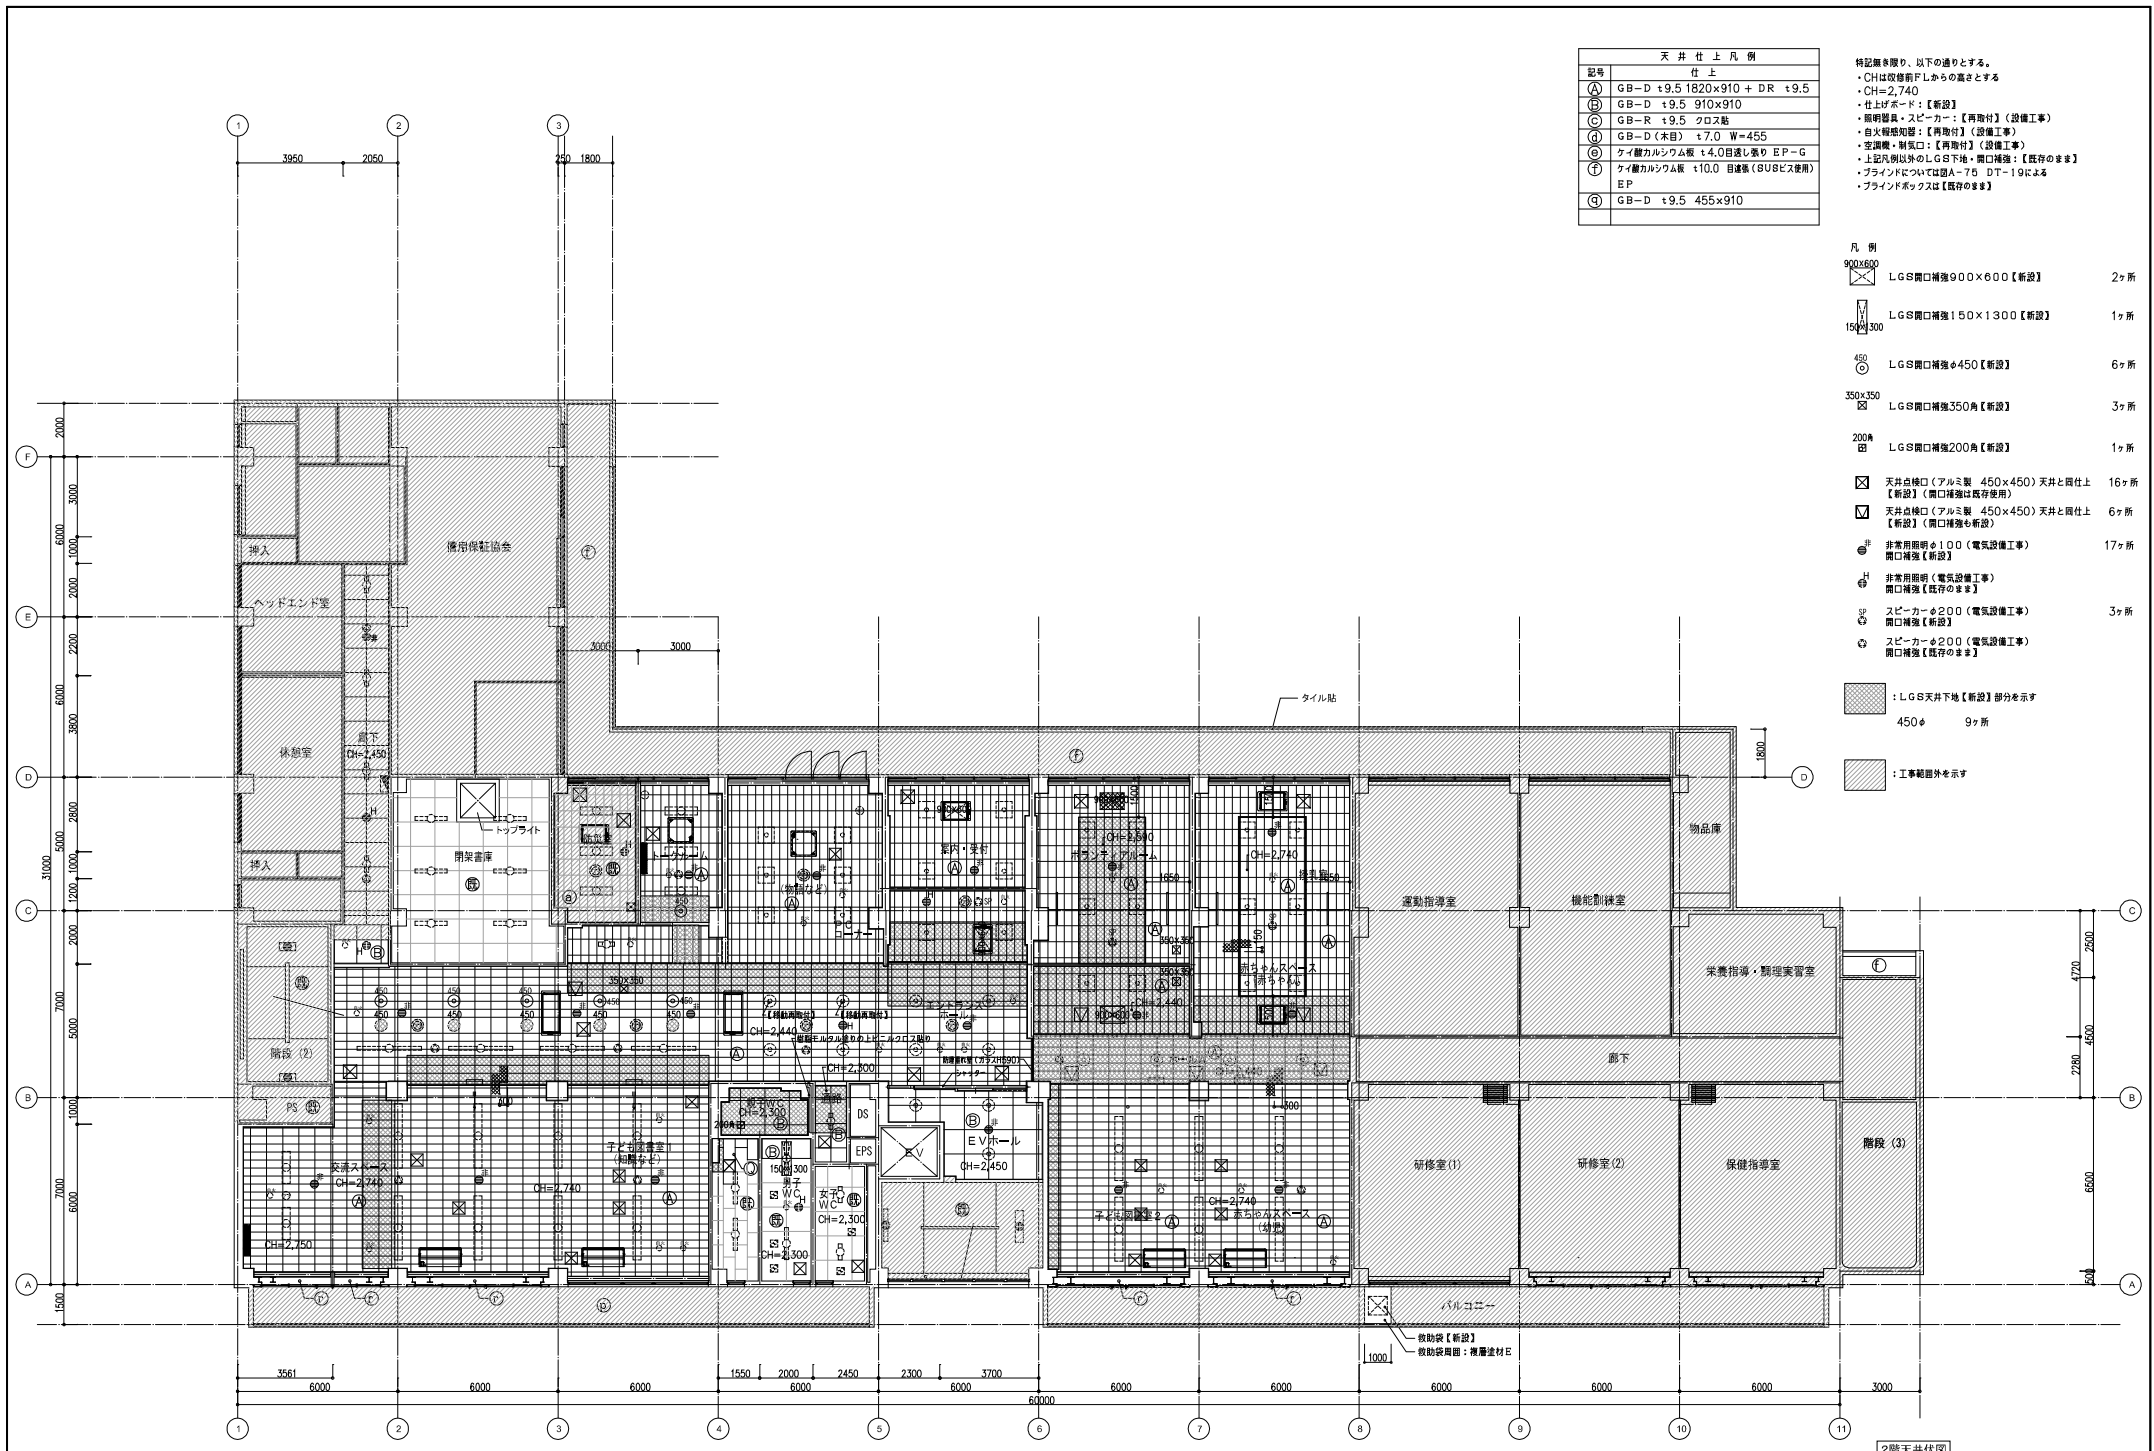


天井仕上凡例	
記号	仕上
(A)	GB-D ±9.5 1820×910 + DR ±9.5
(B)	GB-D ±9.5 910×910
(C)	GB-R ±9.5 クロス貼
(D)	GB-D (木目) ±7.0 W=455
(E)	クイックパネルシステム ±4.0 目張り入り EP-G
(F)	クイックパネルシステム ±10.0 目張り入り (BUBビュース)
(G)	EP
(H)	GB-D ±9.5 455×910

特記欄を参照し、以下の通りとする。
・CHは改修前FLからの高さとする
・CH=2,740
・仕上げボード：【新設】
・照明器具・スピーカー：【再取付】（設備工事）
・自火報知装置：【再取付】（設備工事）
・空調機・制気口：【再取付】（設備工事）
・上記凡例以外のLGS下地・開口補強：【既存のまま】
・ブラインドについては図A-75 DT-19による
・ブラインドボックスは【既存のまま】

凡例	
900x600	LGS開口補強900×600【新設】 2ヶ所
150x300	LGS開口補強150×300【新設】 1ヶ所
450	LGS開口補強φ450【新設】 6ヶ所
350x350	LGS開口補強350角【新設】 3ヶ所
200角	LGS開口補強200角【新設】 1ヶ所
☒	天井点検口（アルミ製 450×450）天井と両仕上【新設】（開口補強は既存使用） 16ヶ所
☑	天井点検口（アルミ製 450×450）天井と両仕上【新設】（開口補強も新設） 6ヶ所
⊕	非常用照明φ100（電気設備工事） 17ヶ所
⊕	非常用照明（電気設備工事） 3ヶ所
⊕	非常用照明φ200（電気設備工事） 3ヶ所
⊕	非常用照明φ200（電気設備工事） 3ヶ所

☐ : LGS天井下地【新設】部分を示す
450φ 9ヶ所
☐ : 工事範囲を示す

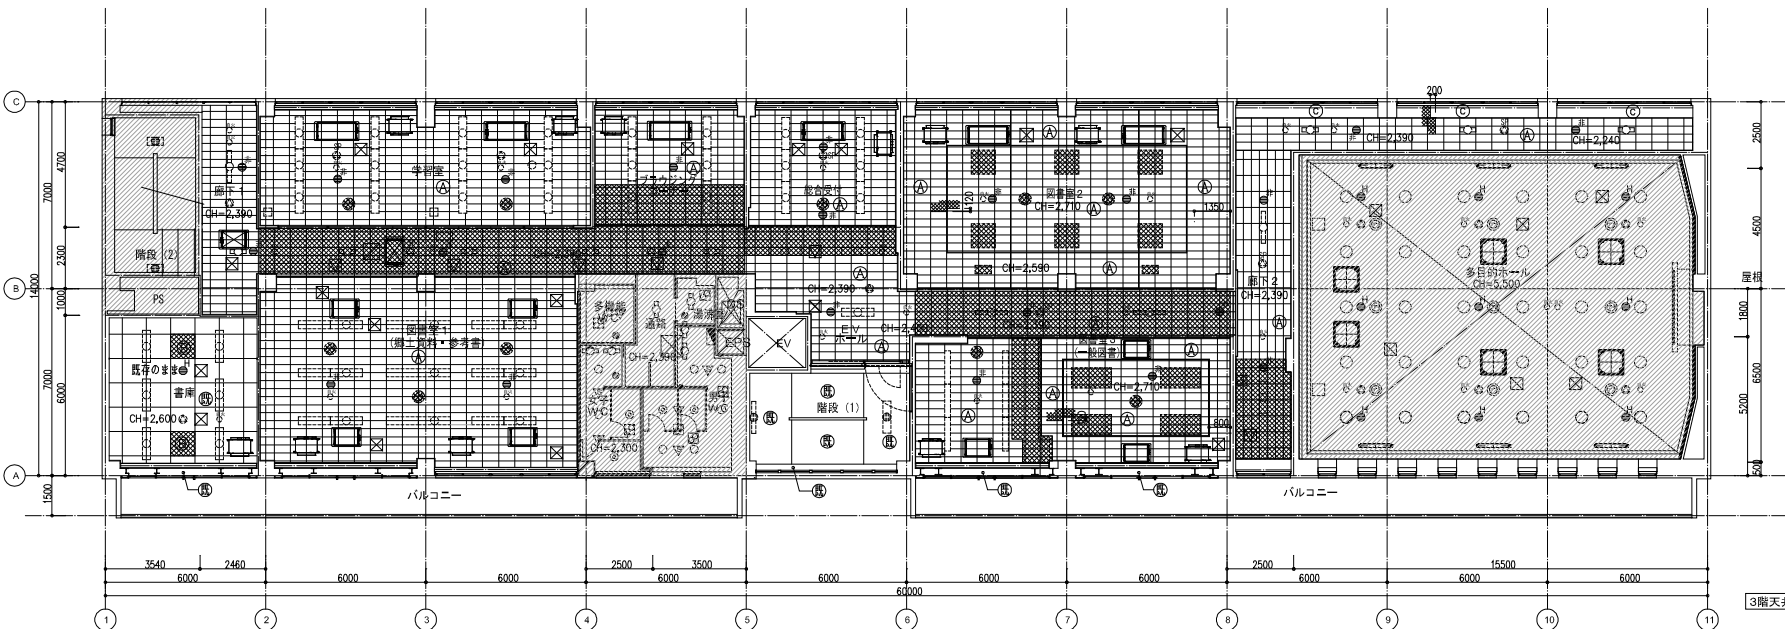


天井仕上凡例	
記号	仕上
(A)	GB-D t9.5 1820×910 + DR t9.5
(B)	GB-D t9.5 910×910
(C)	GB-R t9.5 クロス貼
(D)	GB-D(木目) t7.0 W=455
(E)	クイムカルシウム板 t4.0 目隠し裏り EP-G
(F)	クイムカルシウム板 t10.0 目隠し裏り (BUSビス使用) EP
(G)	GB-D t9.5 455×910


特記無き限り、以下の通りとする。

- ・CHは改修前FLからの高さとする
- ・CH=2,740
- ・仕上げボード：【新設】
- ・照明器具・スピーカー：【再取付】（設備工事）
- ・自火報知器：【再取付】（設備工事）
- ・空調機・制気口：【再取付】（設備工事）
- ・上記凡例以外のLGS下地、開口補強：【既存のまま】
- ・ブラインドについては図A-75 DT-19による
- ・ブラインドボックスは【既存のまま】

- 凡 例
- ☒ 天井点検口（アルミ製 450×450）天井と同仕上 16ヶ所
【新設】（開口補強は既存使用）
 - ☒ 天井点検口（アルミ製 450×450）天井と同仕上 6ヶ所
【新設】（開口補強も新設）
 - ☒ 非常用照明φ100（電気設備工事） 22ヶ所
開口補強【新設】
 - ☒ 非常用照明（電気設備工事）
開口補強【既存のまま】
 - ☒ スピーカーφ200（電気設備工事） 6ヶ所
開口補強【新設】
 - ☒ スピーカーφ200（電気設備工事）
開口補強【既存のまま】
 - ☒ : LGS天井下地【新設】部分を示す
 - 450φ 10ヶ所
 - 910φ 8ヶ所
 - 600×300 2ヶ所
 - 1500×750 4ヶ所
 - ☒ : 工事範囲外を示す

3階天井伏図

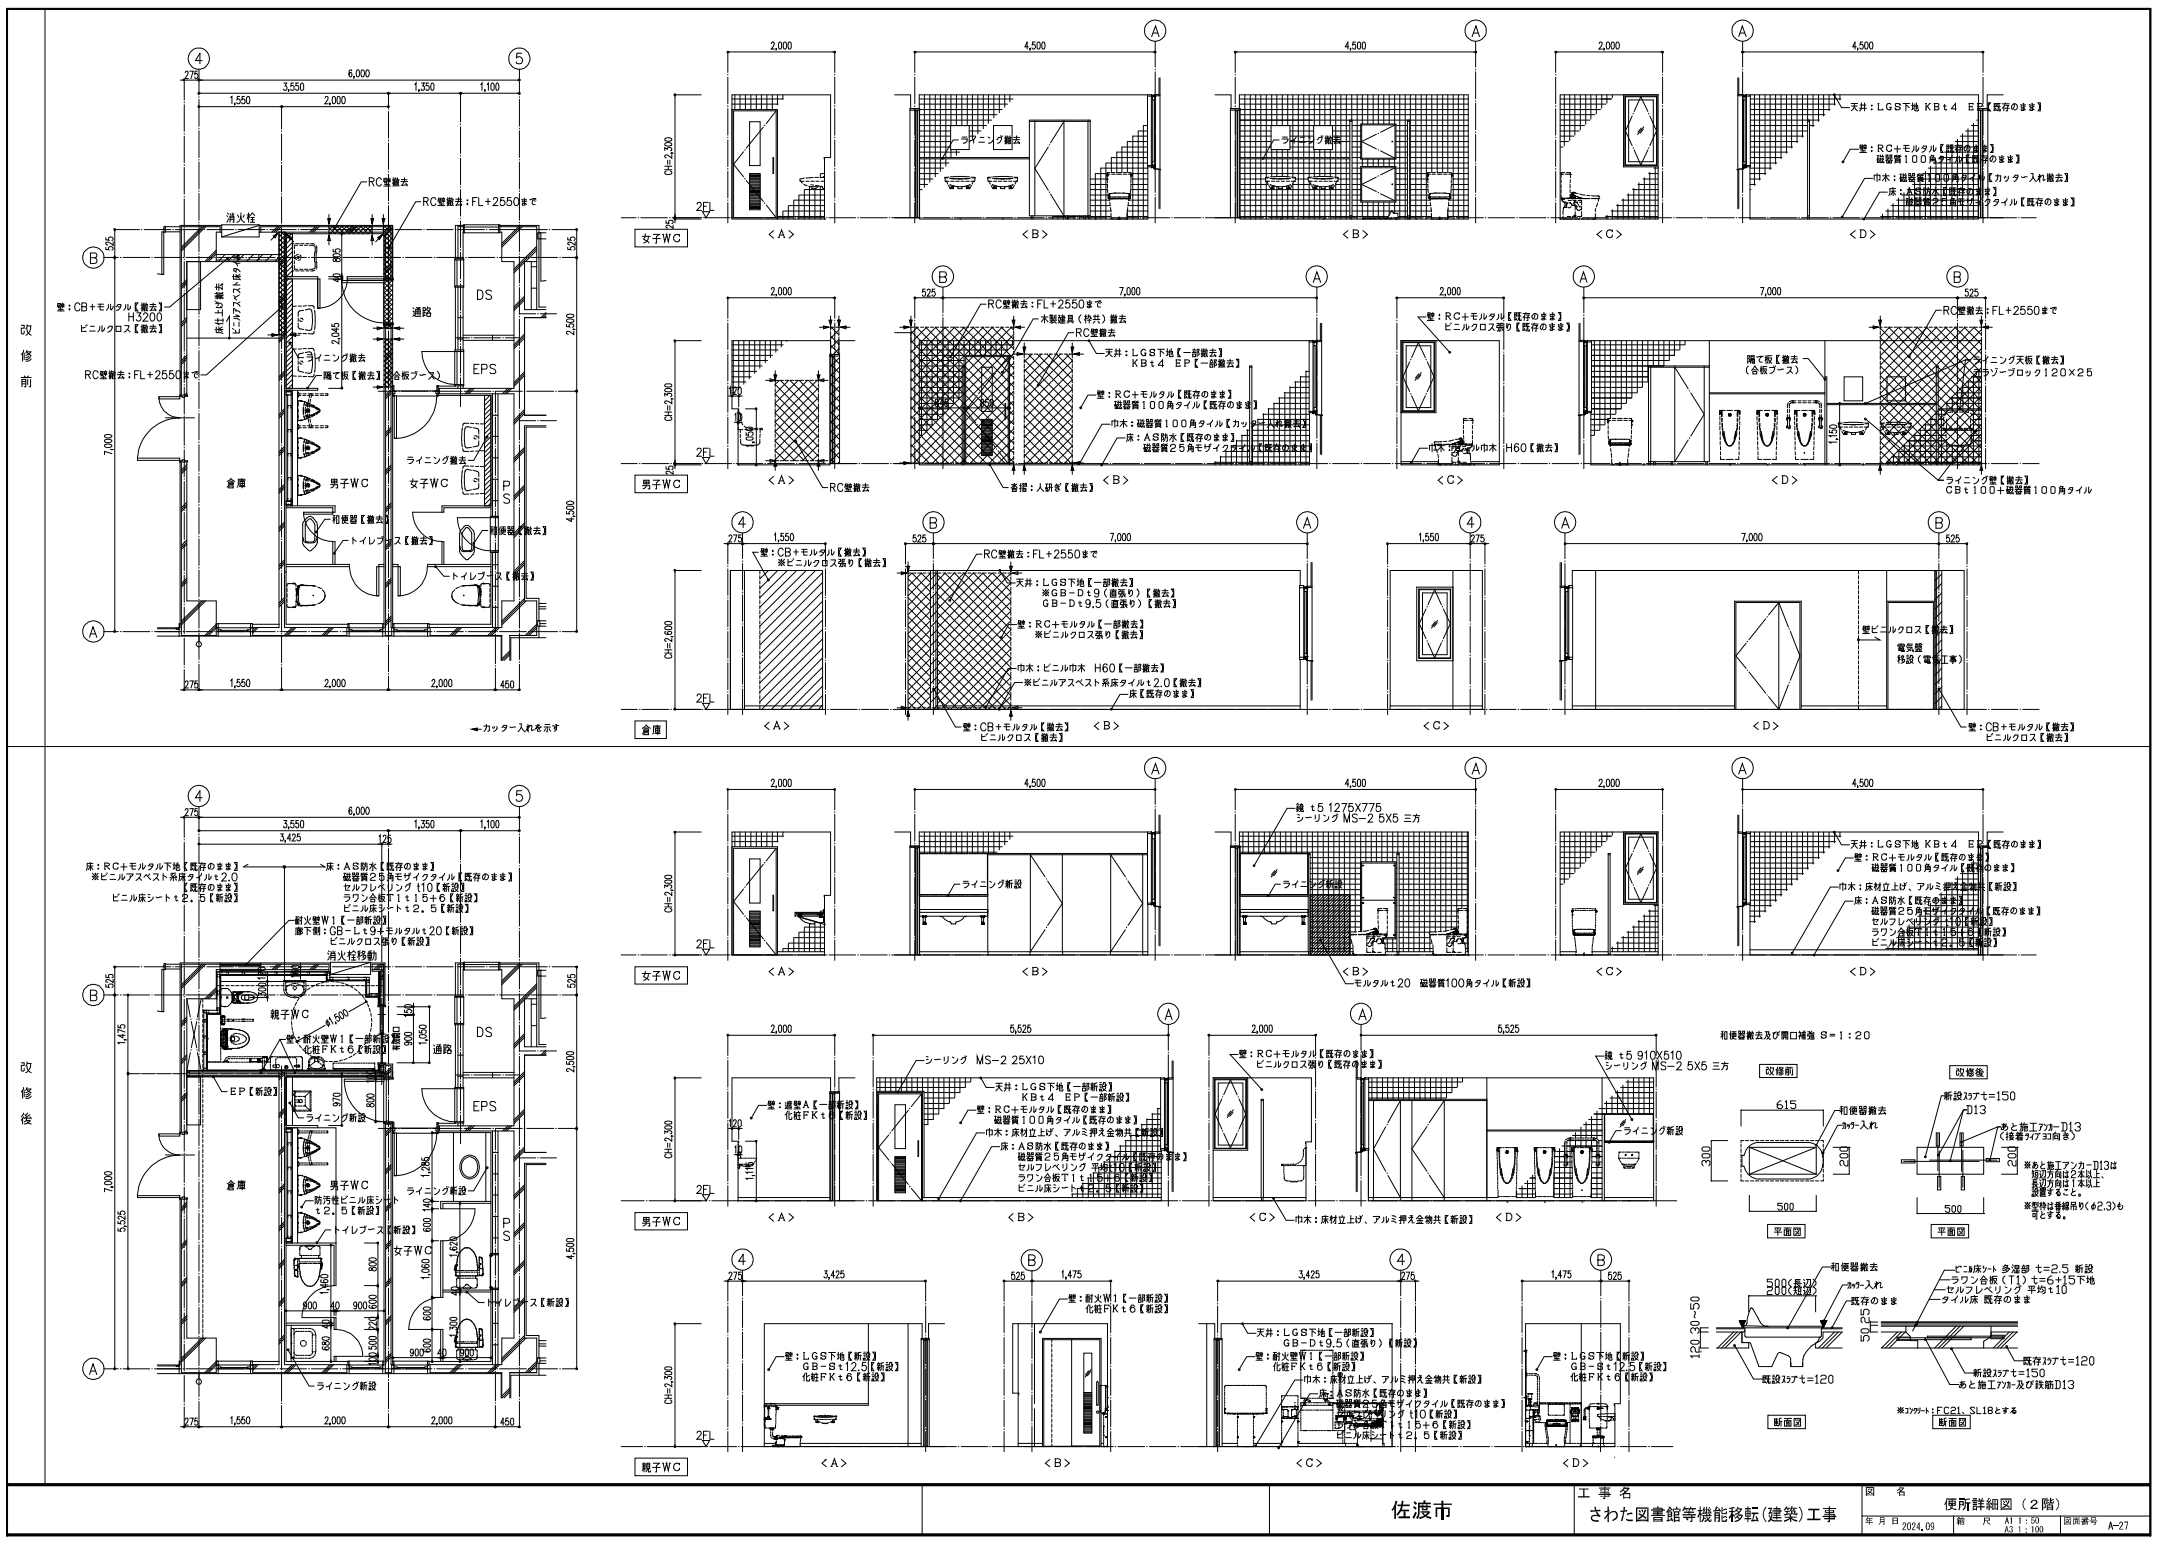


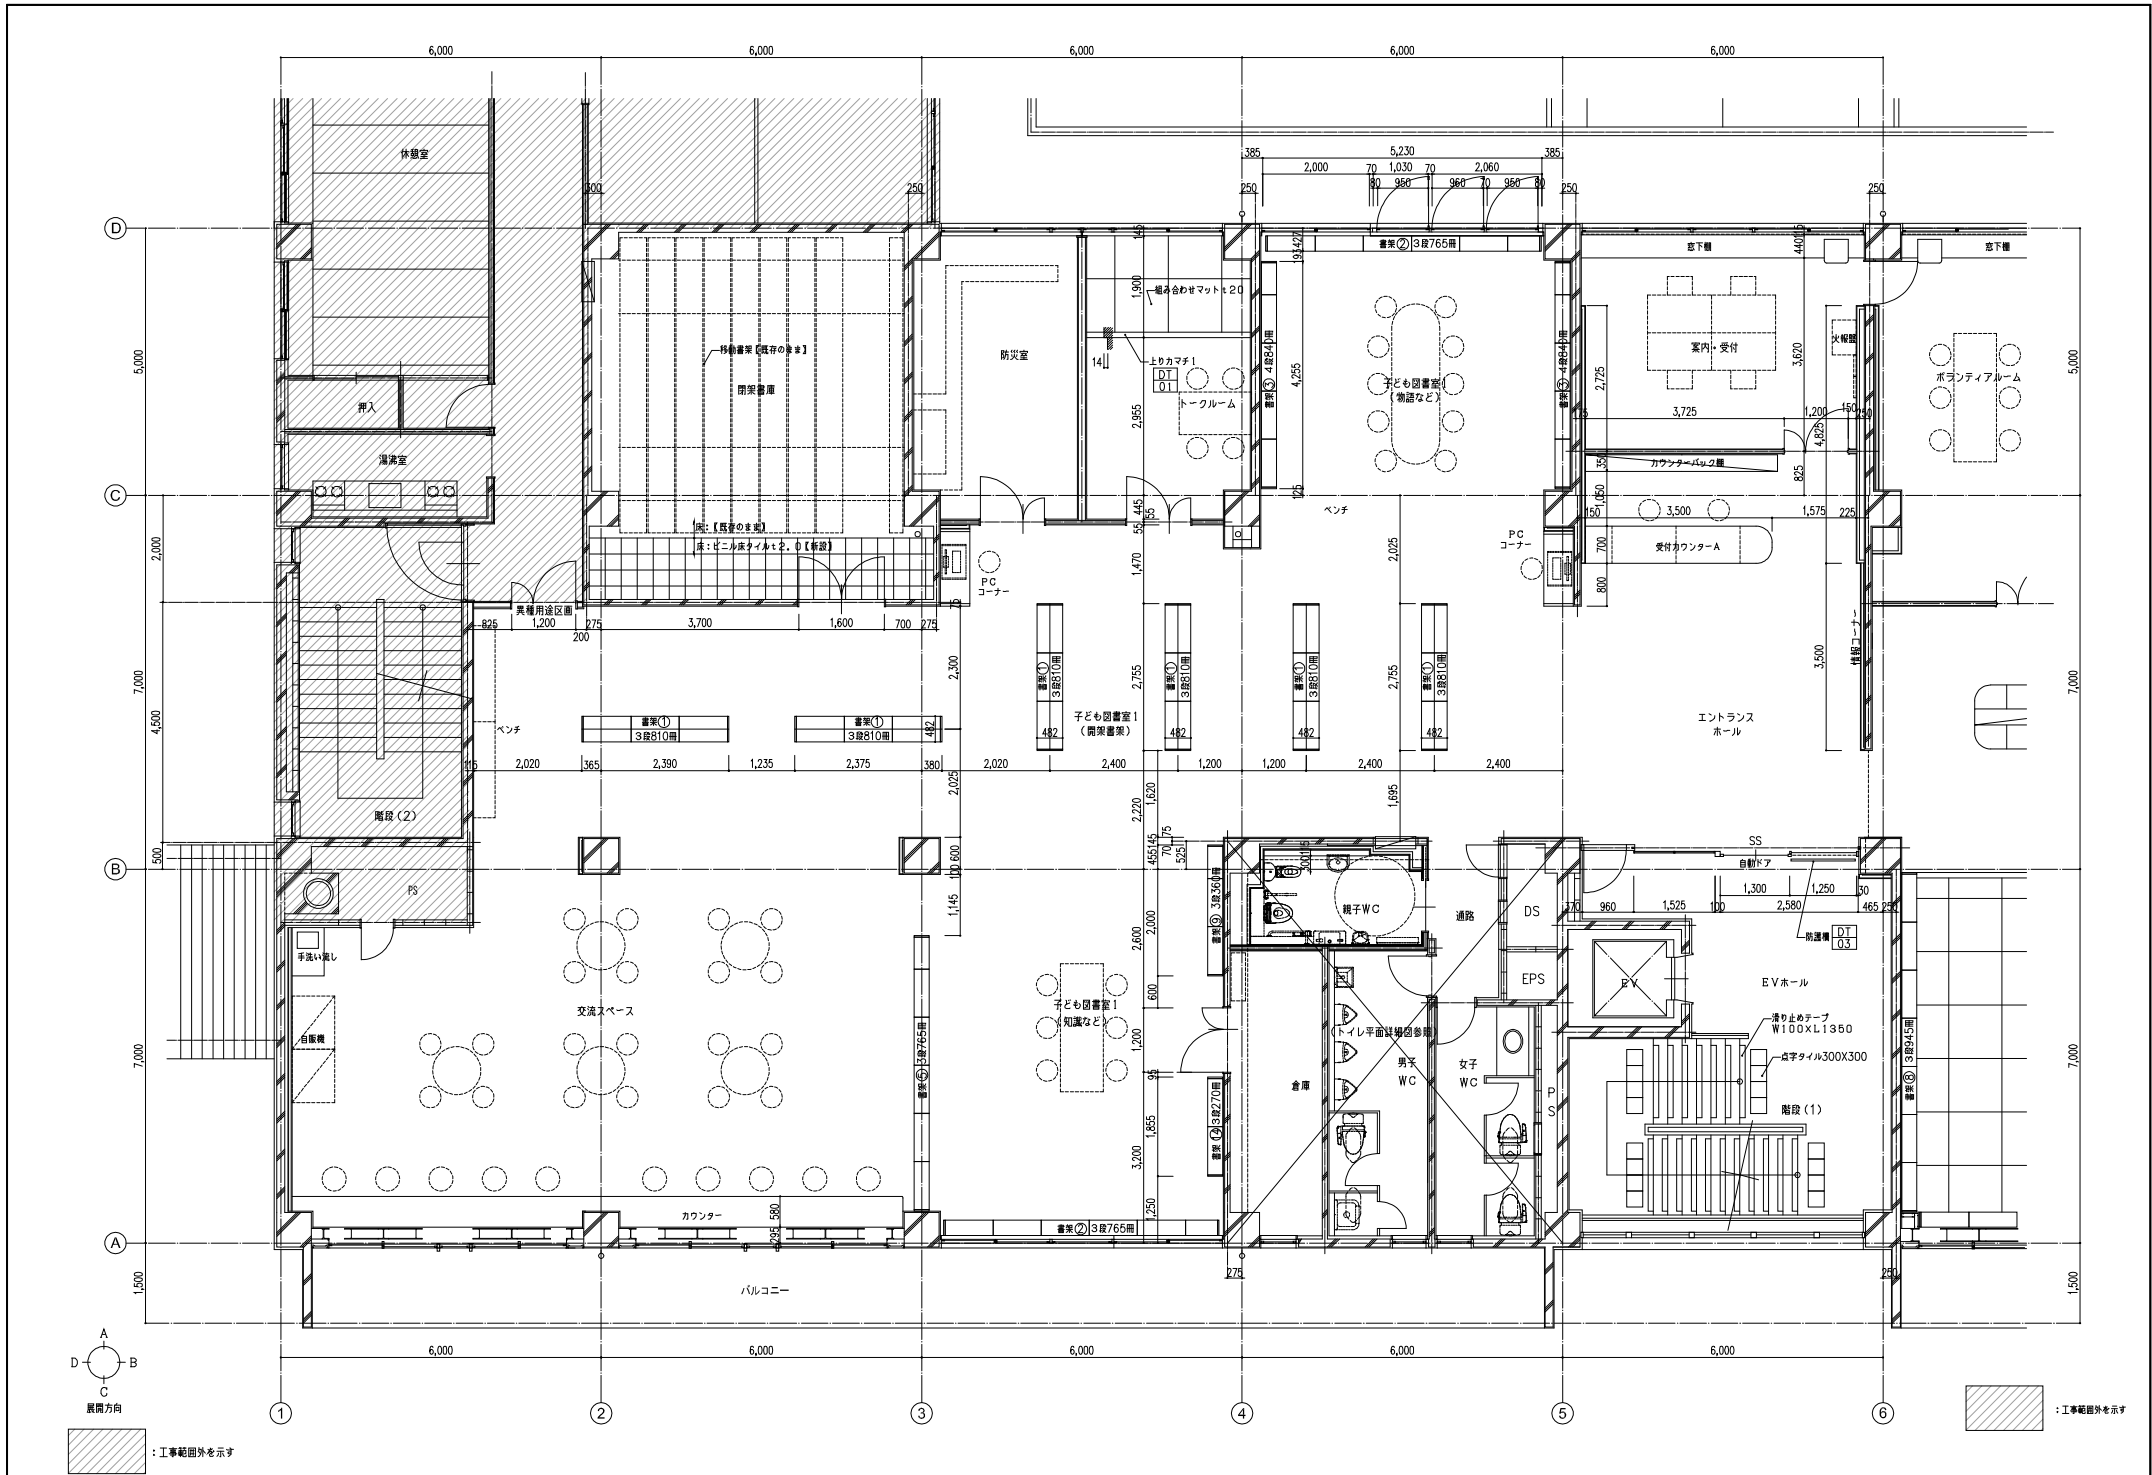

佐渡市

工 事 名
さわた図書館等機能移転(建築)工事

図 名
平面詳細図(改修後2階-1)
年 月 日
2024.09
新 尺 寸
A1 1:30
図面番号
A-28

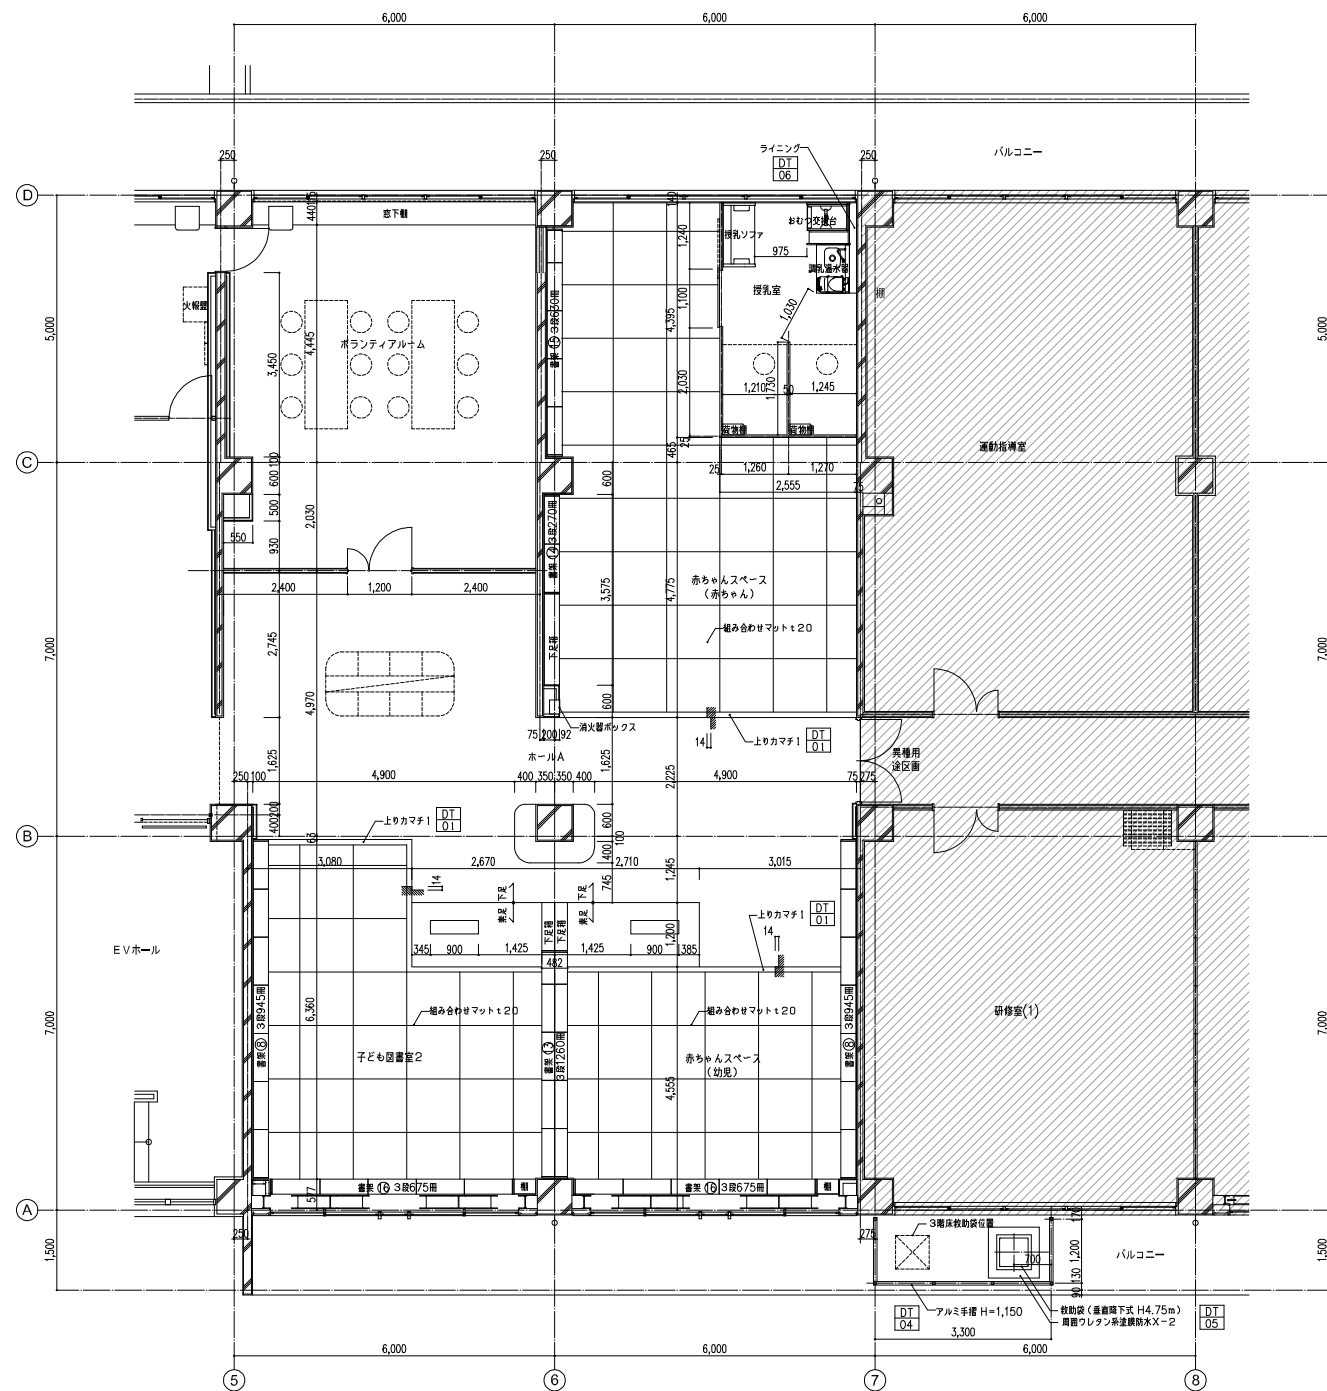


：工事範囲外を示す

佐渡市

工事名
さわた図書館等機能移転(建築)工事

図名
平面詳細図(改修後2階-2)

年月日	2024.09	期	尺	A1:1:30	図面番号	A-29
				A3:1:100		

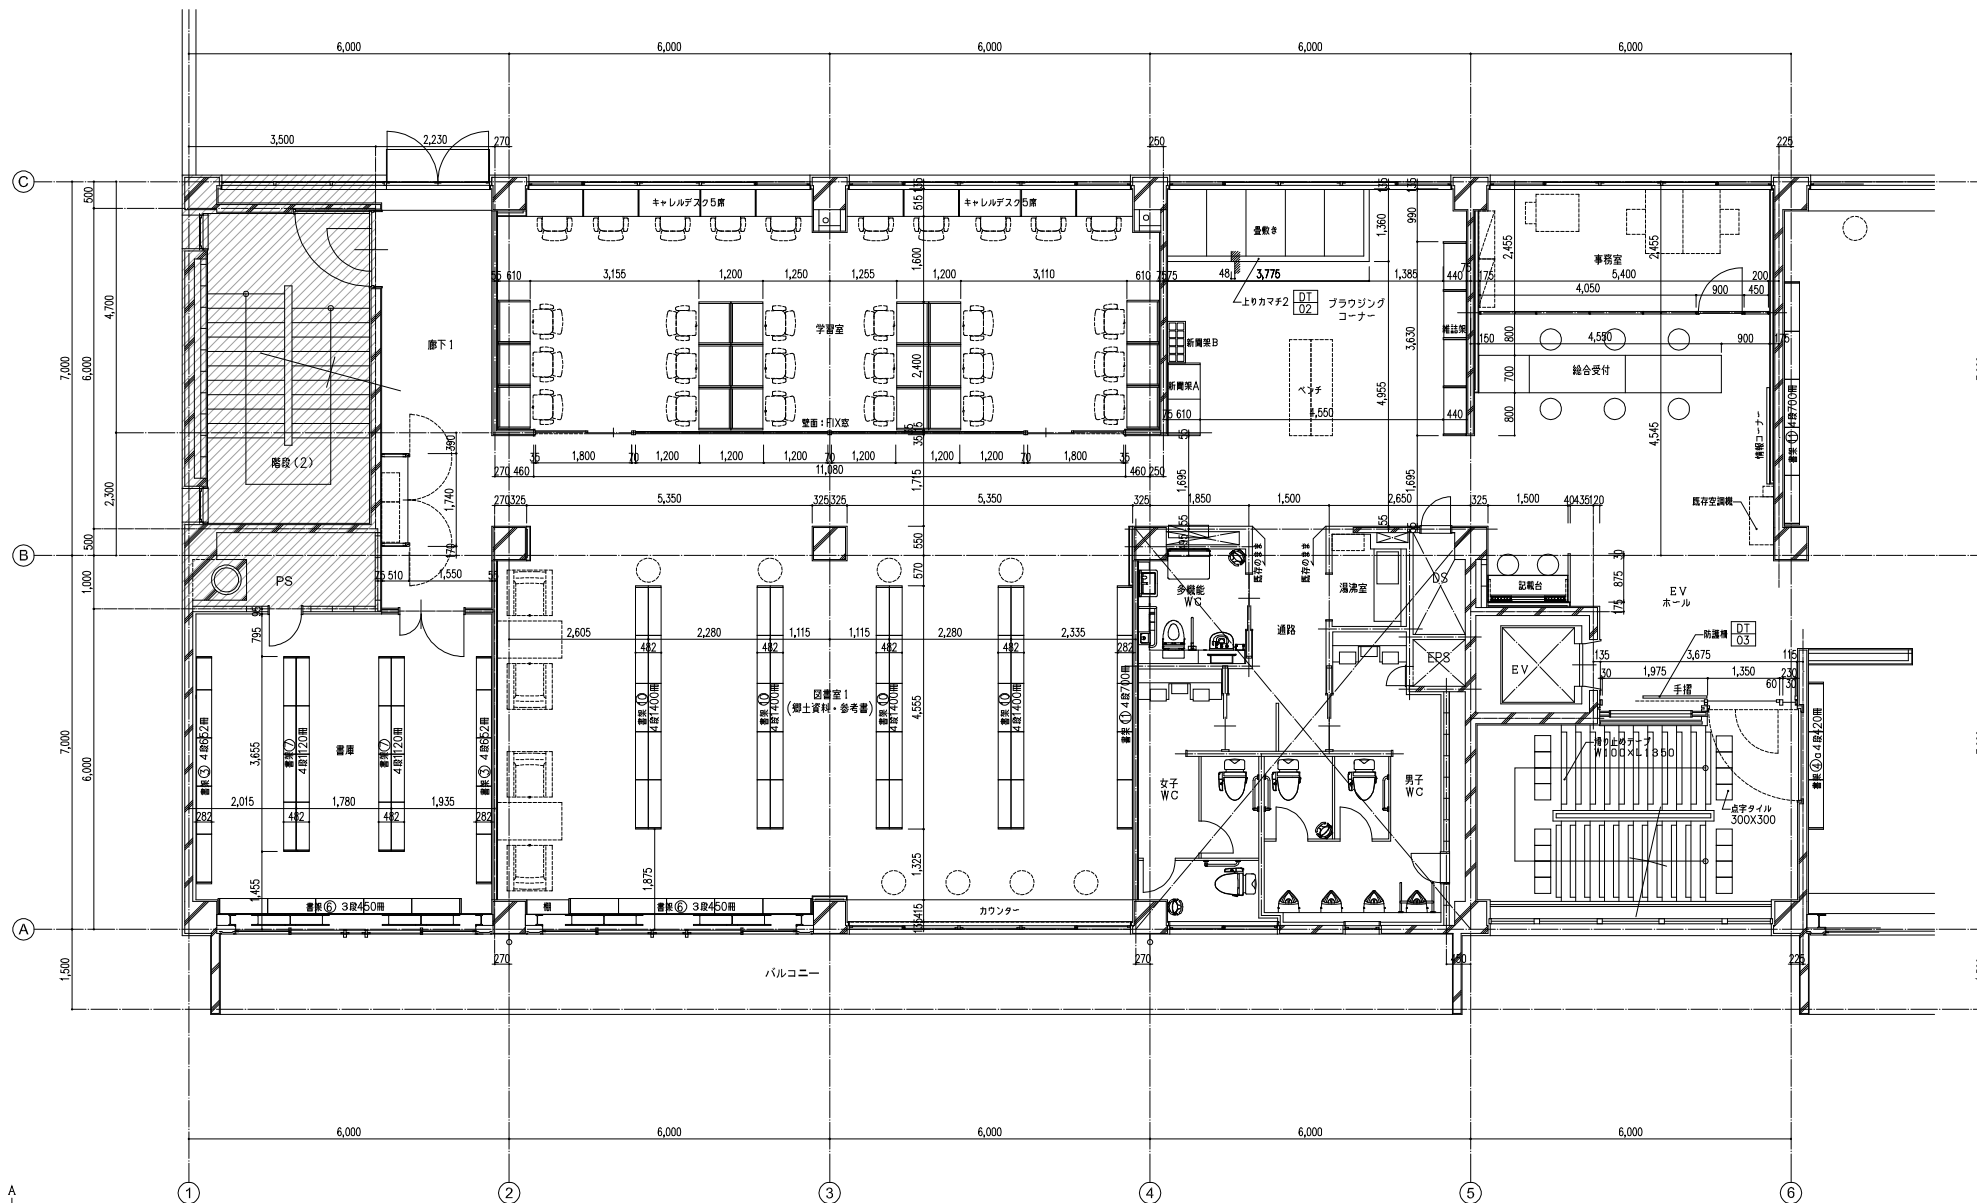






：工事範囲外を示す

佐渡市

工事名
さわた図書館等機能移転(建築)工事

図名
平面詳細図(改修後3階-1)
年月日 2024.09 新 尺 1:100 図面番号 A-30

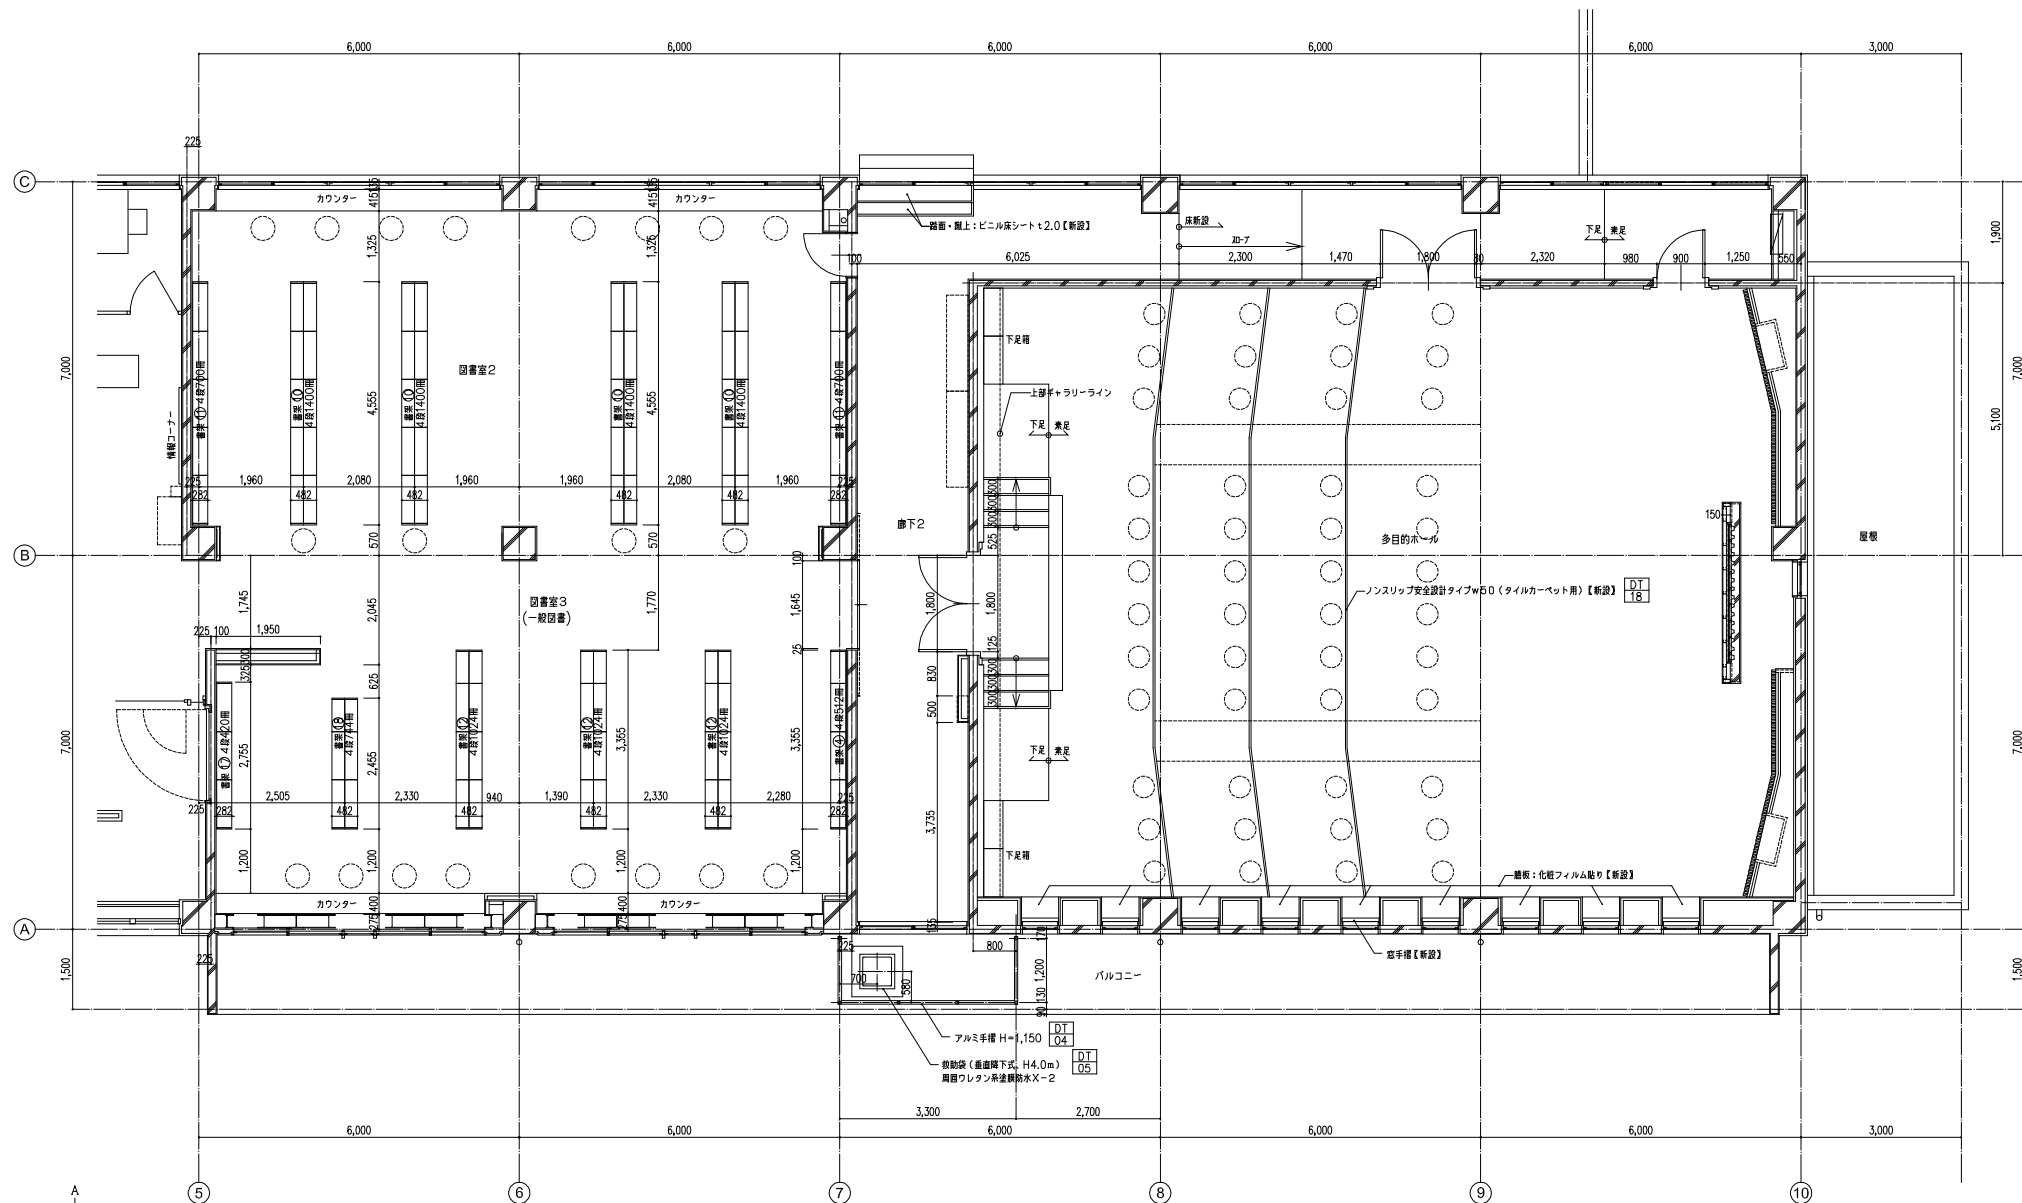

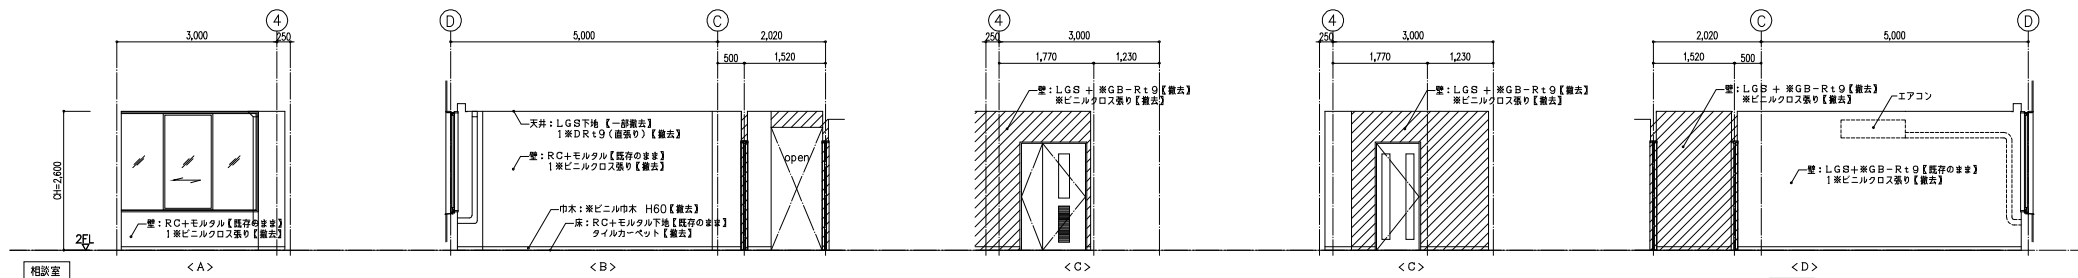
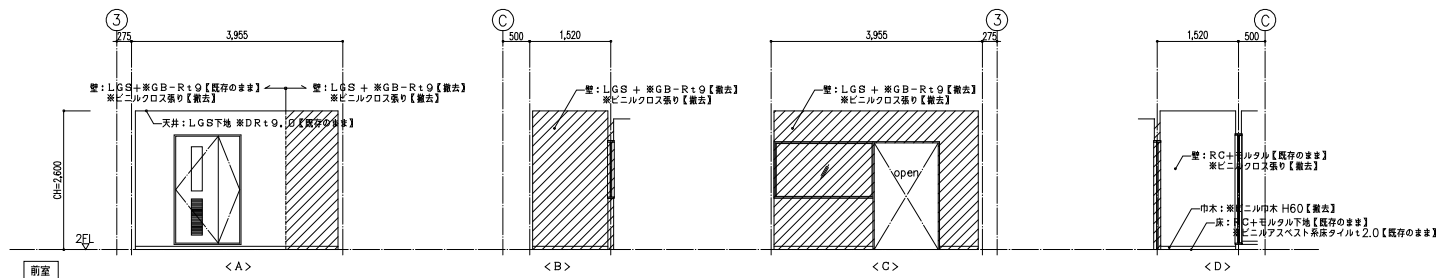
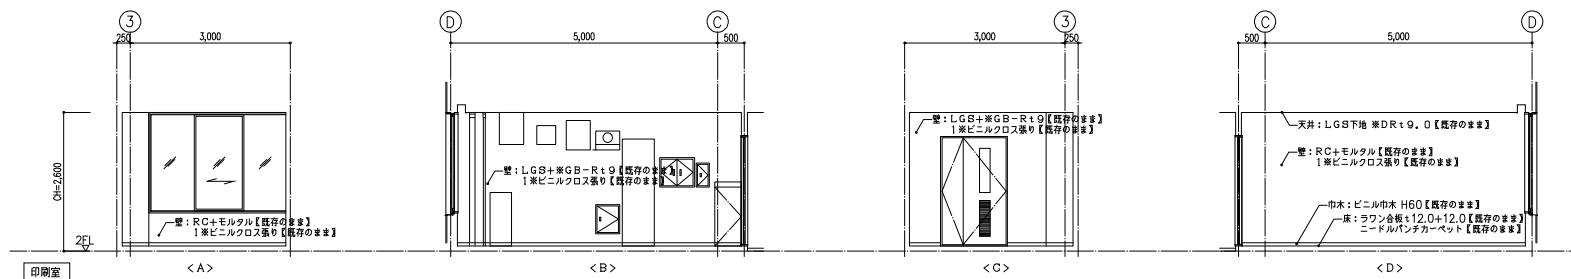
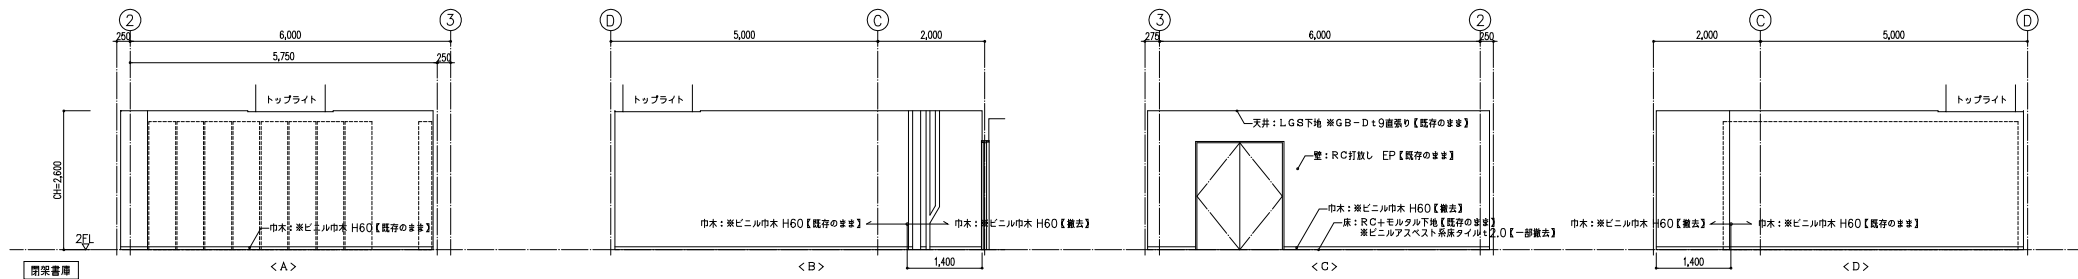


- 下地LGS+RG+GB-R、※ビニルクロス張り【撤去】
- 下地LGS+GB-R、※ビニルクロス張り【撤去】
- 下地RC+モルタル、※ビニルクロス張り【撤去】
- 下地RC+モルタル【既存のまま】、※ビニルクロス張り【撤去】
- カッター入れを示す

佐渡市

工事名
さわた図書館等機能移転(建築)工事

図名
2階展開図1(改修前)
(閉架書庫、印刷室、庫室、相談室)
年月日 2024.09 新 尺 1:100 図面番号 A-32

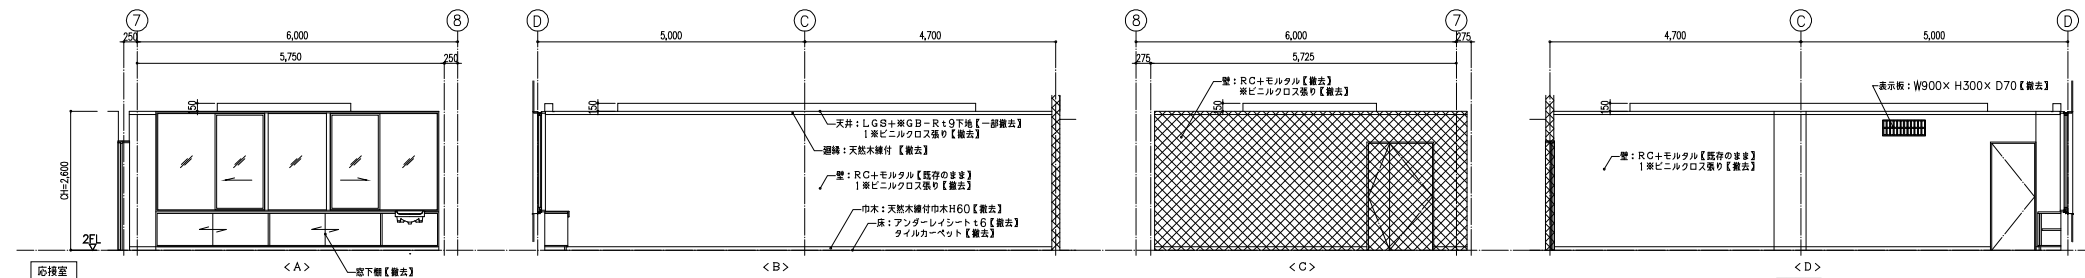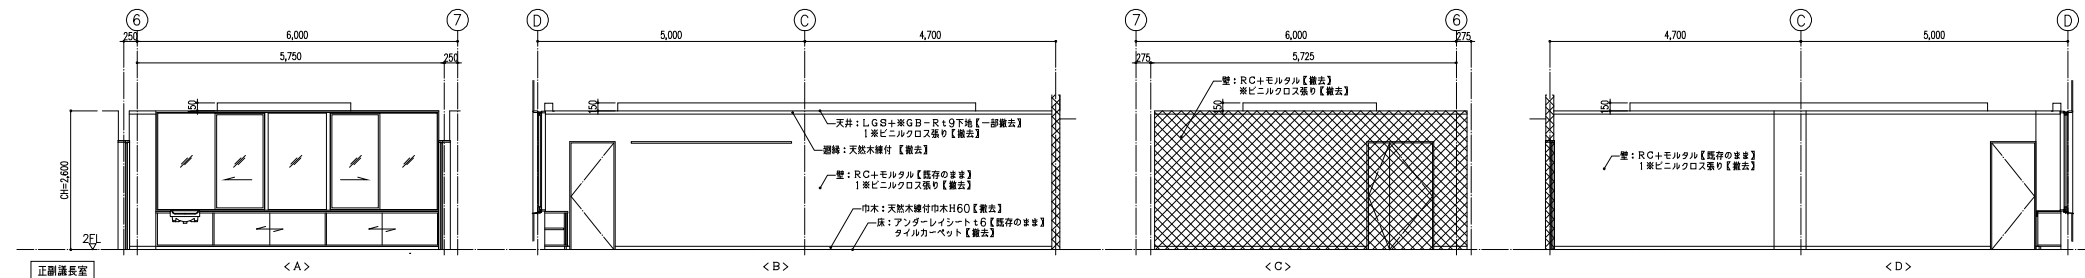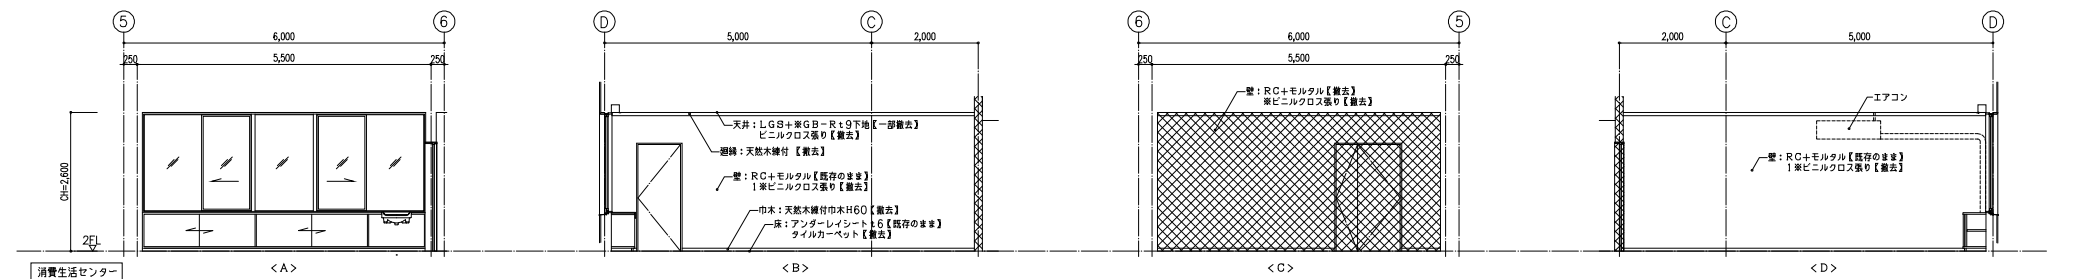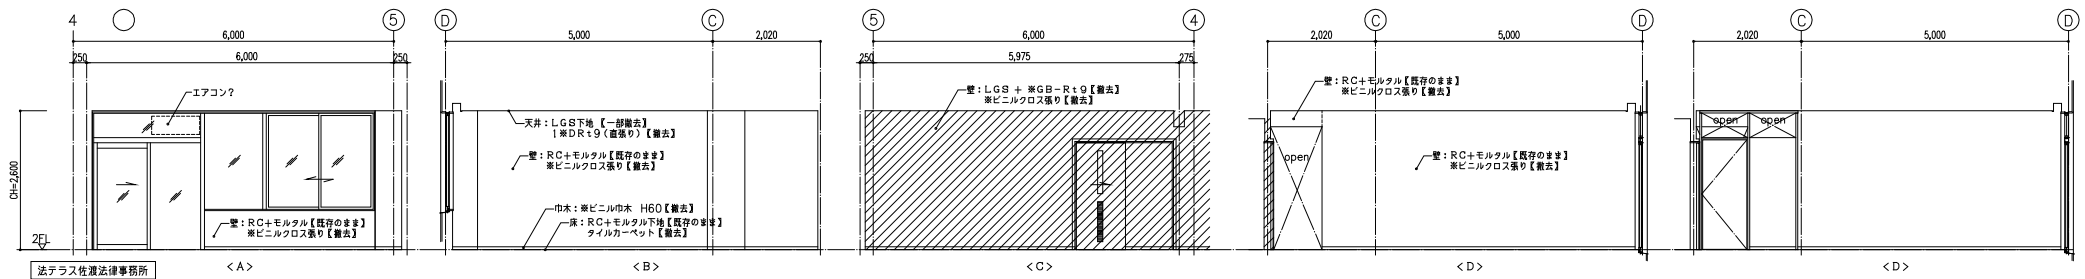

- 下地LGS+※GB-R、※ビニルクロス張り【撤去】
- 下地LGS+GB-R、※ビニルクロス張り【撤去】
- 下地RC+モルタル、※ビニルクロス張り【撤去】
- 下地RC+モルタル【既存のまま】、※ビニルクロス張り【撤去】
- カッター入れを示す







佐渡市

工事名
さわた図書館等機能移転(建築)工事

図名
2階展開図2 (改修前)

年月日
2024.09

新 大 A1 T 30 図面番号 A-33

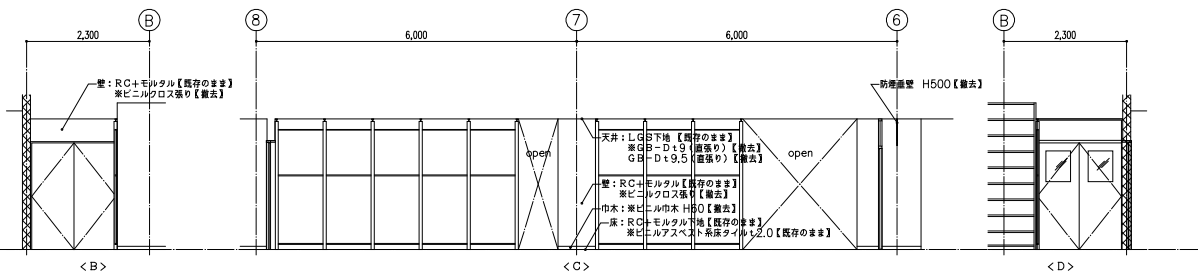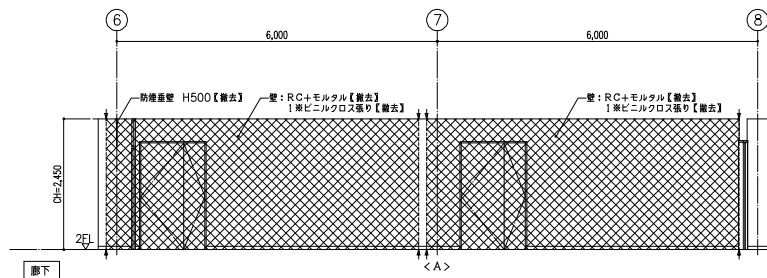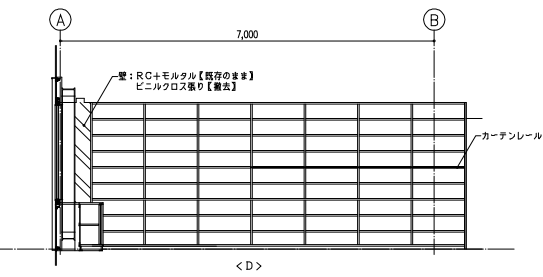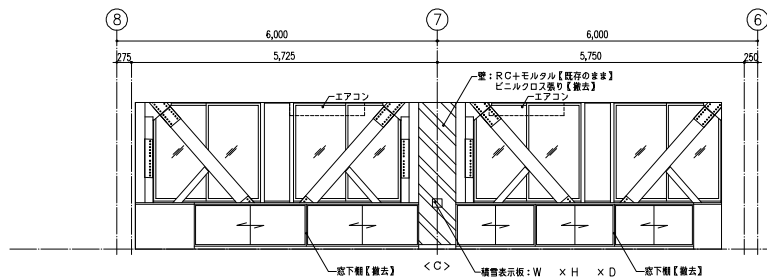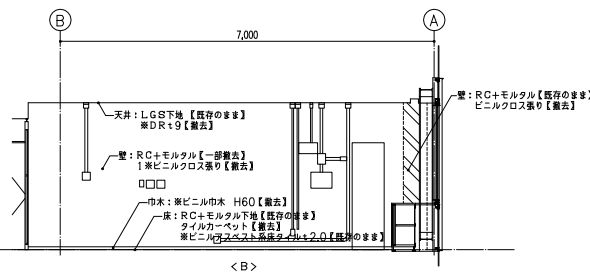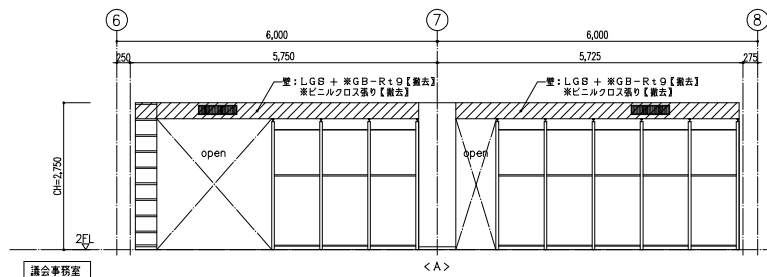




- 下地LGS+RCB-R、※ビニルクロス張り【撤去】
 - 下地LGS+GB-R、※ビニルクロス張り【撤去】
 - 下地RCB+モルタル、※ビニルクロス張り【撤去】
 - 下地RCB+モルタル【既存のまま】、※ビニルクロス張り【撤去】
- カッター入れを示す

佐渡市

工 事 名
さわた図書館等機能移転(建築)工事

図 名
2 階展開図 3 (改修前)
(議会事務室、廊下)

年 月 日 2024.09 新 尺 寸 A1 1:50 図面番号 A-34

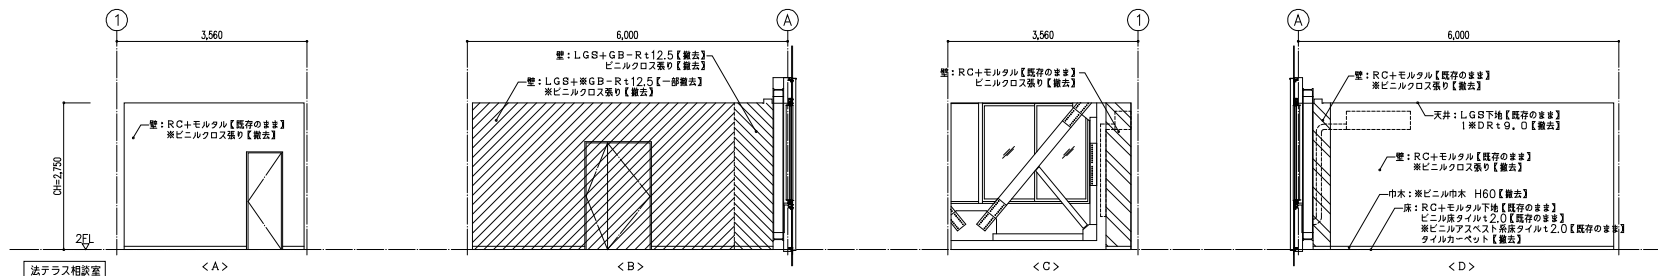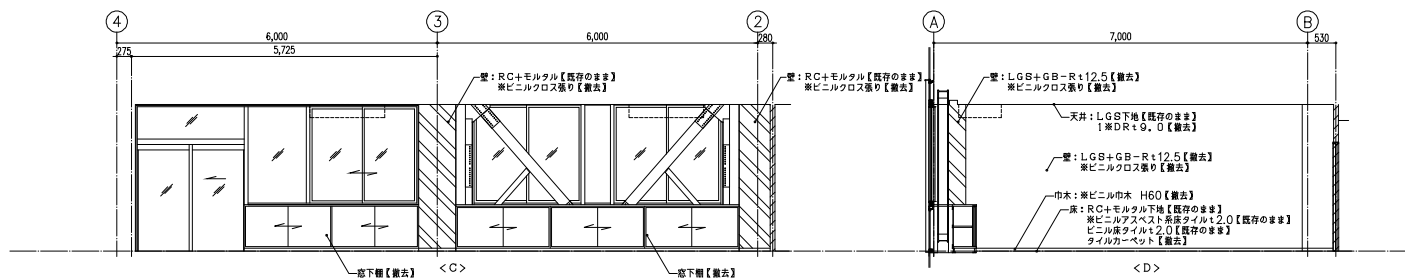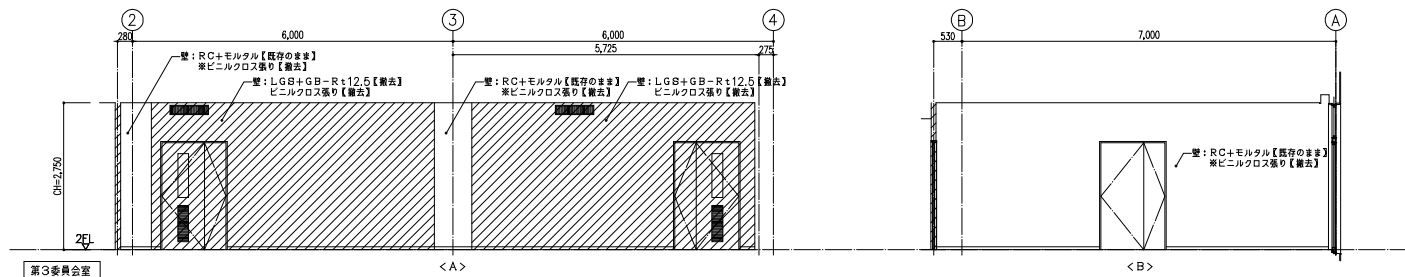

- 下地LGS+※GB-R、※ビニルクロス張り【撤去】
- 下地LGS+GB-R、※ビニルクロス張り【撤去】
- 下地RC+モルタル、※ビニルクロス張り【撤去】
- 下地RC+モルタル【既存のまま】、※ビニルクロス張り【撤去】

→カッター入れを示す


佐渡市




工 事 名
さわた図書館等機能移転(建築)工事


図 名
2階展開図 4 (改修前)
(第3委員会室、法テラス相談室)









年 月 日
2024.09




新 尺 寸
A1 1:30
図面番号 A-35








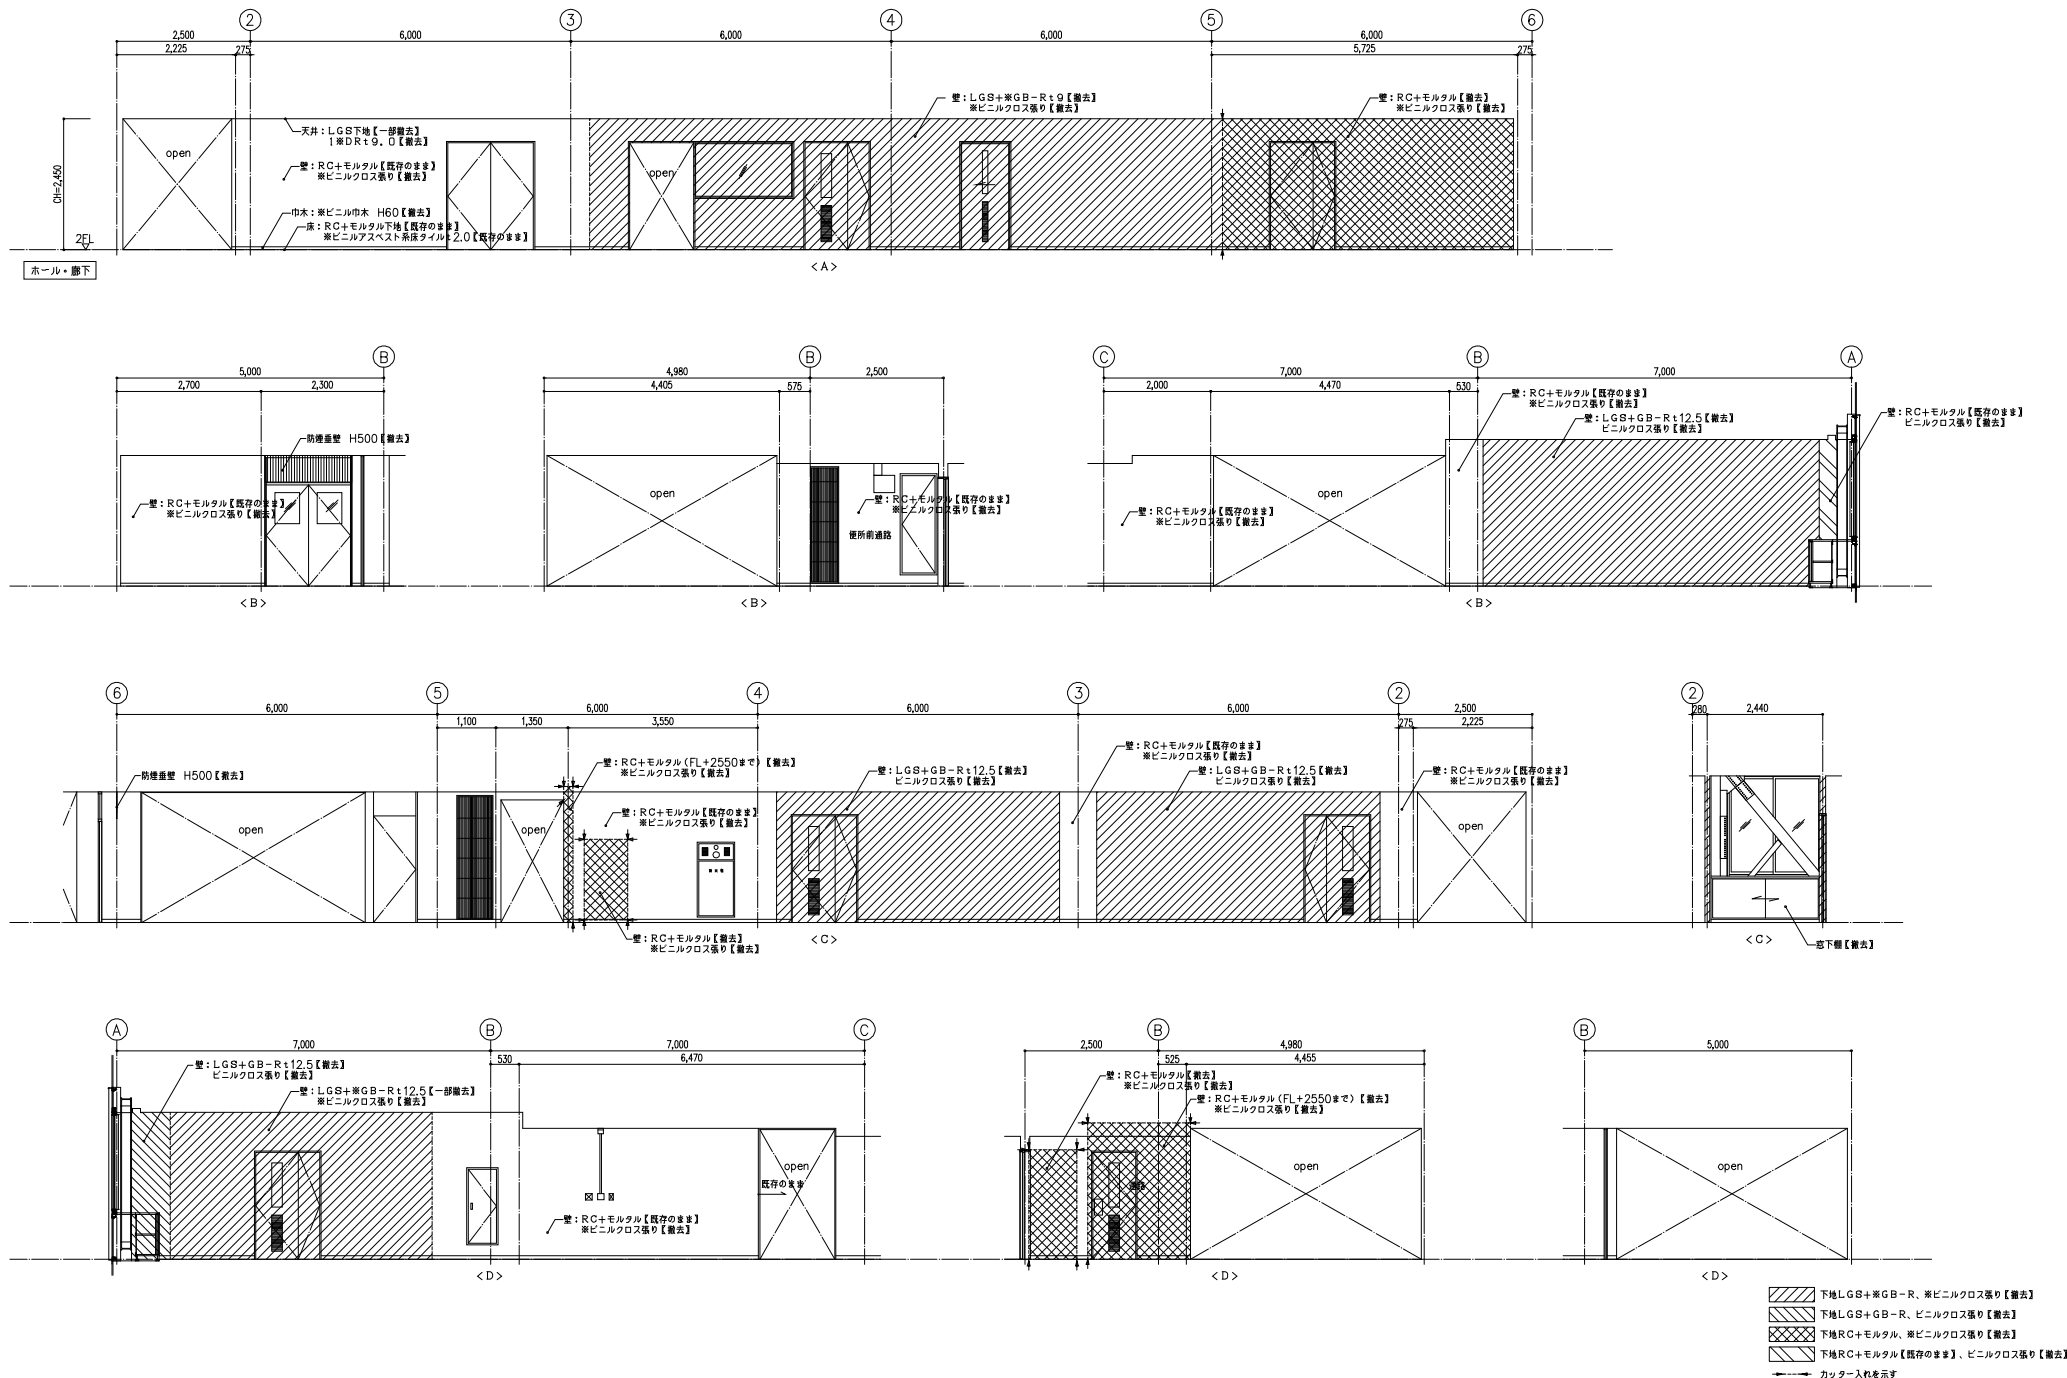



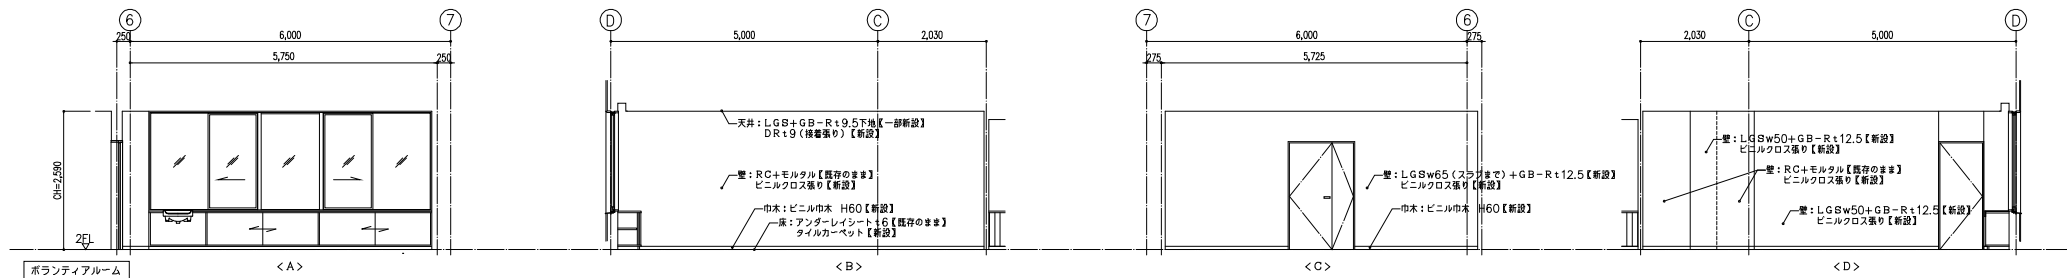
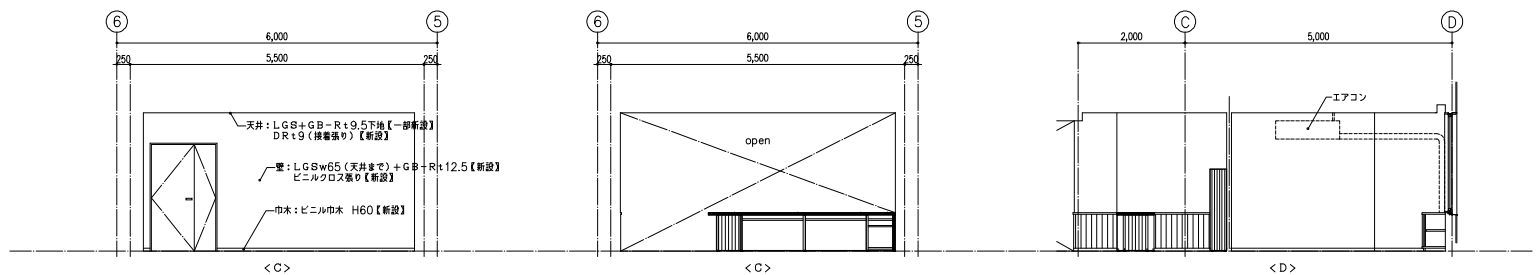
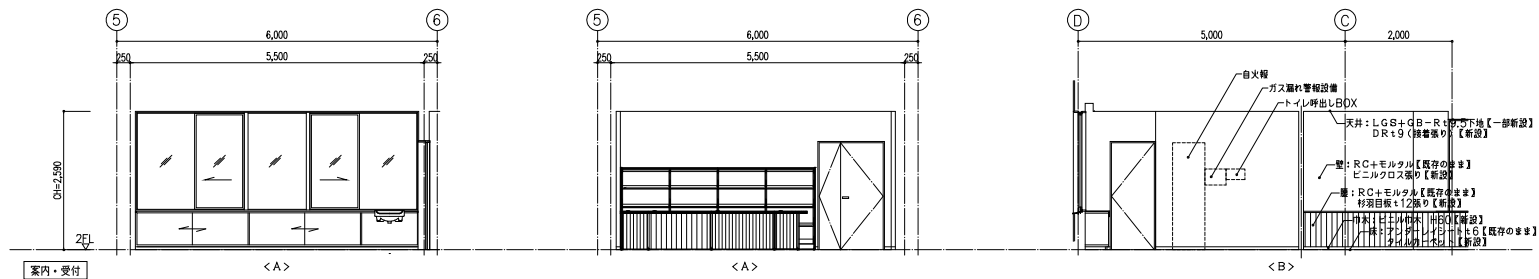


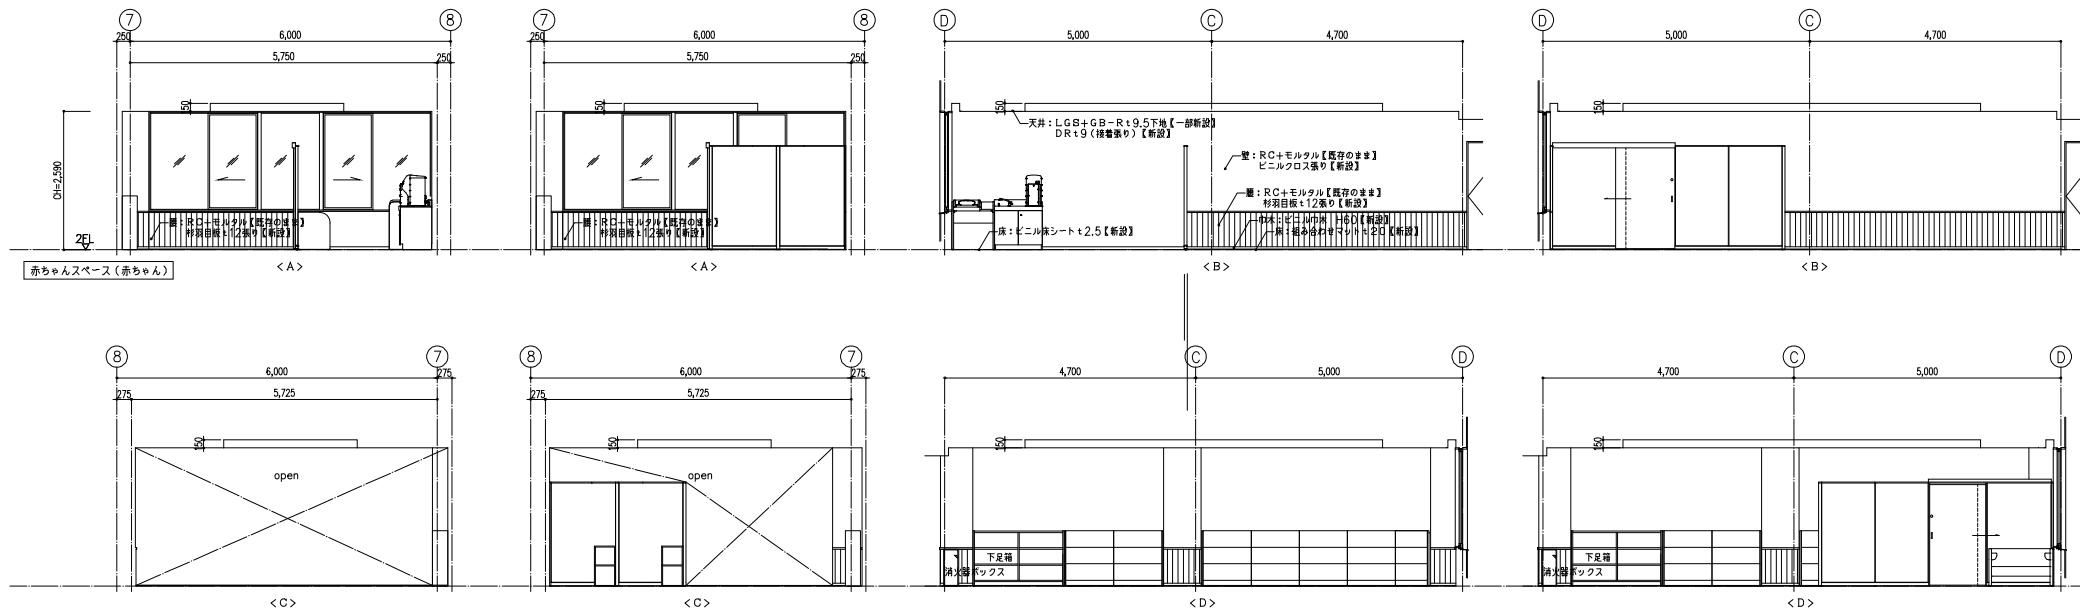

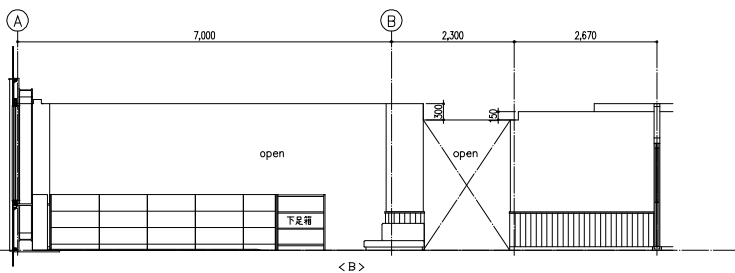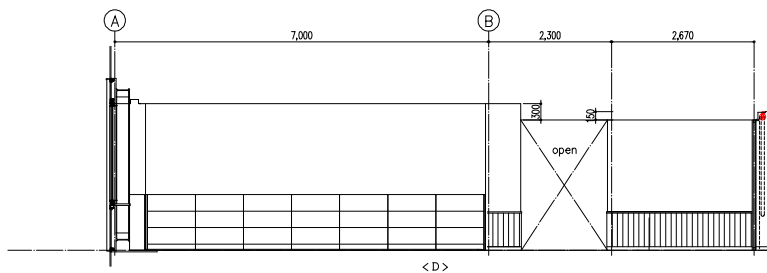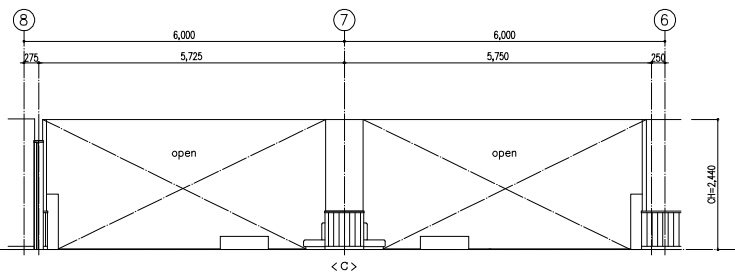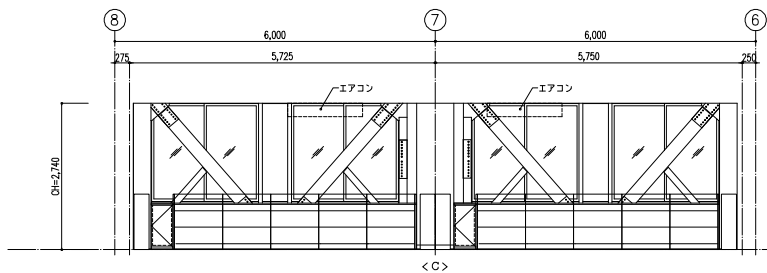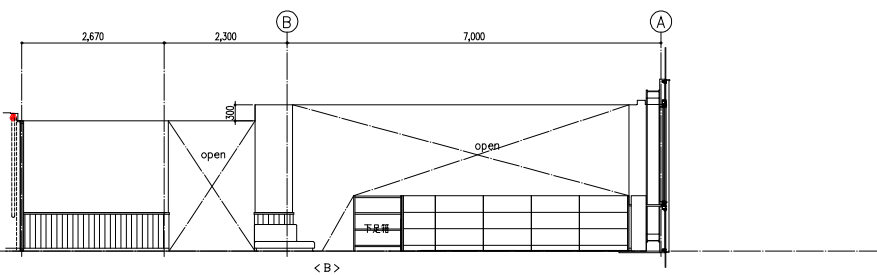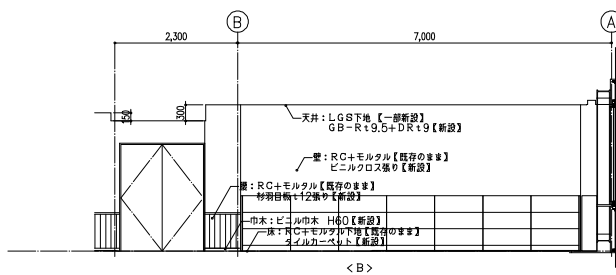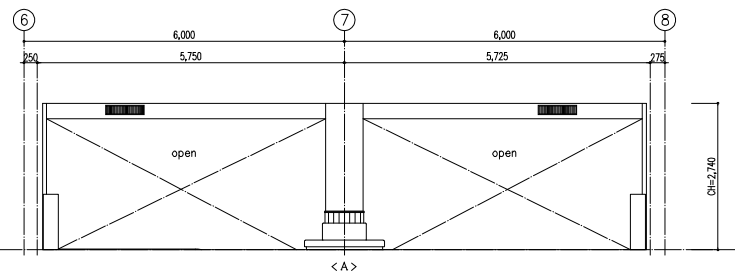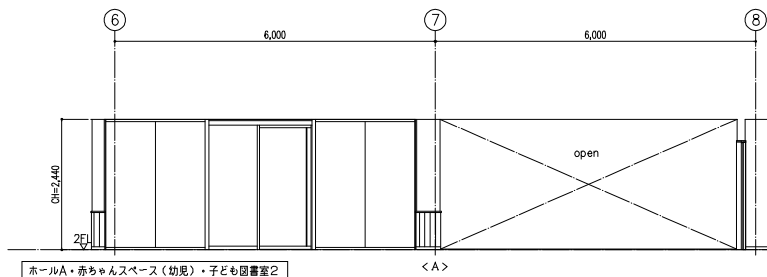

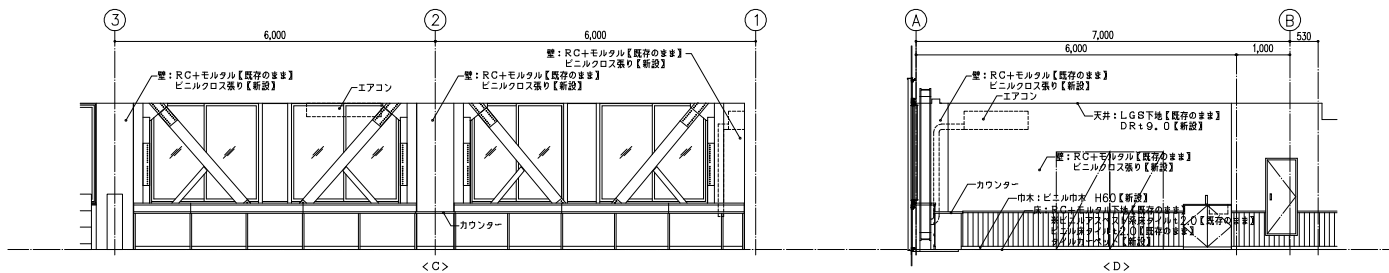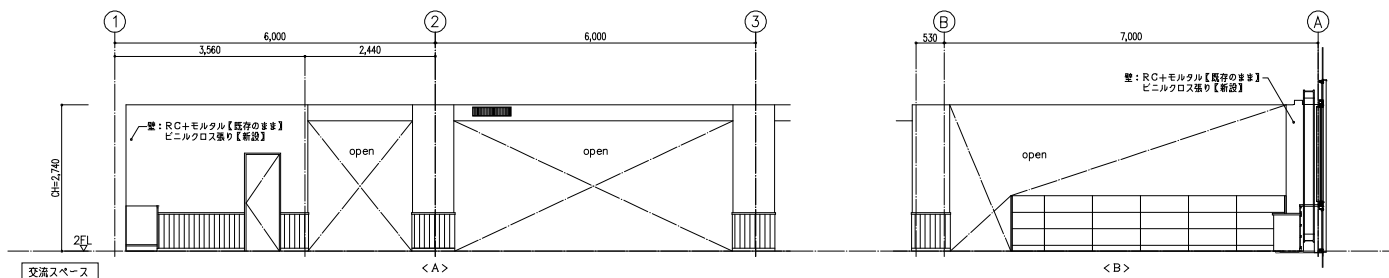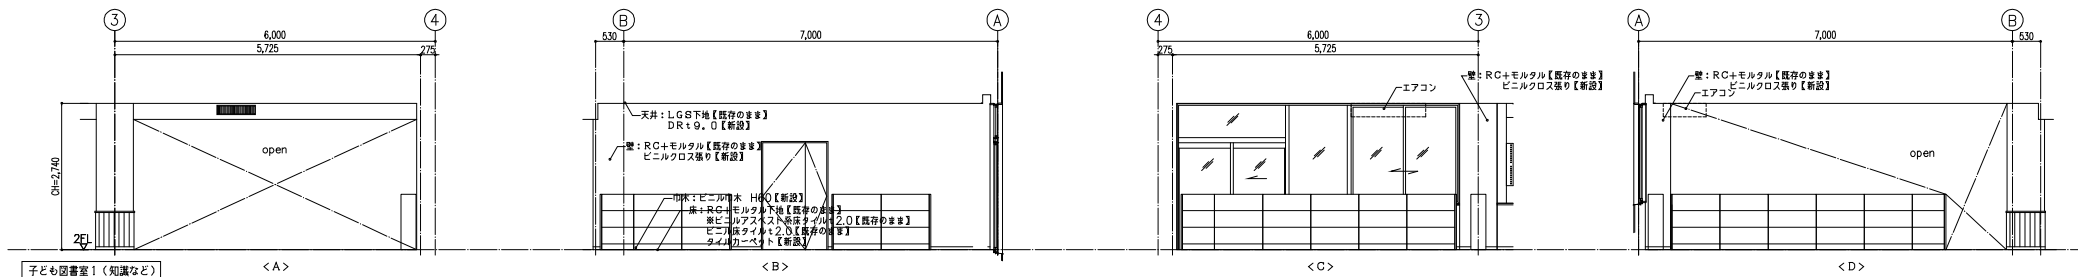

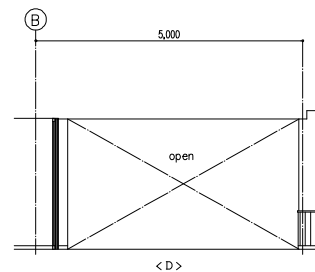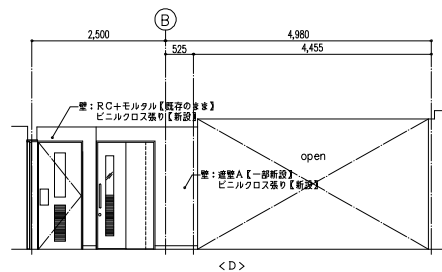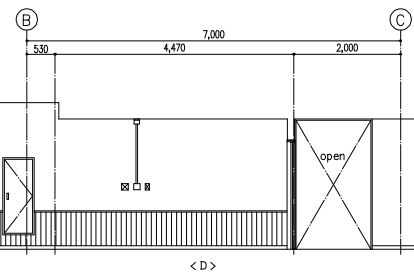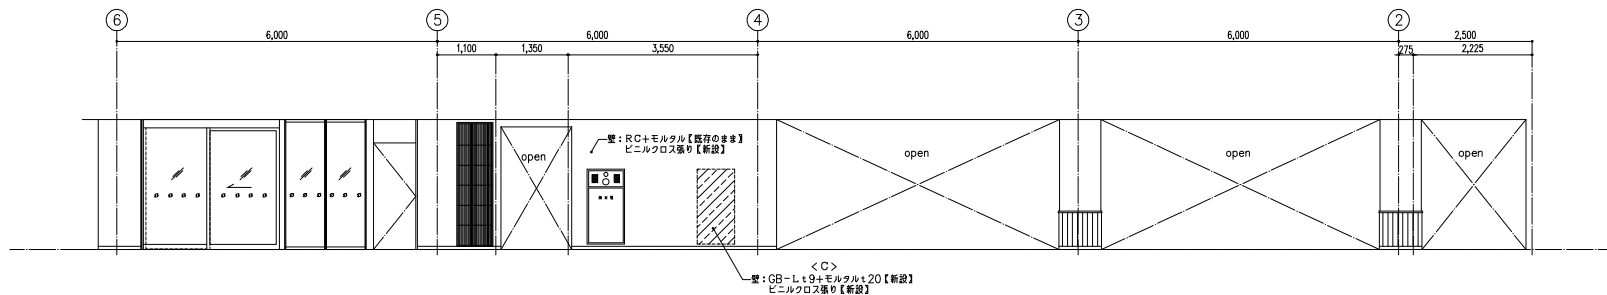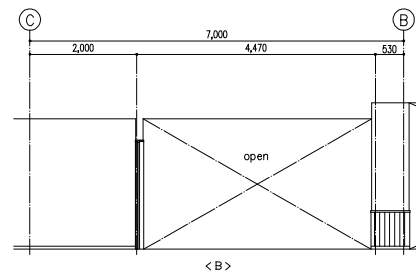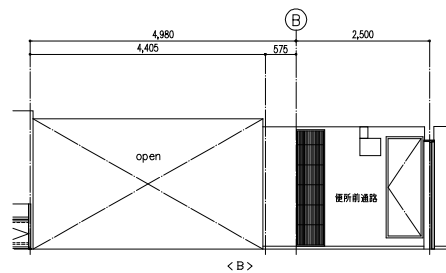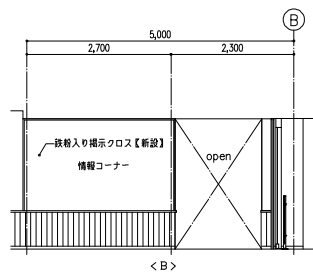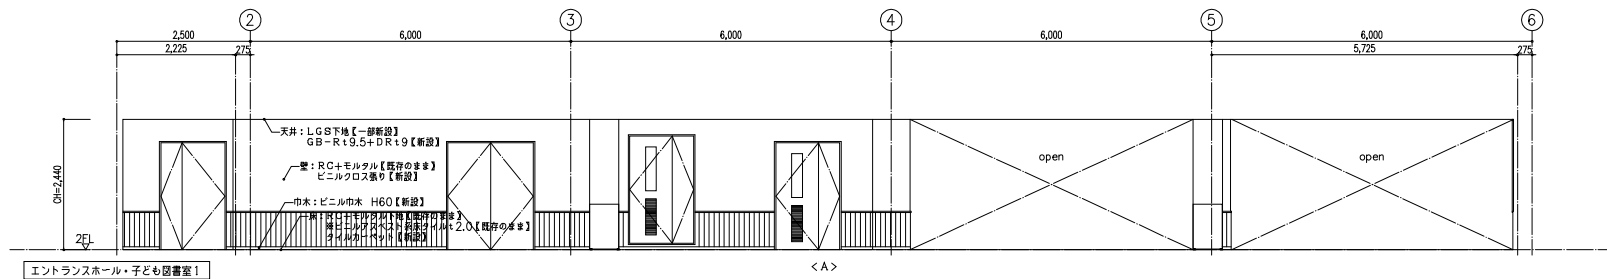

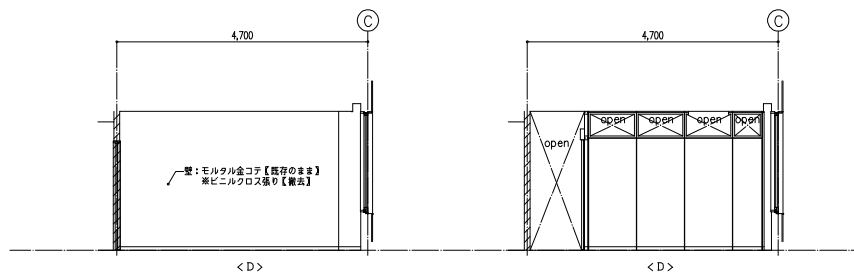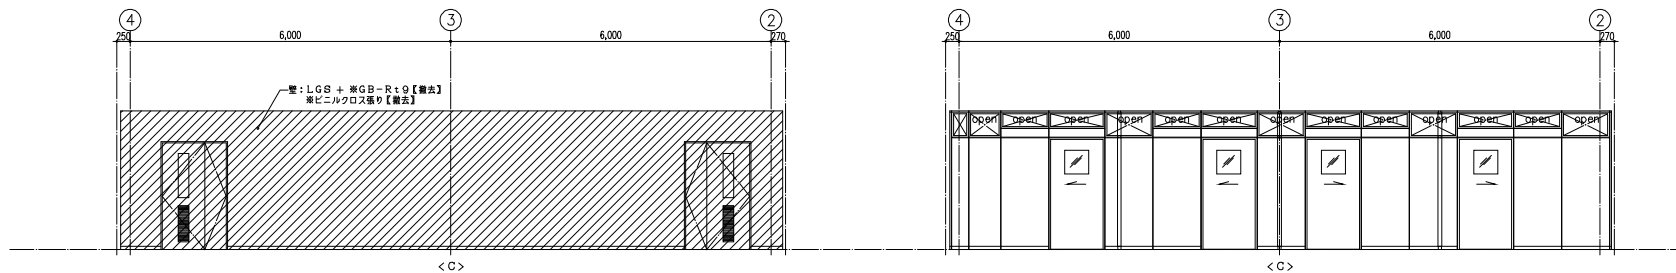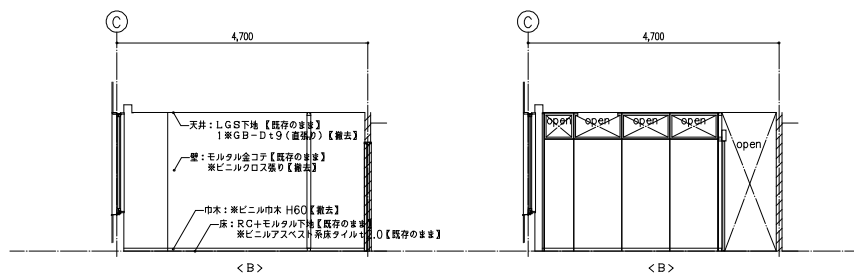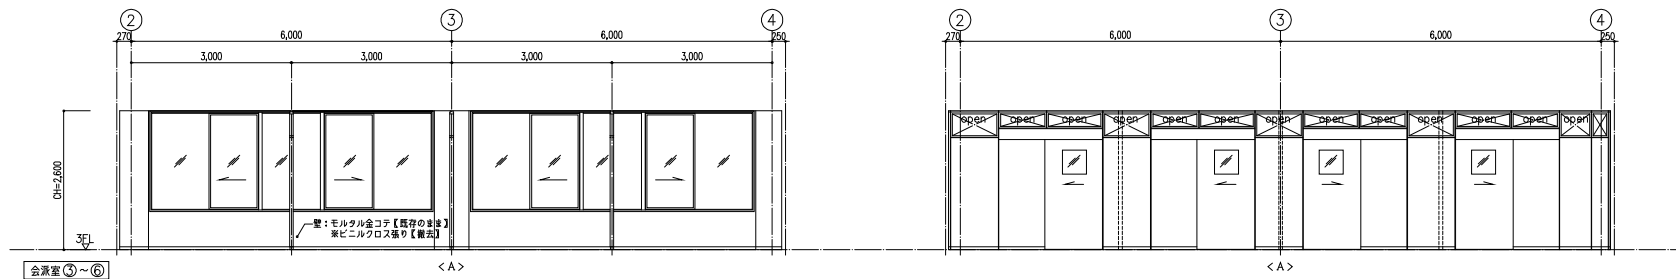


- 下地LGS+※GB-R、※ビニルクロス張り【撤去】
- 下地LGS+GB-R、※ビニルクロス張り【撤去】
- 下地RC+モルタル、※ビニルクロス張り【撤去】
- 下地RC+モルタル【既存のまま】、※ビニルクロス張り【撤去】





→カッター入れを示す

佐渡市

工事名
さわた図書館等機能移転(建築)工事

図名
3階展開図1 (改修前)
(会議室③～⑥)
年月日
2024.09
新尺
A1 T:50
A3 L:100
図面番号
A-43

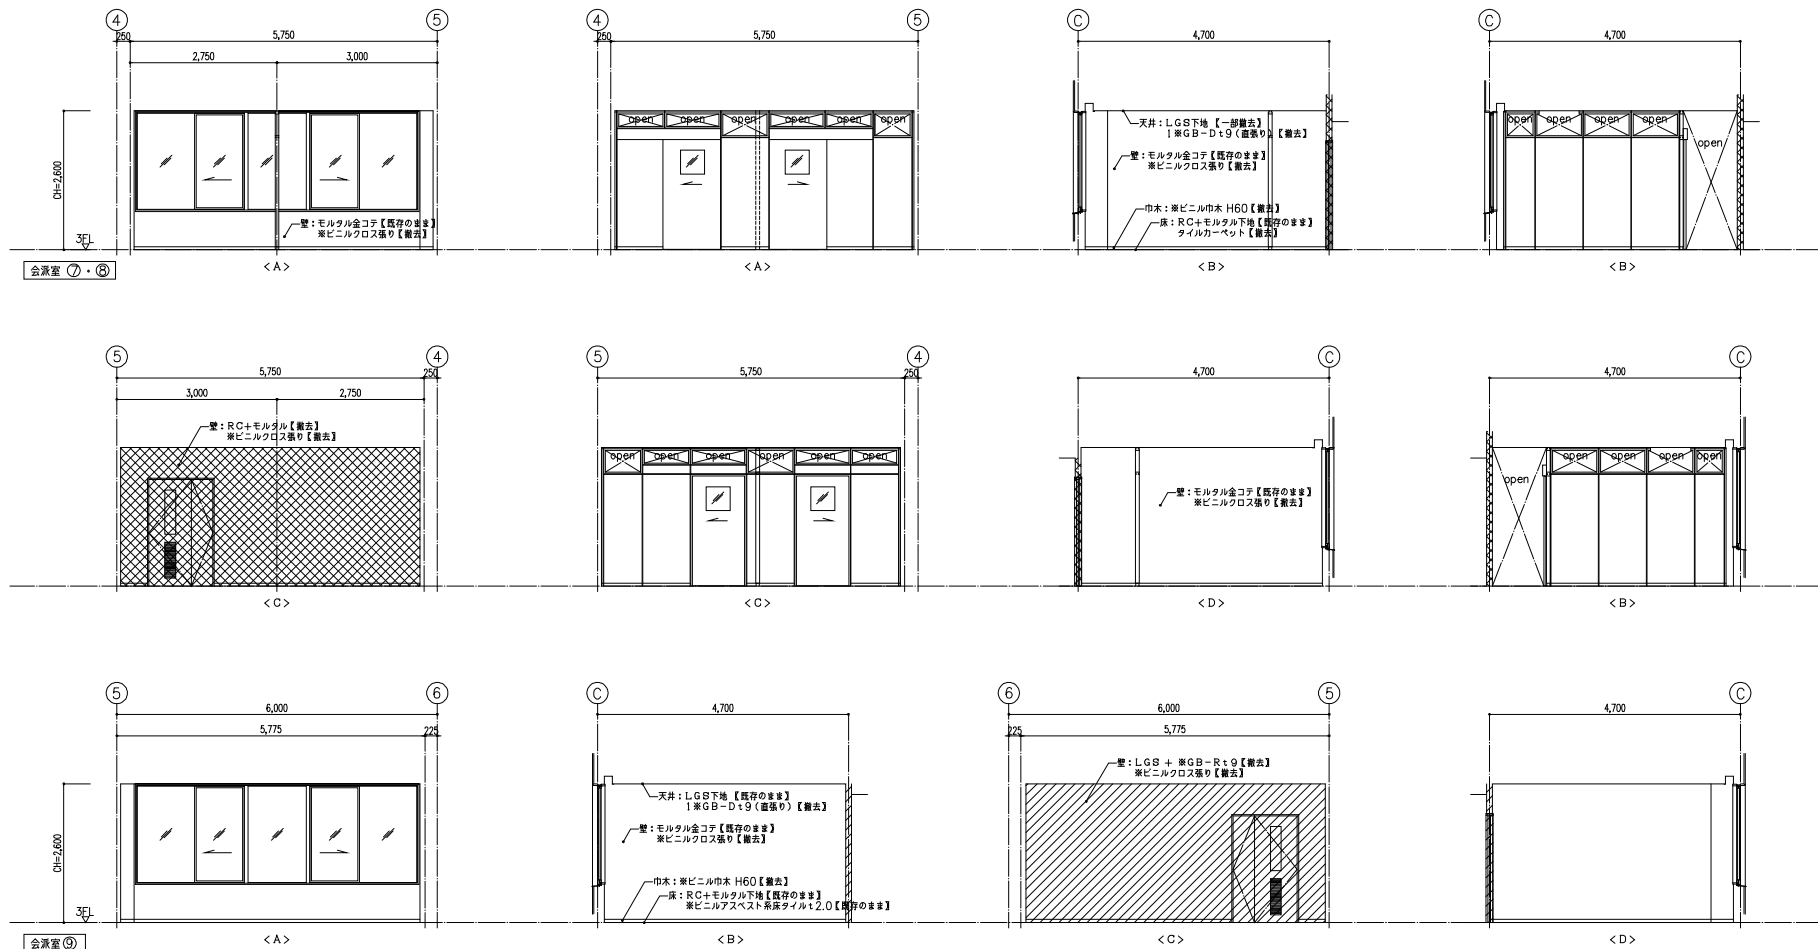

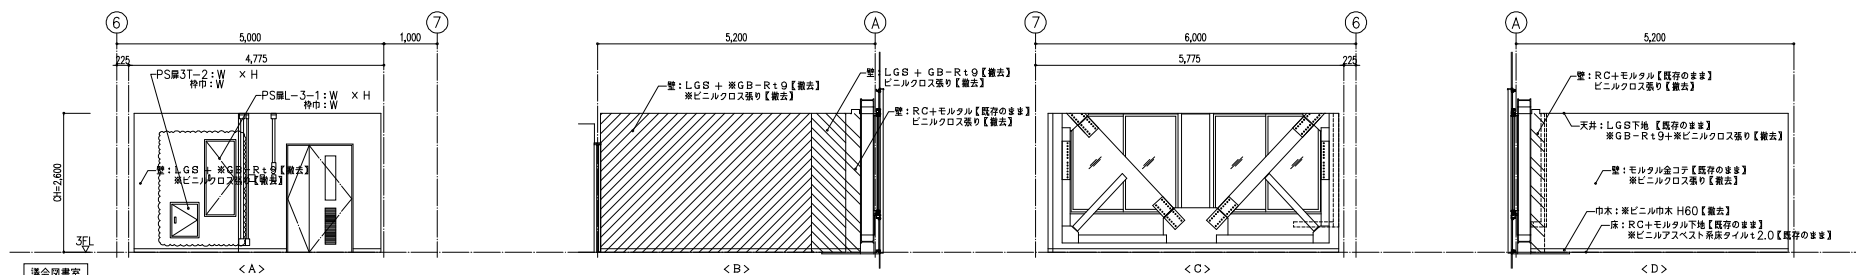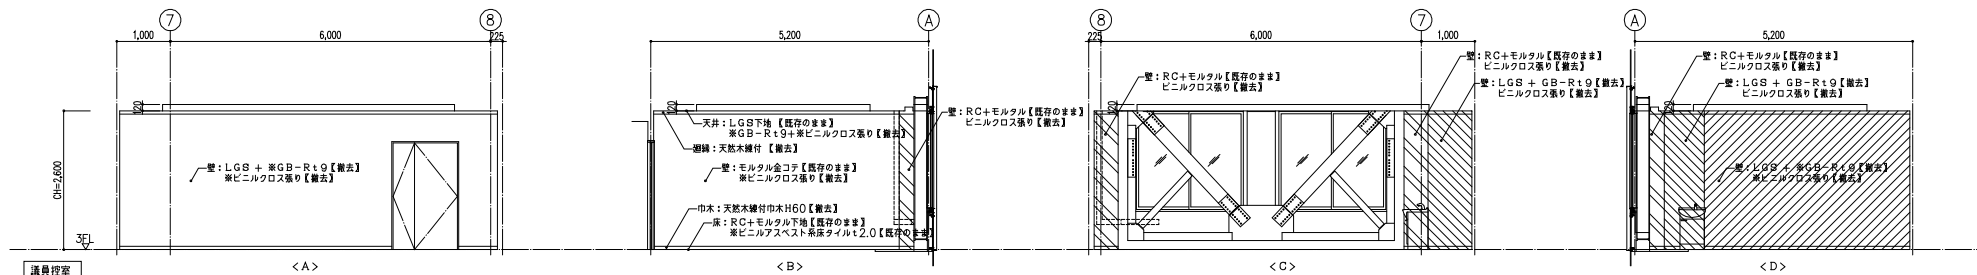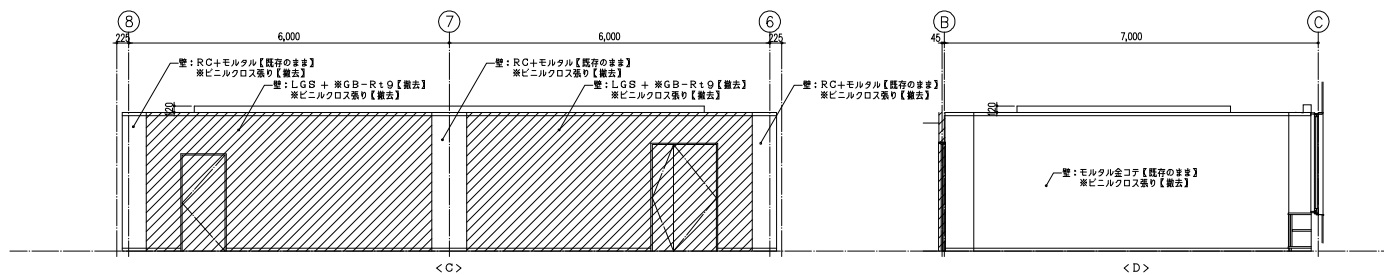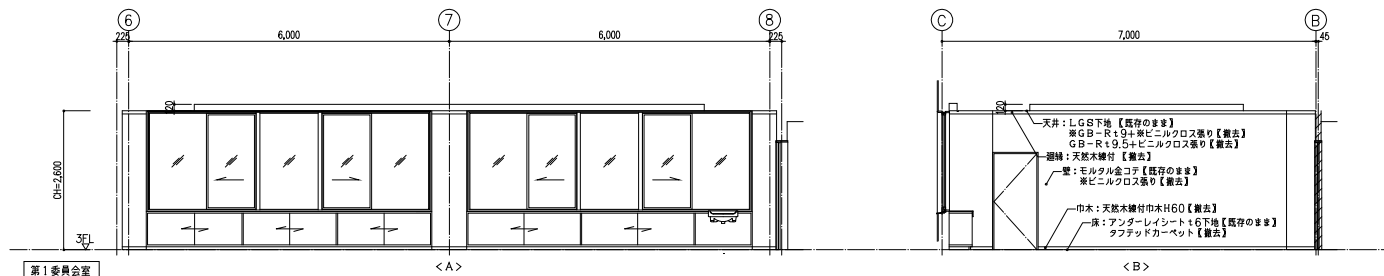






- 下地LGS+GB-R、新ビニルクロス張り【新法】
- 下地LGS+GB-R、新ビニルクロス張り【新法】
- 下地R-C+モルタル、新ビニルクロス張り【新法】
- 下地R-C+モルタル【既存のまま】、新ビニルクロス張り【新法】


カッター入れを示す

佐渡市


工 事 名
さわた図書館等機能移転(建築)工事


図 名
3階展開図3 (改修前)
(第1委員会室、議員控室、議会図書室)
年 月 2024.09 新 大 尺 1:100 図面番号 A-45

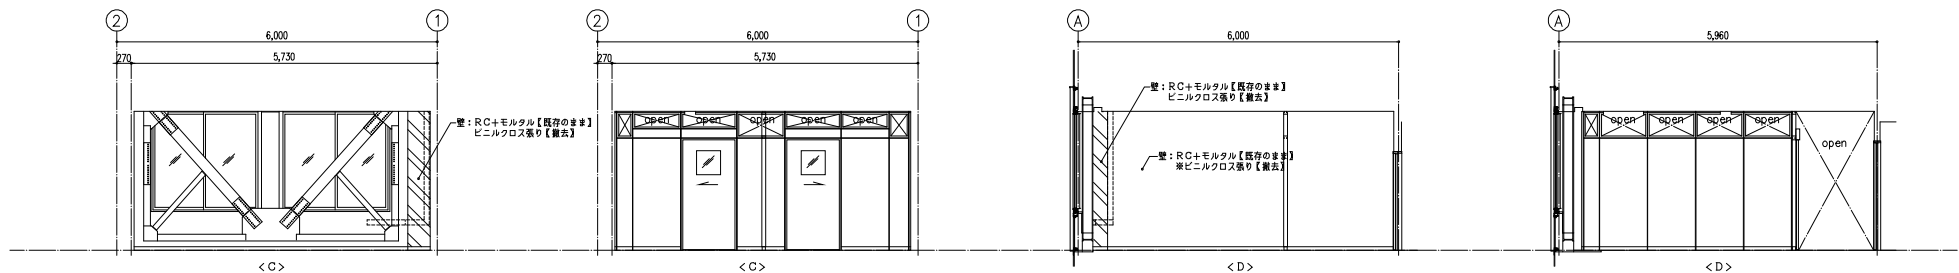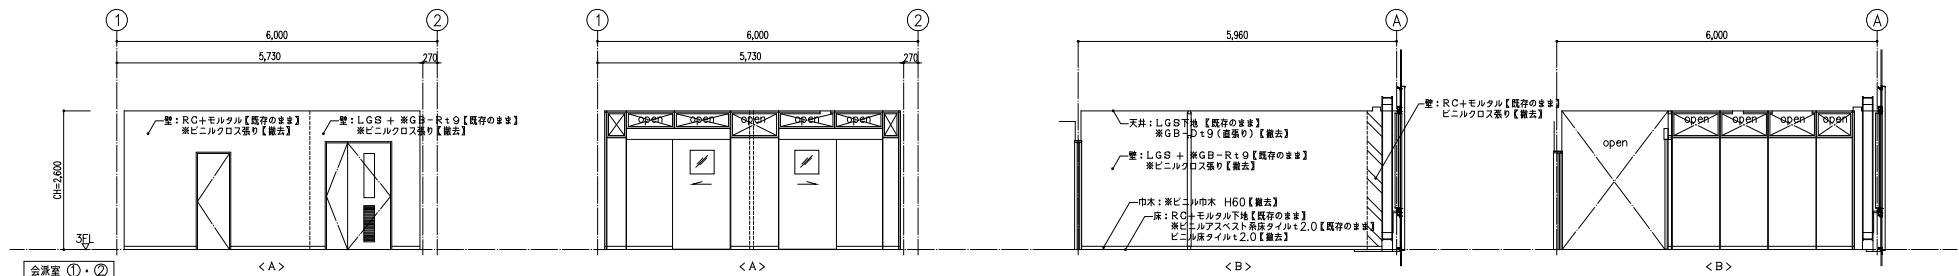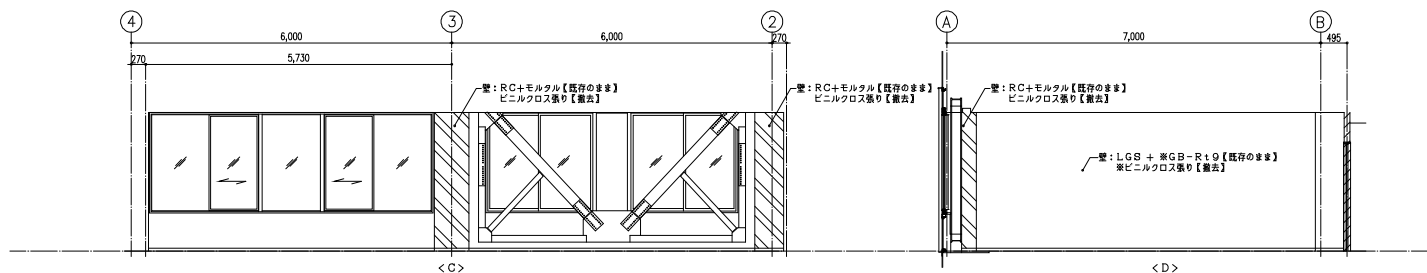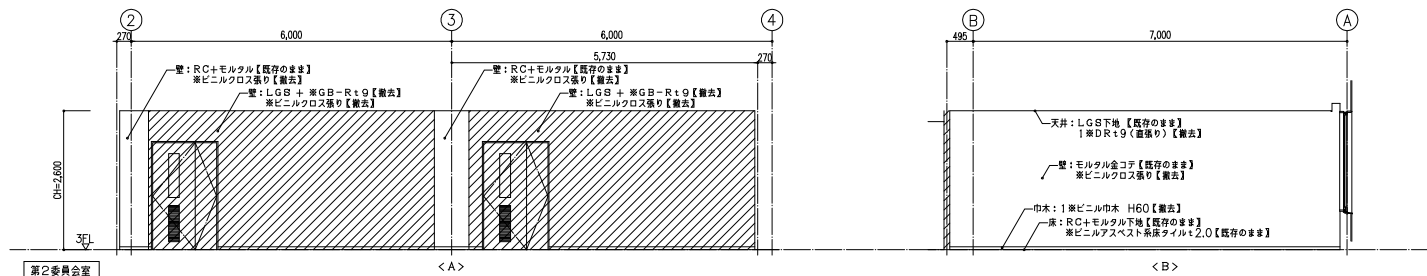

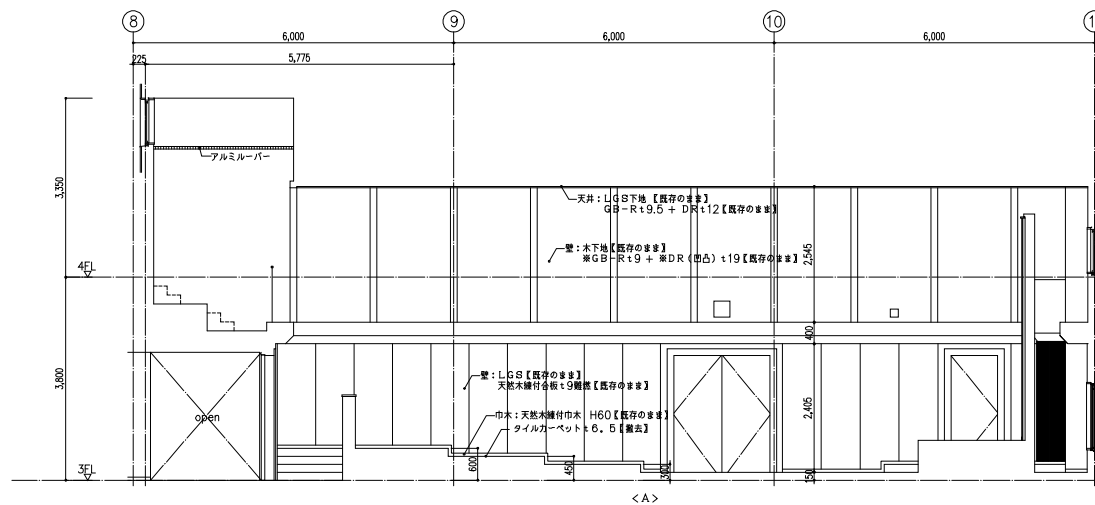



通場

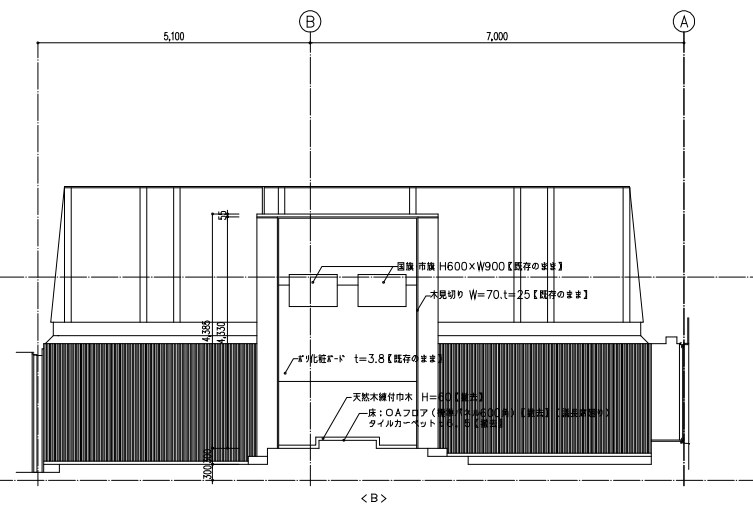

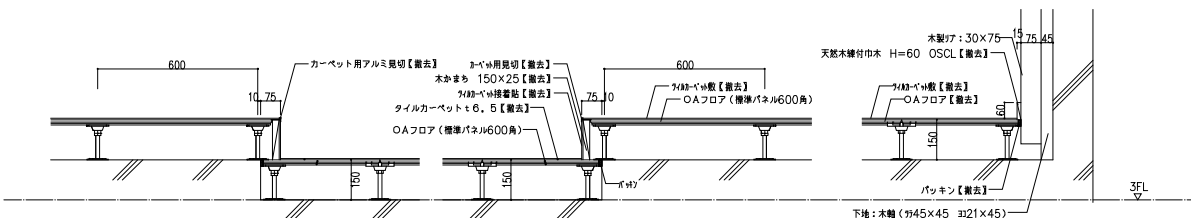


段部詳細図 S=1:10


巾木部詳細図 S=1:10

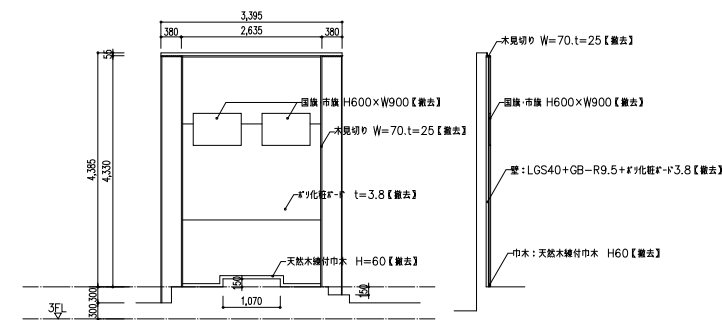


議長背面壁平面詳細図 S=1:50

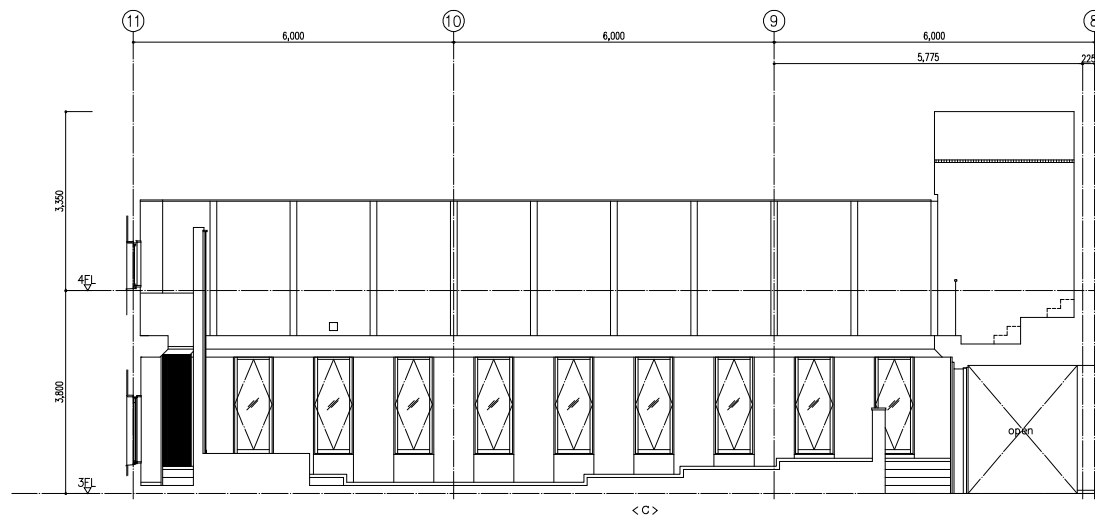






<C>

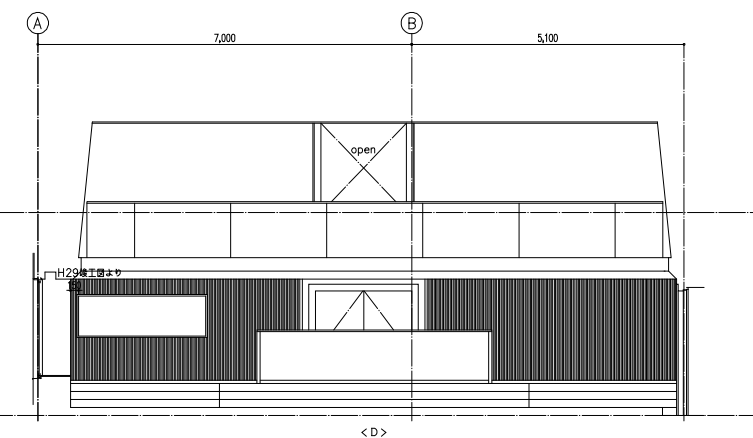

<D>

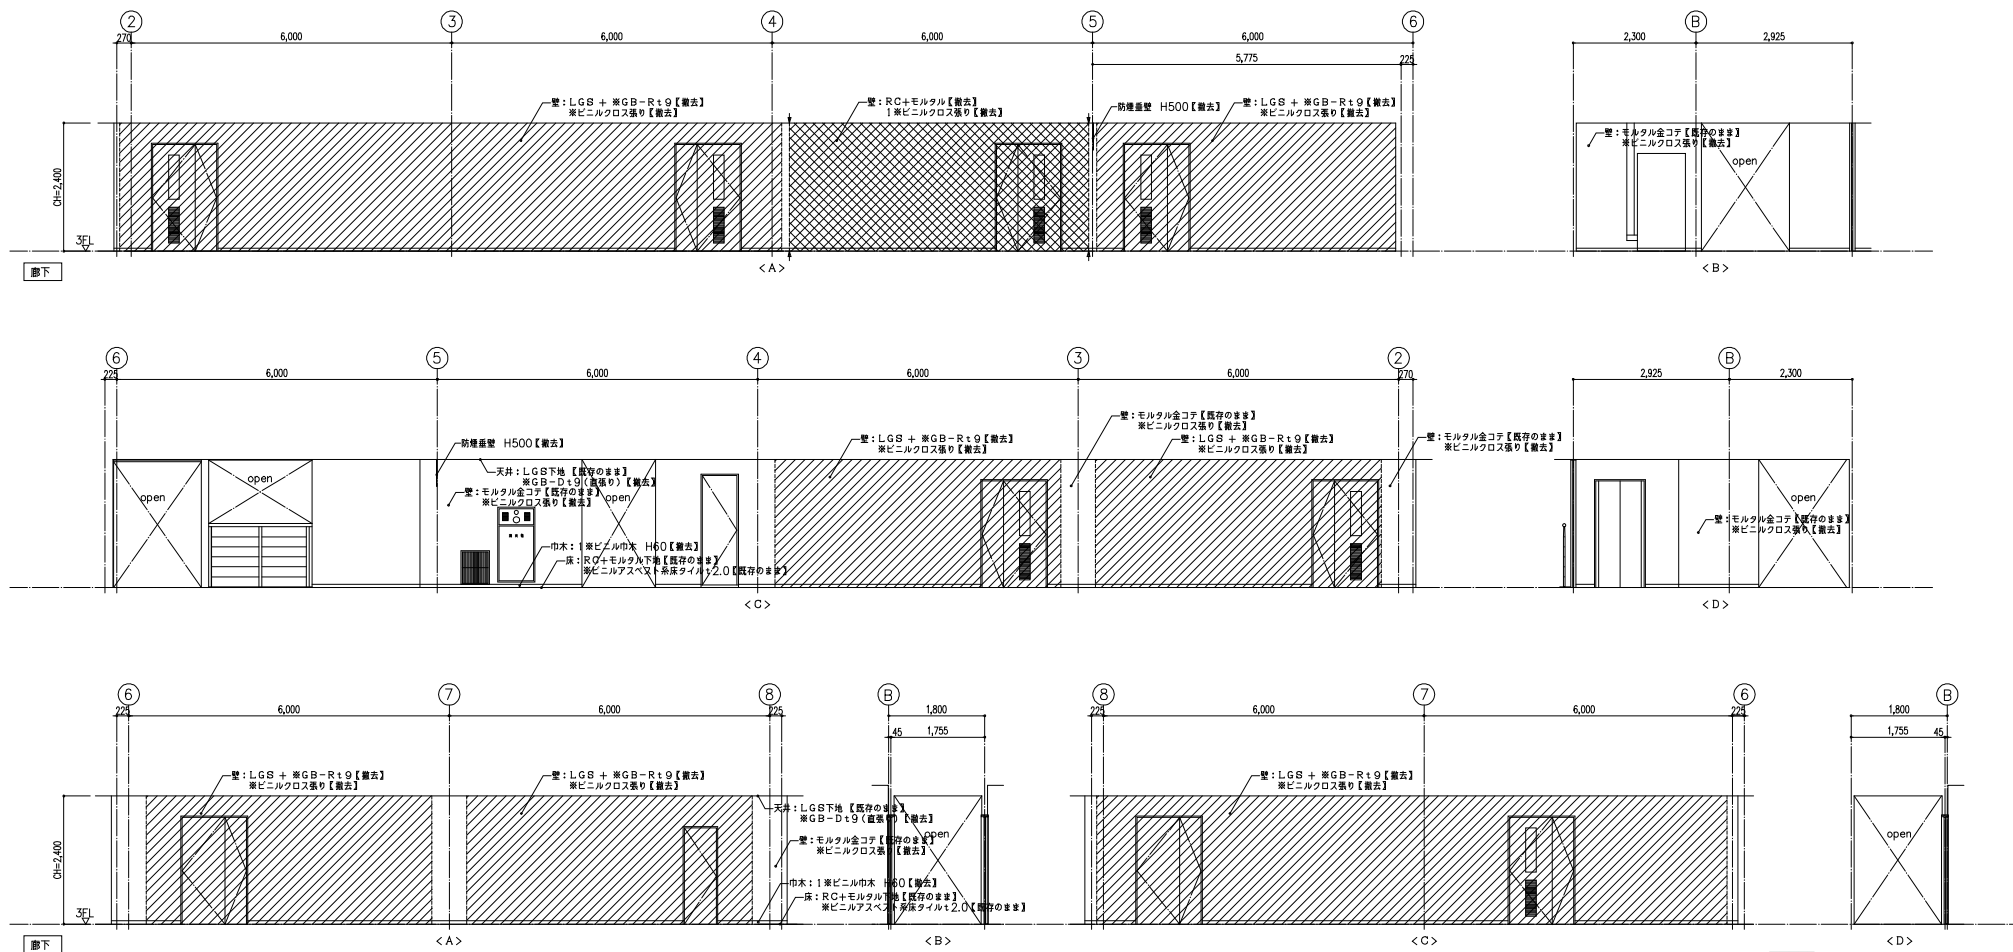

-  下地LGS+※GB-R、※ビニルクロス張り【撤去】
 下地LGS+GB-R、ビニルクロス張り【撤去】
 下地RC+モルタル、※ビニルクロス張り【撤去】
 下地RC+モルタル【既存のまま】、ビニルクロス張り【撤去】
-  カッター入れを示す

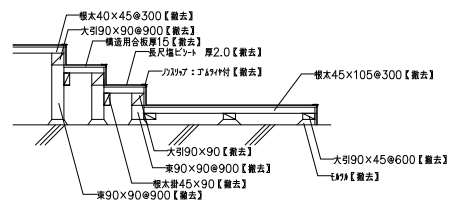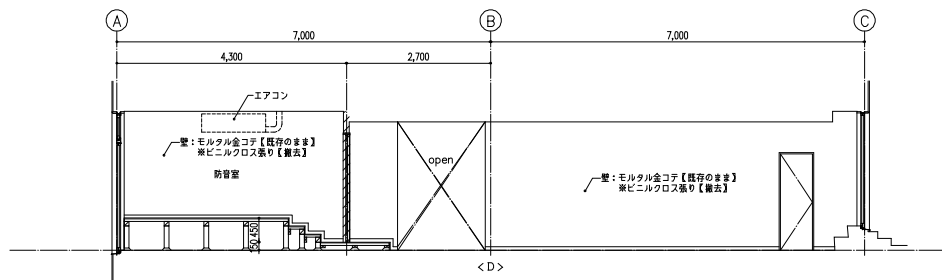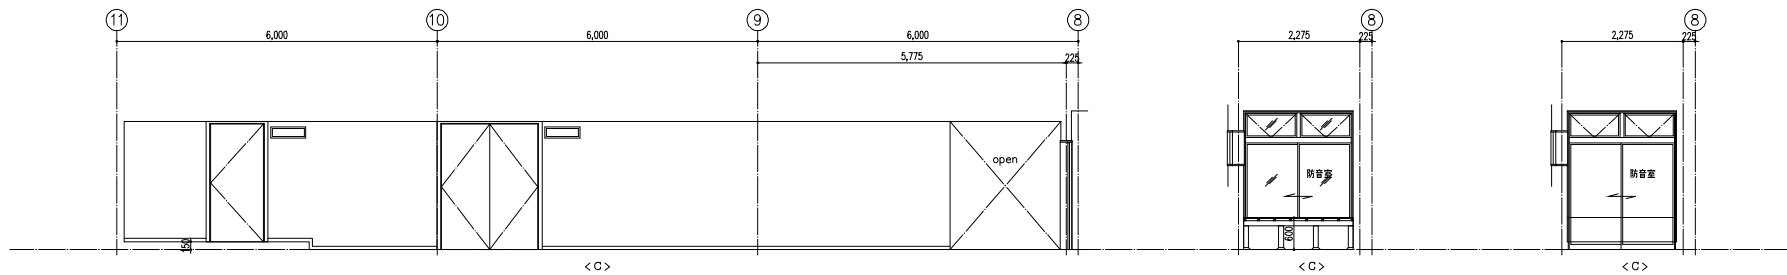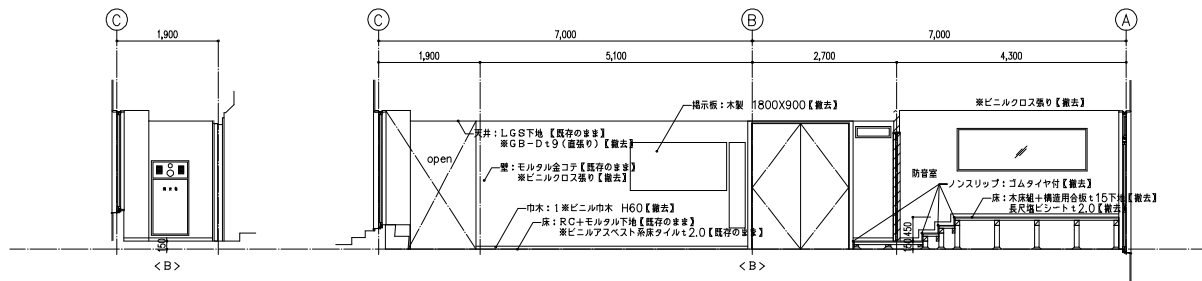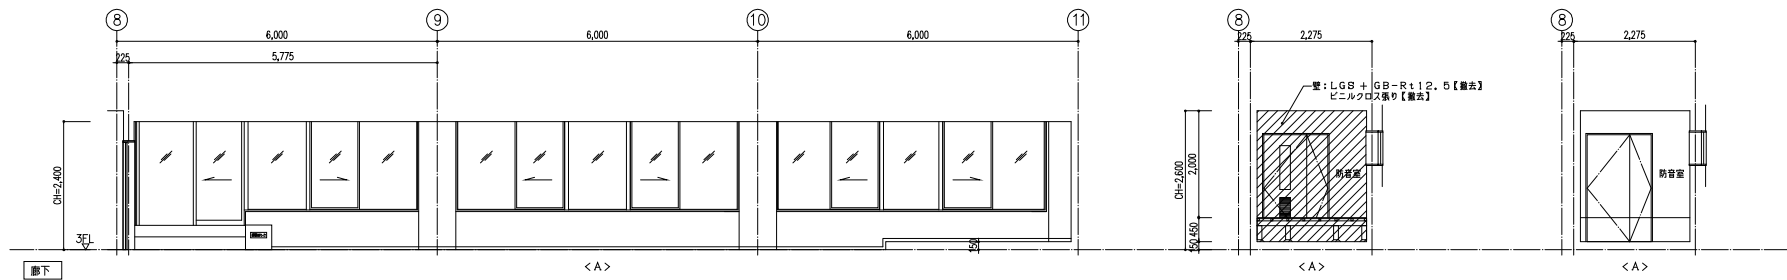

段部詳細図 S=1:20


- 下地LGS+※GB-R、※ビニルクロス張り【撤去】
- 下地LGS+GB-R、※ビニルクロス張り【撤去】
- 下地RC+モルタル、※ビニルクロス張り【撤去】
- 下地RC+モルタル【既存のまま】、※ビニルクロス張り【撤去】


→カッター入れを示す






佐渡市




工事名
さわた図書館等機能移転(建築)工事

図名
3階展開図7(改修前)
(機舎部下)
年月日 2024.09 新 尺 A1 1:50 図面番号 A-49

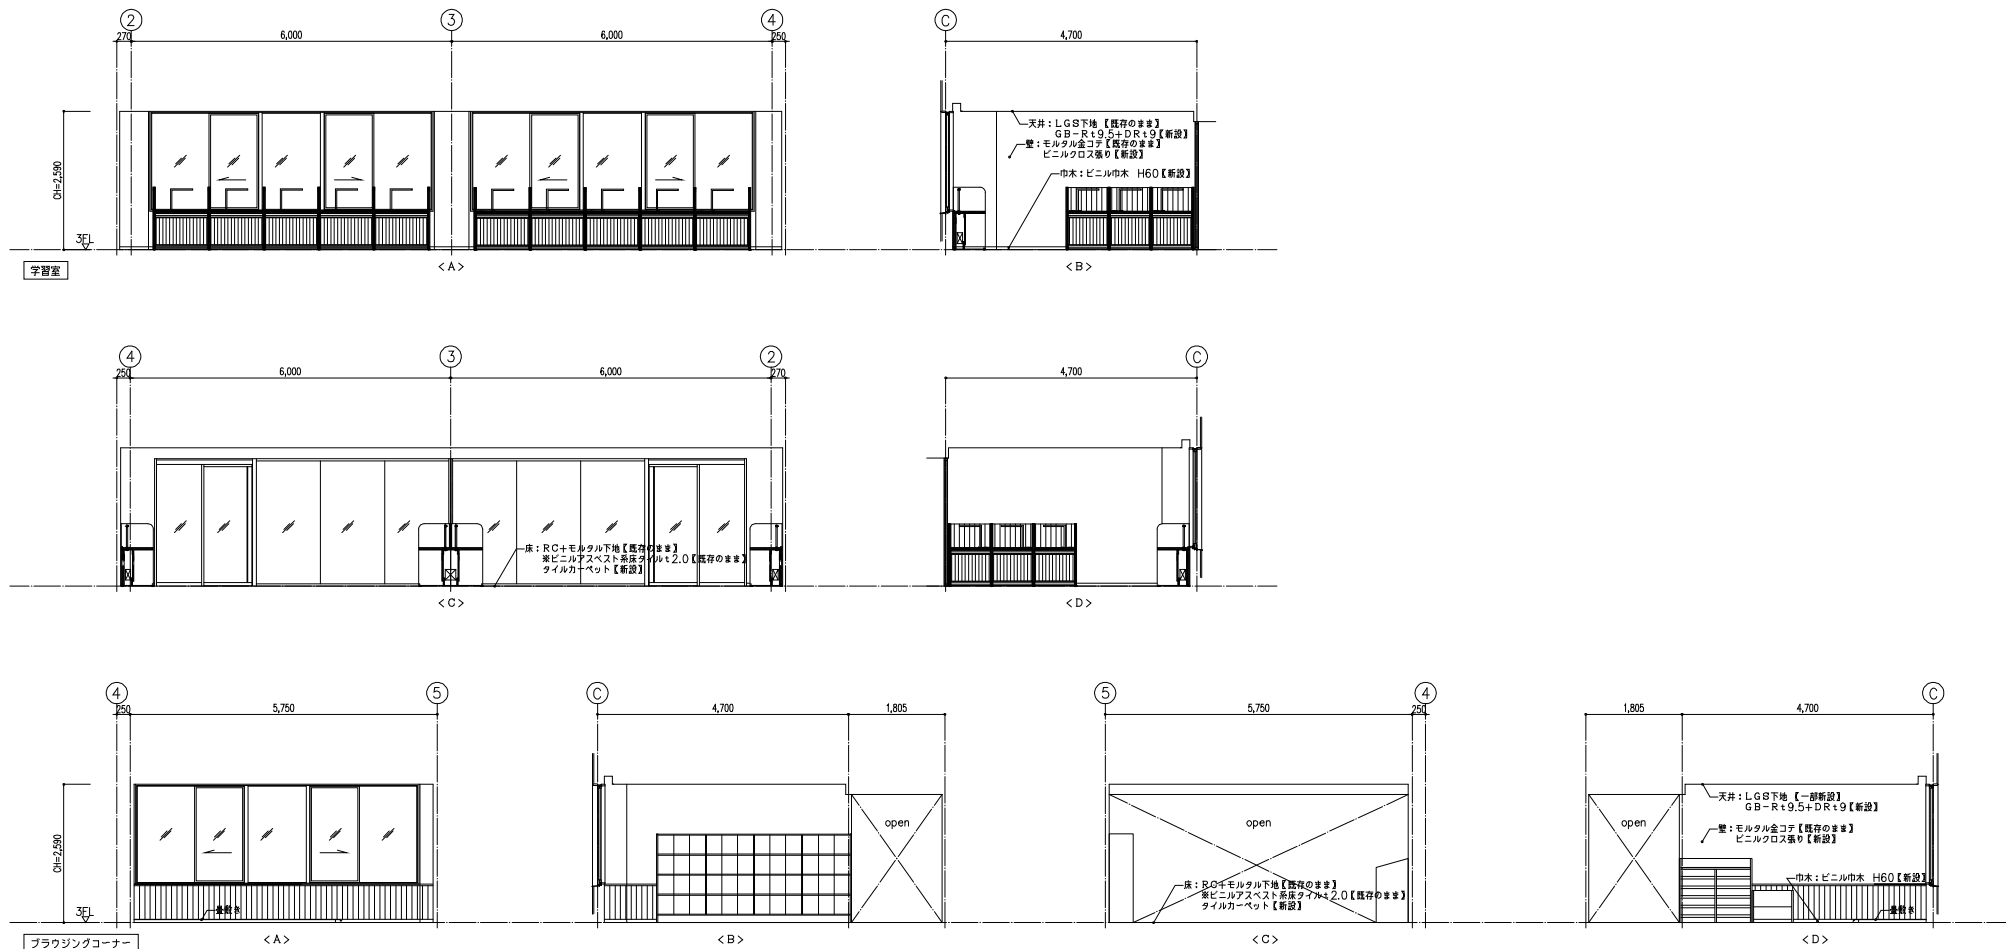

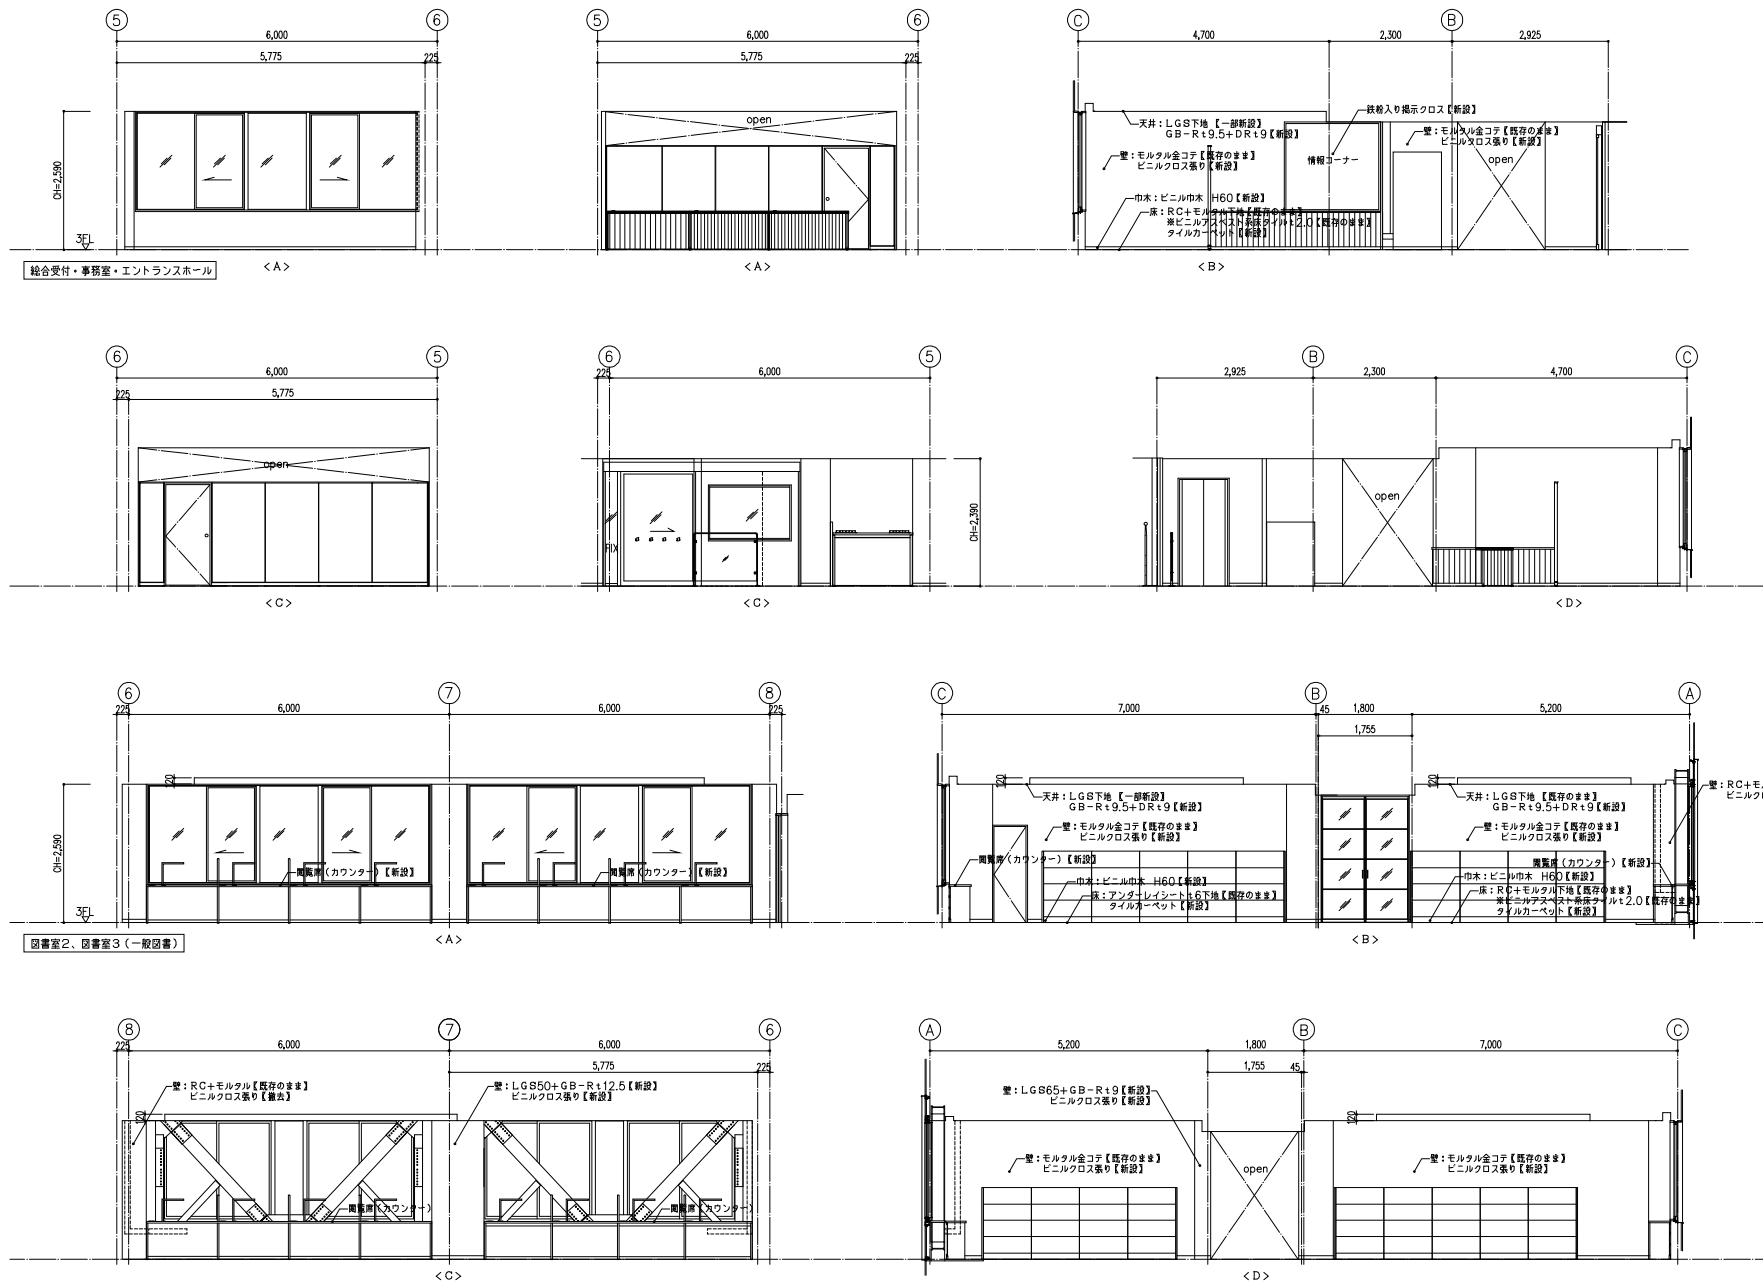


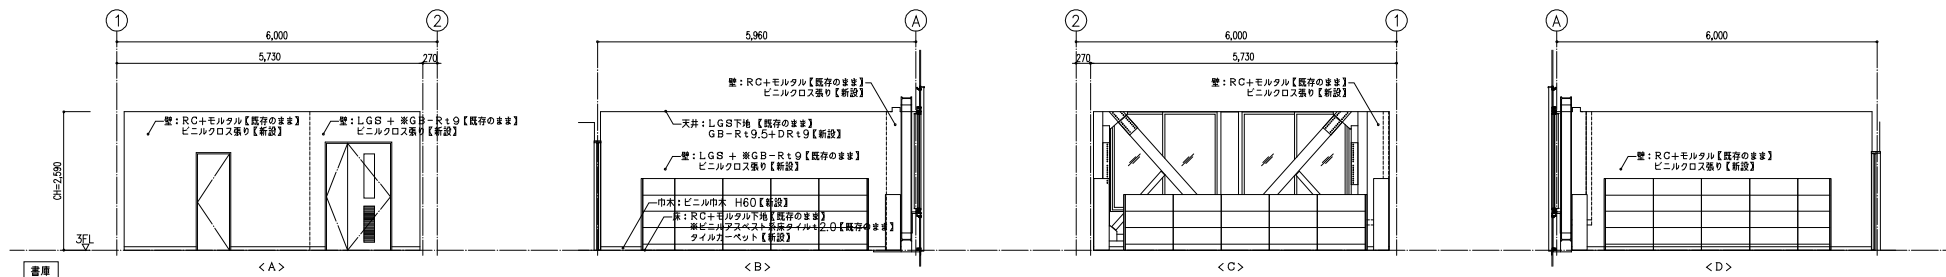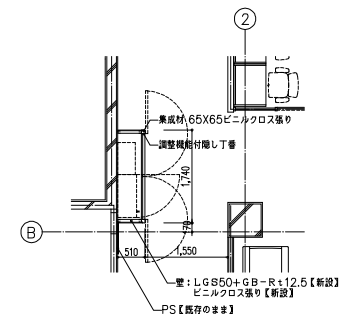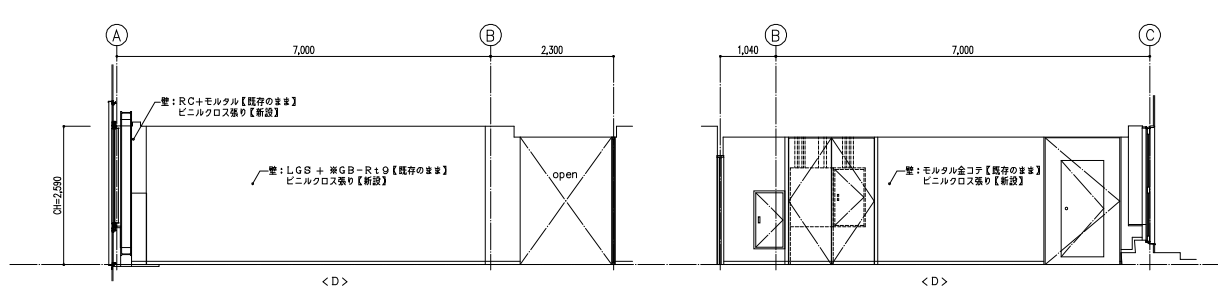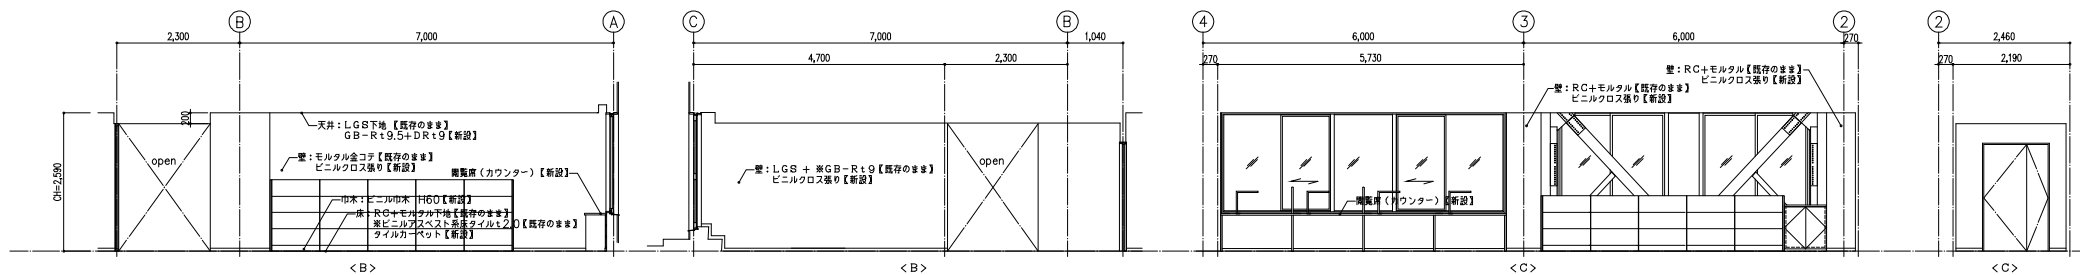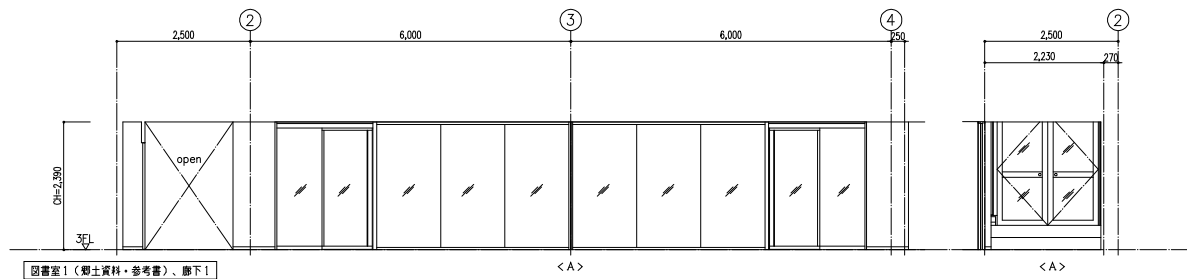

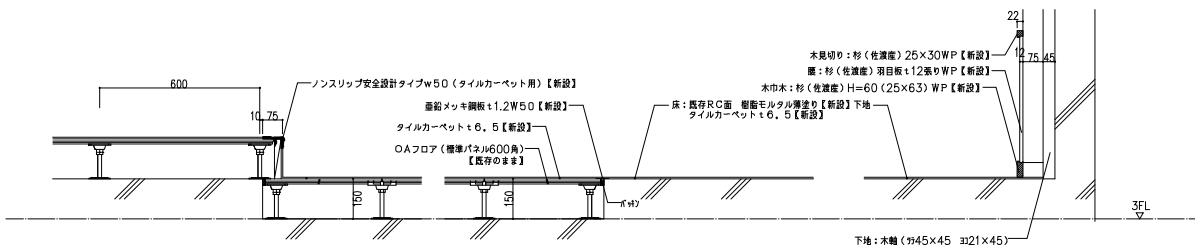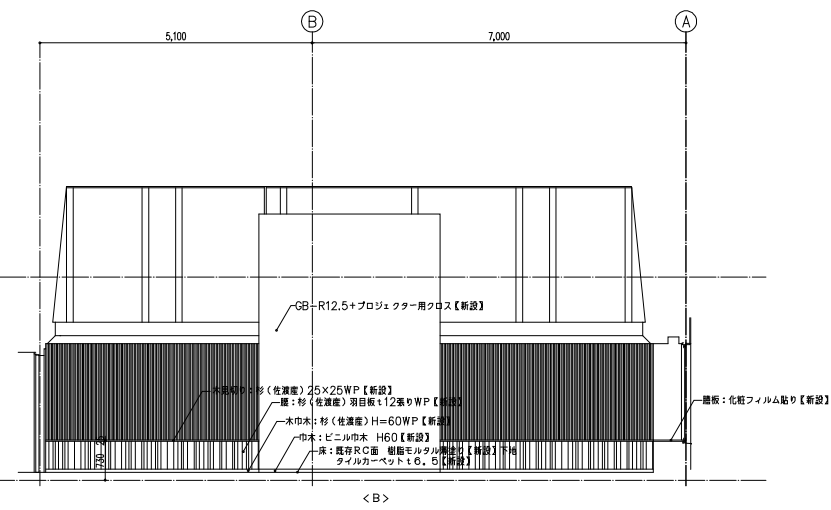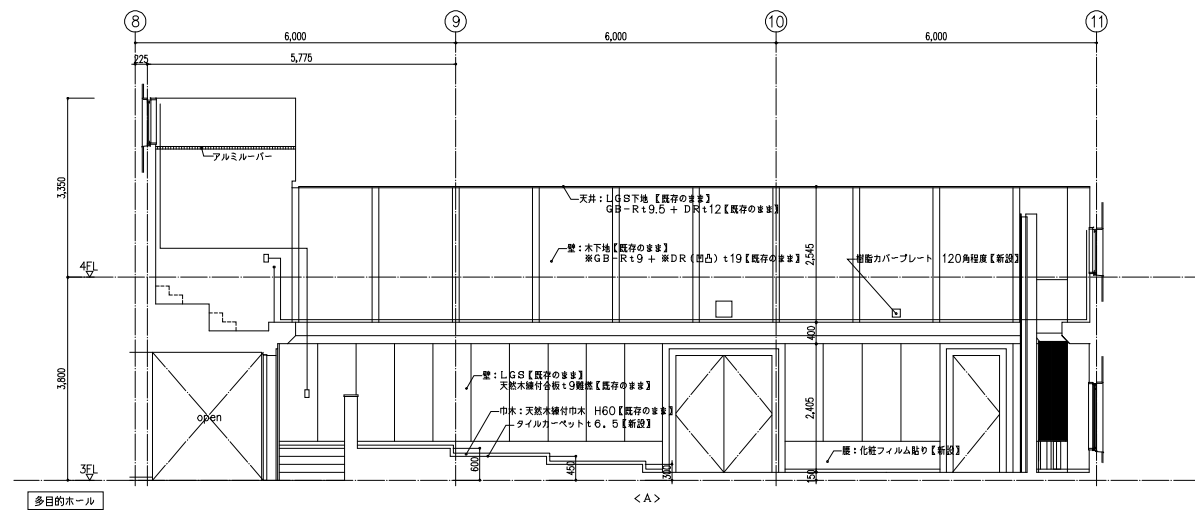


段部詳細図 S=1:10


巾木部詳細図 S=1:10

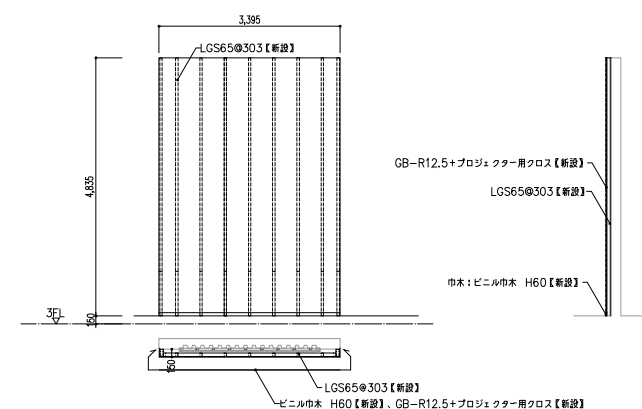


プロジェクター投影壁詳細図 S=1:50

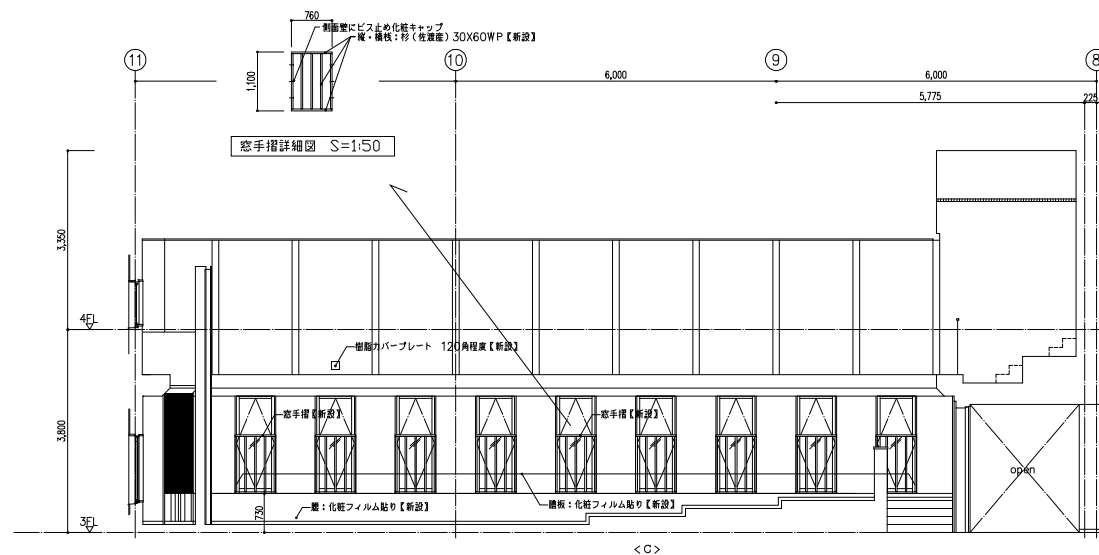


窓手摺詳細図 S=1:50

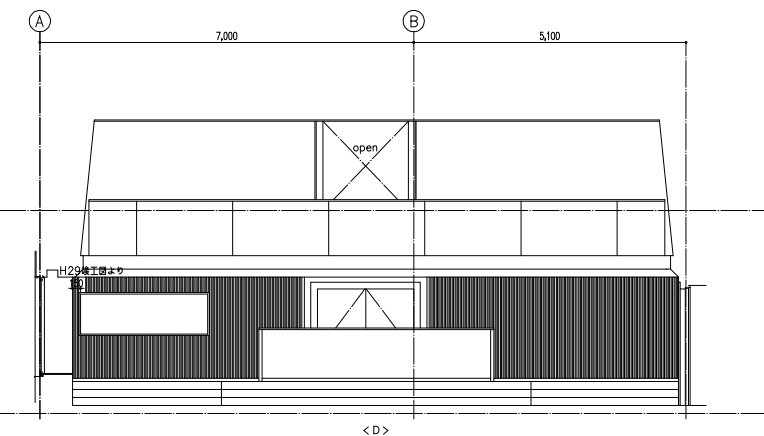


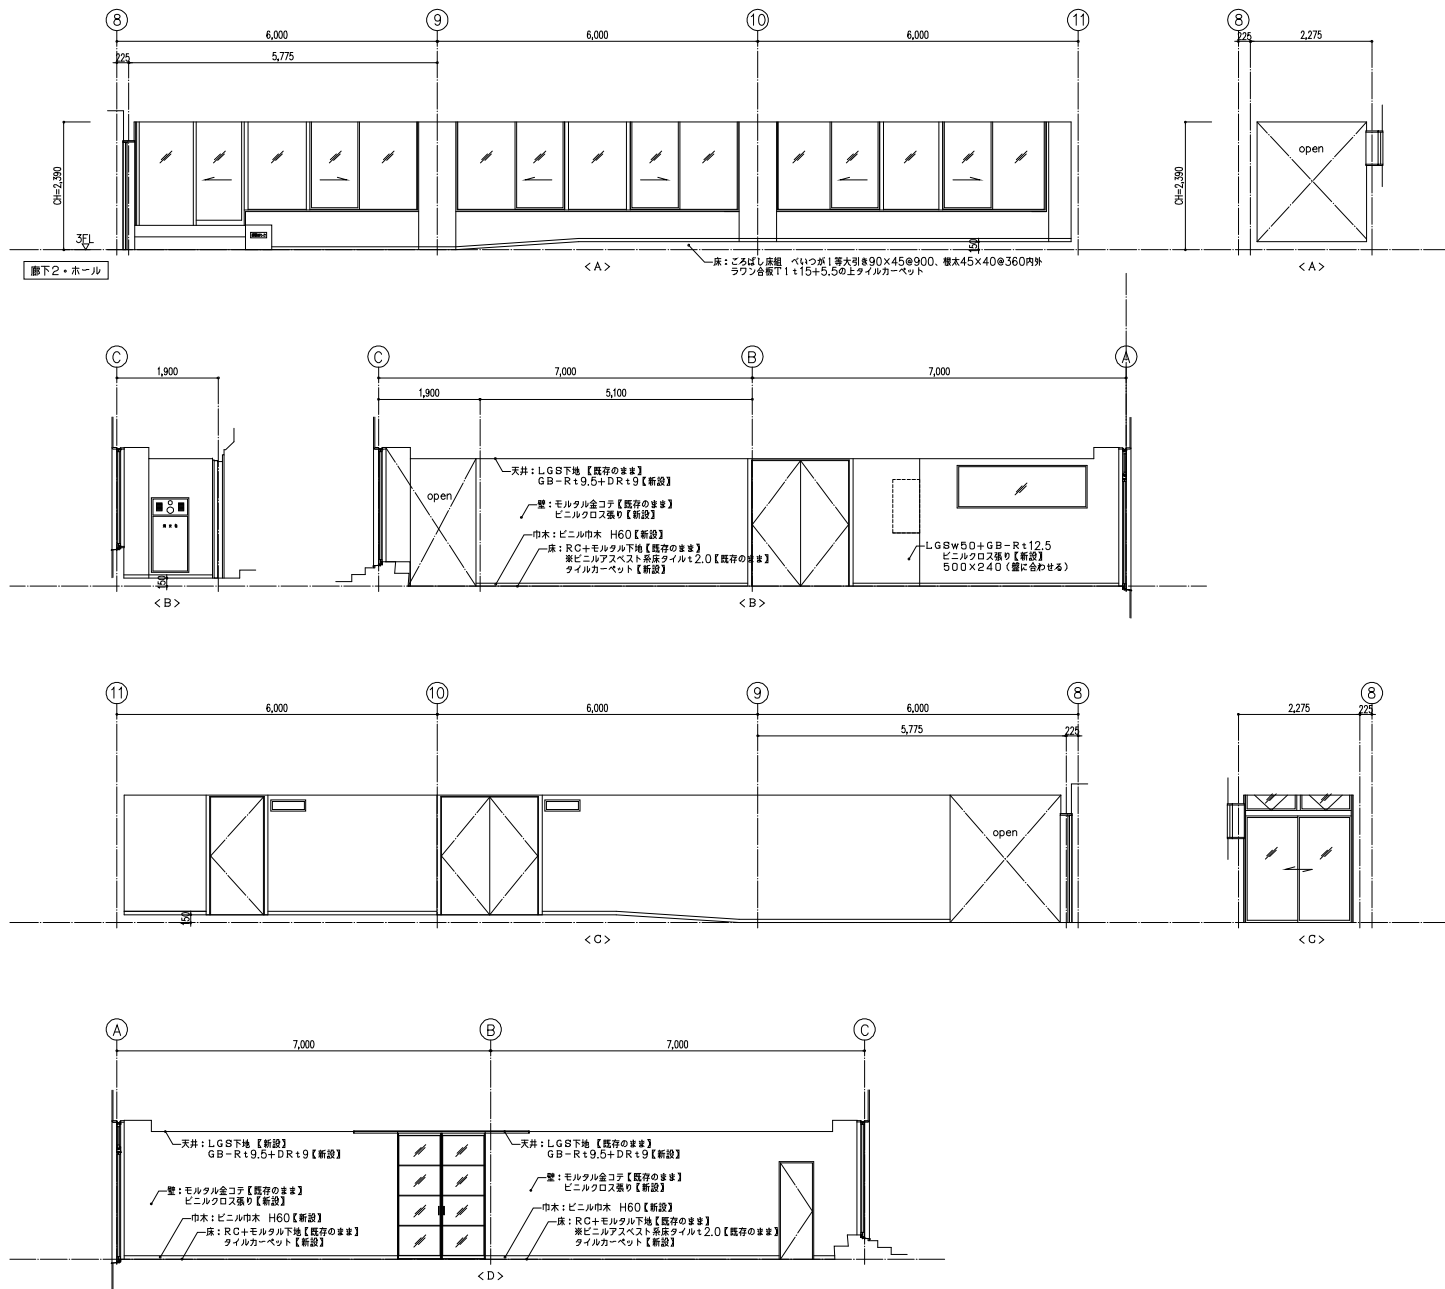


改 修 前

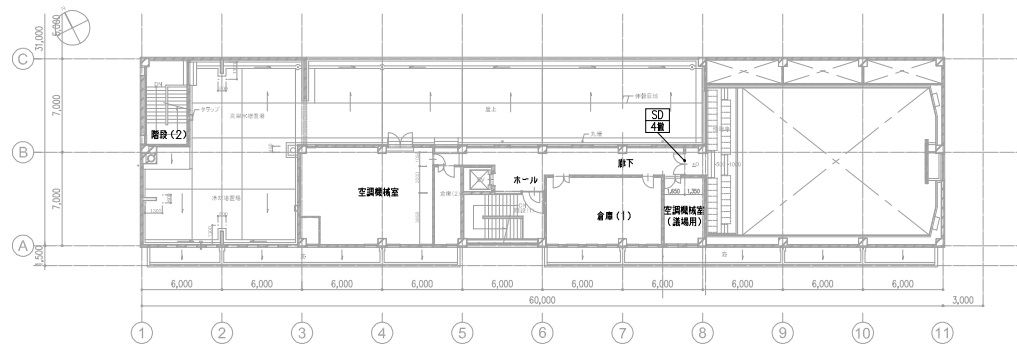

4階建具キープラン(改修前) S=1:200

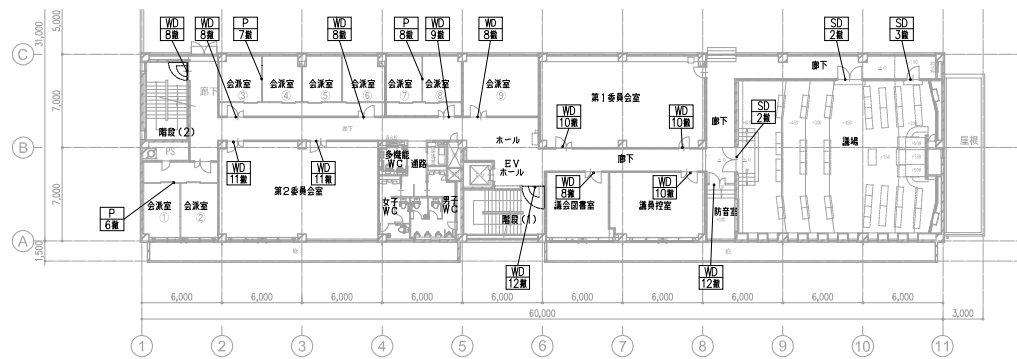


3階建具キープラン(改修前) S=1:200

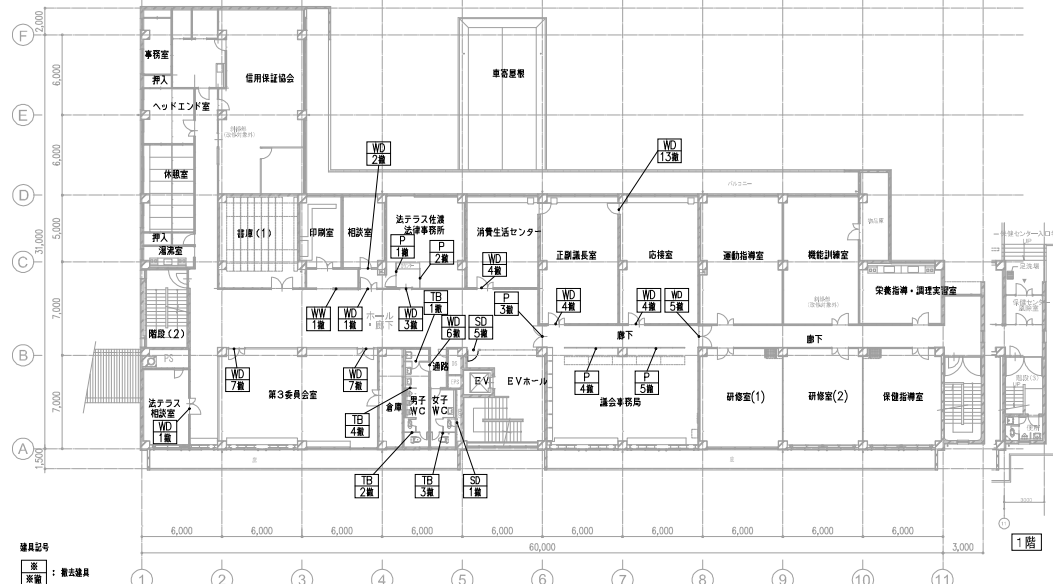


1・2階建具キープラン(改修前) S=1:200


改 修 後

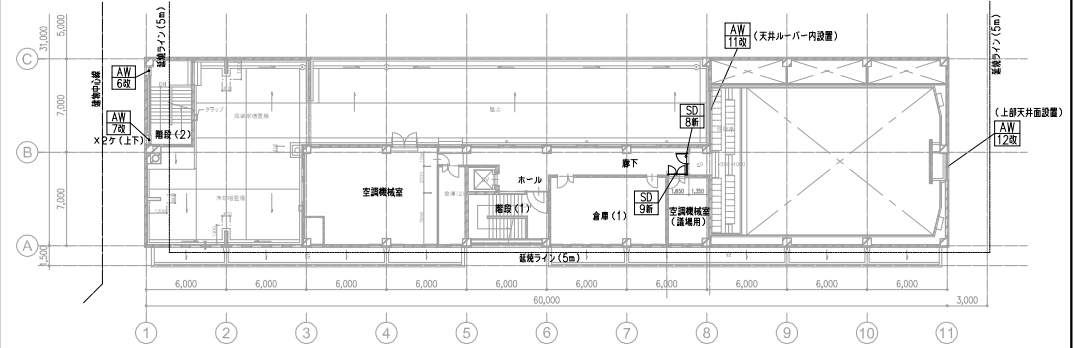

4階建具キープラン(改修後) S=1:200

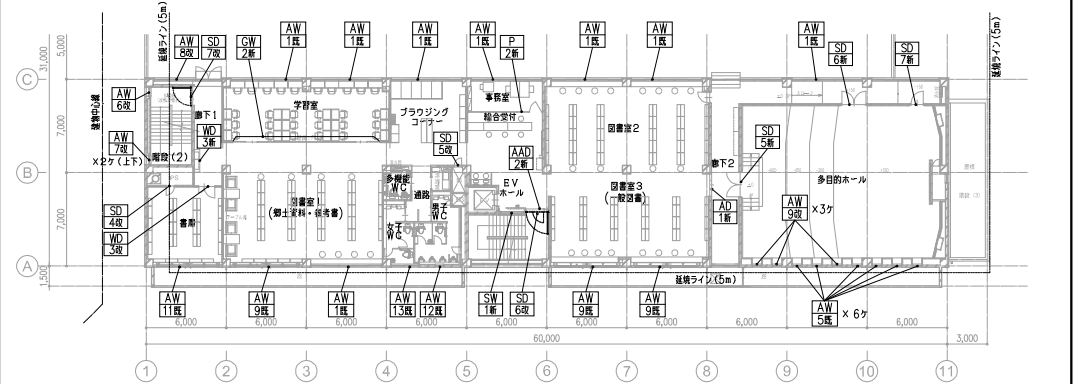

3階建具キープラン(改修後) S=1:200

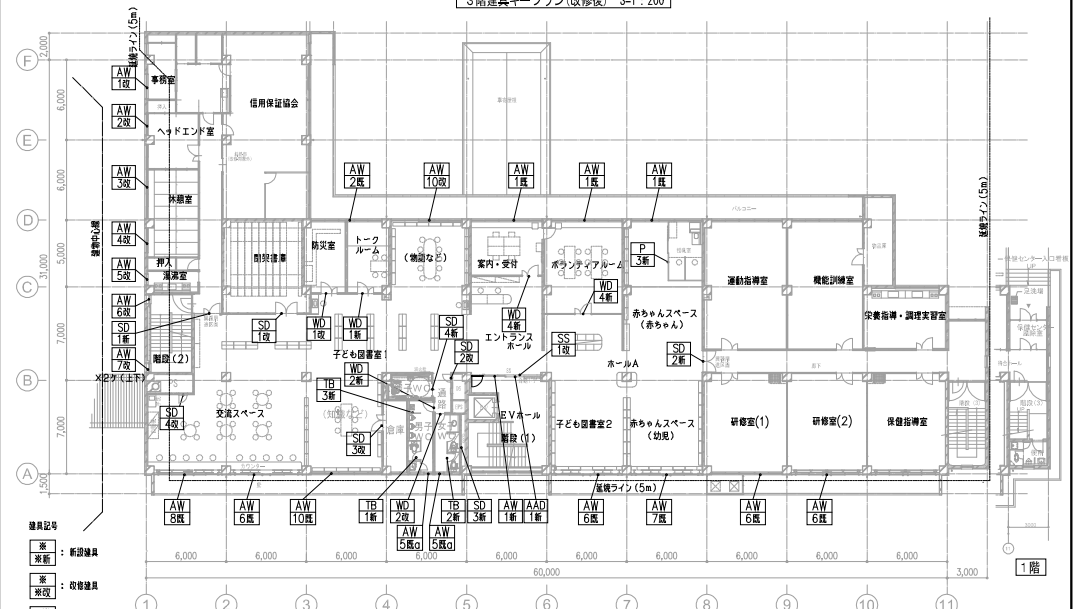

1・2階建具キープラン(改修後) S=1:200

既存サッシ [AW] の変更は法規チェックを参照

佐渡市

工 事 名
さわた図書館等機能移転(建築)工事図 名
建具キープラン (改修前・後)
年 月 日 2024.09 新 尺 寸 A1:200 図面番号 A-55


記号	形 式	仕 上	見込み	取付箇所	数量	ガラス	建 具 金 物	備 考
WD-1 1層	簾付、ガラリ付 親子襖木製フラッシュ戸	EP-G	40	2階 相談室、法テラス相談室	2	F4	ビレットヒンジ、サムターンシリンドー錠付鍵り玉、スチール製3方枠、ドアチェック 番線SUS（への字金物+目地棒）	全て撤去 分別共
WD-2 2層	簾付 片開き木製フラッシュ戸	化粧合板	40	2階 相談室	1	F4	丁番、ハンドル、サムターンシリンドー錠、木製3方枠、ドアチェック	全て撤去 分別共
WD-3 3層	簾付、ガラリ付 片引き木製フラッシュ戸	化粧合板	40	2階 法テラス佐渡法律事務所	1	F4	上：アルミレール、木製3方枠、引手、引戸錠（サムターンシリンドー錠） 番線SUS（への字金物+目地棒）	全て撤去 分別共
WD-4 4層	親子襖木製フラッシュ戸	化粧合板	40	2階 消費生活センター 2階 正副議決室、応接室	3		丁番、サムターンシリンドー錠付鍵り玉、木製3方枠、ドアチェック 番線SUS（への字金物+目地棒）	全て撤去 分別共
WD-5 5層	ガラリ付 両開き木製フラッシュ戸	EP-G	40	2階 廊下	1		丁番、サムターンシリンドー錠付鍵り玉、木製3方枠、ドアチェック	全て撤去 分別共
WD-6 6層	簾付、ガラリ付 片開き木製フラッシュ戸	EP-G	40	2階 男子WC	1	F4	丁番、押し板、ハンドル、スチール製3方枠、ドアチェック 番線人研ぎ	全て撤去 分別共
WD-7 7層	簾付、ガラリ付 親子襖木製フラッシュ戸	化粧合板	40	2階 第3委員会室	2	F4	ビレットヒンジ、サムターンシリンドー錠、レバーハンドル、木製3方枠、ドアチェック 番線SUS（への字金物+目地棒）	全て撤去 分別共
WD-8 8層	簾付、ガラリ付 親子襖木製フラッシュ戸	EP-G	40	3階 会議室 ㊸ ～ ㊿、会議室 ㊽	4	F4	ビレットヒンジ、サムターンシリンドー錠、レバーハンドル、スチール製3方枠、ドアチェック 番線SUS（目地棒）	全て撤去 分別共
WD-9 9層	簾付、ガラリ付 親子襖木製フラッシュ戸	EP-G	40	3階 会議室 ㊶・㊷	1	F4	丁番、サムターンシリンドー錠、レバーハンドル、スチール製3方枠、ドアチェック 番線SUS（への字金物+目地棒）	全て撤去 分別共
WD-10 10層	親子襖木製フラッシュ戸	化粧合板	40	3階 第1委員会室 3階 議員控室	3		丁番、サムターンシリンドー錠、レバーハンドル、木製3方枠、ドアチェック 番線SUS（への字金物+目地棒）	全て撤去 分別共
WD-11 11層	簾付、ガラリ付 親子襖木製フラッシュ戸	化粧合板	40	3階 第2委員会室	2	F4	ビレットヒンジ、サムターンシリンドー錠、レバーハンドル、スチール製3方枠、ドアチェック 番線SUS（への字金物+目地棒）	全て撤去 分別共
WD-12 12層	簾付、ガラリ付 親子襖木製フラッシュ戸	化粧合板	40	3階 防犯室	1	F4	丁番、サムターンシリンドー錠、レバーハンドル、木製3方枠、ドアチェック	全て撤去 分別共
WD-13 13層	片開き木製フラッシュ戸	化粧合板	40	2階 正副議決室	1	-	オートヒンジ、鍵り玉、木製3方枠	全て撤去 分別共
WW-1 1層	はめ殺しアルミサッシ付 木製3方開口枠	EP-G	140	2階 印刷室前室	1	F.L.4	アルミ押板、木製4方枠、付属金物一式 番線SUS（目地棒）	全て撤去 分別共
SD-1 1層	片開きアングル戸	EP-G	40	女子WC	2		丁番、カムロック錠、スチール4方枠	全て撤去 分別共
SD-2 2層	両開きスチール防戸	化粧鋼板	75	3階 道場	2		オートヒンジ、木製引手、召し合わせ部自動タイ装置、3方バッキン（特付） サムターンシリンドー錠、SUS番線WB0、3方枠（見付け100）	特返し、他全撤去
SD-3 3層	片開きスチール防戸	化粧鋼板	75	3階 道場	1		オートヒンジ、木製引手、3方バッキン（特付） サムターンシリンドー錠、SUS番線WB0、3方枠（見付け100）	特返し、他全撤去
SD-4 4層	両開き軽量スチール戸	OP	86	4階 道場	1		オートヒンジ、木製引手、ドアチェック サムターンシリンドー錠、フランス落とし	特返し、他全撤去
SD-5 5層	片開きスチール戸	OP	40	2階 エレベーターホール	1		丁番、ケースロック、ドアチェック（コンシールド型、ストッパー無し）	特定防火設備（適格無し） 特返し、扉・金物撤去
SD-6 6層	常時開放 片開きスチール戸 くぐり戸付き	OP	45	3階 階段（1）	1		オートヒンジ（ストッパー無し）、ケースハンドル、煙感知器連動装置一式 新設3方枠：既存枠に溶接（カバー工法）	特定防火設備（適格無し） 特返し、扉・金物撤去
SD-7 7層	常時開放 片開きスチール戸 くぐり戸付き	OP	45	3階 階段（2）	1		オートヒンジ（ストッパー無し）、ケースハンドル、非常錠 煙感知器連動装置一式、新設3方枠：既存枠に溶接（カバー工法）	特定防火設備（適格無し） 特返し、扉・金物撤去
その他	・施工図提出とする。 ・特記なき金物はステンレスSUS304とする。	・マスターキー作成とする。 ・丁番はステンレスとする。		・クレセント位置はFL+取込による ・扉底材の材質はタモとする。			・特記なき特見込みは警備+20とする。	
・形状 								

佐渡市

工 事 名
さわた図書館等機能移転(建築)工事

図 名
建具表一 1（撤去 WD、WW、SD）
 年 月 日 2024.09 縮 尺 1:100 図面番号 A-56

姿 園


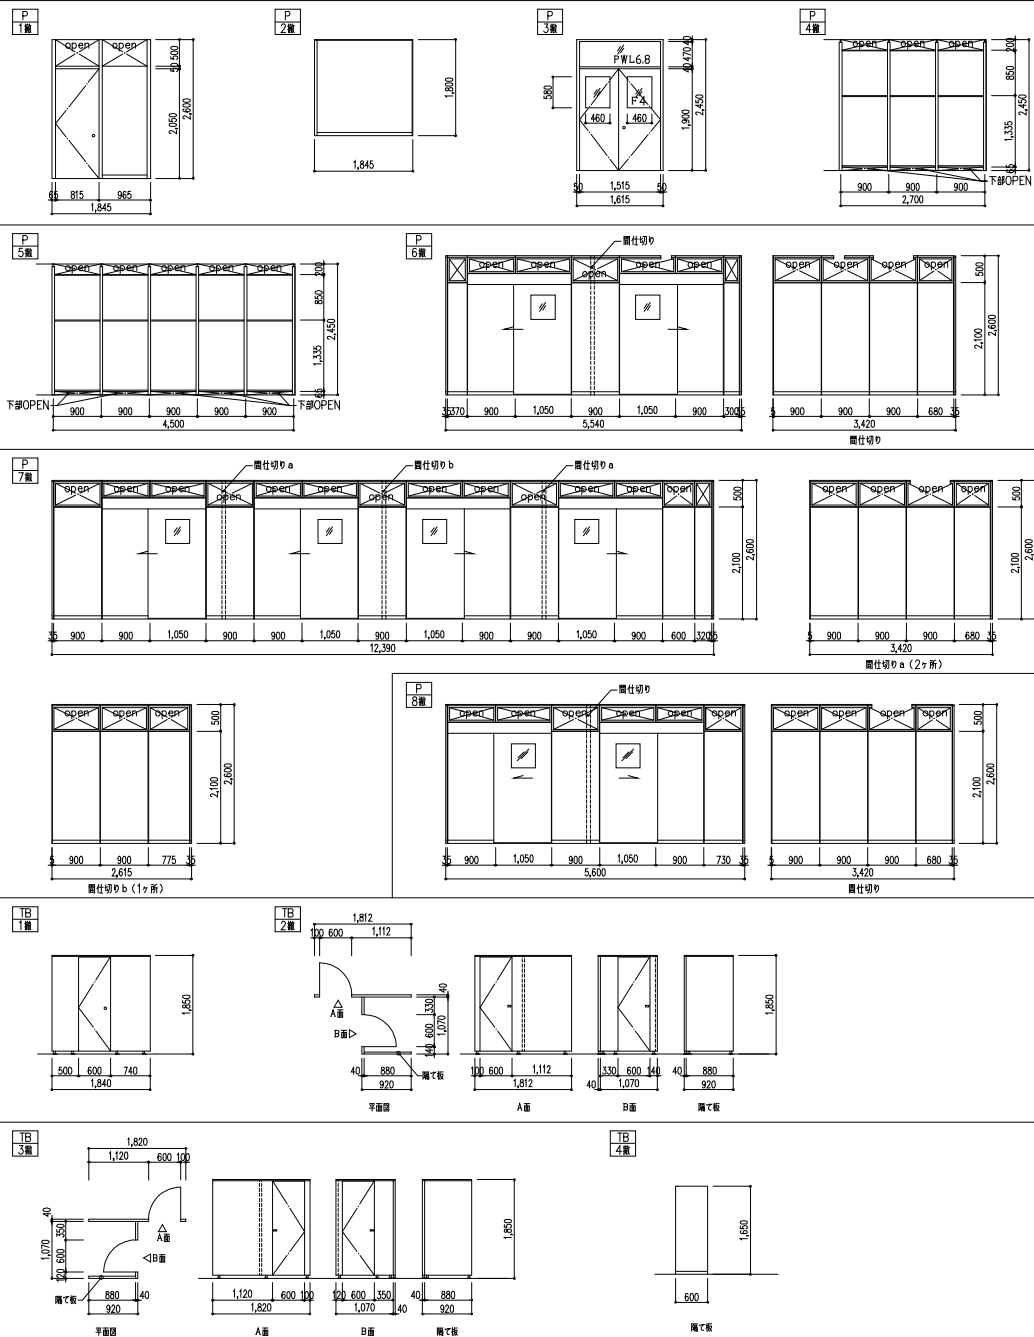
[illegible]

建具記号	窓 窓番	窓 窓番	凡 例	AAD : アルミドア AW : アルミサッシ SD : スチールドア S : スチールサッシ	W D : 木製バードেশョン P : フロート板ガラス G : ガラス隠性付壁 B : トイレブース	硝 子 F : 板硝いガラス FL : フロート板ガラス FLG : フロート板ガラス(すり) PWL : 複入複板ガラス	P W : 複入複板ガラス F W : 複入複硝いガラス 遮熱 : 遮熱断熱反射ガラス スリ : スリガラス	その他	・施工提出とする。 ・特記なき金物はステンレスUS304とする。	・マスターキー作成とする。 ・下番はステンレスとする。	・クレセント取付はFL・隠しによる	・特記なき特設はみぞ埋まり+20とする。 ・黒成材の材質はタモとする。
	窓 窓番	窓 窓番						・特形状 				



工 事 名		図 名	
佐渡市 さわた図書館等機能移転(建築)工事		建具表ー2 (撤去 P、TB)	
年 月 日	縮 尺	図 面 番 号	A-67
2024.09	縮 尺 A1 : 1/50 A2 : 1/100		

※ 図 案									
AW 4階 1,780 1,680 1,500 防火設備 AW 5階 1,600 1,500 1,400 防火設備 AW 6階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
AW 7階 1,600 1,500 1,400 防火設備 AW 8階 1,600 1,500 1,400 防火設備 AW 9階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
AW 10階 1,600 1,500 1,400 防火設備 AW 11階 1,600 1,500 1,400 防火設備 AW 12階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 1階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 2階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 3階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 4階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 5階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 6階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 7階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 8階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 9階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 10階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 11階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 12階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 13階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 14階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 15階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 16階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 17階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 18階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 19階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 20階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 21階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 22階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 23階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 24階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 25階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 26階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 27階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 28階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 29階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 30階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 31階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 32階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 33階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 34階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 35階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 36階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 37階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 38階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 39階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 40階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 41階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 42階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 43階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 44階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 45階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 46階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 47階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 48階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 49階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 50階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 51階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 52階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 53階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 54階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 55階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 56階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 57階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 58階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 59階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 60階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 61階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 62階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 63階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 64階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 65階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 66階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 67階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 68階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 69階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 70階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 71階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 72階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 73階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 74階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 75階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 76階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 77階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 78階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 79階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 80階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 81階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 82階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 83階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 84階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 85階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 86階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 87階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 88階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 89階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 90階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 91階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 92階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 93階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 94階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 95階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 96階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 97階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 98階 1,600 1,500 1,400 防火設備 SD 99階 1,600 1,500 1,400 防火設備									
SD 100階									










[illegible]

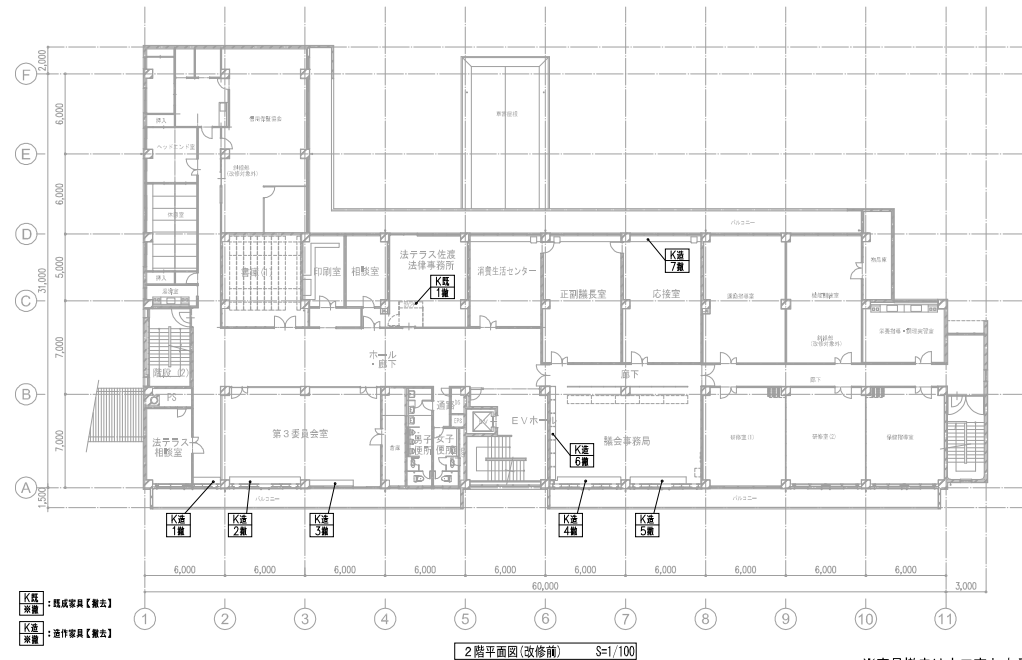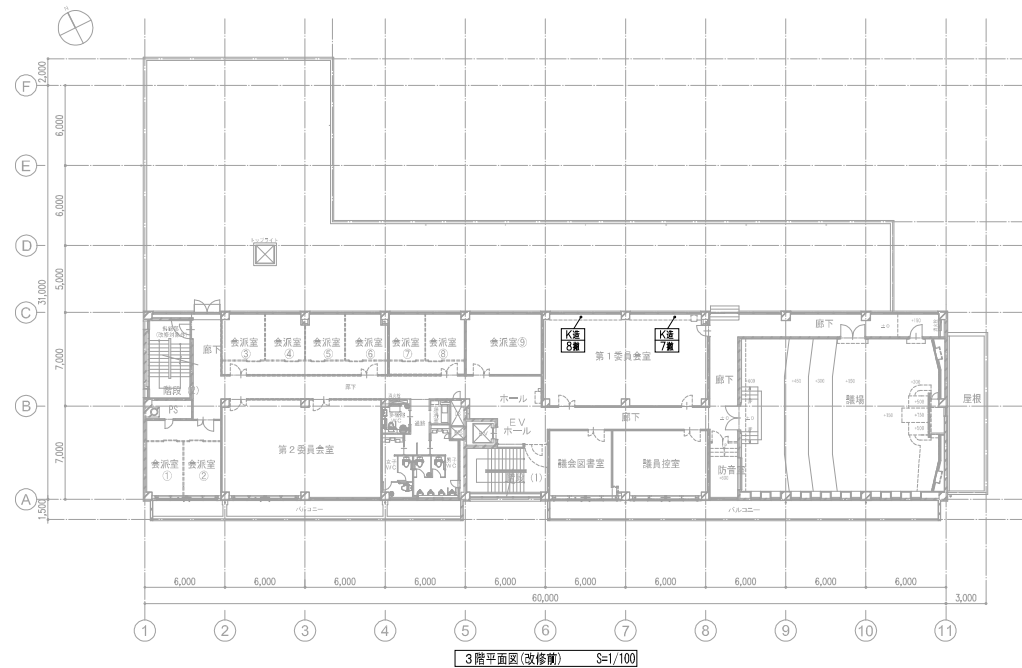

※家具撤去は本工事とする

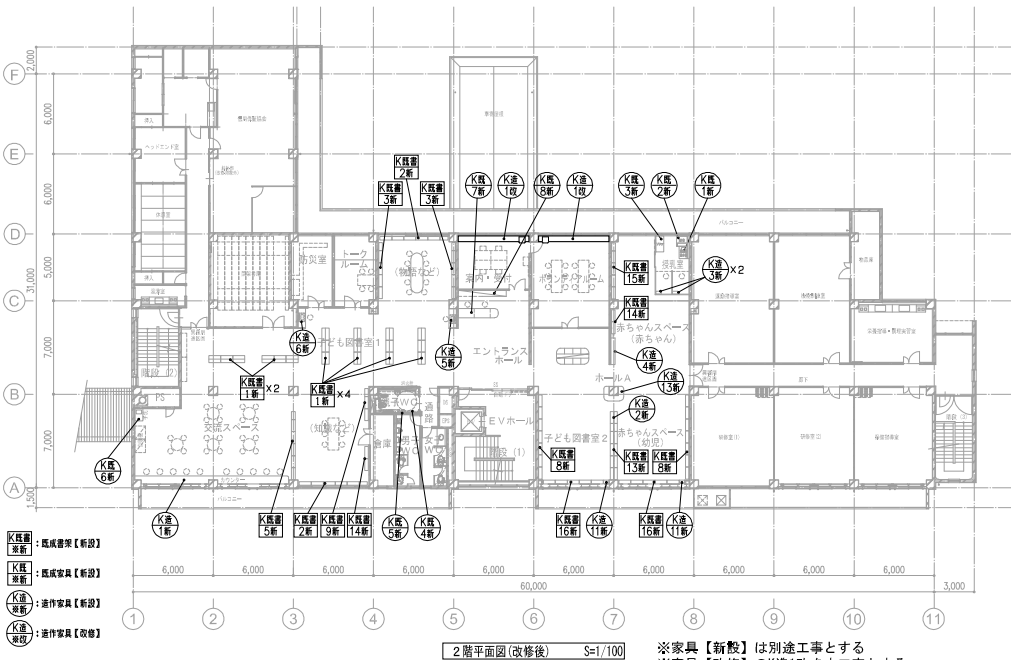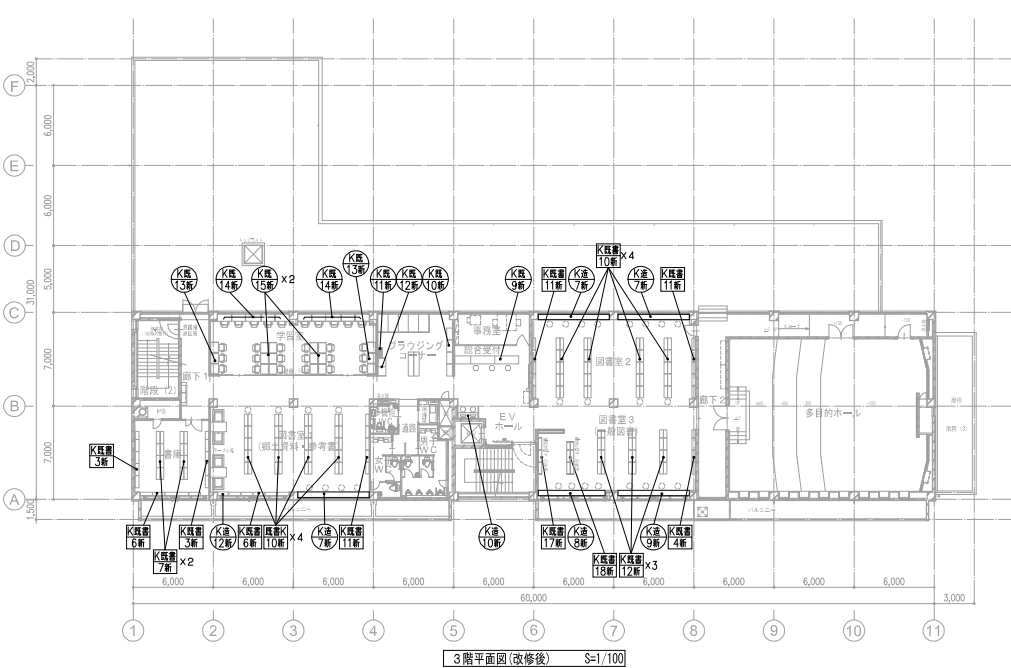

※家具【新設】は別途工事とする
※家具【改修】のK造1改を本工事とする

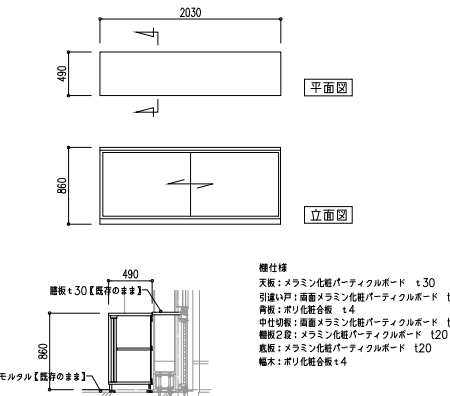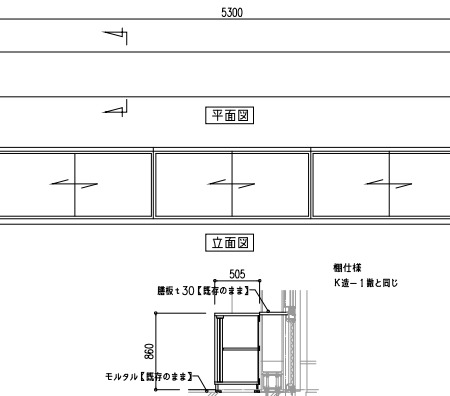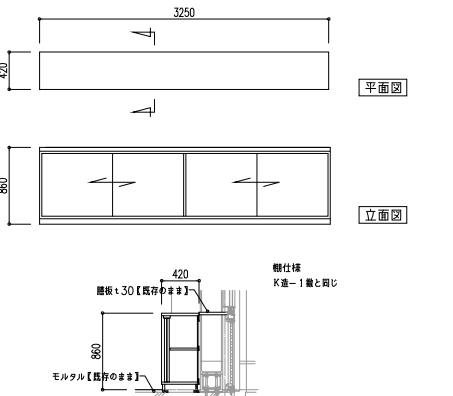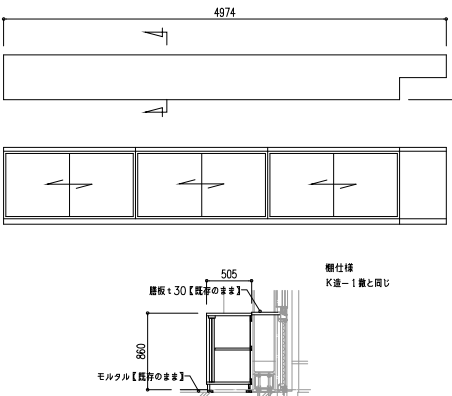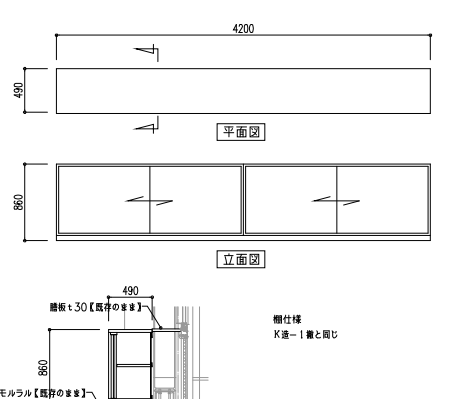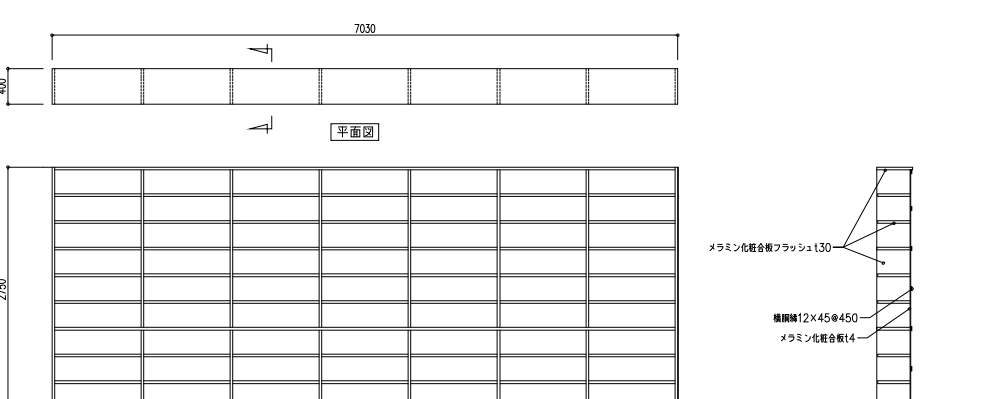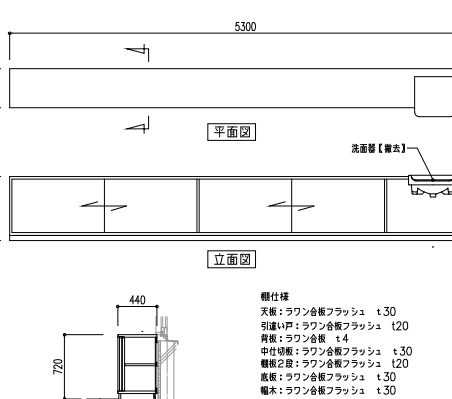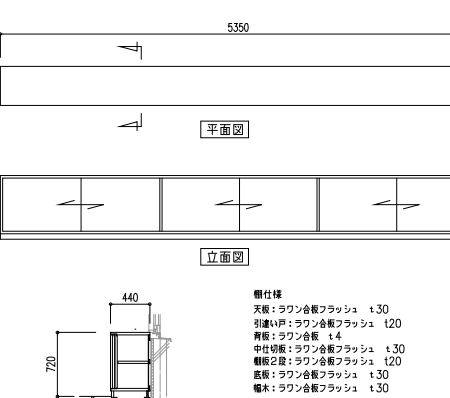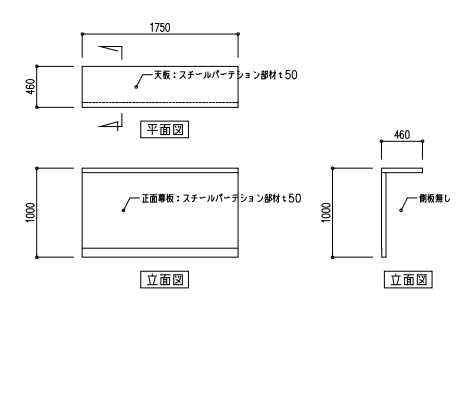K造1階 2階 ホール・廊下 1ヶ所 S=1/20  平面図 立面図 断面図 欄仕様 天板：メラミン化粧パーティクルボード t.30 引違い戸：前面メラミン化粧パーティクルボード t.20 両板：ポリ化粧合板 t.4 中仕切板：両面メラミン化粧パーティクルボード t.25 欄板2段：メラミン化粧パーティクルボード t.20 底板：メラミン化粧パーティクルボード t.20 幅木：ポリ化粧合板 t.4	K造2階 2階 第3委員会室 1ヶ所 S=1/20  平面図 立面図 断面図 欄仕様 K造-1番と同じ	K造3階 2階 第3委員会室 1ヶ所 S=1/20  平面図 立面図 断面図 欄仕様 K造-1番と同じ	K造4階 2階 議会事務局 1ヶ所 S=1/20  平面図 立面図 断面図 欄仕様 K造-1番と同じ
K造5階 2階 議会事務局 1ヶ所 S=1/20  平面図 立面図 断面図 欄仕様 K造-1番と同じ	K造6階 2階 議会事務局 1ヶ所 S=1/20  平面図 立面図 断面図 メラミン化粧合板フラッシュ t.30 横断端 12×45φ450 メラミン化粧合板 t.4		K造7階 2階 応接室、3階 第1委員会室 2ヶ所 S=1/20  平面図 立面図 断面図 洗面器【除去】 欄仕様 天板：ラワン合板フラッシュ t.30 引違い戸：ラワン合板フラッシュ t.20 両板：ラワン合板 t.4 中仕切板：ラワン合板フラッシュ t.30 欄板2段：ラワン合板フラッシュ t.20 底板：ラワン合板フラッシュ t.30 幅木：ラワン合板フラッシュ t.30
K造8階 3階 第1委員会室 1ヶ所 S=1/20  平面図 立面図 断面図 欄仕様 天板：ラワン合板フラッシュ t.30 引違い戸：ラワン合板フラッシュ t.20 両板：ラワン合板 t.4 中仕切板：ラワン合板フラッシュ t.30 欄板2段：ラワン合板フラッシュ t.20 底板：ラワン合板フラッシュ t.30 幅木：ラワン合板フラッシュ t.30	K既1階 2階 法テラス佐渡法律事務所 1ヶ所 S=1/20  平面図 立面図 断面図 天板：スチールパーテーション 鉄材 t.50 正面導板：スチールパーテーション 鉄材 t.50 側板無し		
佐渡市			工 事 名 さわた図書館等機能移転(建築)工事 図 名 家具詳細図ー1 (K造1徹〜8徹、K既1徹) 年 月 日 2024. 09 尺 A1 1:30 図面番号 A-63

K造1新 カウンター2階 交流スペース1ヶ所		K造1新 S=1:20	
【別途工事】 平面図 立面図		仕様 本体：シタ合板フラッシュ t25 外部ウレタン塗装、内層無地 天板・脚板：集成材 t30 フレタン塗装 断面図	
K造2新 下足箱2階 子ども図書室2・赤ちゃんスペース（幼児）1ヶ所S=1:20	K造3新 荷物棚2階 授乳室2ヶ所S=1:20	K造4新 下足箱2階 赤ちゃんスペース（赤ちゃん）1ヶ所S=1:20	K造5新 PC台2階 子ども図書室11ヶ所S=1:20
【別途工事】 平面図 立面図 断面図	【別途工事】 平面図 立面図 断面図	【別途工事】 平面図 立面図 断面図	【別途工事】 平面図 立面図 断面図
K造6新 PC台2階 子ども図書室11ヶ所S=1:20	K造7新 カウンター3階 図書室1（郷土資料・参考書）×1、図書室2×2計3ヶ所S=1:20		
【別途工事】 平面図 断面図	【別途工事】 平面図 立面図		
造作家具共通仕様 特記無き限り、以下の仕様とする。 天板：人工突板繊維化粧合板張りフラッシュ 下地：MDF t4mm 木口：無垢材 t4mm R2mm 構造：フラッシュ構造 （縦層芯+ペーパーコア芯） 塗装：ポリウレタン塗装（F☆☆☆☆） 脚板：メラミン化粧板張り隠蔽合板 下地：ラワン合板 木口：メラミン化粧板 永面取り程度 構造：隠蔽構造（ラワン合板ベタ芯） 塗装：ポリウレタン塗装（F☆☆☆☆） 背板：人工突板繊維化粧合板張り片面フラッシュ 下地：MDF t4mm 構造：フラッシュ構造 （縦層芯+ペーパーコア芯） 塗装：ポリウレタン塗装（F☆☆☆☆） 巾木：人工突板繊維化粧合板張り隠蔽合板 下地：MDF t4mm 構造：隠蔽構造（ラワン合板ベタ芯） 塗装：ポリウレタン塗装（F☆☆☆☆） 壁等接合部隠蔽：シリコン系シーリング剤×5充填 塗装は家具工事とする			
佐渡市		工 事 名 さわた図書館等機能移転（建築）工事	
図 名 家具詳細図ー2（K造1新～7新）【参考図】		年 月 日 2024.09 新 尺 1:1:20 図面番号 A-6	


佐渡市

工 事 名
さわた図書館等機能移転（建築）工事

図 名
家具詳細図ー2（K造1新～7新）【参考図】
 年 月 日 2024. 09 新 尺 寸 A1 1:20 図面番号 A-64

K造8新 カウンター 3階 図書室3 1ヶ所 S=1:20 【別途工事】 平面図 立面図 断面図	K造9新 カウンター 3階 図書室3 1ヶ所 S=1:20 【別途工事】 平面図 立面図 断面図	K造10新 記載台 3階 EVホール 1ヶ所 S=1:20 【別途工事】 平面図 正面図 側面図 断面図	K造11新 棚 2階 子ども図書室2、赤ちゃんスペース(幼児) 2ヶ所 S=1:20 【別途工事】 平面図 立面図 断面図	K造12新 棚 3階 図書室1 1ヶ所 S=1:20 【別途工事】 平面図 立面図 断面図
K造13新 ベンチ 2階 ホールA 1ヶ所 S=1:20 【別途工事】 平面図 立面図 A-A断面図	造作家具共通仕様 特記無き限り、以下の仕様とする。 天板：人工突板繊維強化樹脂板張りフラッシュ 下地：MDF t4mm 木口：舞場材t4mmR2mm 構造：フラッシュ構造 (積層芯+ペーパーコア芯) 塗装：ポリウレタン塗装 (F☆☆☆☆) 側板：メラミン化粧板張り積層合板 下地：ラワン合板 木口：メラミン化粧板 糸面取り程度 構造：積層構造 (ラワン合板ベタ芯) 塗装：ポリウレタン塗装 (F☆☆☆☆) 背板：人工突板繊維強化樹脂板張り片面フラッシュ 下地：MDF t4mm 構造：フラッシュ構造 (積層芯+ペーパーコア芯) 塗装：ポリウレタン塗装 (F☆☆☆☆) 側板：人工突板繊維強化樹脂板張り積層合板 下地：MDF t4mm 木口：舞場材t4mmR2mm 構造：フラッシュ構造 (積層芯+ペーパーコア芯) 塗装：ポリウレタン塗装 (F☆☆☆☆) 巾木：人工突板繊維強化樹脂板張り積層合板 下地：MDF t4mm 構造：積層構造 (ラワン合板ベタ芯) 塗装：ポリウレタン塗装 (F☆☆☆☆) 壁等接合部隙間：シリコン系シーリングB×5充填 塗装は家具工事とする	K造1改 窓下棚(改修) 2階 案内・受付、ボランティアルーム 2ヶ所 【本工事】 ※本工事(内装工事・塗装工事とする) 平面図 立面図		
佐渡市		工 事 名 さわた図書館等機能移転(建築)工事	図 名 家具詳細図ー3 (K造8新~12新) 【一部参考図】 年 月 日 2024.09 新 尺 A1 1:20 A1 1:40 図面番号 A-65	

【別途工事】
（既製品）

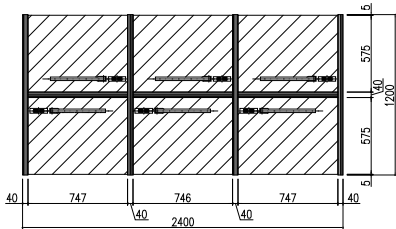

平面図


単位：人工実板強化紙合板 140mm
下地：MDF 14mm
木口：黒垢材4mmR2mm
構造：フラッシュ構造（構造芯+ペーパーコア）
塗装：ポリウレタン塗装（F☆☆☆☆）

天板：メラミン化粧板（ホワイト系）140mm
下地：MDF 18mm
木口：メラミン化粧板 糸面取り処理
構造：フラッシュ構造（構造芯+ペーパーコア）
器具：コンセント（2口）・LED照明
※メラミン化粧板の品質保証書


背板：人工実板強化紙合板 130mm
下地：MDF 14mm
木口：黒垢材4mmR2mm
構造：フラッシュ構造（構造芯+ペーパーコア）
塗装：ポリウレタン塗装（F☆☆☆☆）
金物：アジャスター

脚板：人工実板強化紙合板 140mm
下地：MDF 14mm
木口：黒垢材4mmR2mm
構造：フラッシュ構造（構造芯+ペーパーコア）
塗装：ポリウレタン塗装（F☆☆☆☆）
金物：アジャスター


中央：人工実板強化紙合板 125mm
下地：MDF 14mm
構造：構造構造（ラワン合板ベタ）
塗装：ポリウレタン塗装（F☆☆☆☆）

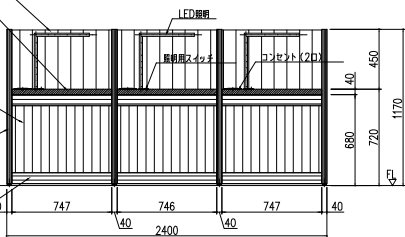

正面図





断面図




側面図

【別途工事】


書架記号	形式・構造	通・段 構成	ヶ所数	書架記号	形式・構造	通・段 構成	ヶ所数	書架記号	形式・構造	通・段 構成	ヶ所数	書架記号	形式・構造	通・段 構成	ヶ所数	書架記号	形式・構造	通・段 構成	ヶ所数				
K既書 1新	棚式	3連3段 (W900×3)	6	K既書 4新	棚式	4連4段 (W900×3+W600×1)	1	K既書 7新	棚式	4連4段 (W900×4)	2	K既書 10新	棚式	5連4段 (W900×5)	8	K既書 13新	棚式	5連3段 (W900×4+W600×1)	1	K既書 16新	棚式	5連3段 (W900×5)	2
K既書 2新	棚式	6連3段 (W900×5+W600×1)	2	K既書 5新	棚式	6連3段 (W900×5+W600×1)	1	K既書 8新	棚式	7連3段 (W900×7)	2	K既書 11新	棚式	5連4段 (W900×5)	3	K既書 14新	棚式	2連3段 (W900×2)	2	K既書 17新	棚式	3連4段 (W900×3)	1
K既書 3新	棚式	5連4段 (W900×4+W600×1)	4	K既書 6新	棚式	5連3段 (W900×5)	2	K既書 9新	棚式	3連3段 (W900×2+W600×1)	1	K既書 12新	棚式	4連4段 (W900×3+W600×1)	3	K既書 15新	棚式	5連3段 (W900×4+W600×1)	1	K既書 18新	棚式	3連4段 (W900×2+W600×1)	1

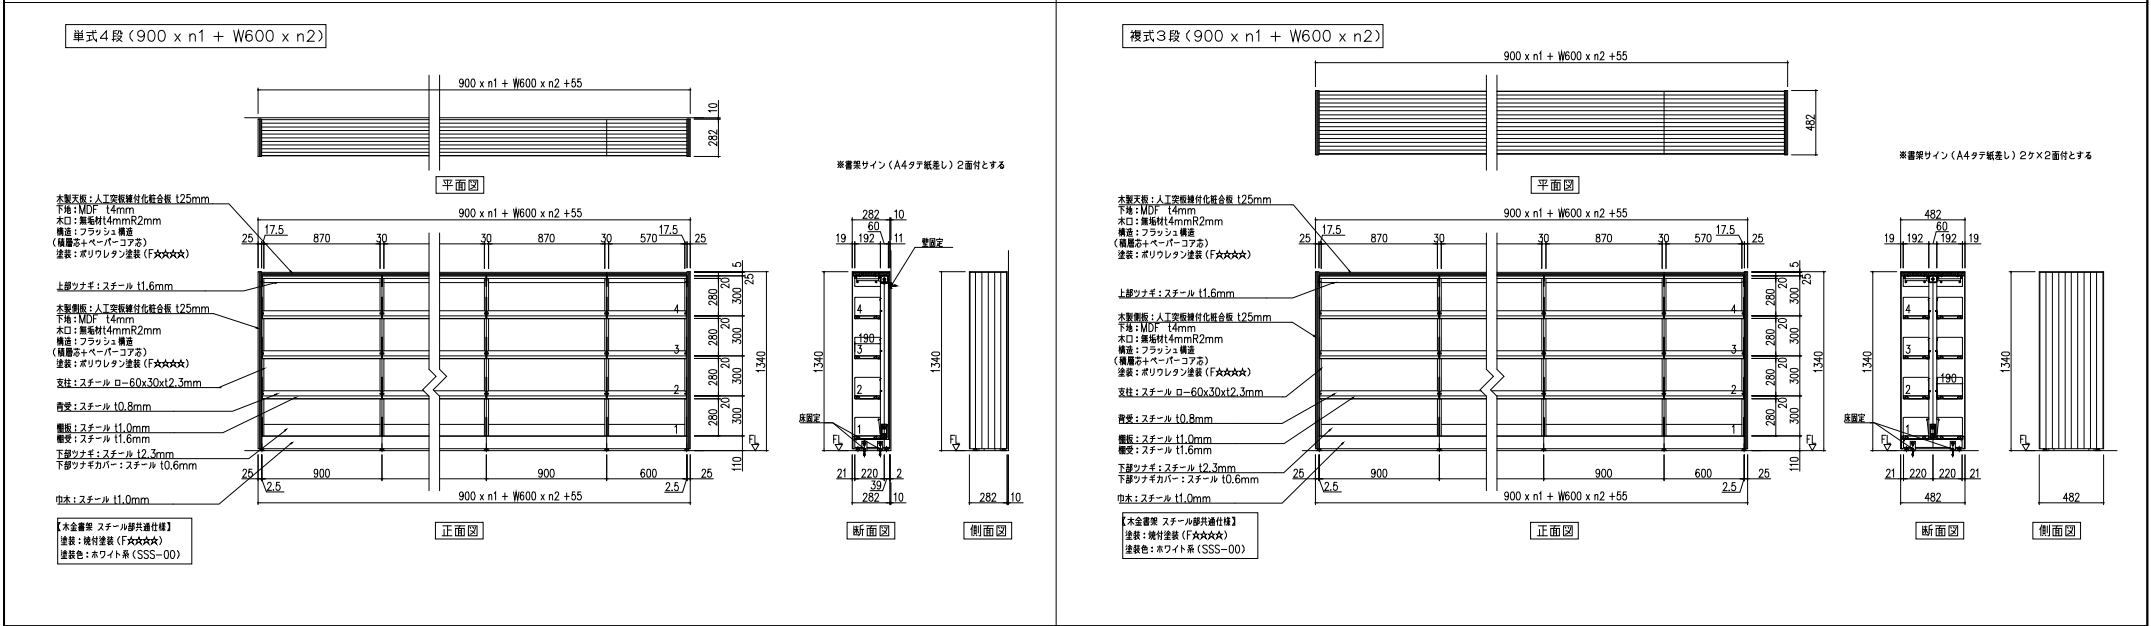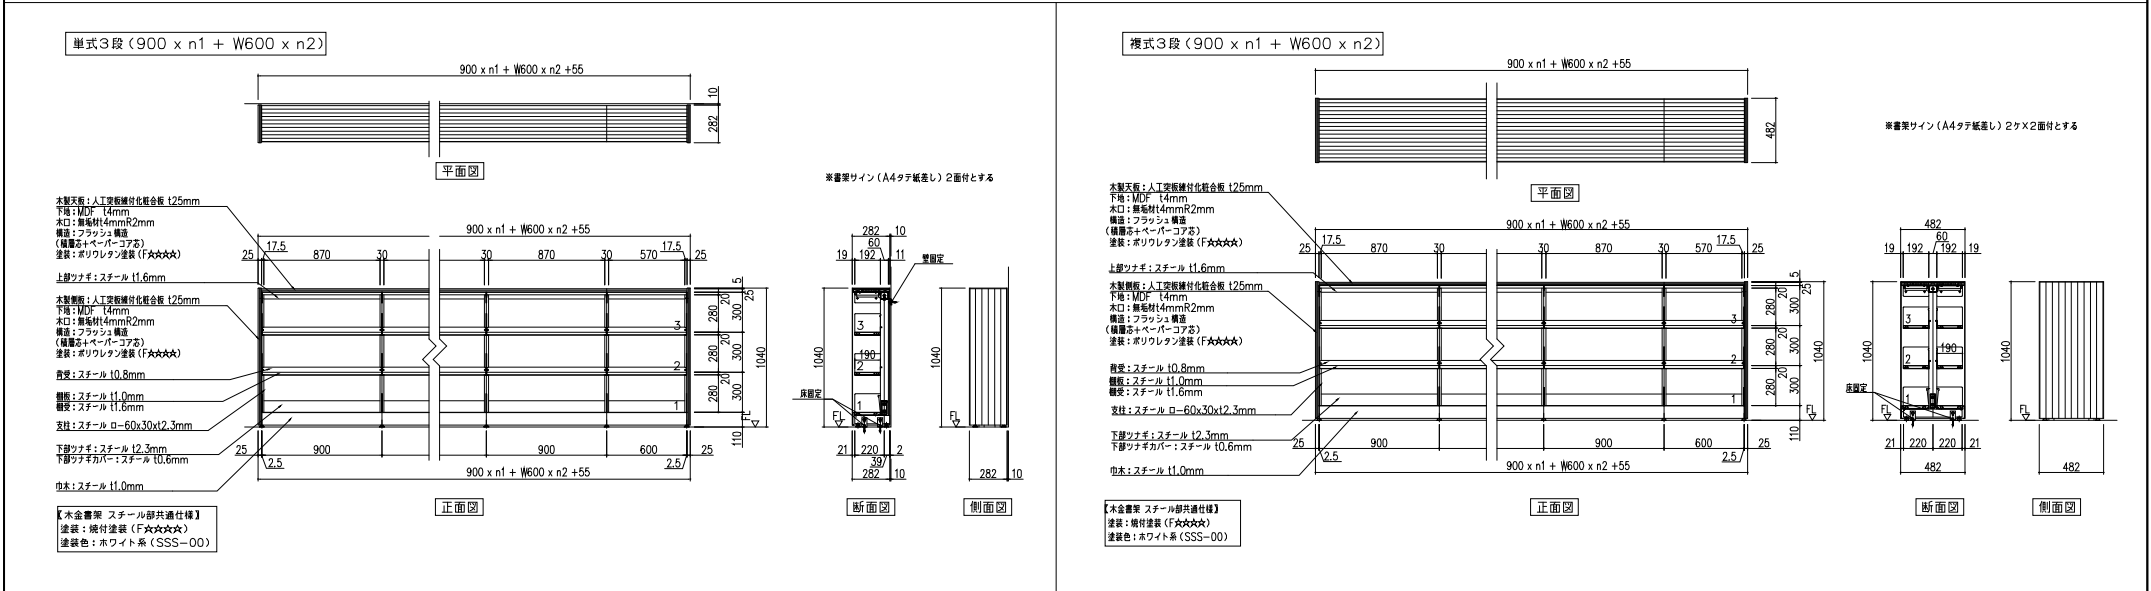


改 修 前

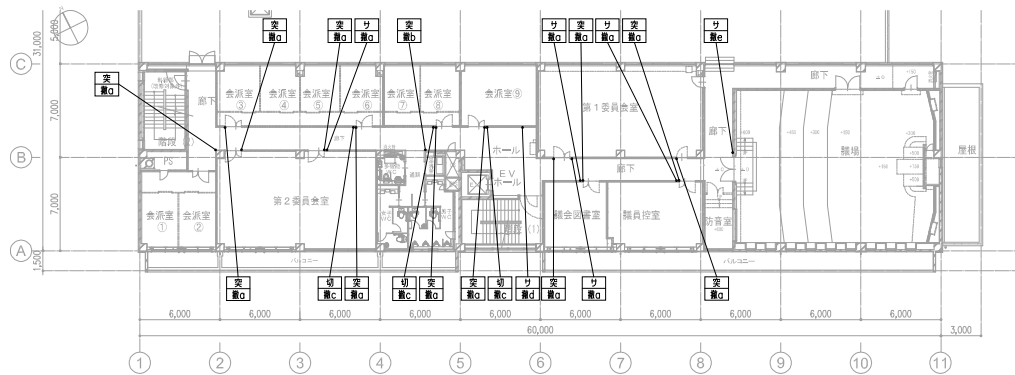

3階平面図(改修前) S=1:100

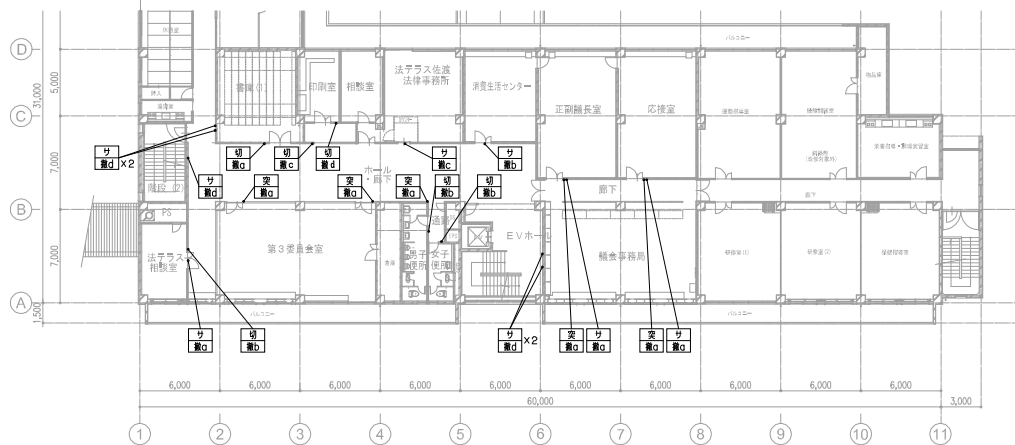


2階平面図(改修前) S=1:100

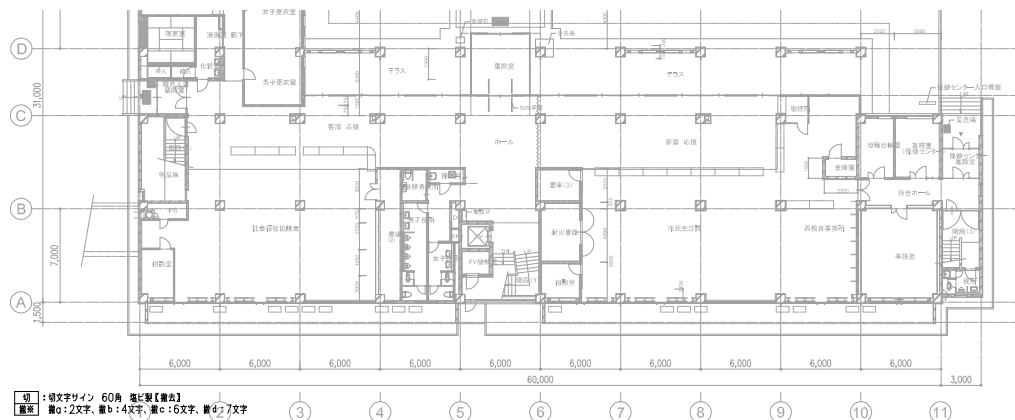


1階平面図(改修前) S=1:100

切：切文字サイン 60角 電灯型【新設】
規格：幅a:2文字、幅b:4文字、幅c:6文字、幅d:7文字
サ：面付サイン板 電灯型【新設】
規格：幅a:300×80、幅b:500×80、幅c:800×80、幅d:600×300、幅e:300×1600
突：突出サイン 電灯型【新設】
規格：幅a:260×80、幅b:250×250


改 修 後

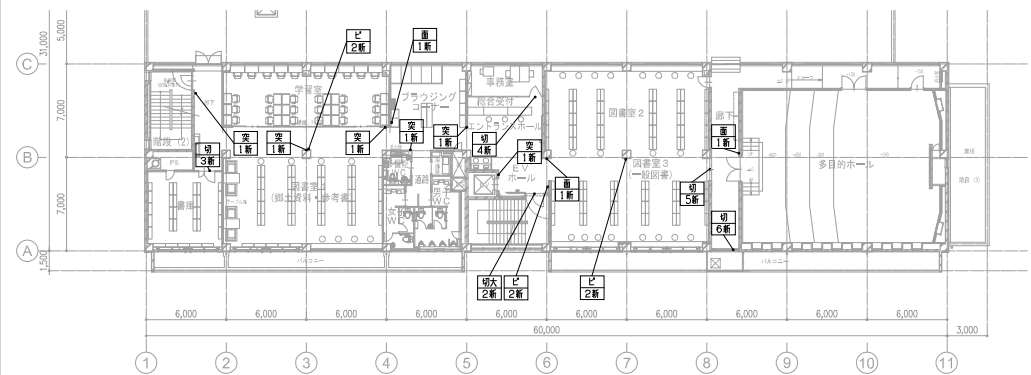

3階平面図(改修後) S=1:100

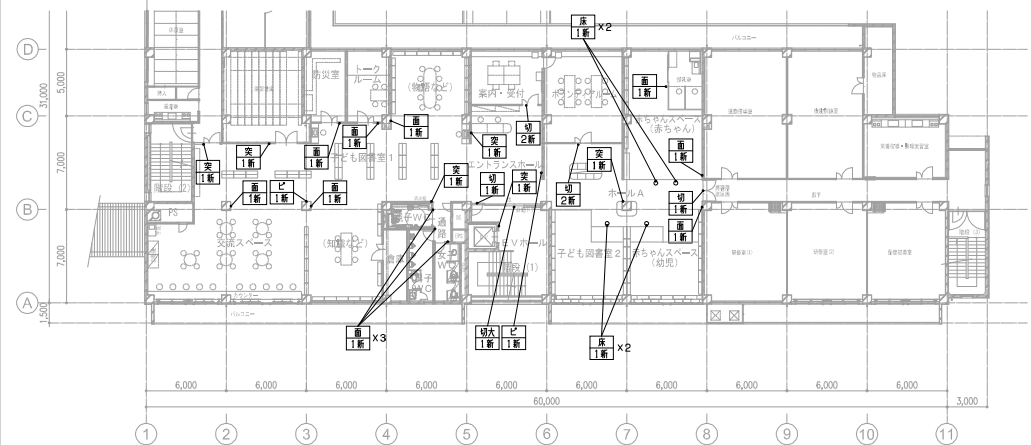

2階平面図(改修後) S=1:100

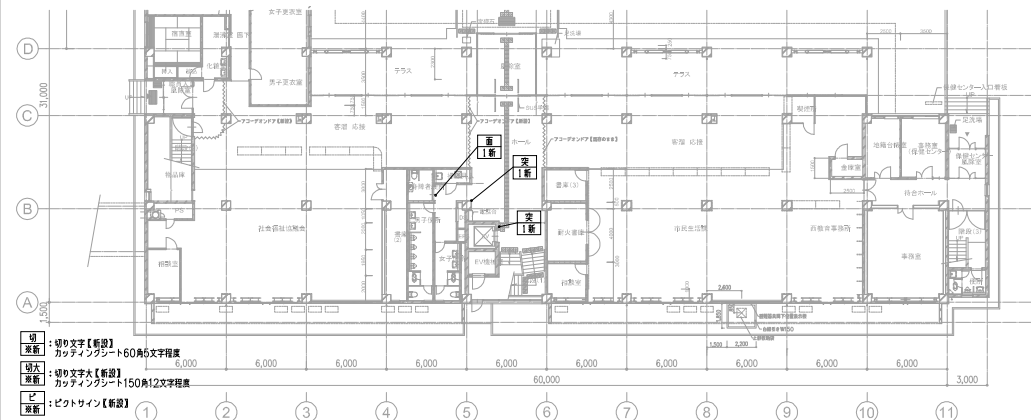

1階平面図(改修後) S=1:100


切：切文字【新設】
規格：カッティングシート60角5文字程度
切大：切文字大【新設】
規格：カッティングシート150角12文字程度
ピ：ピクトサイン【新設】
規格：面付サイン 250X250程度 木製【新設】
突：突出サイン 250X250程度 木製【新設】
床：タイルカーペット絵柄置き込みφ300【新設】

佐渡市

工 事 名
さわた図書館等機能移転(建築)工事


図 名
サインキープラン (改修前・後)
年 月 日 2024.09 新 尺 寸 A1 1:200 図面番号 A-70

切 1新 切 6新 切り文字【新設】 S=1/20 切り文字【新設】 カッティングシート60角 切 1新 非常口 ×2ヶ所 切 2新 案内・受付 切 2新 ボランティアルーム 切 3新 書庫 切 4新 事務室 切 5新 多目的室 切 6新 救助袋	切大 1新 切大 2新 切り文字大【新設】 S=1/20 切り文字【新設】 カッティングシート150角 切 1新 さわた図書館（子ども図書館） 切 2新 さわた図書館	ピ 1新 ピクトサイン【新設】 2ヶ所 S=1/10 ピクトサインの図面 説明	ピ 2新 ピクトサイン【新設】 3ヶ所 S=1/10 ピクトサインの図面 説明
面 1新 面付サイン 木製【新設】 15ヶ所 S=1/5 面付サインの図面 説明	突 1新 突出レサイン 木製【新設】 14ヶ所 S=1/5 突出レサインの図面 説明	床 1新 : タイルカーペット 絵柄書き込み【新設】 4ヶ所 S=1/5 床の図面 説明	
面 2新	面 2新	床 2新	
		佐渡市	工 事 名 さわた図書館等機能移転(建築)工事 図 名 サイン詳細図 年 月 日 2024, 09 新 尺 A1 1:5, 10, 20 図面番号 A-71

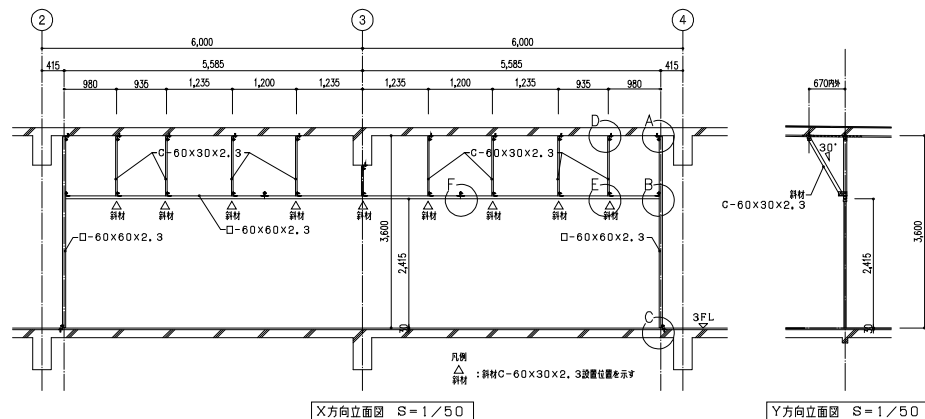


X方向立面図 S=1/50


Y方向立面図 S=1/50

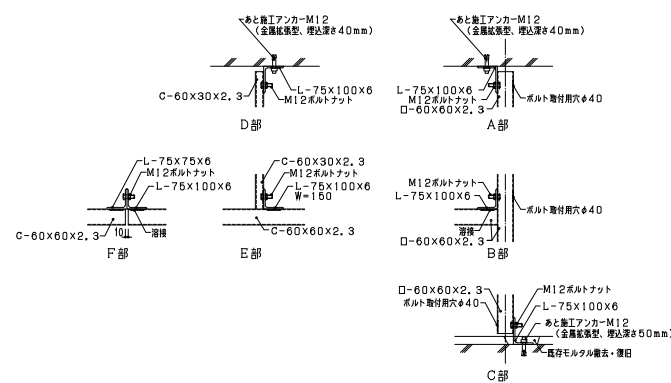


A~F部詳細 S=1/20

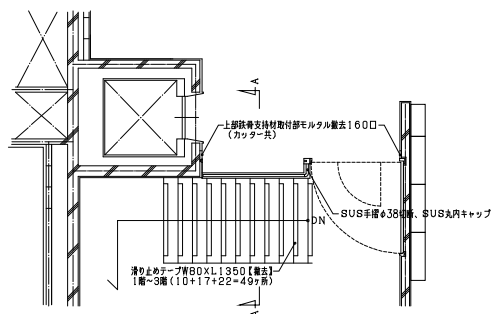特記
鉄骨鋼止め建設：工場2期


改修前平面図 S=1/50

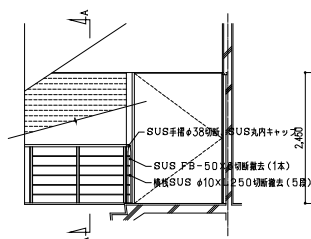


階段-2側




A-A断面




階段-2側

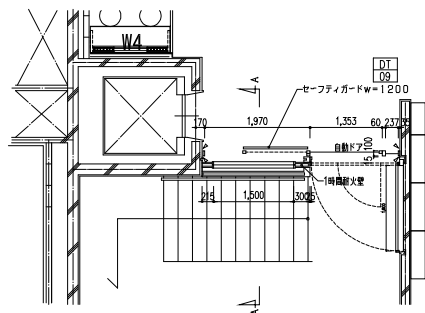


改修後平面図 S=1/50




階段-2側




A-A断面



階段-2側

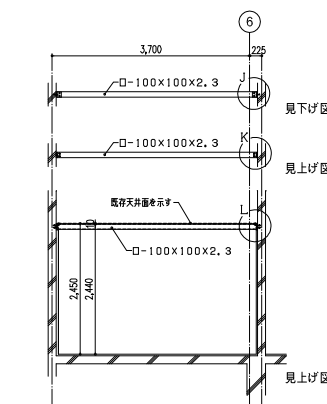


補強鉄骨立面・見上げ・見下げ図 S=1/50

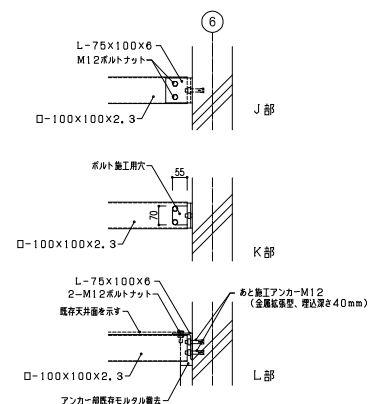


J~L部詳細 S=1/20


特記
鉄骨鋼止め建設：工場2期
見え隠れ部はP-G通りとする。

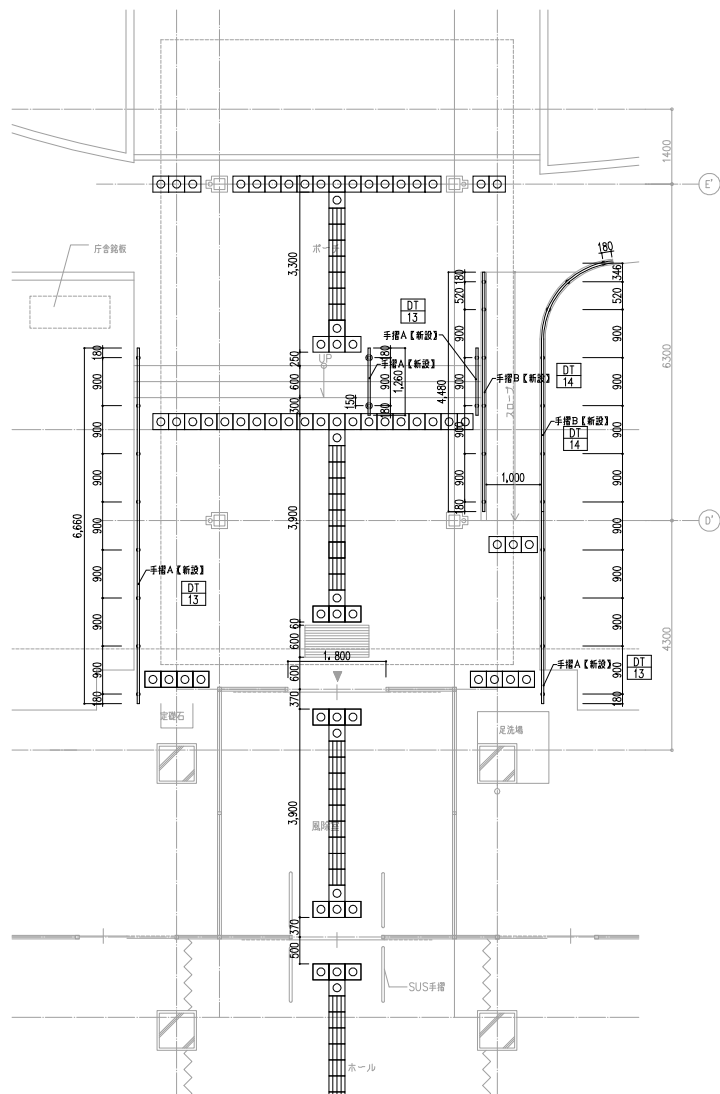


1階平面詳細図 S=1:50

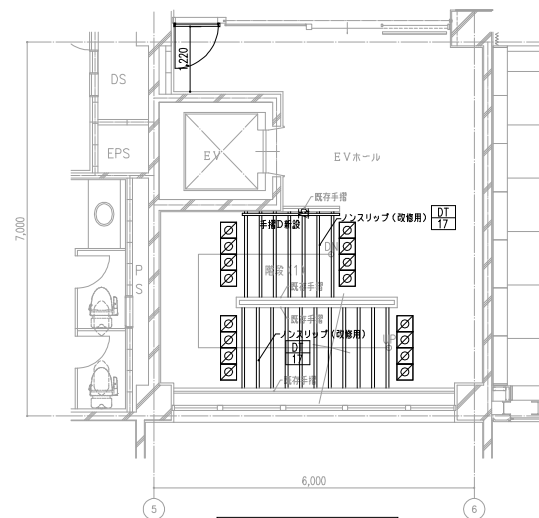


2階平面詳細図 S=1:50

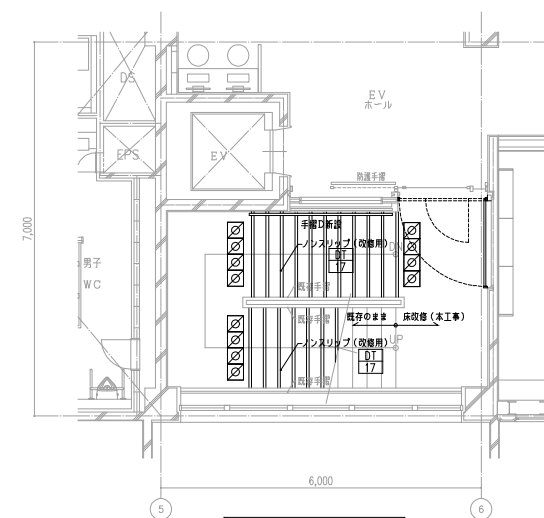

3階平面詳細図 S=1:50

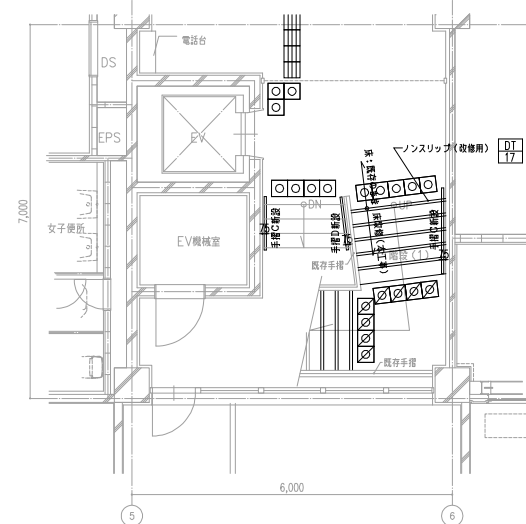

1階平面詳細図 S=1:50

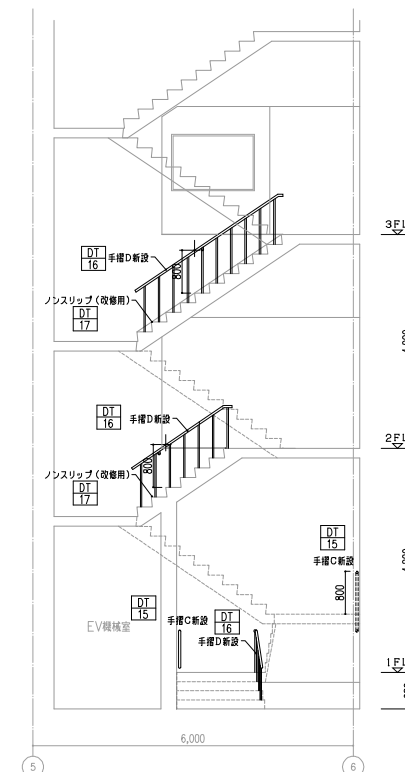


階段手摺断面図 S=1:50

凡 例


- : 警告ブロック【新設】 設置部床カッター入れの上、既存床100角タイル撤去共
- : 誤作ブロック【新設】 設置部床カッター入れの上、既存床100角タイル撤去共
- ⊗ : 警告ゴム床タイル

DT
11
DT
11
DT
11


DT 11 警告ブロック・誘導ブロック		S = 1 : 10		DT 12 警告ゴム床タイル		S = 1 : 10		DT 13 手摺A		S = 1 : 10		DT 14 手摺B		S = 1 : 10																																																																																																																													
DT 15 手摺C		S = 1 : 10		DT 16 手摺D		S = 1 : 10		DT 17 ノンスリップ（改修用）		S = 1 : 2		DT 18 ノンスリップ（改修用 安全設計タイプ）		S = 1 : 2																																																																																																																													
DT 19 カーテン・ブラインド・ロールスクリーン リスト																																																																																																																																											
<table><tr><th>階</th><th>通り符合</th><th>①～②通り</th><th>②～③通り</th><th>③～④通り</th><th>④～⑤通り</th><th>⑤～⑥通り</th><th>⑥～⑦通り</th><th>⑦～⑧通り</th><th colspan="7">凡例 取再：取外し・再取付を示す ブラインド仕様は、図A-05 改修特記仕様書（4）参照</th></tr><tr><td rowspan="4">2階</td><td>D通り H1800</td><td></td><td></td><td>ブラインド w1250×2ヶ 撤去 w1250×2ヶ 新設</td><td>カーテン（レース+ドレープ） w2650×2ヶ 撤去 w2050×1ヶ w3000×1ヶ 新設</td><td>カーテン（レース+ドレープ） w2650×2ヶ 撤去 w2650×2ヶ 新設</td><td>カーテン（レース+ドレープ） w2650×2ヶ 撤去 w2650×2ヶ 新設</td><td>カーテン（レース+ドレープ） w2650×2ヶ 撤去 w2650×2ヶ 新設</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td>B～C通り H2500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="7"></td></tr><tr><td>A通り H1850</td><td>ブラインド w2050×1ヶ W750×1ヶ W1950×1ヶ 取再 取再 取再</td><td>ブラインド w600×1ヶ W2300×2ヶ 取再 取再</td><td>ブラインド w2050×1ヶ w1100×1ヶ 取再 取再</td><td></td><td></td><td>ブラインド w2550×1ヶ w2300×1ヶ 取再 取再</td><td>ブラインド w2300×1ヶ w2850×1ヶ 取再 取再</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td>A通り H2750</td><td></td><td></td><td>ブラインド w2050×1ヶ 取再</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="7"></td></tr><tr><td rowspan="3">3階</td><td>通り符合</td><td>①～②通り</td><td>②～③通り</td><td>③～④通り</td><td>④～⑤通り</td><td>⑤～⑥通り</td><td>⑥～⑦通り</td><td>⑦～⑧通り</td><td>⑧～⑨通り</td><td>⑨～⑩通り</td><td>⑩～⑪通り</td><td>⑪～⑫通り</td><td>⑫～⑬通り</td><td>⑬～⑭通り</td><td>⑭～⑮通り</td></tr><tr><td>D通り H1800</td><td>ブラインド w2650×2ヶ 取再</td><td>ブラインド w2650×2ヶ 取再</td><td>ブラインド w2650×2ヶ 取再</td><td>ブラインド w2650×2ヶ 取再</td><td>ブラインド w2650×2ヶ 撤去 w2650×2ヶ 新設</td><td>ブラインド w2650×2ヶ 取再</td><td>ブラインド w2650×2ヶ 取再</td><td>カーテン（ドレープ） 2050×1ヶ 撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設</td><td>撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設</td><td>ブラインド w2650×1ヶ 撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設</td><td>撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設</td><td>撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設</td><td>撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設</td><td>撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設</td></tr><tr><td>A通り H1850</td><td>ブラインド w2300×1ヶ W2700×1ヶ 取再 取再</td><td>ブラインド w2600×2ヶ 取再</td><td>ブラインド w2650×2ヶ 取再</td><td></td><td></td><td>ブラインド w2600×1ヶ w2300×1ヶ 取再 取再</td><td>ブラインド w2850×2ヶ 取再</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																階	通り符合	①～②通り	②～③通り	③～④通り	④～⑤通り	⑤～⑥通り	⑥～⑦通り	⑦～⑧通り	凡例 取再：取外し・再取付を示す ブラインド仕様は、図A-05 改修特記仕様書（4）参照							2階	D通り H1800			ブラインド w1250×2ヶ 撤去 w1250×2ヶ 新設	カーテン（レース+ドレープ） w2650×2ヶ 撤去 w2050×1ヶ w3000×1ヶ 新設	カーテン（レース+ドレープ） w2650×2ヶ 撤去 w2650×2ヶ 新設	カーテン（レース+ドレープ） w2650×2ヶ 撤去 w2650×2ヶ 新設	カーテン（レース+ドレープ） w2650×2ヶ 撤去 w2650×2ヶ 新設								B～C通り H2500															A通り H1850	ブラインド w2050×1ヶ W750×1ヶ W1950×1ヶ 取再 取再 取再	ブラインド w600×1ヶ W2300×2ヶ 取再 取再	ブラインド w2050×1ヶ w1100×1ヶ 取再 取再			ブラインド w2550×1ヶ w2300×1ヶ 取再 取再	ブラインド w2300×1ヶ w2850×1ヶ 取再 取再								A通り H2750			ブラインド w2050×1ヶ 取再												3階	通り符合	①～②通り	②～③通り	③～④通り	④～⑤通り	⑤～⑥通り	⑥～⑦通り	⑦～⑧通り	⑧～⑨通り	⑨～⑩通り	⑩～⑪通り	⑪～⑫通り	⑫～⑬通り	⑬～⑭通り	⑭～⑮通り	D通り H1800	ブラインド w2650×2ヶ 取再	ブラインド w2650×2ヶ 取再	ブラインド w2650×2ヶ 取再	ブラインド w2650×2ヶ 取再	ブラインド w2650×2ヶ 撤去 w2650×2ヶ 新設	ブラインド w2650×2ヶ 取再	ブラインド w2650×2ヶ 取再	カーテン（ドレープ） 2050×1ヶ 撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設	撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設	ブラインド w2650×1ヶ 撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設	撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設	撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設	撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設	撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設	A通り H1850	ブラインド w2300×1ヶ W2700×1ヶ 取再 取再	ブラインド w2600×2ヶ 取再	ブラインド w2650×2ヶ 取再			ブラインド w2600×1ヶ w2300×1ヶ 取再 取再	ブラインド w2850×2ヶ 取再								
階	通り符合	①～②通り	②～③通り	③～④通り	④～⑤通り	⑤～⑥通り	⑥～⑦通り	⑦～⑧通り	凡例 取再：取外し・再取付を示す ブラインド仕様は、図A-05 改修特記仕様書（4）参照																																																																																																																																		
2階	D通り H1800			ブラインド w1250×2ヶ 撤去 w1250×2ヶ 新設	カーテン（レース+ドレープ） w2650×2ヶ 撤去 w2050×1ヶ w3000×1ヶ 新設	カーテン（レース+ドレープ） w2650×2ヶ 撤去 w2650×2ヶ 新設	カーテン（レース+ドレープ） w2650×2ヶ 撤去 w2650×2ヶ 新設	カーテン（レース+ドレープ） w2650×2ヶ 撤去 w2650×2ヶ 新設																																																																																																																																			
	B～C通り H2500																																																																																																																																										
	A通り H1850	ブラインド w2050×1ヶ W750×1ヶ W1950×1ヶ 取再 取再 取再	ブラインド w600×1ヶ W2300×2ヶ 取再 取再	ブラインド w2050×1ヶ w1100×1ヶ 取再 取再			ブラインド w2550×1ヶ w2300×1ヶ 取再 取再	ブラインド w2300×1ヶ w2850×1ヶ 取再 取再																																																																																																																																			
	A通り H2750			ブラインド w2050×1ヶ 取再																																																																																																																																							
3階	通り符合	①～②通り	②～③通り	③～④通り	④～⑤通り	⑤～⑥通り	⑥～⑦通り	⑦～⑧通り	⑧～⑨通り	⑨～⑩通り	⑩～⑪通り	⑪～⑫通り	⑫～⑬通り	⑬～⑭通り	⑭～⑮通り																																																																																																																												
	D通り H1800	ブラインド w2650×2ヶ 取再	ブラインド w2650×2ヶ 取再	ブラインド w2650×2ヶ 取再	ブラインド w2650×2ヶ 取再	ブラインド w2650×2ヶ 撤去 w2650×2ヶ 新設	ブラインド w2650×2ヶ 取再	ブラインド w2650×2ヶ 取再	カーテン（ドレープ） 2050×1ヶ 撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設	撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設	ブラインド w2650×1ヶ 撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設	撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設	撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設	撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設	撤去 ブラインド w2650×2ヶ 新設																																																																																																																												
	A通り H1850	ブラインド w2300×1ヶ W2700×1ヶ 取再 取再	ブラインド w2600×2ヶ 取再	ブラインド w2650×2ヶ 取再			ブラインド w2600×1ヶ w2300×1ヶ 取再 取再	ブラインド w2850×2ヶ 取再																																																																																																																																			
工 事 名 佐渡市 部分詳細図ー4 (DT-11～19) さわた図書館等機能移転(建築)工事																																																																																																																																											
年 月 日 2024. 09 縮 尺 A1 1 : 10 A3 1 : 20 図面番号 A-75																																																																																																																																											

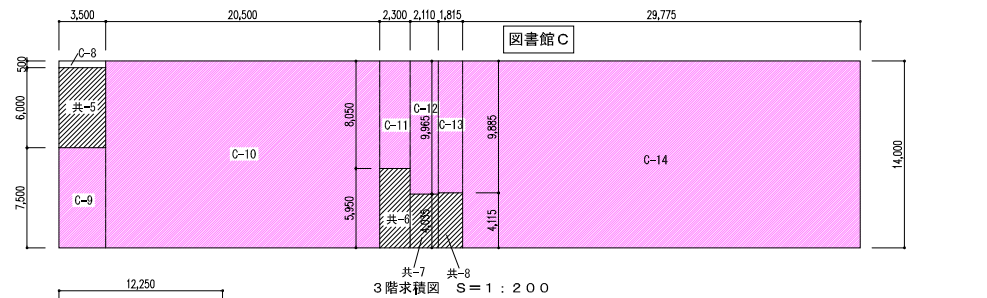

3階求積図 S=1:200

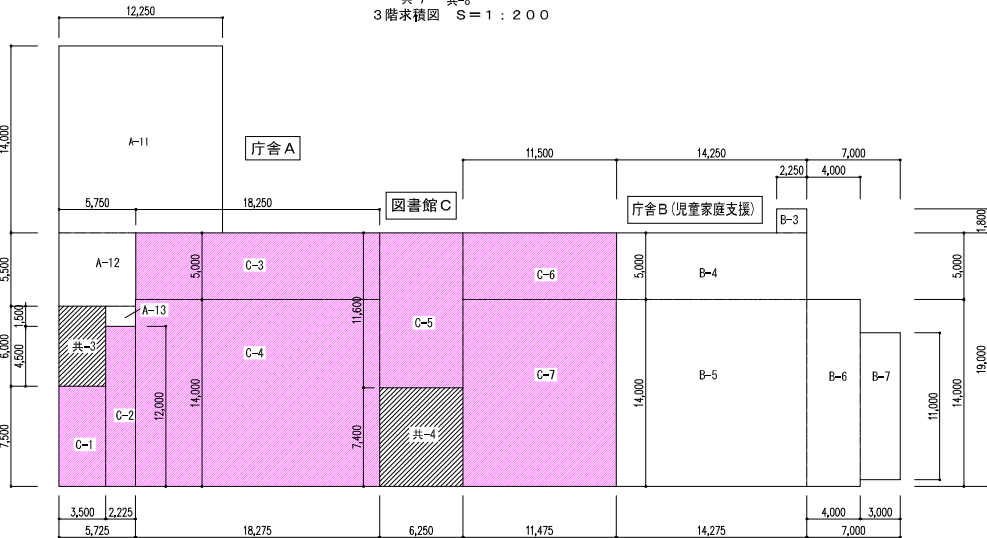

2階求積図 S=1:200

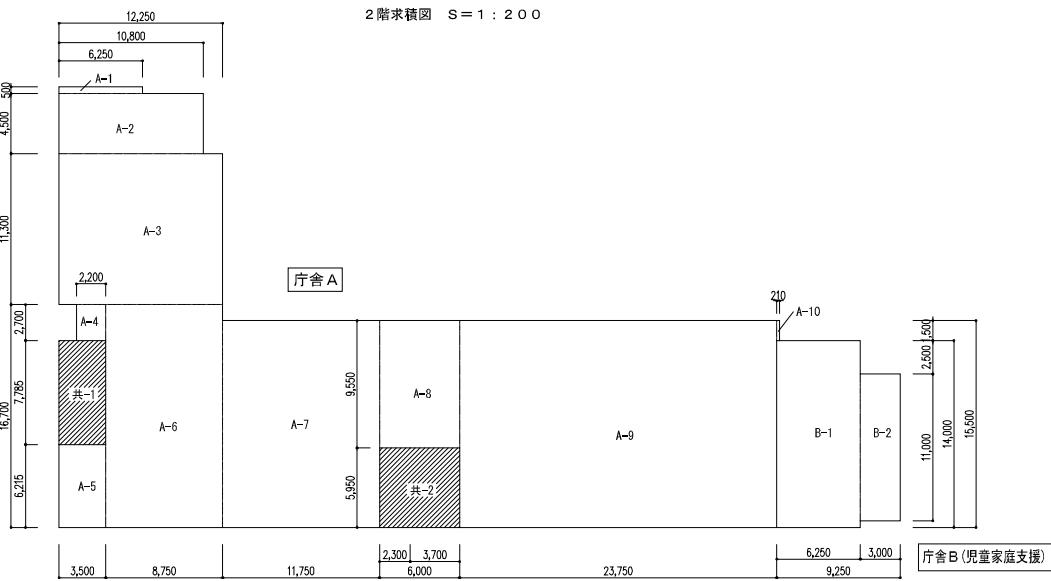


1階求積図 S=1:200

用途別床面積表						
	庁舎A	庁舎B	庁舎計A+B	共用部C	申請以外の部分 A+B+C	申請部分 図書館D
4階	133.48		133.48	95.80	229.28	45.73
3階				50.66	50.66	789.33
2階	206.46	364.15	570.61	67.25	637.86	690.70
1階	971.83	120.50	1,092.33	62.94	1,155.27	
計	1,311.77	484.65	1,796.42	276.65	2,073.07	1,525.76
専用部合計面積 A+B+D				3,322.180		
共用部按分：庁舎 276.65×1796.42/3322.18=				149.59		
共用部按分：図書館 276.65×1525.76/3322.18=						127.06

← 用途変更面積：1,525.76㎡

求積表						
階	NO.	W	H	W×H	共用部	計
1	共-1	3,500	7,785	27,248	62.94	
	共-2	6,000	5,950	35,700		
	A-1	6,250	0,500	3,125		
	A-2	10,800	4,500	48,600		
	A-3	12,250	11,300	138,425		
	A-4	2,200	2,700	5,940		
	A-5	3,500	6,215	21,753		
	A-6	8,750	16,700	146,125	971.83	
	A-7	11,750	15,500	182,125		
	A-8	6,000	9,550	57,300		
	A-9	23,750	15,500	368,125		
	A-10	0,210	1,500	0,315		
	B-1	6,250	14,000	87,500		
	B-2	3,000	11,000	33,000		
2	共-3	3,500	6,000	21,000	67.25	
	共-4	6,250	7,400	46,250		
	A-11	12,250	14,000	171,500		
	A-12	5,750	5,500	31,625	206.46	
	A-13	2,225	1,500	3,338		
	B-3	2,250	1,800	4,050		
	B-4	14,250	5,000	71,250		
	B-5	14,275	14,000	199,850		
	B-6	4,000	14,000	56,000		
	B-7	3,000	11,000	33,000		
	C-1	3,500	7,500	26,250		
	C-2	2,225	12,000	26,700		
	C-3	18,250	5,000	91,250		
	C-4	18,275	14,000	255,850		
3	共-5	3,500	6,000	21,000	50.66	
	共-6	2,300	5,950	13,685		
	共-7	2,110	4,035	8,514		
	共-8	1,815	4,115	7,469		
	C-8	3,500	0,500	1,750		
	C-9	3,500	7,500	26,250		
	C-10	20,500	14,000	287,000		
	C-11	2,300	8,050	18,515		
	C-12	2,110	9,965	21,026		
	C-13	1,815	9,885	17,941		
	C-14	29,775	14,000	416,850		
	共-9	3,500	6,500	22,750		
	共-10	6,225	3,950	24,589		
	共-11	2,300	2,000	4,600		
4	共-12	4,450	1,500	6,675		
	共-13	3,925	3,500	13,738		
	共-14	10,425	2,250	23,456		
	A-14	8,775	5,200	45,630		
	A-15	2,150	5,950	12,793	133.48	
	A-16	10,075	7,450	75,059		
	C-15	2,275	11,175	25,423		
	C-16	1,575	7,450	11,734		
	C-17	1,650	5,200	8,580		
	共-12	4,450	3,925	17,579		
	共-14	10,425	2,250	23,456		
	A-14	8,775	5,200	45,630		
	C-16	1,575	7,450	11,734		
	C-17	1,650	5,200	8,580		

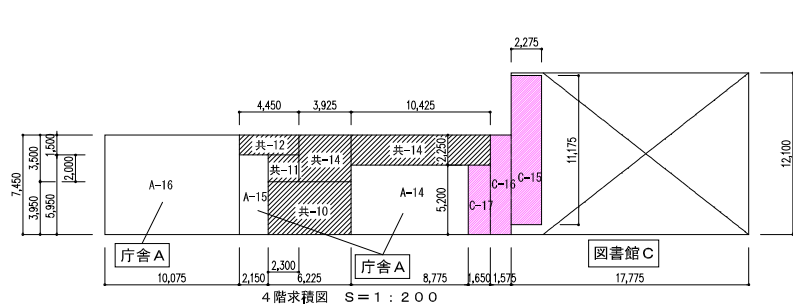

佐渡市

工 事 名
さわた図書館等機能移転(建築)工事

図 名
法規チェック図-1 (用途別面積)
年 月 日 2024.09 縮 尺 尺 1:200 図面番号 A-76

防火区画求積表

防火区画 A

NO.	W	H	W×H
A-1	6.250	0.500	3.125
A-2	10.800	4.500	48.600
A-3	12.250	11.300	138.425
A-4	2.200	2.700	5.940
A-5	3.500	6.215	21.753
A-6	8.750	16.700	146.125
A-7	11.750	15.500	182.125
A-8	6.000	9.550	57.300
A-9	23.960	15.500	371.380
A-10	6.040	2.500	15.100
A-11	9.040	4.620	41.765
A-12	6.040	4.380	26.455
A-13	6.040	2.500	15.100
A-14	3.000	2.000	6.000
計 1,079.193			

防火区画 B

NO.	W	H	W×H
B-1	3.500	7.785	27.248
B-2	3.500	6.000	21.000
B-3	3.500	6.000	21.000
B-4	3.500	6.500	22.750
計 91.998			

防火区画 C

NO.	W	H	W×H
C-1	3.700	3.950	14.615
C-2	6.000	2.000	12.000
C-3	6.250	1.450	9.063
C-4	3.950	2.000	7.900
C-5	6.250	3.950	24.688
C-6	2.300	3.950	9.085
C-7	2.110	4.035	8.514
C-8	1.815	4.115	7.469
C-9	6.225	3.950	24.589
計 117.921			

防火区画 D

NO.	W	H	W×H
D-1	2.300	3.950	9.085
D-2	2.300	2.000	4.600
D-3	2.300	2.000	4.600
D-4	2.300	2.000	4.600
計 22.885			

防火区画 E

NO.	W	H	W×H
E-1	3.000	4.380	13.140
E-2	3.000	6.380	19.140
計 32.280			

防火区画 F

NO.	W	H	W×H
F-1	12.250	14.000	171.500
F-2	5.750	5.000	28.750
F-3	5.725	0.500	2.863
F-4	2.225	1.500	3.338
計 206.450			

防火区画 G

NO.	W	H	W×H
G-1	3.500	7.500	26.250
G-2	2.225	12.000	26.700
G-3	18.250	5.000	91.250
G-4	18.275	14.000	255.850
G-5	6.250	11.600	72.500
G-6	11.500	5.000	57.500
G-7	11.475	14.000	160.650
計 690.700			

防火区画 H

NO.	W	H	W×H
H-1	2.250	1.800	4.050
H-2	14.250	5.000	71.250
H-3	14.275	14.000	199.850
H-4	4.000	2.500	10.000
H-5	7.000	4.620	32.340
H-6	4.000	6.880	27.520
計 345.010			


防火区画 I

NO.	W	H	W×H
I-1	3.500	0.500	1.750
I-2	3.500	7.500	26.250
I-3	20.500	14.000	287.000
I-4	2.300	8.050	18.515
I-5	2.110	9.965	21.026
I-6	1.815	9.885	17.941
I-7	29.775	14.000	416.850
I-8	2.275	11.175	25.423
I-9	1.575	7.450	11.734
I-10	1.650	5.200	8.580
計 835.069			


防火区画 J

NO.	W	H	W×H
J-1	12.225	7.450	91.076
J-2	2.300	1.500	3.450
J-3	3.925	3.500	13.738
J-4	8.775	7.450	65.374
J-5	1.650	2.250	3.713
計 177.350			

※ すべて1,500㎡未満

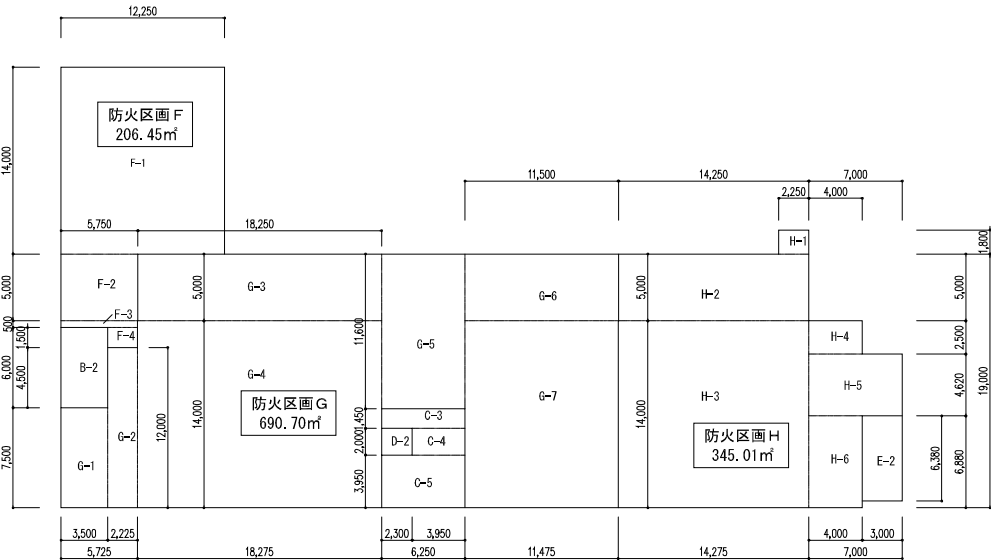

2階求積図 S=1:200

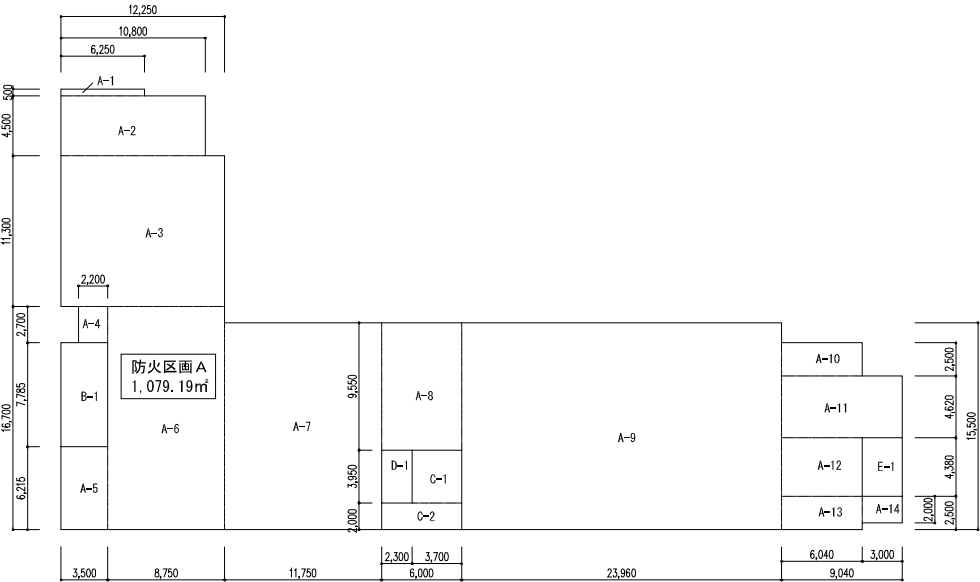


防火区画 B
91.99㎡

防火区画 D
22.88㎡


防火区画 C
117.92㎡

防火区画 E
32.28㎡


1階求積図 S=1:200

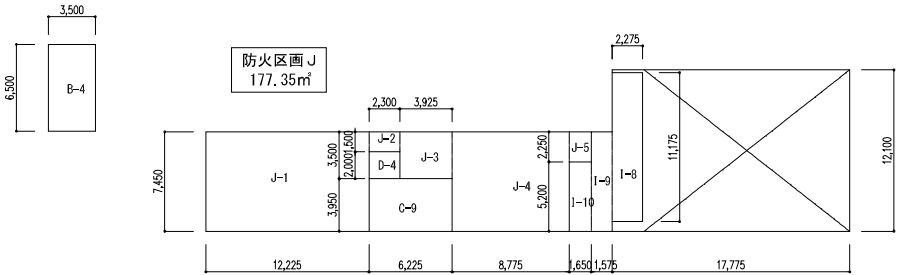

4階求積図 S=1:200

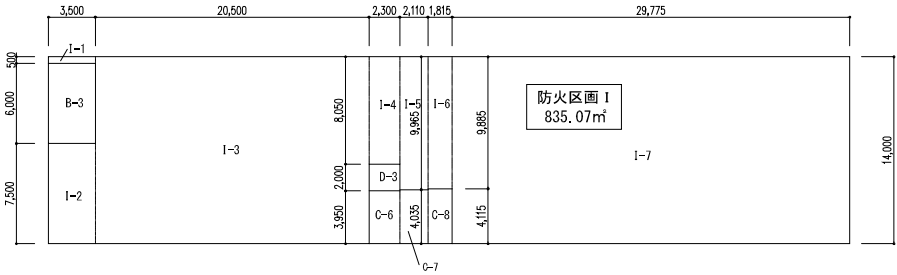

3階求積図 S=1:200

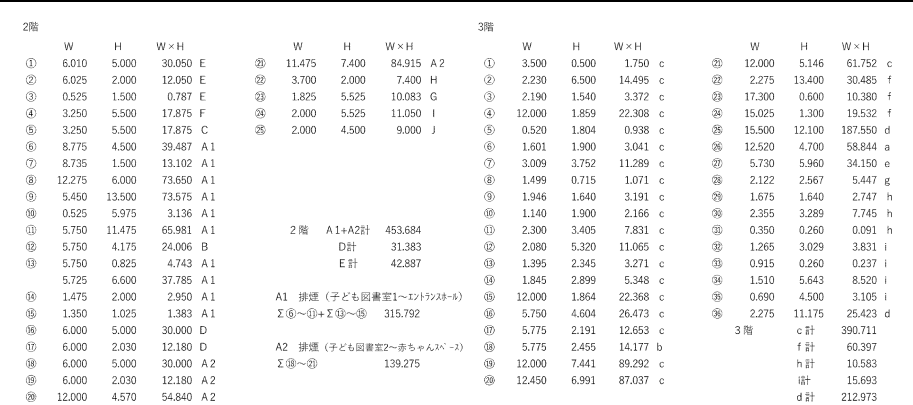

2 階 各室面積

3階 各室面積

平均天井高の算定

3階算定図 S = 1 : 200

平均天井高の算定

2階 子ども図書室1、交流スペース、エントランスホール

	W	H	W×H	CH	W×H×CH
①	3.540	6.000	21.240	2.74	58.197
②	2.460	7.585	18.659	2.74	51.125
③	11.725	7.471	87.597	2.74	240.015
④	0.040	0.085	0.003	2.74	0.008
⑤	2.500	4.415	11.037	2.44	26.930
⑥	6.275	4.563	28.632	2.44	69.662
⑦	5.450	4.563	24.968	2.44	60.677
⑧	6.275	4.509	28.293	2.44	69.034
⑨	0.275	4.634	1.274	2.44	3.108
⑩	5.450	4.675	25.478	2.44	62.166
⑪	1.475	2.000	2.950	2.3	6.785
⑫	1.350	1.025	1.383	2.3	3.180
⑬	5.975	1.466	8.759	2.59	22.685
⑭	5.750	4.175	24.006	2.59	62.175
⑮	6.025	2.791	16.815	2.59	43.550
⑯	5.450	1.925	10.491	2.59	27.171
⑰	5.475	0.825	4.516	2.59	11.696

面積計S 容積計V V/S= 2.590




⑰ 6.000 5.000 30.000 2.59 77.700
⑱ 6.000 2.030 12.180 2.59 31.546

2階 子ども図書室2、赤ちゃんスペース、ホールA

	W	H	W×H	CH	W×H×CH
①	6.000	2.595	15.570	2.59	40.326
②	6.000	4.625	27.750	2.59	71.872
③	-2.500	3.200	-8.000	2.59	-20.720
④	6.000	5.000	30.000	2.59	77.700
⑤	-2.500	3.500	-8.750	2.59	-22.662
⑥	2.500	6.700	16.750	2.74	45.895
⑦	0.525	1.975	1.036	2.44	2.527
⑧	11.475	1.860	21.343	2.44	52.076
⑨	11.475	7.515	86.234	2.74	236.281

面積計S 容積計V V/S= 2.656

平均天井高 2.593

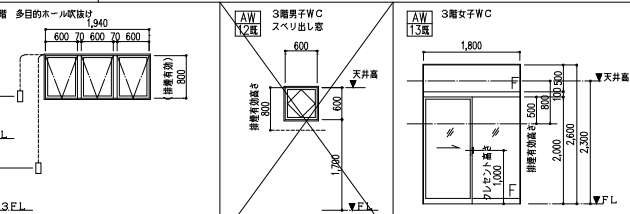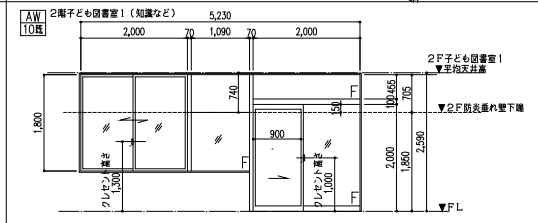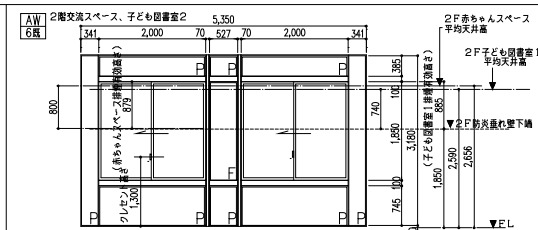


※ 剥離防止は、厚さ0.15mm以下、引張強度200N/25mm幅以下、伸び率60%以上とする。

排煙計算

階	室名	面積 S㎡	必要中庭面積 S/50	建築符号	計算式	有効排湿量㎡/h		判定
						値	計	
2F	子ども図書室・ 交流スペース エントランスホール	311.04	6.2208	AI-10階 AI-9階 AI-10階	2.0/2*0.705+0.9*0.15 2.0/2*1.738/2)*0.885 2.0/2*2*0.885 (0.9+0.95+0.35)*0.625+0.9*0.15 0.885+0.29+2	0.84 1.65 1.77 1.86	6.64	OK
	計	311.04						
	案内受付	28.75	0.575	AI-1階	0.9*4.765+2	1.52	1.37	OK
	子ども図書室と 赤毛の怪獣ベース 通路	181.93	3.6386	AI-1階 AI-6階 AI-7階	0.9*4.699+1 2.0/2*0.87+2 2.0/2*0.87+2	1.25 1.75 1.75	4.75	OK
	トークルーム	17.87	0.3574	AI-2階	0.86+0.765	0.65	0.65	OK
	ボランティアルーム	42.18	0.8436	AI-1階	0.9*4.655+2	1.17	1.17	OK
	閉架書庫	42.88	H12告示第1436号第四号水(二)により免除					免除
	防災室	17.87	0.3574	AI-2階	0.86+0.765	0.65	0.65	OK
	倉庫	10.03	H12告示第1436号第四号水(二)により免除					免除
	親子WC	7.40	H12告示第1436号第四号水(二)により免除					免除
3F	男子WC	11.05	0.221	AI-5階A	0.6+4.8	0.48	0.48	OK
	女子WC	9.00	0.18	AI-5階A	0.6+4.8	0.48	0.48	OK
	学習室	58.84	1.1738	AI-1階×2	0.9*4.765+2	2.75	2.75	OK
	事務室	14.17	0.2834	AI-1階	0.9*4.846+2	1.52	1.52	OK
	図書室1 プラウジングコーナー EVホール 図書室3 通路 湯沸室	390.71	7.8142	AI-1階×4 AI-9階×2	0.9*4.846+2*4 2.0/2*0.85+2*3	6.09 5.1	11.19	OK
	多目的ホール	187.55	3.751	AI-11改 AI-12改	0.93+0.8+4 0.6+4.8+3	2.87 1.94	4.41	OK
	書庫	34.15	0.683	AI-11改	0.9*4.755+1.8/2)*0.2	0.85	0.85	OK
	廊下(多目的)	60.39	1.2078	AI-1階	0.9*4.846+2	1.52	1.52	NG
	多目的WC	5.44	H12告示第1436号第四号水(二)により免除					免除
	女子WC	10.53	0.2116	AI-13階	1.8/2+0.5	0.45	0.45	OK
男子WC	15.69	H12告示第1436号第四号水(二)により免除					免除	

・用途地域：第1種住居地域
・日光に関する有効な面積係数の計算式： $k = D/H \times 6 - 1.4$
＜1階における有効な光量係数の上限値($k=3.0$)に至る水平距離Dの数値計算＞
 $H=10.39\text{m}$ （2階における上部屋上ラベッタ天端より1階具心中までの最大高さ）
 $k = 3.0 \leq D/H \times 6 - 1.4$
 $D \geq (3.0 + 1.4) \times 10.39 \div 6 = 7.62$
よって、この建築物の2・3階の外周部の採光用途は、7.62m以上の水平距離がある為、面積係数 $k=3.0$ 採用。

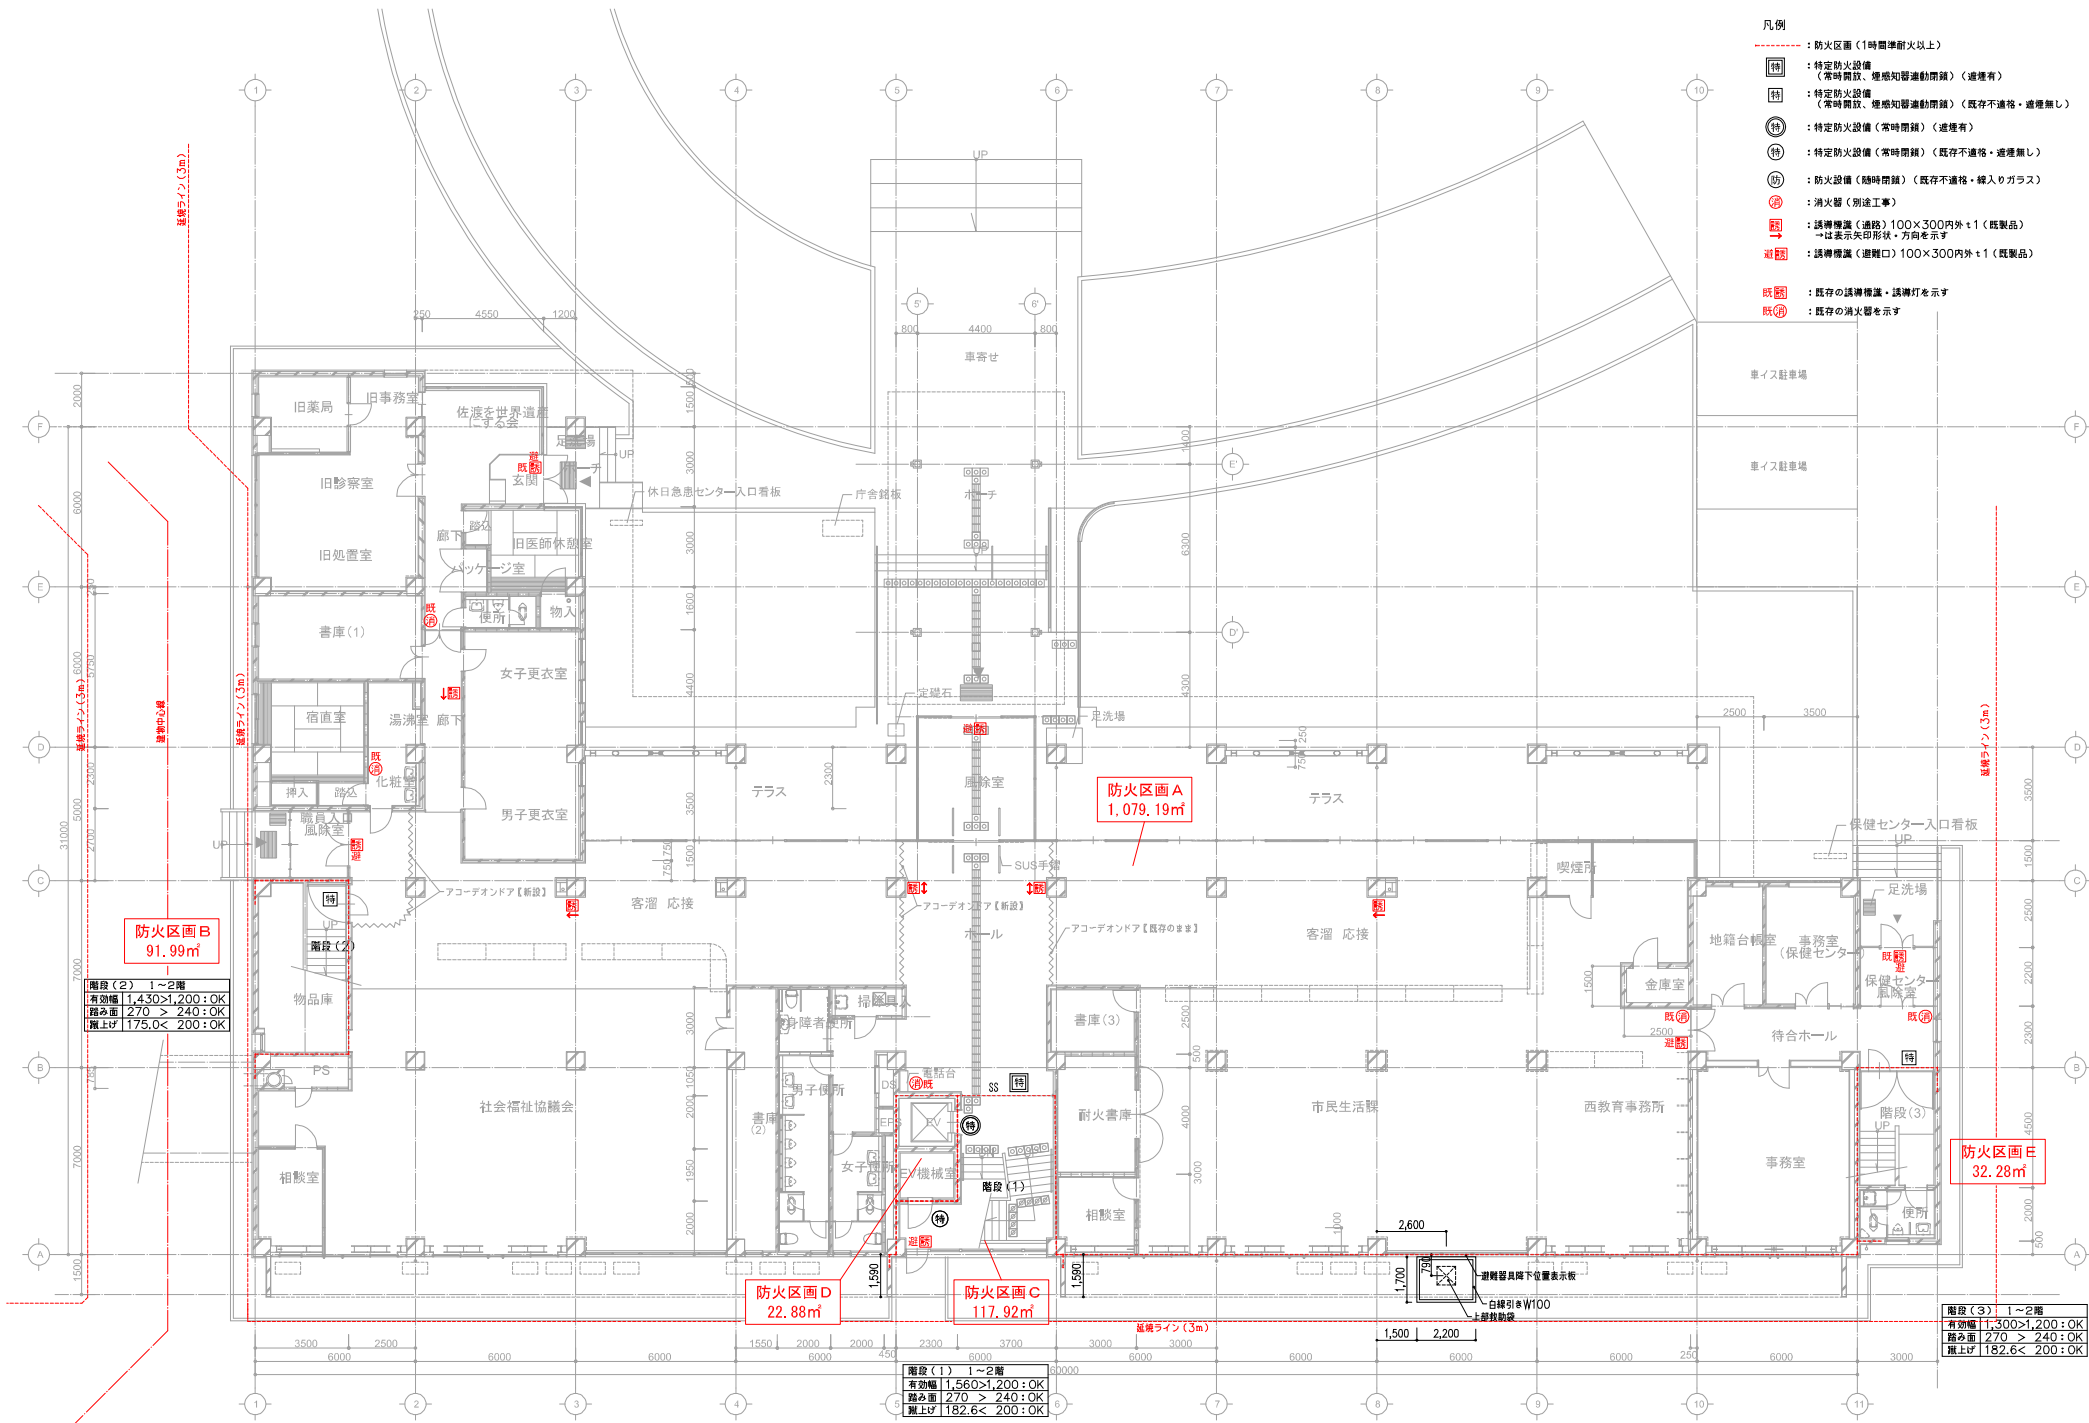

- 凡例
- 防火区画 (1時間標準耐火以上)
 - 特定防火設備 (常時開放、煙感知警動閉鎖) (通煙有)
 - 特定防火設備 (常時開放、煙感知警動閉鎖) (既存不連絡・通煙無し)
 - 特定防火設備 (常時閉鎖) (通煙有)
 - 特定防火設備 (常時閉鎖) (既存不連絡・通煙無し)
 - 防火設備 (防煙設備) (既存不連絡・線入りガラス)
 - 消火器 (別途工事)
 - 誘導標識 (通路) 100×300内外±1 (既製品) →は表示矢印形状・方向を示す
 - 誘導標識 (避難口) 100×300内外±1 (既製品)
 - 既設 → 既存の誘導標識・誘導灯を示す
 - 既設 → 既存の消火器を示す

防火区画B
91.99㎡

防火区画A
1,079.19㎡

防火区画D
22.88㎡

防火区画C
117.92㎡

防火区画E
32.28㎡

階段(2) 1~2階
有効幅 1,430>1,200:OK
踏み面 270 > 240:OK
蹴上げ 175.0< 200:OK

階段(1) 1~2階
有効幅 1,560>1,200:OK
踏み面 270 > 240:OK
蹴上げ 182.6< 200:OK

階段(3) 1~2階
有効幅 1,300>1,200:OK
踏み面 270 > 240:OK
蹴上げ 182.6< 200:OK

1階平面図(改修後) S=1:100

佐渡市

工 事 名
さわた図書館等機能移転(建築)工事


図 名
法規チェック図-5 (1階)
年 月 日 2024.09 新 尺 寸 A1 1:100 図面番号 A-80





壁種別凡例

配号			W1	W2	W3	W4
性能	1時間耐火 H12建吉1399イ	1時間耐火 H12建吉1399ニ	1時間耐火 FP060NP-0174			
構成	鉄筋コンクリート	コンクリートブロック	GB-Ft12.5+GB-Ft12.5 (スラブまで) GB-Ft12.5+GB-Ft12.5 (スラブまで) LGS-65型φ455以下 (スラブまで)	GB-Rt12.5 GB-Rt12.5 LGS-65型φ455	GB-Rt19 (裏面又は片面) LGS-65型φ455	GB-Rt12.5 LGS-50型φ455

凡例

- : 防火区画 (1時間標準耐火以上)
- 特 : 特定防火設備
(常時開放・煙感知器連動閉鎖) (通煙有)
- 特 : 特定防火設備
(常時開放・煙感知器連動閉鎖) (既存不通煙・通煙無し)
- 特 : 特定防火設備 (常時閉鎖) (通煙有)
- 特 : 特定防火設備 (常時閉鎖) (既存不通煙・通煙無し)
- 防 : 防火設備 (随時閉鎖) (既存不通煙・線入りガラス)
- ハ : パニクオープンドア
- 消 : 消火器 (別途工事)
- 誘導 : 誘導標識 (通煙) 100×300内外 t1 (既製品)
→は表示形状・方向を示す
- 避難 : 誘導標識 (避難口) 100×300内外 t1 (既製品)
- 既防 : 既存の誘導標識・誘導灯を示す
- 既消 : 既存の消火器を示す

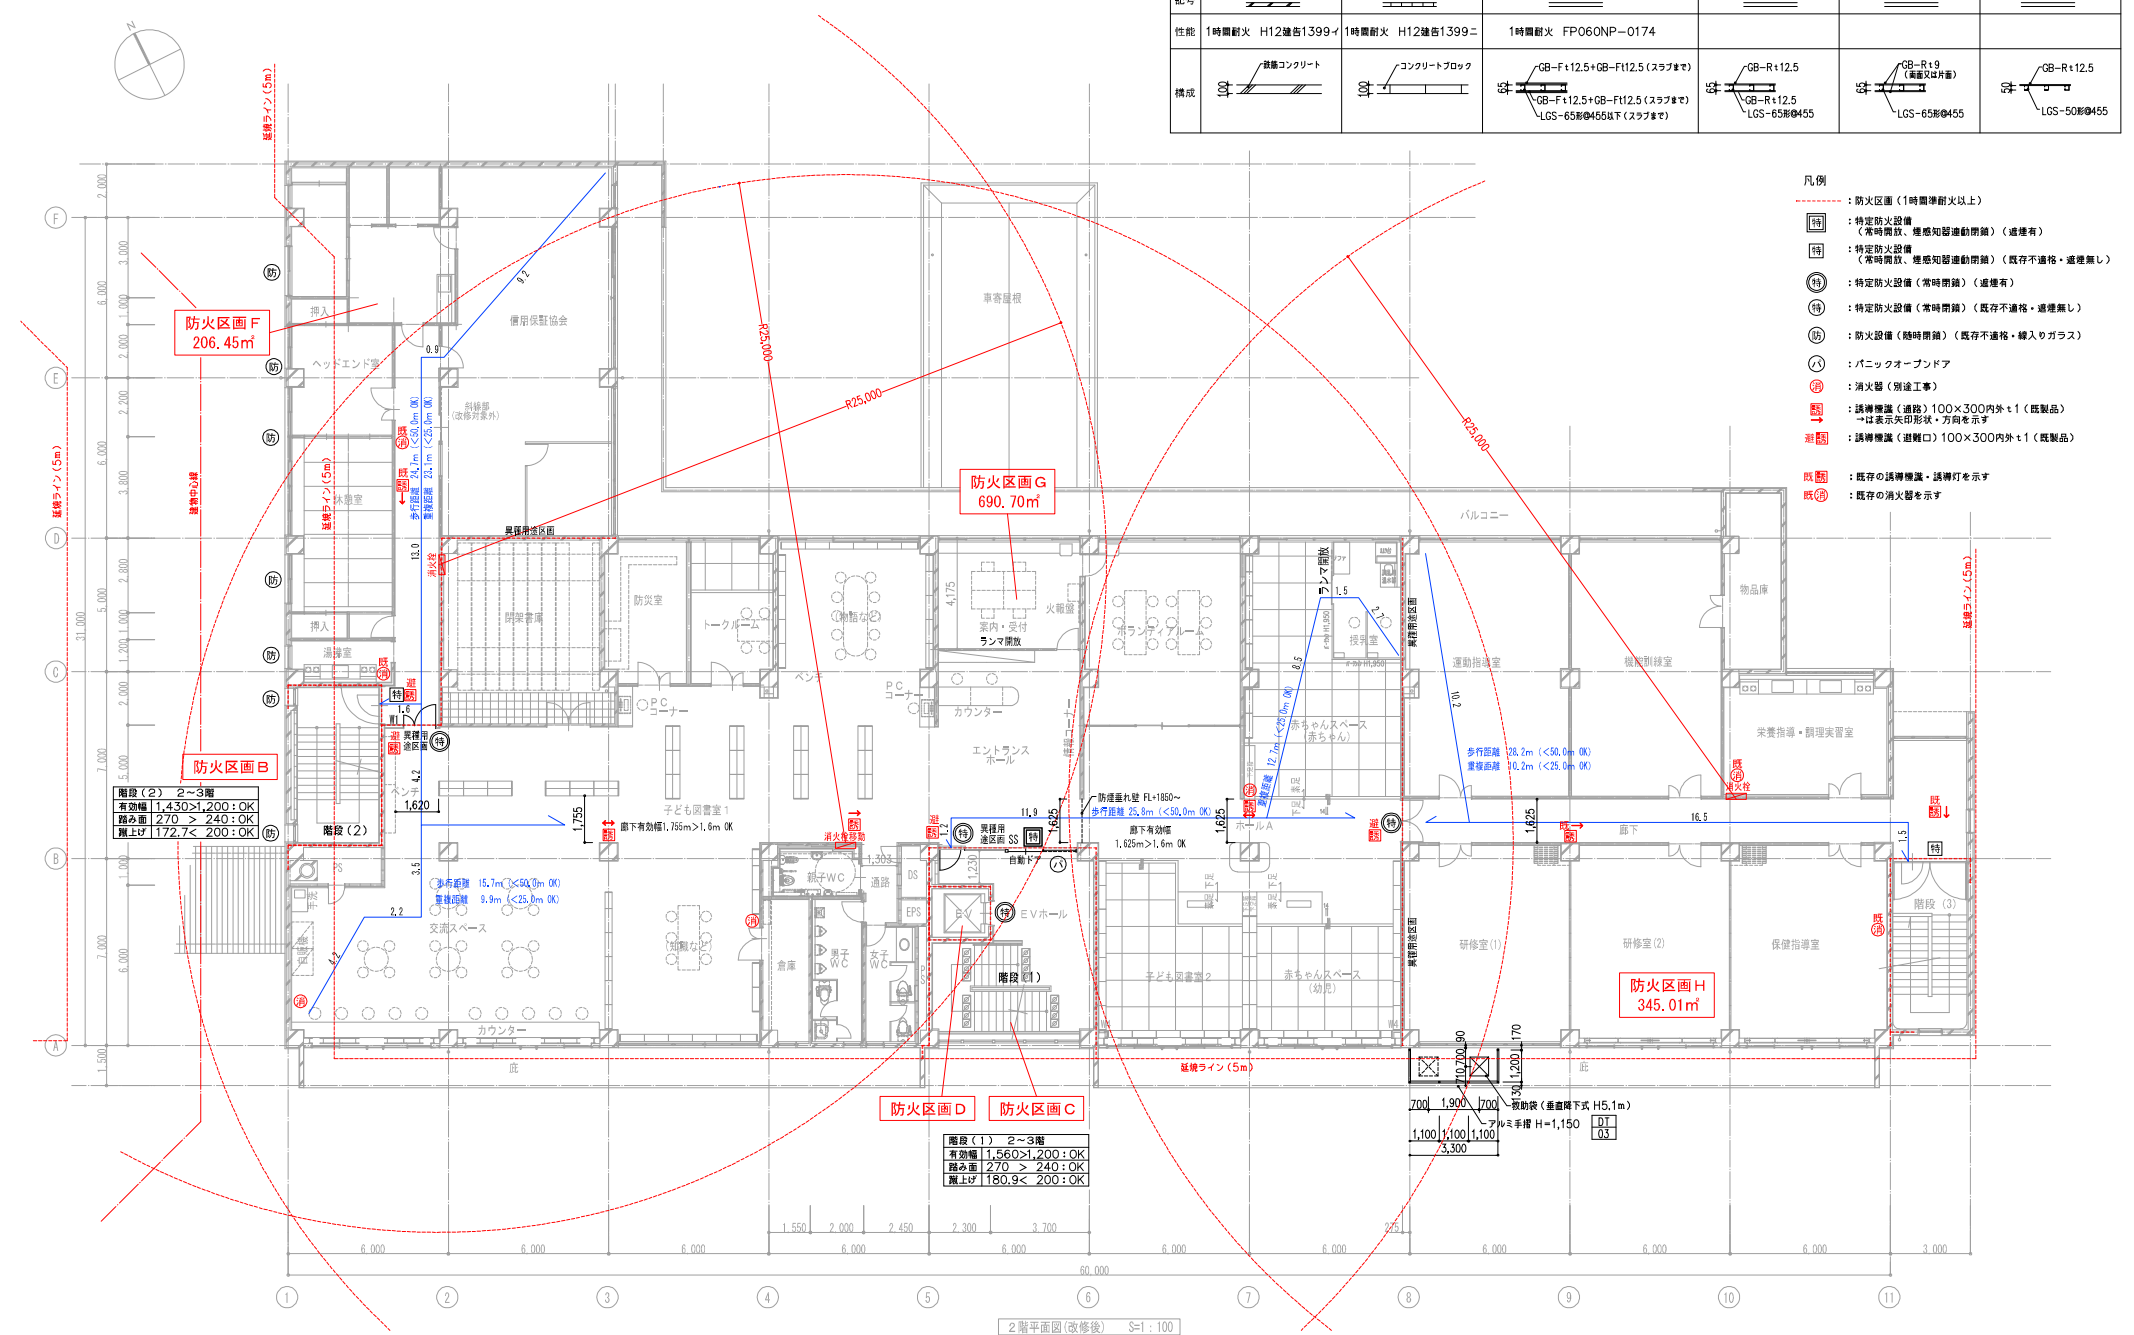

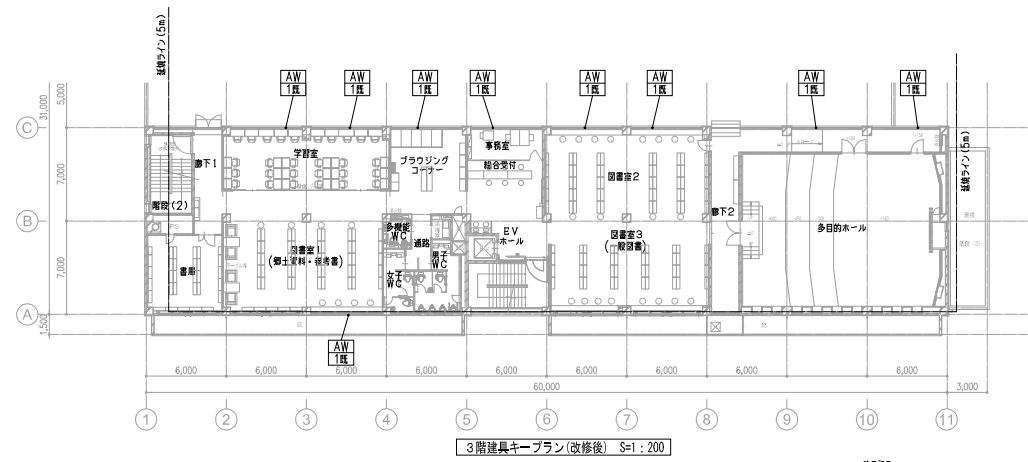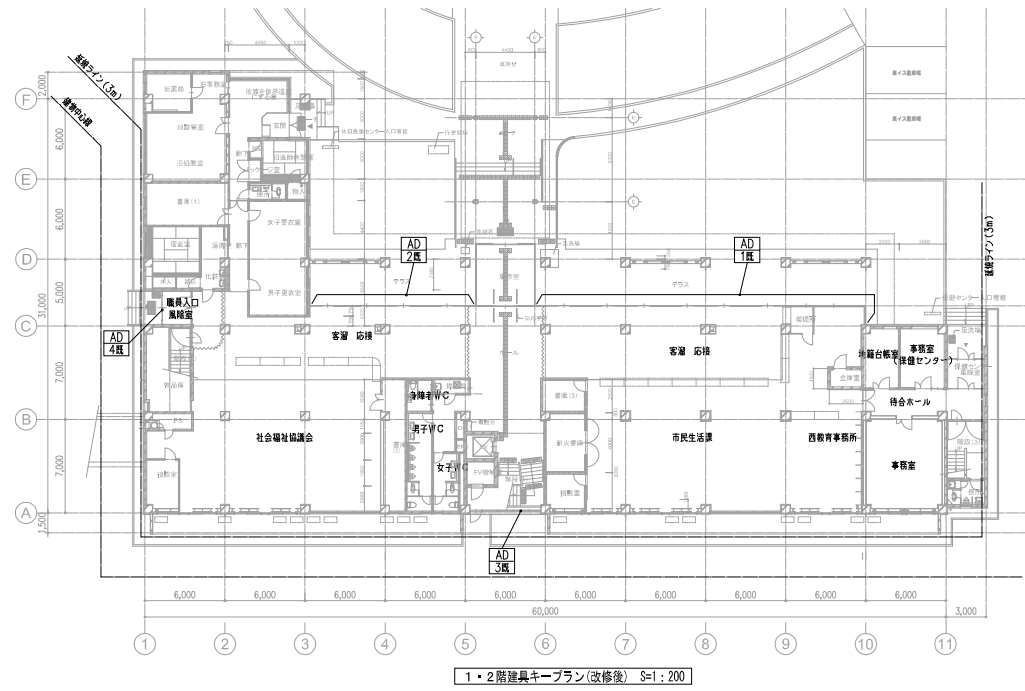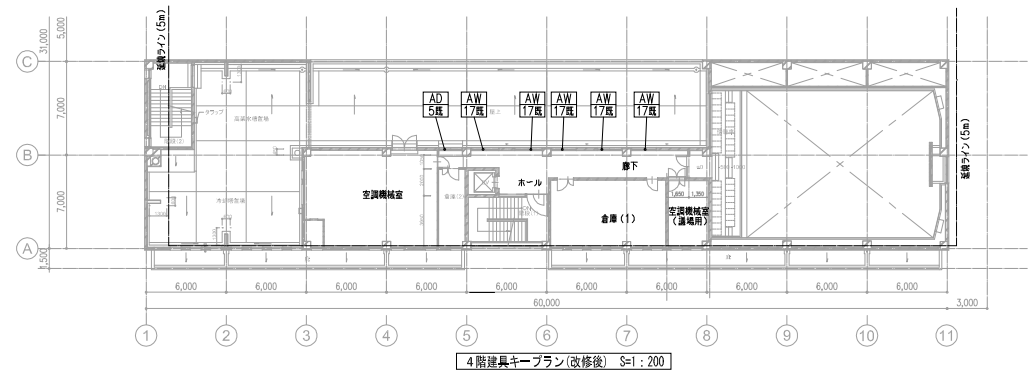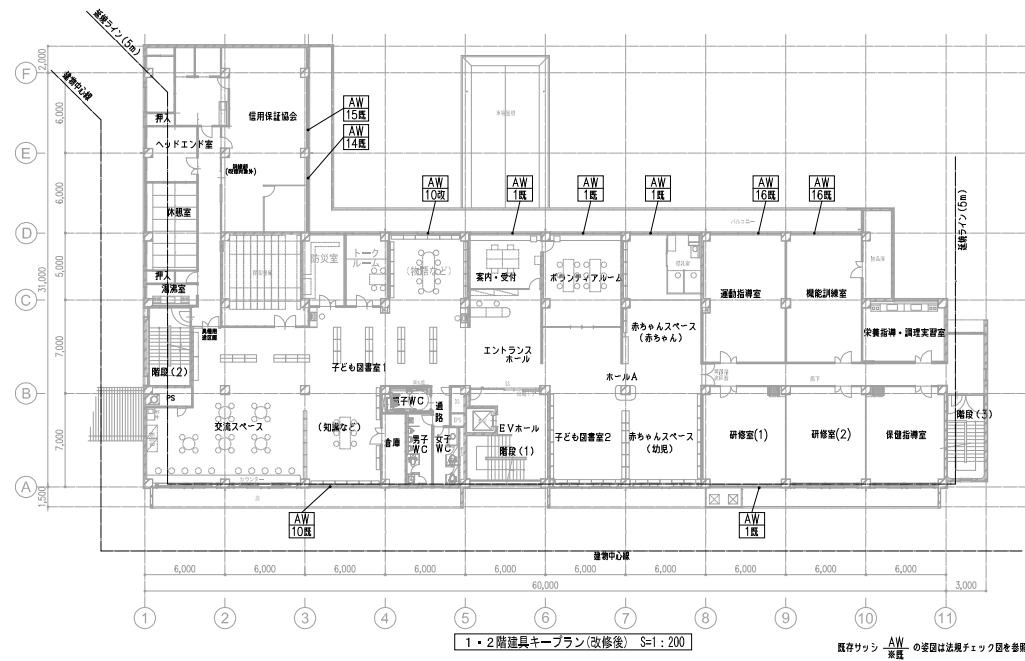

建具記号

客	改修建具
客改	改修建具
客改	改修建具
客改	改修建具

消防開口 建具姿図 (既存建具・改修建具)

AD: アルミドア
AW: アルミサッシ
FL: フロート板ガラス
PW: 網入竜巻板ガラス
PWL: 網入剛性板ガラス

AD 2 1階 社会福祉事務所客室・応接 1ヶ所

AD 3 1階 階段（1） 1ヶ所

AD 4 1階 職員入口風廊室 1ヶ所

AD 5 4階 ホール 1ヶ所

AD 6R 4階 空調機庫 1ヶ所 両側ミアルミフラッシュドア、腰引き、サムターンシリンダー1個、フランス落とし	AW 1H 2階 研修室(1)、実習受付、ポランティアルーム、赤カキンスペース 2間計4ヶ所 3階 学習室、図書室1、プラウジングコーナー、事務室、図書室2、廊下2 3間計9ヶ所 防火設備	AW 10H 2階 子ども図書室1(知識など) 1ヶ所 防火設備	AW 10H 2階 子ども図書室1(物語など) 1ヶ所 ※新設防止フィルム貼るとする 飛散防止7mmは、厚さ0.15mm以下、引張強度200N/25mm幅以下、伸び率60%以上とする。 片開き窓45"
---	--	---	--

2階 信用保証協会 1ヶ所

2階 信用保証協会 1ヶ所

1階

必要面積	床面積
1155.27	30 = 38.51 m ²

有効面積	W	H	枚数	ヶ所	m ²
AD-1既	2.00	1.80	2	1	7.20
	0.89	1.90	6	1	10.15
	0.85	2.00	6	1	10.20
	0.765	1.90	1	1	1.45
AD-2既	0.89	1.90	4	1	6.76

2階

必要面積	床面積
1328.56	30 = 44.29 m ²

有効面積	W	H	枚数	ヶ所	m ²
AW-1既	0.90	1.8	2	4	12.96
AW-10既	1.00	1.85	1	1	1.85
	0.90	2.00	1	1	1.80
AW-10改	0.95	1.435	2	1	2.73
	0.96	1.435	1	1	1.38

3階

必要面積	床面積
839.99	30 = 28.00 m ²

有効面積	W	H	枚数	ヶ所	m ²
AW-1既	0.90	1.8	2	9	29.16

4階

必要面積	床面積
278.33	30 = 9.28 m ²

有効面積	W	H	枚数	ヶ所	m ²
AW-17既	0.90	1.4	5	1	6.30
AD-5既	0.90	1.8	1	1	1.62
AD-6既	1.80	1.8	1	1	3.24

16区 2階 運動指導室、視能訓練室 2ヶ所

17区 4階 廊下 5ヶ所

	0.85	2.00	4	1	6.95
AD-3階	1.08	1.06	4	1	4.56
AD-4階	1.60	2.00	1	1	3.20
AD-5階	0.90	1.80	1	1	1.62
計					52.09 m ²

	2.00	0.96	1	1	1.92
AW-14階	2.00	1.80	1	1	3.60
	1.34	1.80	1	1	2.41
	0.90	2.00	1	1	1.80
	1.06	1.90	1	1	2.01
AW-15階	0.82	1.80	4	1	5.90
	0.90	1.80	2	1	3.24
AW-16階	2.00	1.80	1		7.20
	1.29	1.80	1	2	4.64
	0.875	2.00	1		3.50
	0.875	1.90	1		3.33
計					53.45 m ²

判定 38.51 < 52.09 なので有窓

判定 44.29 < 53.45 なので有窓

[illegible]

国名 法規チェック図-10（消防有窓計算）			
年月日	2024_09	施尺	A1 1 : 50 A2 1 : 300
		図面番号	A-85

既存内部分仕上表（工事対象外部分）

階	室 名	床			欄木			壁・柱			天 井			備 考
		下地	仕上げ	FL	下地	仕上げ	高さ	下地	仕上げ		下地	仕上げ	天井高	
1	町民入ロ 風除室	M	石壁壁100角タイル	±0	ー			ー			S	石壁タイル継合カルシウムt10.0 弾性床吹付タイル	2900	
	ホール	M	石壁壁100角タイル	±0	C	石壁壁小口平タイル		C	石壁壁小口平タイル		S	石壁タイル継合カルシウムt10.0 弾性床吹付タイル GB-R t9.0+DR（凹凸）t15.0	2900 2600	庁舎内装、壁・柱内装
	客室、応接	M	石壁壁100角タイル	±0	C	石壁壁小口平タイル		C	石壁壁小口平タイル		S	石壁タイル継合カルシウムt10.0 弾性床吹付タイル GB-R t9.0+DR（凹凸）t15.0	2900 2600	
	社会福祉協議会 市民生活課 西蔵事務所	M	CT t2.0	±0	C	VB	60	C	石壁壁小口平タイル （柱壁）GB-R t9.0	60	C	DR（直敷） t9.0	2900	張り付壁紙、カウンター（鏡面） 部下壁（プレーズ設置部分含む）
	前史図書	M	半硬質ビニールアスベスト系 床タイル t2.0	±0	C	モルタル EP	60	C	コンクリート打敷し EP コンクリートブロック化粧横 EB	60	C	GB-R t9.0	2500	
	図書（3）	M	半硬質ビニールアスベスト系 床タイル t2.0	±0	C	VB	60	C	GB-R t9.0	60	C	GB-R t9.0	2500	窓名も
	相談室	M	CT t2.0	±0	C	VB	60	C	GB-R t12.5	60	C	GB-R t9.5	2500	窓名も
	会議室	M	半硬質ビニールアスベスト系 床タイル t2.0	±0	C	モルタル EP	60	C	コンクリート打敷し EP	60	C	GB-R t9.0	2500	会議室（フジセイコー-TNF-105 ペンダラースト）
	図書（1）	M	半硬質ビニールアスベスト系 床タイル t2.0	±0	C	モルタル VB	60	C	コンクリート打敷し EP GB-R t9.0 EP	60	C	GB-R t9.0	2500	窓名も
	図書（2）	M	CT t2.0	±0	C	モルタル EP VB	60	C	コンクリート打敷し EP GB-R t12.5 EP	60	C	GB-R t9.5	2500	窓名も（兼去）
	身体用便所	M	NC t2.0	±0	C	半硬質タイル36角		C	軟質石綿セメント板 t4.0 EP ローラー塗		S		2300	窓名も
	掃除員入	M	防じん塗料	±0	C	モルタル EP	60	C	コンクリート打敷し EP	60	C	軟質石綿セメント板 t4.0 EP ローラー塗	2300	450角アルミ床点検口
	EV機械室	M	防じん塗料	±0	C	モルタル	60	C	GW t50		C	岩綿吹付 t30	天井裏し	
	物品庫	M	防じん塗料	±0	C	モルタル	60	C	コンクリート打敷し		C	コンクリート打敷し	天井裏し	
	風呂入ロ 風除室	M	磁器壁100角タイル	±0	C	石壁壁小口平タイル		C	石壁壁小口平タイル		S	ケイ酸カルシウムt10.0 弾性床吹付タイル	2600	
	男子、女子更衣室	M	半硬質ビニールアスベスト系 床タイル t2.0	±0	C	VB	60	C	コンクリート打敷し EP GB-R t9.0	60	C	GB-R t9.5	2500	窓名も
	浴室	W	タタミ敷 t35 一部化粧合板横半板 t12.0	+90	C W	タタミ寄せ		C W	GB-R t9.0		S	GB-D（木目） t7.0 木製組縁（既存のまま）	2540	
	廊下	M	半硬質ビニールアスベスト系 床タイル t2.0	±0	C W	VB	60	C W	GB-R t9.0	60	C W	GB-D（木目） t7.0 木製組縁	2300	窓名も
	押入	W	ラワン合板 t5.5	+90	W	雑巾摺		W	ラワン合板 t4.0		W	ラワン合板 t3.0 木製組縁	中段付	
	洋浴室 化粧室	M	NC t2.0	±0	C	VB	60	C	モルタル金ゴテ EP	60	C	軟質石綿セメント板 t4.0 EP ローラー塗	2300	窓名も （IFあり） 戸戸幅W1500、ガス台W600×2、 水切幅W900
	休 息 部 分	M	石壁壁100角タイル	+120	C	VB	60	C	GB-R t9.0	60	C	GB-R t9.0	2720	上りまち（テラゾーブロック 35×25）
	在来を世界遺産 にする会	M	CT t2.0 床タイル t2.0	±0	C S	VB	60	C S	GB-R t12.5	60	C S	GB-R t9.5	2600	
	旧診察室、処置室	M	CT t2.0	±0	C S	VB	60	C S	（柱壁）モルタル金ゴテ ビニルクロス GB-R t12.5	60	C S	GB-D t9.5	2600	窓名も（兼去）、通り付渡しし台 天角カーテンレール（兼去）H2000
	旧事務室	M	半硬質ビニールアスベスト系 床タイル t2.0	±0	C S	VB	60	C S	（柱壁）モルタル金ゴテ ビニルクロス GB-R t9.0	60	C S	GB-D t9.0	2600	窓名も、受付カウンター
	旧薬局	M	半硬質ビニールアスベスト系 床タイル t2.0	±0	C S	VB	60	C S	（柱壁）モルタル金ゴテ ビニルクロス GB-R t9.0	60	C S	GB-D t9.0	2600	渡し台W1200、ガス台W600
	パッケージ室	M	モルタル金ゴテ押え	±0	C	ー		C	GW t50		C	岩綿吹付 t30	天井裏し	
	旧観望休憩室	W	タタミ敷 t35 一部化粧合板横半板 t12.0	+90	C W	タタミ寄せ		C	（柱壁）モルタル金ゴテ ビニルクロス GB-R t9.0		S	GB-D（木目） t7.0 木製組縁	2400	
	廊下	M	半硬質ビニールアスベスト系 床タイル t2.0	±0	C	VB	60	C	GB-R t9.0	60	C	GB-D（木目） t7.0 木製組縁	2300	窓名も
	押入	W	ラワン合板 t5.5	+90	W	雑巾摺		W	ラワン合板 t4.0		W	ラワン合板 t2.5 木製組縁	中段付	
2	風除室	M	石壁壁100角タイル	±0	C	石壁壁小口平タイル		C	石壁壁小口平タイル		S	GB-D t9.0	2900	
	ホール、待合	M	磁器壁100角タイル	±0	C S	VB	60	C S	（柱壁）モルタル金ゴテ ビニルクロス GB-R t12.5	60	C S	GB-R t9.5+DR（凹凸）t12.0 GB-D t9.5	2900 2400	
	事務室	M	CT t2.0	±0	C	VB	60	C	（柱壁）モルタル金ゴテ ビニルクロス GB-R t12.5	60	C	GB-D t9.5	2750	受付カウンター 窓名も
	待合台帳室	M	半硬質ビニールアスベスト系 床タイル t2.0	±0	C	モルタル EP	60	C	コンクリート打敷し EP GB-R t9.0	60	C	GB-D t9.0	2750	窓名も
	事務室	M	CT t2.0	±0	C S	VB	60	C S	（柱壁）モルタル金ゴテ ビニルクロス GB-R t12.5	60	C S	GB-D t9.5	2900	窓名も（兼去）
2	図書指導室	M	CT t2.0	±0	C S	VB	60	C S	モルタル金ゴテ ビニルクロス GB-R t12.5	60	C S	DR（直敷） t9.0	2750	窓名も
	研修室（1）	M	半硬質ビニールアスベスト系 床タイル t2.0	±0	C S	VB	60	C S	モルタル金ゴテ ビニルクロス GB-R t12.5	60	C S	DR（直敷） t9.0	2750	窓名も 移動備仕切壁（スチール骨付t60）
	研修室（2）	M	CT t2.0	±0	C S	VB	60	C S	モルタル金ゴテ ビニルクロス GB-R t12.5	60	C S	DR（直敷） t9.0	2750	窓名も 移動備仕切壁（スチール骨付t60）
	物品庫	M	防じん塗料	±0	C	モルタル	60	C	コンクリート打敷し 木毛セメント板 t25 表し		S	GB-D t9.0	2500	

階	室 名	床			欄木			壁・柱			天 井			備 考
		下地	仕上げ	FL	下地	仕上げ	高さ	下地	仕上げ		下地	仕上げ	天井高	
2	待合廊下 図書指導室	M	NC t2.0	±0	h		60	C S	化粧ケイカル板 t3.0 （ジョイナー工法）		S	GB-D t9.0	2600	窓名も 渡し台W1800×2、ガス台W700×2
	機能訓練室	M	タイルカーペット A	±0	C		60	S	モルタル金ゴテ ビニルクロス GB-R t9.0		S	GB-D t9.0	2600	窓名も
	運動指導室	M	タイルカーペット A	±0	C S	VB	60	C S	モルタル金ゴテ ビニルクロス GB-R t9.0		S	GB-D t9.0	2600	窓名も
	図書指導室 シルバームタセンター 図書指導所	M	CT t2.0	±0	C S	VB	60	C S	（柱壁）モルタル金ゴテ ビニルクロス GB-R t12.5		S	DR（直敷） t9.0	2750	既存空調機骨太 開口穴塞ぎ 部下壁（プレーズ設置部分含む）
	図書	M	半硬質ビニールアスベスト系 床タイル t2.0	±0	C	モルタル EP VB	60	C	コンクリート打敷し EP GB-R t9.0		S	GB-D t9.0 天然木縁付	(1)2600 (2)2500	窓名も
	休憩室	W	タタミ敷 t35 一部化粧合板横半板 t12.0	+90	C W	タタミ寄せ		C W	モルタル金ゴテ ビニルクロス GB-R t9.0		S	GB-D（木目） t7.0 木製組縁	2545	木製組縁は既存のまま
	廊下（休憩室）	M	半硬質ビニールアスベスト系 床タイル t2.0	±0	C W	VB	60	S W	GB-R t9.0		S	GB-D（木目） t7.0 木製組縁	2300	窓名も
	押入（休憩室）	W	ラワン合板 t5.5	+90	W	雑巾摺		W	ラワン合板 t4.0		W	ラワン合板 t2.5	1830	中段付
	洋浴室	M	NC t2.0	±0	C S	VB	60	C S	モルタル金ゴテ EP GB-R t9.0		S	軟質石綿セメント板 t4.0 EP ローラー塗	2600	窓名も、戸戸幅W1050、水切幅W900 渡し台W1500、ガス台W600×2
	ヘッドエンド室													
3	図書	M	NC t2.0	±0	C	VB	60	C	モルタル金ゴテ EP		S	軟質石綿セメント板 t4.0 EP ローラー塗	2400	戸戸幅W600 渡し台W1200、ガスコンロ
	休憩室	M	ニードルパンチカーペット （ラバー付）	±0 -1000	C W	WB EP	60	C W	GB-R t9.0 + DR（凹凸）t19.0		S	GB-R t9.0 EP アルミ格子ルーバー	2400 2900	
	倉庫	M	防じん塗料	±0	C	モルタル	60	C	コンクリート打敷し 木毛セメント板 t25 表し		C	木毛セメント板 t25 表し	天井裏し	
	第1委員会室用 空調機械室	M	防水モルタル金ゴテ押え	±0	C	モルタル	60	C	GW t50		C	岩綿吹付 t30	天井裏し	
	空調機械室	M	防水モルタル金ゴテ押え	±0	C	モルタル	60	C	コンクリート打敷し 木毛セメント板 t25 表し		C	木毛セメント板 t25 表し	天井裏し	
	共通	M	半硬質ビニールアスベスト系 床タイル t2.0	±0	C	テラゾーブロック		C	モルタル金ゴテ ビニルクロス		C S	GB-NCKT t9.0 （段敷）ヒル石吹付 t6.0	2660	
	階段室（2）、（3）	M	半硬質ビニールアスベスト系 床タイル t2.0	±0	C	VB		C	モルタル金ゴテ ビニルクロス GB-R t9.0		C S	GB-NCKT t9.0 （段敷）ヒル石吹付 t6.0	(2)2300 (3)2450	
	廊下	M	半硬質ビニールアスベスト系 床タイル t2.0	±0	C S	VB		C S	モルタル金ゴテ ビニルクロス GB-R t9.0		S	GB-D t9.0	2300 2450	
	男子、女子便所	M	磁器壁25角モザイクタイル	-25	C	100角磁器壁タイル		C	100角磁器壁タイル		S	ケイ酸カルシウム板 t4.0 EP ローラー塗	2300	窓名も （IFあり）450角アルミ床点検口
	機械室等	M	モルタル金ゴテ押え	±0	C	コンクリート打敷し		C	（空調機械室のみ）GW t50 コンクリートブロック化粧横		C	岩綿吹付 t30	天井裏し	

区分	材料名	認定番号	区分	材料名	認定番号
不燃材料	セッコウボード（GB-R） t=12以上	名第1400号	準不燃材料	セッコウボード（GB） t=9以上	名第1401号
	不燃化粧セッコウボード（GB-D） t=9.5	NM-0441		強化モルタル板	QM-9022
	不燃繊維セッコウボード（GB-NC） t=9.5	NM-0441		建柱建築：EP・VE・SOP・NAD（下地準不燃）	QM-9816
	シージングセッコウボード（GB-B） t=12.5	NM-9639		ビル管壁紙（不燃）（下地準不燃）	QM-0384
	ロックウール吸音板 t=9.0	NM-8599		シージングセッコウボード t=9.5	QM-9826
	繊維遮入けい酸カルシウム板 t=5以上	NM-8578	難燃材料		
	化粧ケイカル板 t=4.0	NM-8628		繊維管壁紙（準不燃）（下地不燃）	QM-9397
	遮熱遮光（EP・VE・SOP・NAD）（下地不燃）	NM-9585		化学管壁紙（準不燃）（下地不燃）	QM-9403
	繊維管壁紙（不燃）（下地不燃）	NM-9753		建柱建築：EP・VE・SOP・NAD（下地難燃）	RM-9364
	ビル管壁紙（不燃）（下地不燃）	NM-0079			
	無機管壁紙（不燃）（下地不燃）	NM-9953			
	グラスウールガラスクロス貼付（下地不燃）	NM-8606			
	多形繊維遮熱吹付（EP-M）（下地不燃）	NM-8572			
	強化セッコウボード（GB-F）（下地不燃）	NM-8615			
	繊維遮熱セッコウボード（GB-R-H）	NM-9645			
	押入成形セメント板	NM-9975			
	化粧繊維遮入ケイ酸カルシウム板 t=6	NM-8579			
下地記号 S：軽鋼鉄骨 C：コンクリート W：木 M：モルタル					
部位	耐火時間	材料名（単位 mm）	認定番号		
間仕切壁（耐火）	1時間	鉄筋コンクリート造 B=70以上、t=30以上	告示第1399号		
間仕切壁（非耐火）	準耐火	直面石膏ボード直敷（t=12.5+9.5）/軽鋼鉄骨下地間仕切壁	告示第1358号		
外壁（耐火）	1時間	鉄筋コンクリート造 B=70以上、t=30以上	告示第1399号		
外壁（耐火・延焼部分）	1時間	鉄筋コンクリート造 t=70以上	告示第1399号		
床	1時間	鉄筋コンクリート造	告示第1399号		
床	1時間	鉄筋コンクリート造 B=70以上、t=20以上	告示第1399号		
梁	1時間	鉄筋コンクリート造	告示第1399号		

